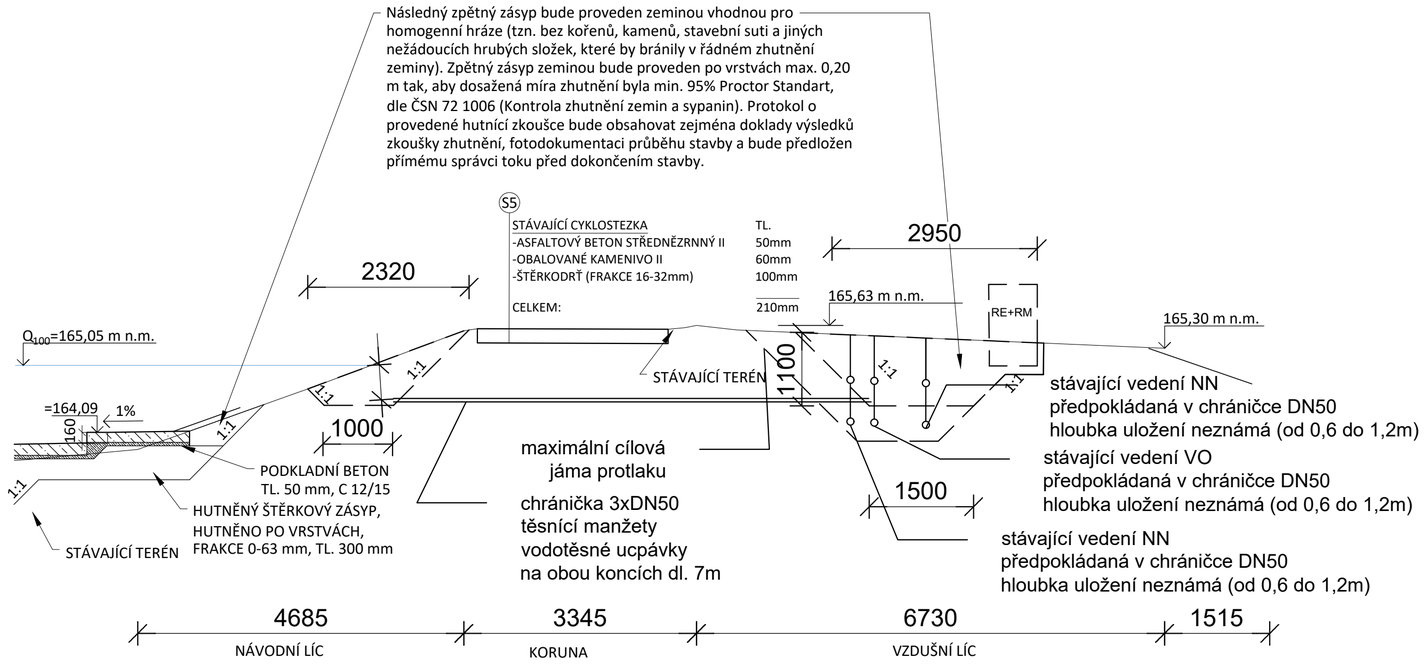

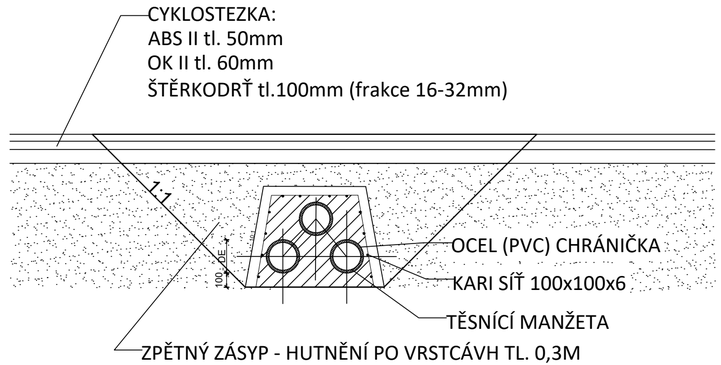

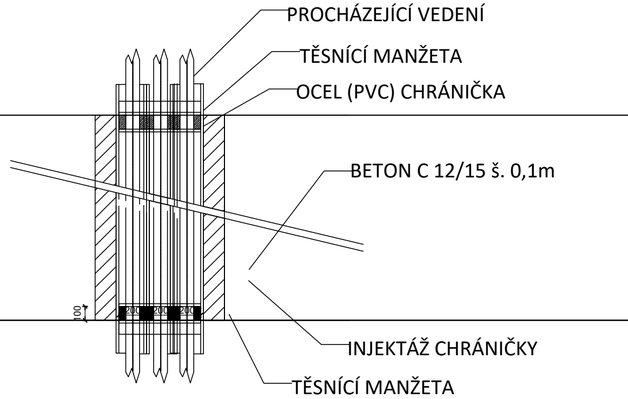

Při výkopových pracech bude dodržena norma ČSN 75 2130 (Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními, ČSN 75 2410 (Malé vodní nádrže) a ČSN 72 1006 (Kontrola zhutnění zemin a sypanin). Sklony svahů výkopů nebudou strmější než 1:1, aby byly vytvořeny podmínky pro dokonalé zhutnění a spojení zpětného zásypu s tělesem hráze a jejím podložím. Chránička bude vodotěsně zaizolována. Následný zpětný zásyp bude proveden zeminou vhodnou pro homogenní hráze (tzn. bez kořenů, kamenů, stavební suti a jiných nežádoucích hrubých složek, které by bránily v řádném zhutnění zeminy). Zpětný zásyp zeminou bude proveden po vrstvách max 0,2m tak, aby dosažená míra zhutnění byla min. 95% Proctor Standart, dle ČSN 72 1006 (Kontrola zhutnění zemin a sypanin). Protokol o provedení hutnící zkoušce bude obsahovat zejména doklady výsledků zkoušky zhutnění, fotodokumentace průběhu stavby a bude předložen přímému správci toku před dokončením. Křížení hráze bude vyznačeno povrchovými značkami.

POZN.:

- Cílová jáma protlaku bude provedena v místě stávajících inženýrských sítí za předpokladu uložení stávajících kabelových vedení od 0,6 do 1,2 m. Protlak bude proveden tak, aby nedošlo k poškození stávajících inženýrských sítí.
- V místě cílové jámy po zpětném zhutněném obsypu vhodnou zeminou (dle stávající zeminy tvořící vzdušní líc hráze) bude umístěny rozvodné skříně RE+RM

Zodpověd. projektant	Vypracoval	Kontroloval	HIP	Projekční sdružení Přístaviště Hodonín
Ing. K. Kovačíková	Ing. K. Kovačíková	Ing. Petr Plichta	Ing. Petr Plichta	
Místo	Hodonín - přístaviště	Okres	Hodonín	projektová a inženýr. činnost
Investor	Ředitelství vodních cest ČR, L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1			Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha 4 PROVOD inž. spol. s r.o. V Podhájí 226/28, Ústí nl, 400 01 tel.: 475 201 580, www.provod.cz

Stavba: Zvyšování přístavní kapacity přístavišť Přístaviště Hodonín

Část: D.2.2 PS 02 Elektroobjekty přístaviště

Formát	4xA4	Číslo paré
Stupeň	DUR+DSP	
Datum	11/2021	
Zakázk. č.	521	
Kótováno v	mm	

Měřítko 1:250 | Výkres: D.1.1.1.8 ŘEZ PROTLAKEM | Číslo výkresu: D.1.1.1.8