

GENERÁLNÍ PROJEKTANT


PPS KANIA

PPS Kania s.r.o.

Nivnická 665/10

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČ 26821940



Stavební a rozvojová s.r.o.

Na bunčáku 1018/1,

Ostrava - Slezská Ostrava

710 00

tel. +420 775 241 172


fax. +420 596 241 172

www.rozvojova-ostrava.cz

e-mail: rozvojova@seznam.cz, ciganek@rozvojova-ostrava.cz

JEDNATEL SPOLEČNOSTI	Jan Kania		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Vladimír Cigánek		
HLAVNÍ INŽENÝR STAVEBNÍ ČÁSTI	Ing. Vladimír Cigánek		


ZODP. PROJEKTANT			VYPRACOVAL			KONTROLOVAL		
Ing. Josef Nezval			Ing. Josef Nezval			Ing. Josef Nezval		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Poruba-sever								
MÍSTO STAVBY : areál vozovny Dopravního podniku Ostrova, a.s. ul. U Vozovny, 708 00 Ostrova – Poruba								
STAVEBNÍK/OBJEDNATEL : Dopravní podnik Ostrova a.s. Poděbrdova 494/2, 702 00 Ostrova-Moravská Ostrova								
NÁZEV AKCE :								
PD – Areál tramvaje Poruba – Hala vozovny - Rekonstrukce střechy								
OBJEKT : SO 01 - OBJEKT VOZOVNY								
ČÁST : D.1.4.4. – ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY								
OBSAH :								
Rozvaděč RS2 - doplnění								
						ARCHIV:		
DATUM : ČERVENEC 2024								
Č. ZAKÁZKY : 08/24								
MĚŘÍTKO : -						DPS		
PARÉ								
ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS-08/24-D.1.4.4.b-05						Č. V. 05		

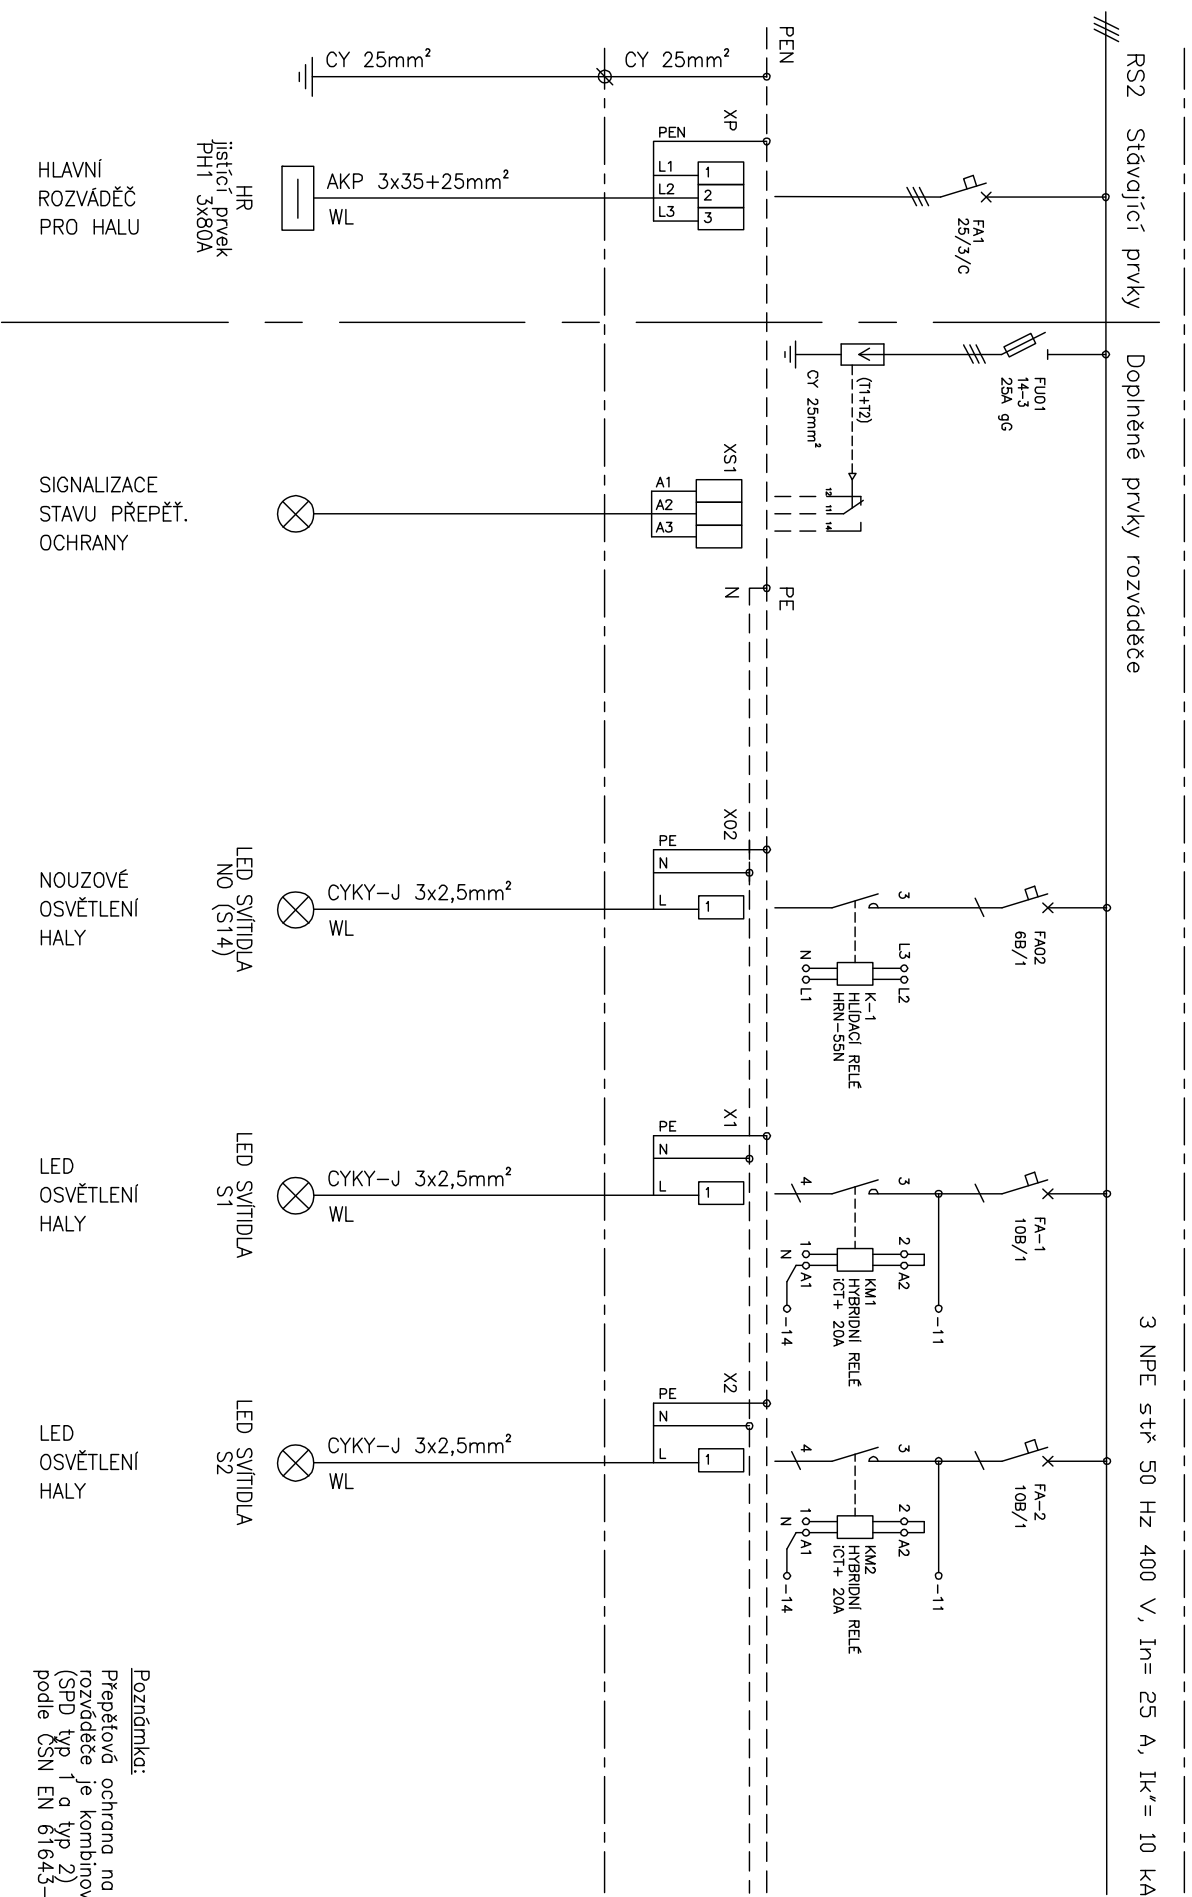

Poznámka:
Přepětiová ochrana na vstupu
rozváděče je kombinovaná
(SPD typ 1 a typ 2)
podle ČSN EN 61643-11

RS2 Doplněné prvky rozváděče

3 NPE stř. 50 Hz 400 V, In= 25 A, Ik'= 10 kA

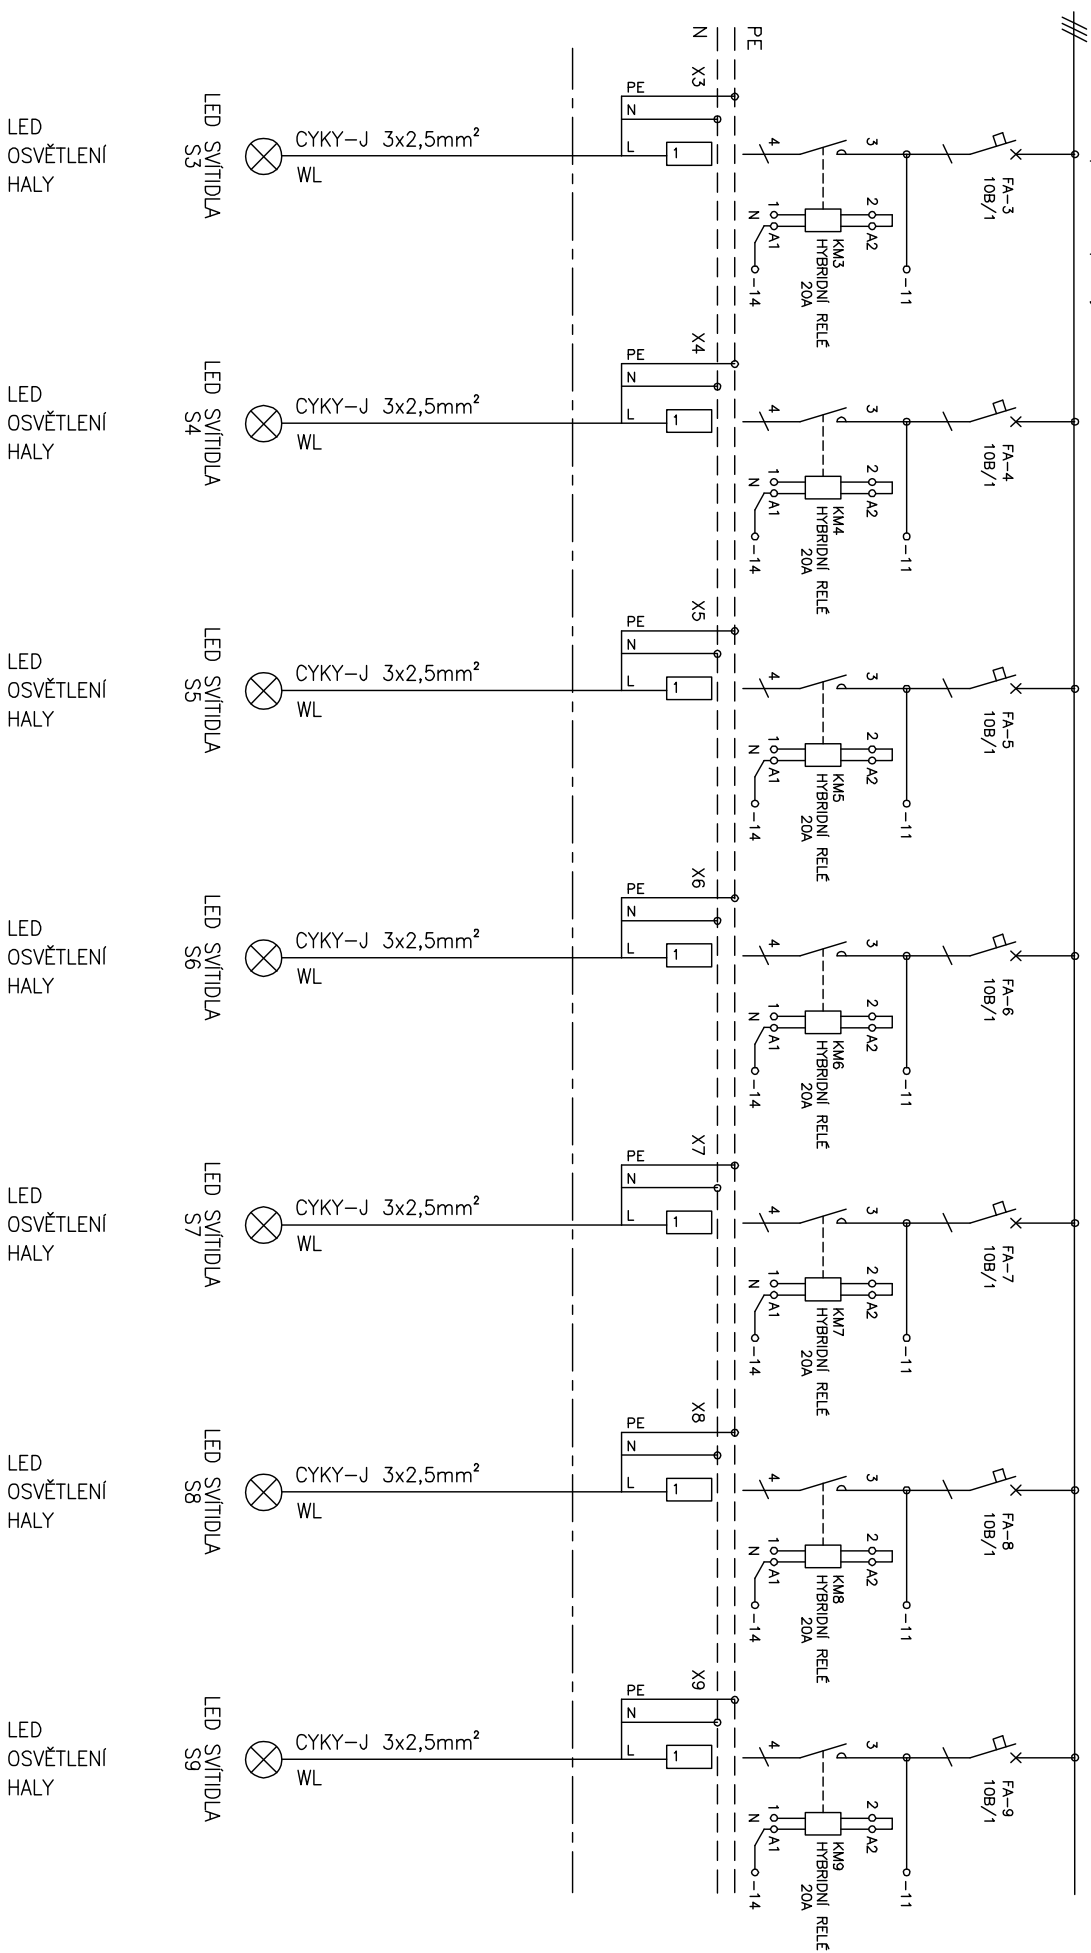

RS2 Doplněné prvky rozváděče

3 NPE stř 50 Hz 400 V, In= 25 A, Ik'= 10 kA

