PŮDORYS DNA ŠACHTY

M1:5

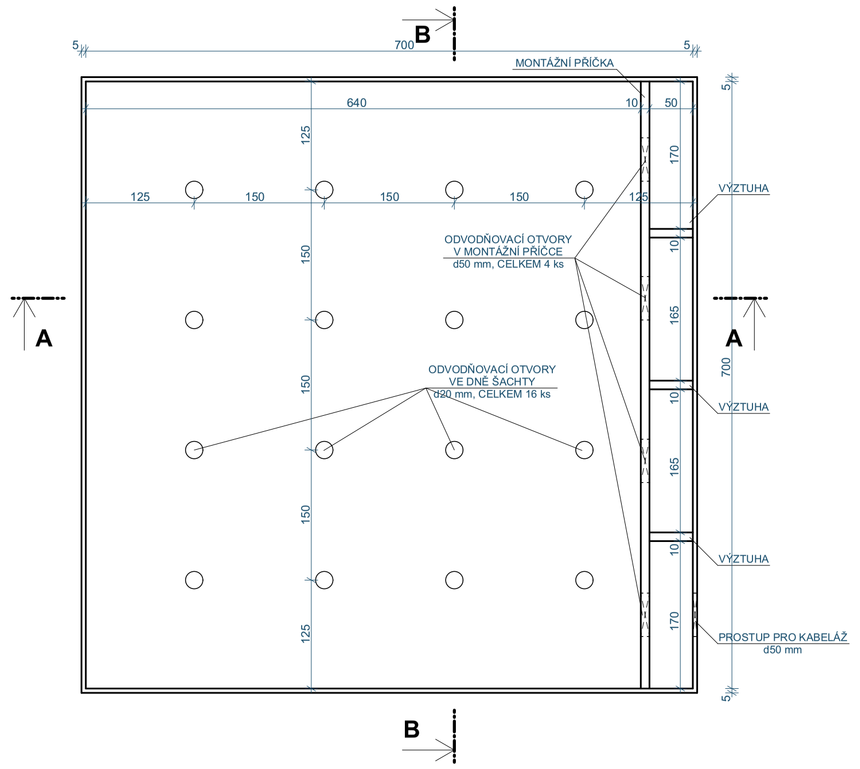

PŮDORYS POKLOPU Č. 2

M1:5

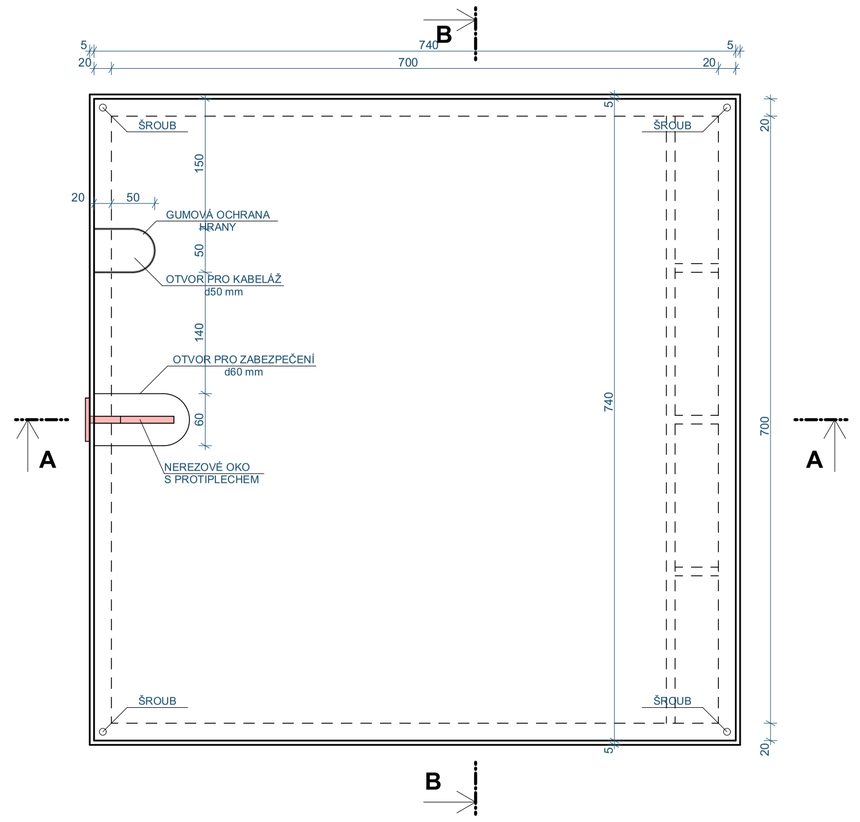

PŮDORYS POKLOPU Č. 1

M1:5

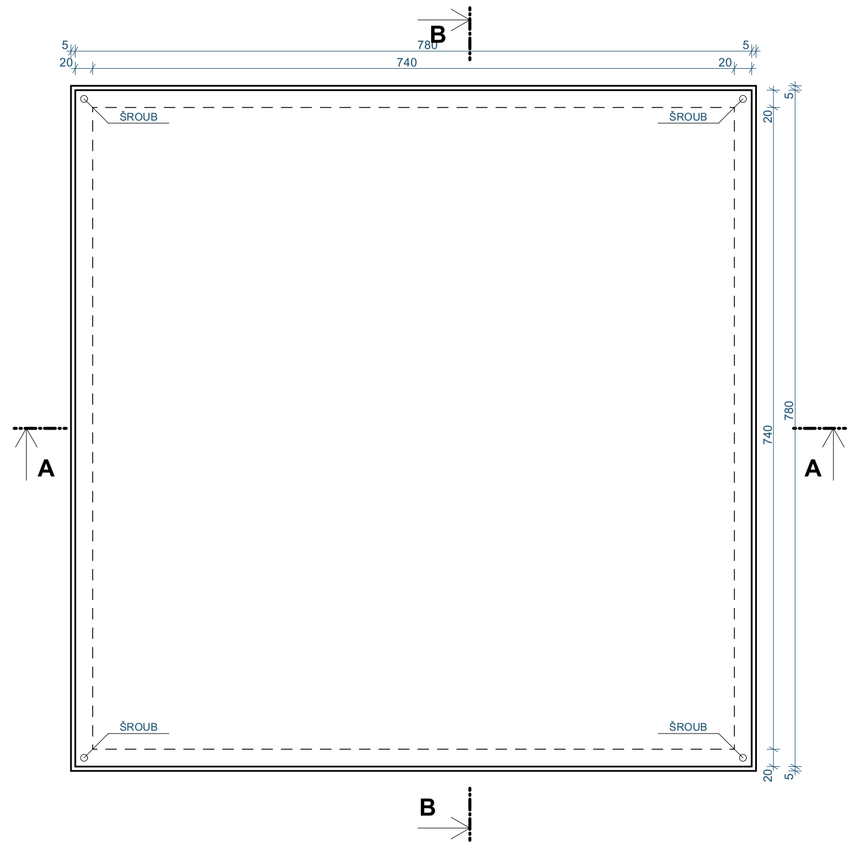

ŘEZ A-A'

M1:5

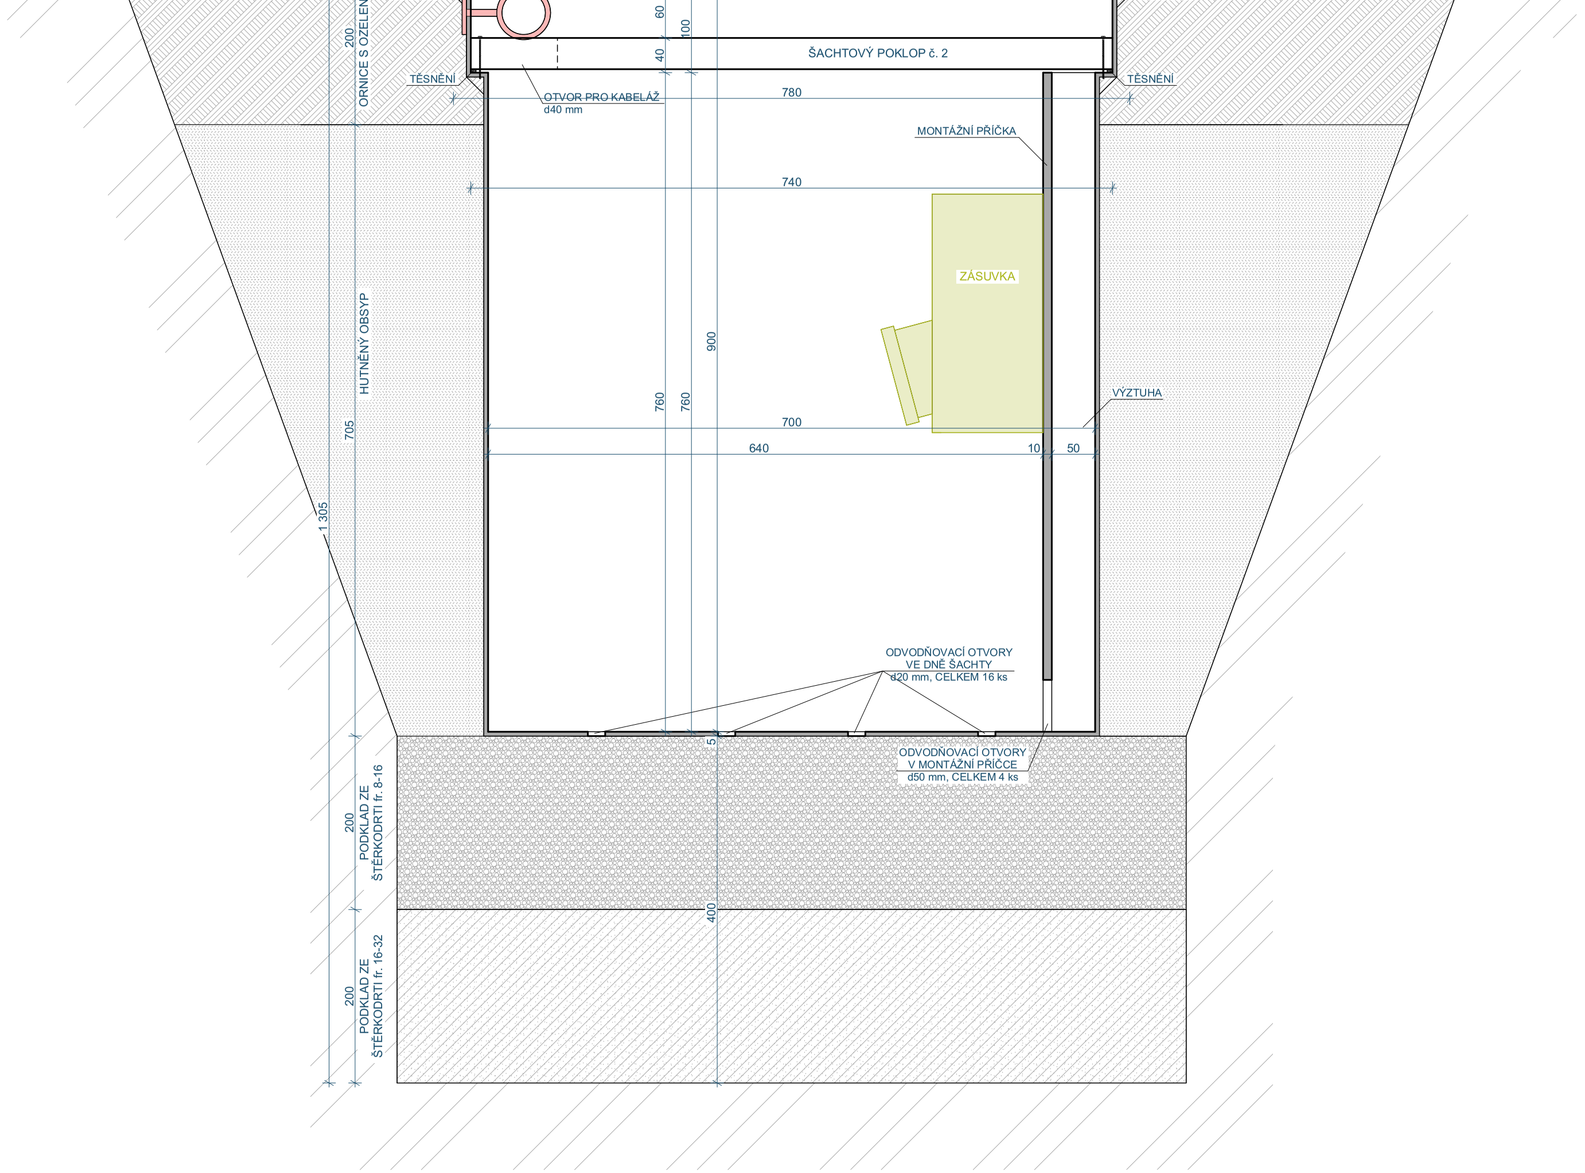

ŘEZ B-B'

M1:5

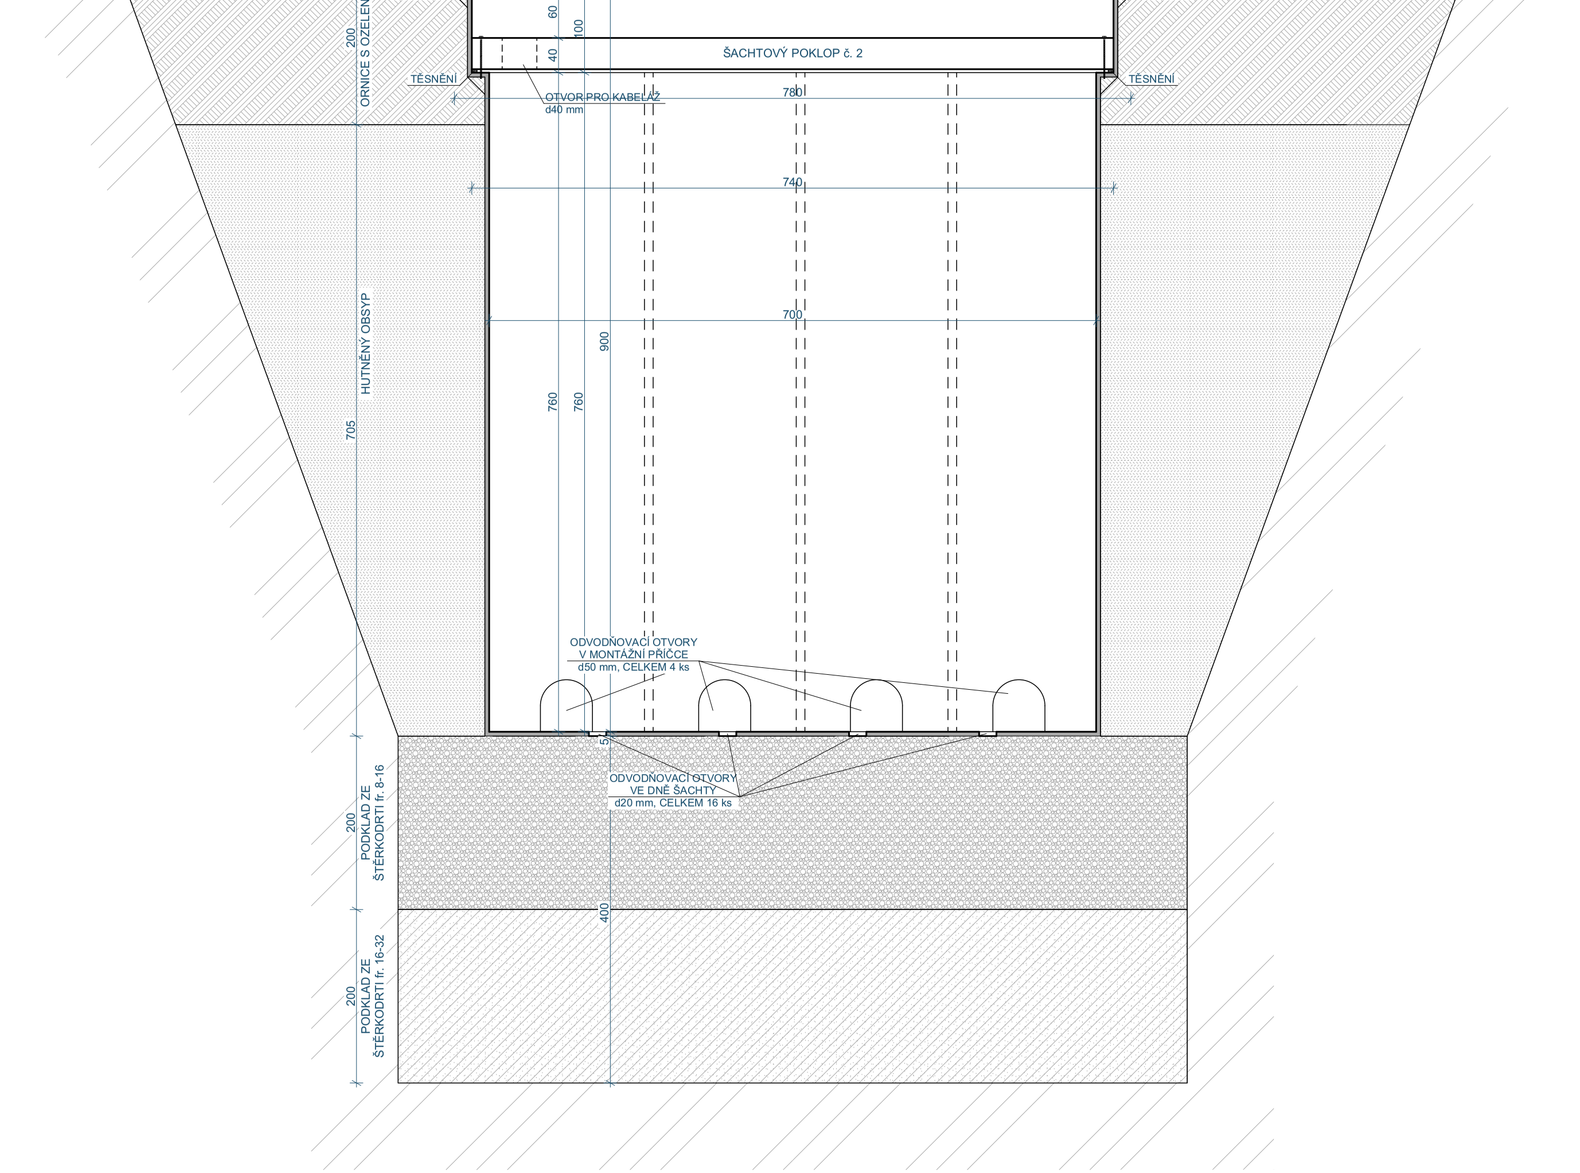

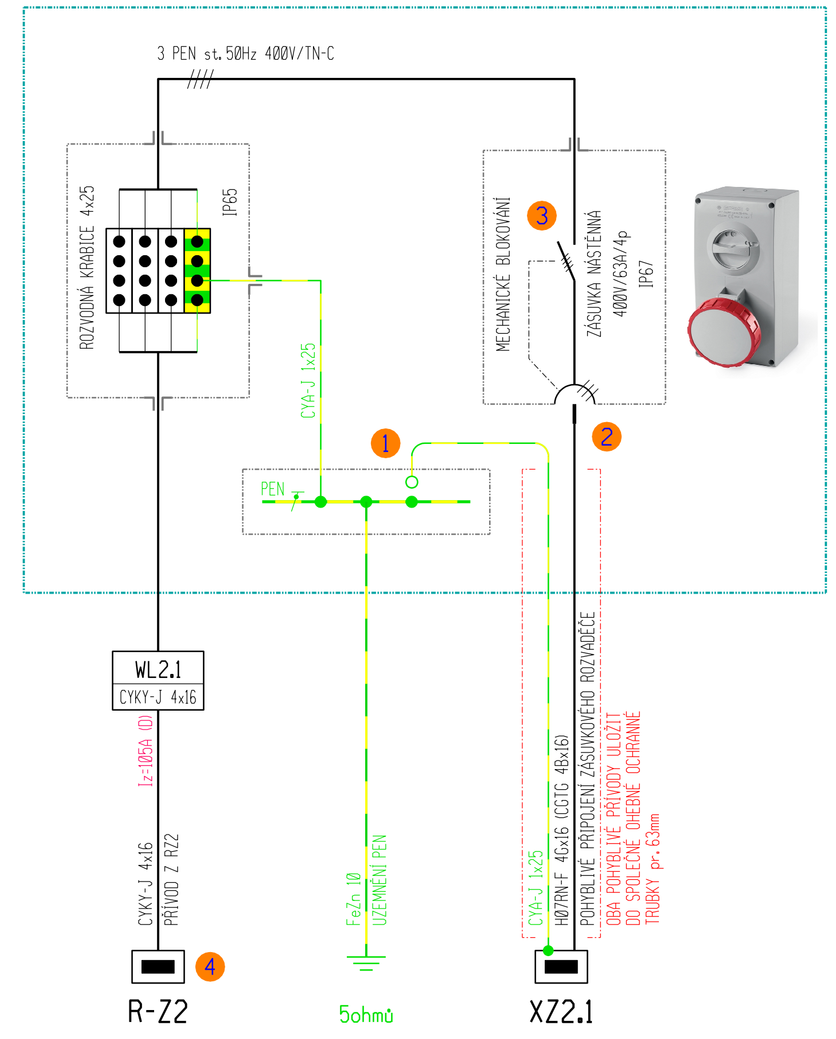

Provozně bezpečnostní předpis pro připojení zásuvkového rozvaděče

1. - ZÁSUVKOVÝ ROZVADĚČ PŘIPOJIT K UZEMŇOVACÍ SVORKOVNICI
2. - VIDLICI ZÁSUVKOVÉHO ROZVADĚČE ZAPOJIT DO ZÁSUVKY
3. - BLOKOVACÍ VYPÍNAČ ZÁSUVKY PŘEPNOUT DO POLOHY ZAPNUTO
4. - ZAPNOUT PŘÍSLUŠNÝ JISTIČ V ROZVADĚČI R-Z2
5. - PŘI ODPOJOVÁNÍ JE NUTNO DODRŽET OPAČNÝ POSTUP

Poznámka

UVEDENÝ ROZMĚROVÝ NÁKRES NENAHRAZUJE VÝKRESOVOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZÁSUVKOVÉ ŠACHTY. JEDNÁ SE POUZE O IDEOVÝ NÁVRH, NA JEHOŽ ZÁKLADĚ MÁ UCHAZEČ MOŽNOST ZVOLIT OBDOBNÉ ŘEŠENÍ, AVŠAK S DODRŽENÍM POŽADAVKŮ PROVOZOVATELE NA PRAKTICKÉ POUŽÍVÁNÍ.

Technické údaje

ROZVODNÁ SOUSTAVA :	3 PE+N ~ 50Hz 400V/TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM :	automatickým odpojením od zdroje *ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.4* doplňková - proudovým chráničem *ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 415.1*
INSTALOVANÝ PŘÍKON :	Pi = 5 x 50kW = 250kW Pb = 5 x 20kW = 100kW

projektant : Hrbotický Marek		datum : září 2024	Marek Hrbotický projektování elektrických zařízení Kasárenská 4, 695 01 Hodonín IČ: 680 22 999
stupeň PD : DÚR + DPS		zakázka : 10-2024	
investor : Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín			
stavba : Hodonín, Masarykovo náměstí - - rozšíření zásuvkových rozvodů			formát : 10xA4 měřítko : 1 : 5
obsah : D. Dokumentace objektů a technických a technolog. zařízení Schema rozvaděče XZ2.1			výkres č. : D.6