


26

CHLOROVÁ STANICE – DISPOZICE LEŽATÉ KANALIZACE

1:75

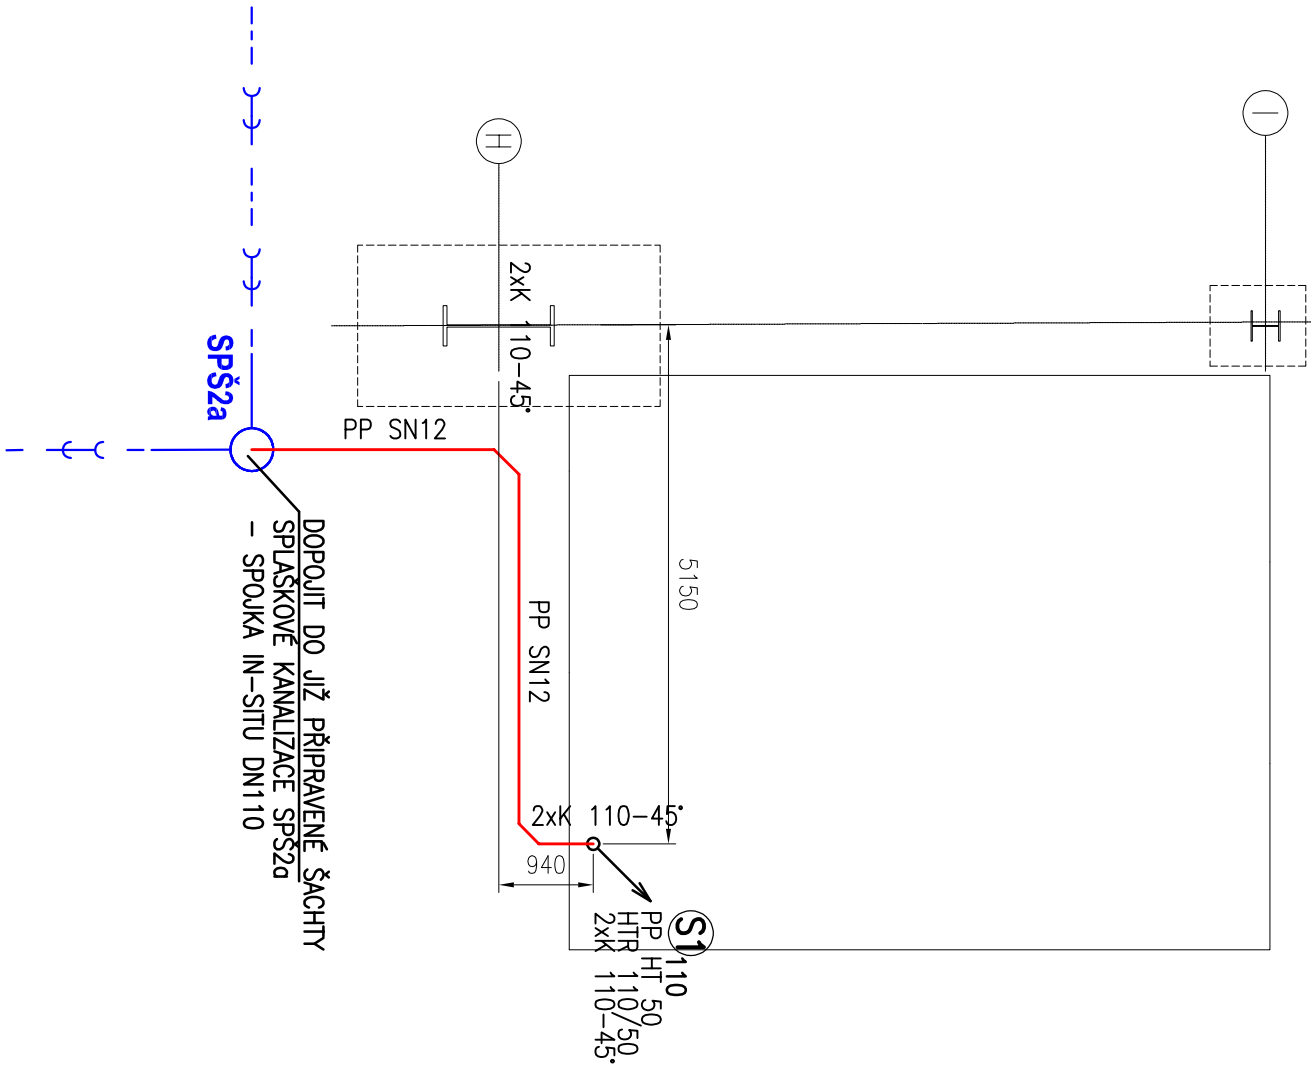

Kanal. potrubí včetně tvarovek			
Název	Dimenze	Materiál	Délka [m] Ks
Přímá trouba	110	PP SN12	~10
Oblouk	110-45°	PP SN12	6
Přímá trouba	160 (CHRANIČKA)	PVC KG	~1

- ## LEGENDA
- K

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ PP SN12
- K


KOLENO PP
- Sx

SVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

POZNÁMKY

NUTNÁ KOORDINACE PŘIMO NA STAVBĚ!
ROZVODY KANALIZACE NUTNO PŘÍZPŮSOBIT PŘIMO NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO ROZMÍSTĚNÍ A TYPŮ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO ŘÁDNĚ ZKOORDINOVAT SVODY KANALIZACE SE ZÁKLADY!
SVODY PROCHÁZEJÍCÍ SVSLE PŘES ZÁKLADY – POTRUBÍ BUDE ULOŽENO DO BEDNĚNÍ ZÁKLADŮ A ZAFIXOVÁNO PROTI VYPPLAVÁNÍ JEŠTĚ PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ.
SVODNÉ POTRUBÍ ULOŽENÉ V ZEMI MUSÍ MÍT NAD SEBOU VRSTVU NADLOŽÍ O VÝŠCE min. 300mm.
VÝPIS POTRUBÍ A TVAROVEK NEZAHRNÚJE VENKOVNÍ ROZVODY KANALIZACE.

±0 = 525,600 m n.m.



ODP. PROJEKTANT	ING. SIMONA ŠULÁKOVÁ	Č. ZAKÁZKY: 11542-003-003
VYPRACOVAL	ING. SIMONA ŠULÁKOVÁ	DATUM 05/2025
INVESTOR	AL INVEST BŘIDLČNÁ, a.s.	ÚČEL DZS DOKUMENTACE ZADÁNÍ STAVBY
MÍSTO STAVBY	k.ú. BŘIDLČNÁ (614998), OBEC BŘIDLČNÁ	ARCHIVNÍ ČÍSLO HP-11542-003-031
STAVBA	ALFAGEN – ETAPA 2	LISTŮ 1 POČET A4 3
SO 10 – CHLOROVÁ STANICE ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE		MĚŘÍTKO POŘADOVÉ Č.
DISPOZICE LEŽATÉ KANALIZACE		1:75 03