

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY PANSKÉHO DOMU – SPOJKA PLASSIM 701025


PROSTUP ZÁKLADY – CHRÁNIČKA IPe 40 x 3,7 dl. 1 m

KULOVÝ KOHOUT
FILTR

VODOMĚŘ dn 25
KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM
ZPĚTNÝ VENTIL
KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM

PLOVÁKOVÝ VENTIL 5/4”
PŘECHODKA PE/mosaz 32
PROSTUP STĚNOU NÁDRŽE

PŘECHODKA PE/mosaz 32
ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL
MP 116–84035 5/4”
PŘECHODKA PE/mosaz 32

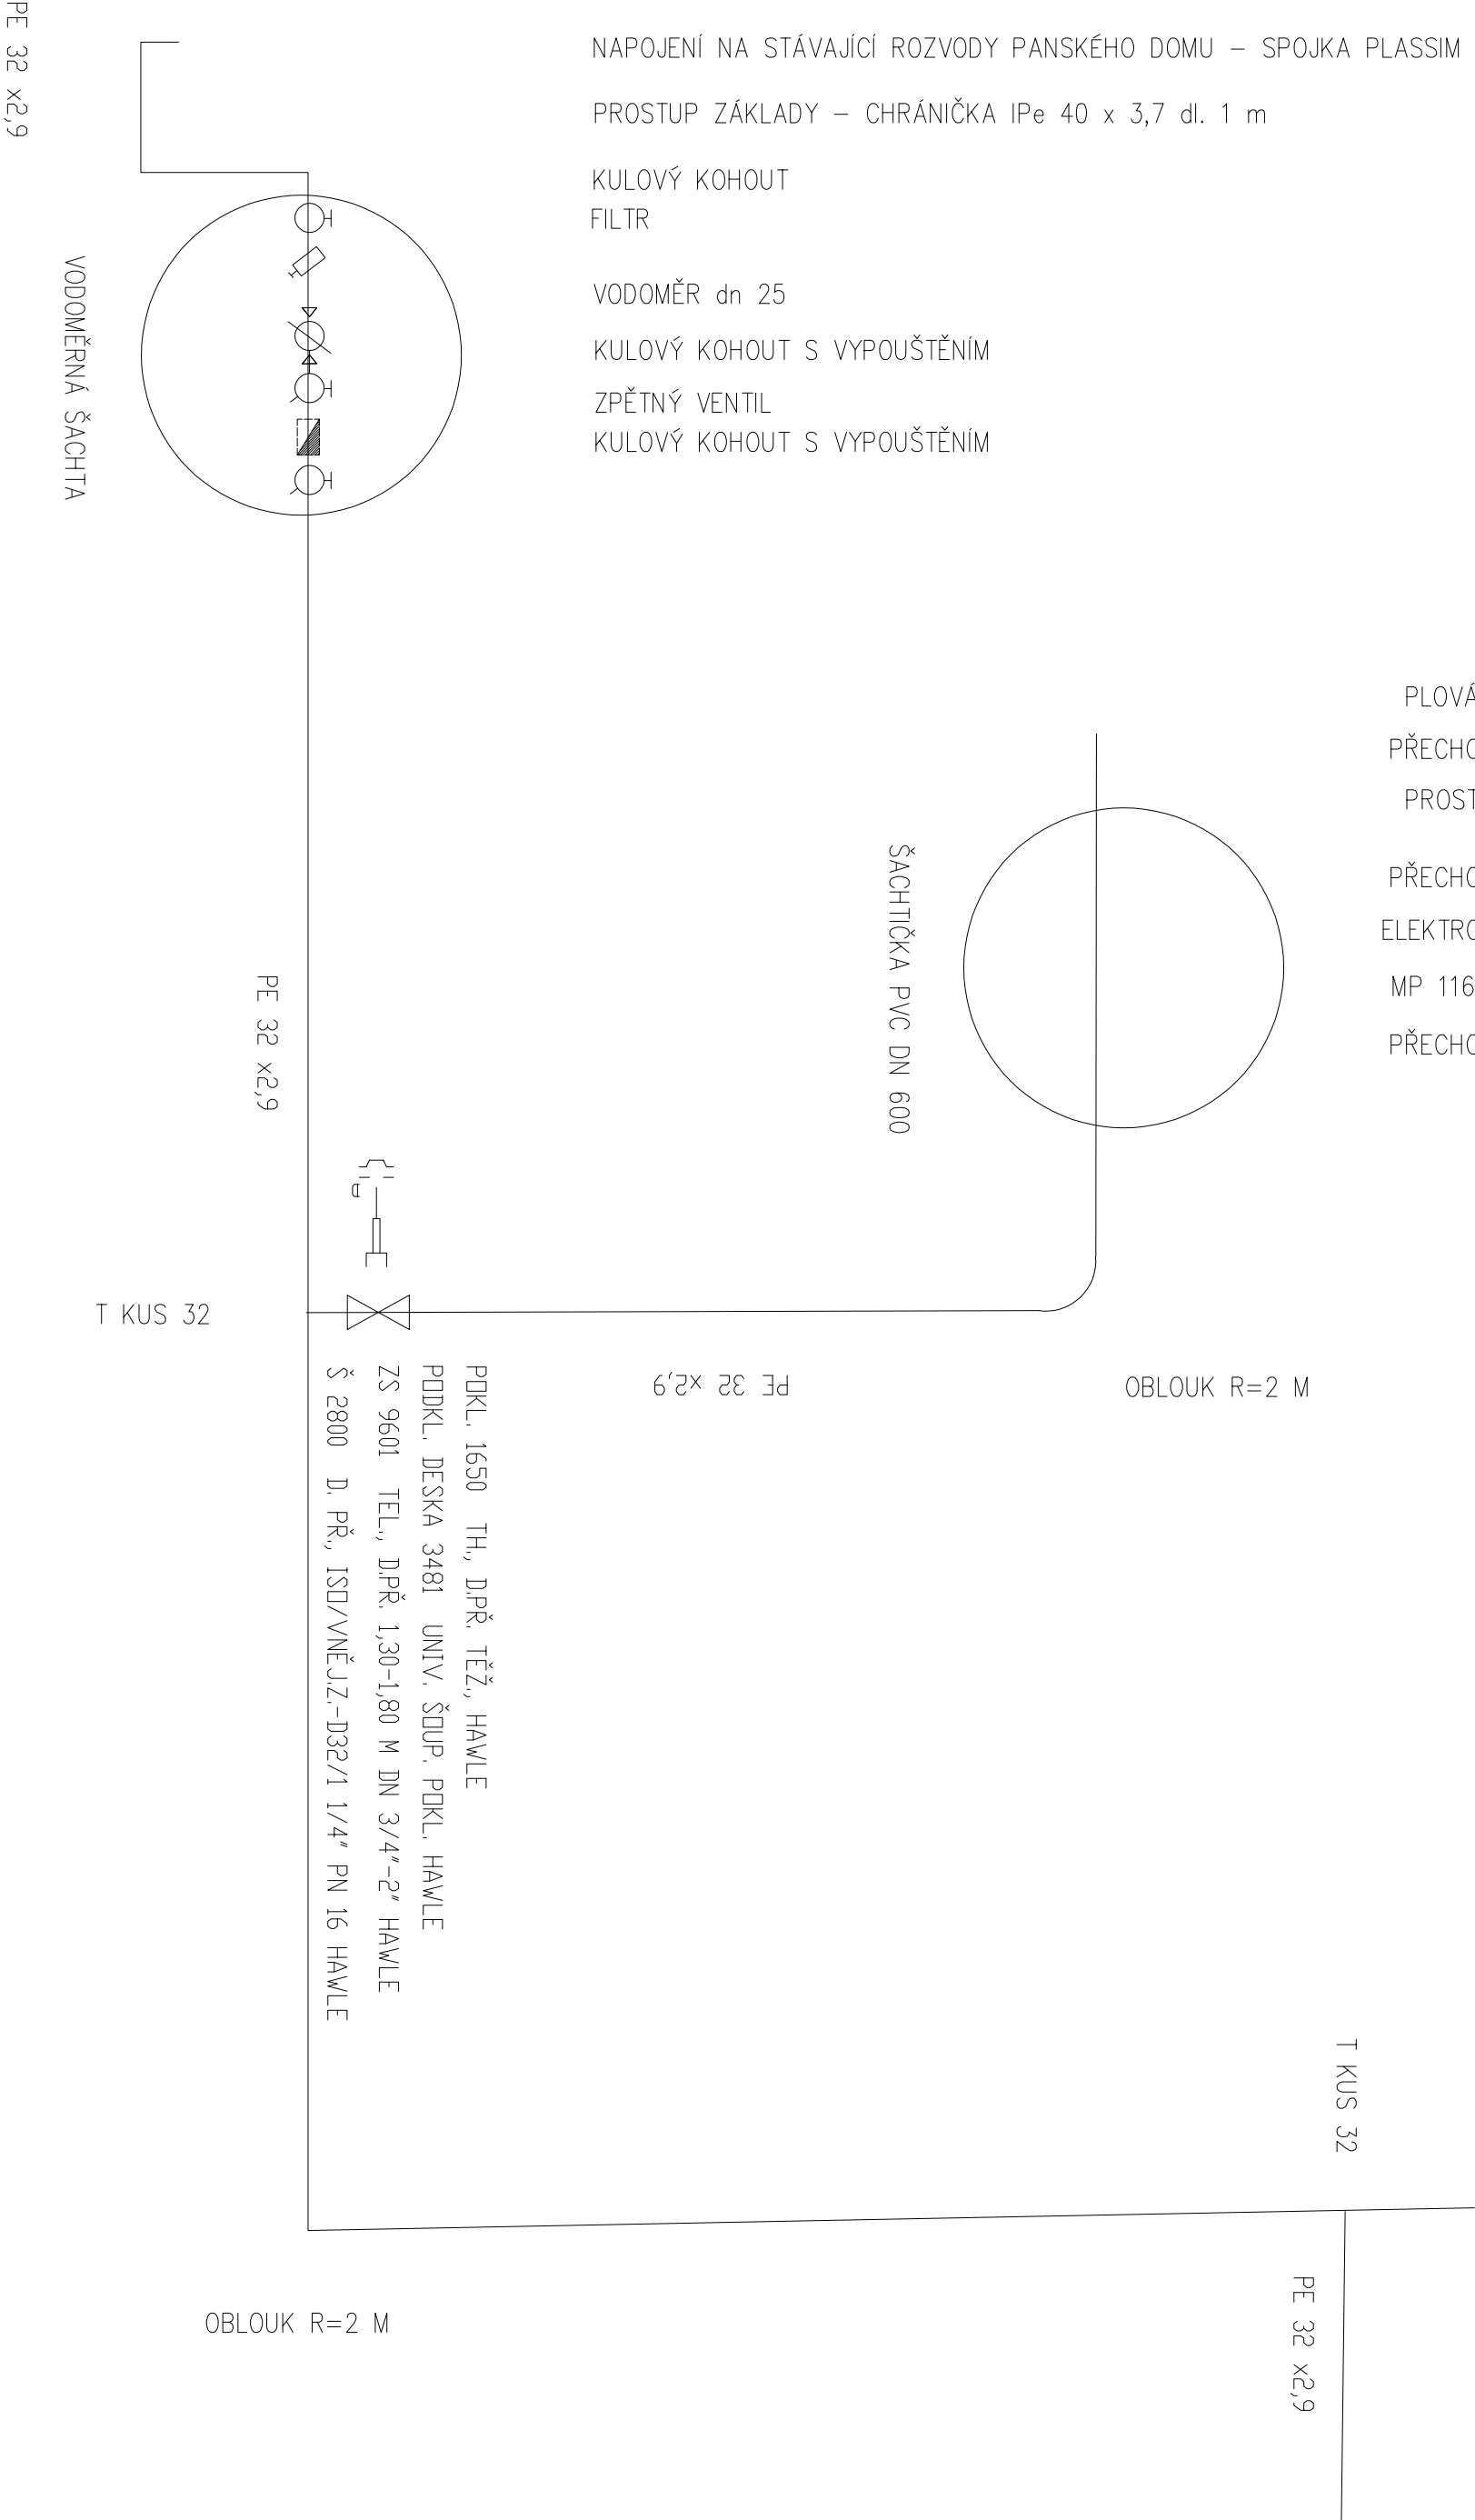

PŘECHODKA PE/mosaz 32
KULOVÝ KOHOUT

PŘECHODKA PE/mosaz 32
KULOVÝ KOHOUT

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK

OBJEDNATEL


Město Uherský Brod

Masarykovo náměstí 100
688 17 Uherský Brod

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				

D.5 SO 303 Přípojka závlahového systému

VEDOUcí PROJEKTANT		Ing. Karel Říha	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI		Ing. Karel Říha, ČKAIT 0011311	
VYPRACOVAL		Ing. Zuzana Kousalková	
KONTROLOVAL		Ing. Karel Říha	
NÁZEV AKCE:			
Zahrada Panského domu, Uherský Brod			
PŘÍLOHA:			
KLADEČSKÉ SCHÉMA			
		<div> facility / energy / development</div>	
DATUM		12/2023	
FORMÁT		3 A4	
MĚŘÍTKO			
STUPEŇ		PDPS	
ČÍS. ZAKÁZKY			
ČÍS. SOUPRAVY		ČÍS. VÝKRESU D.5.4	