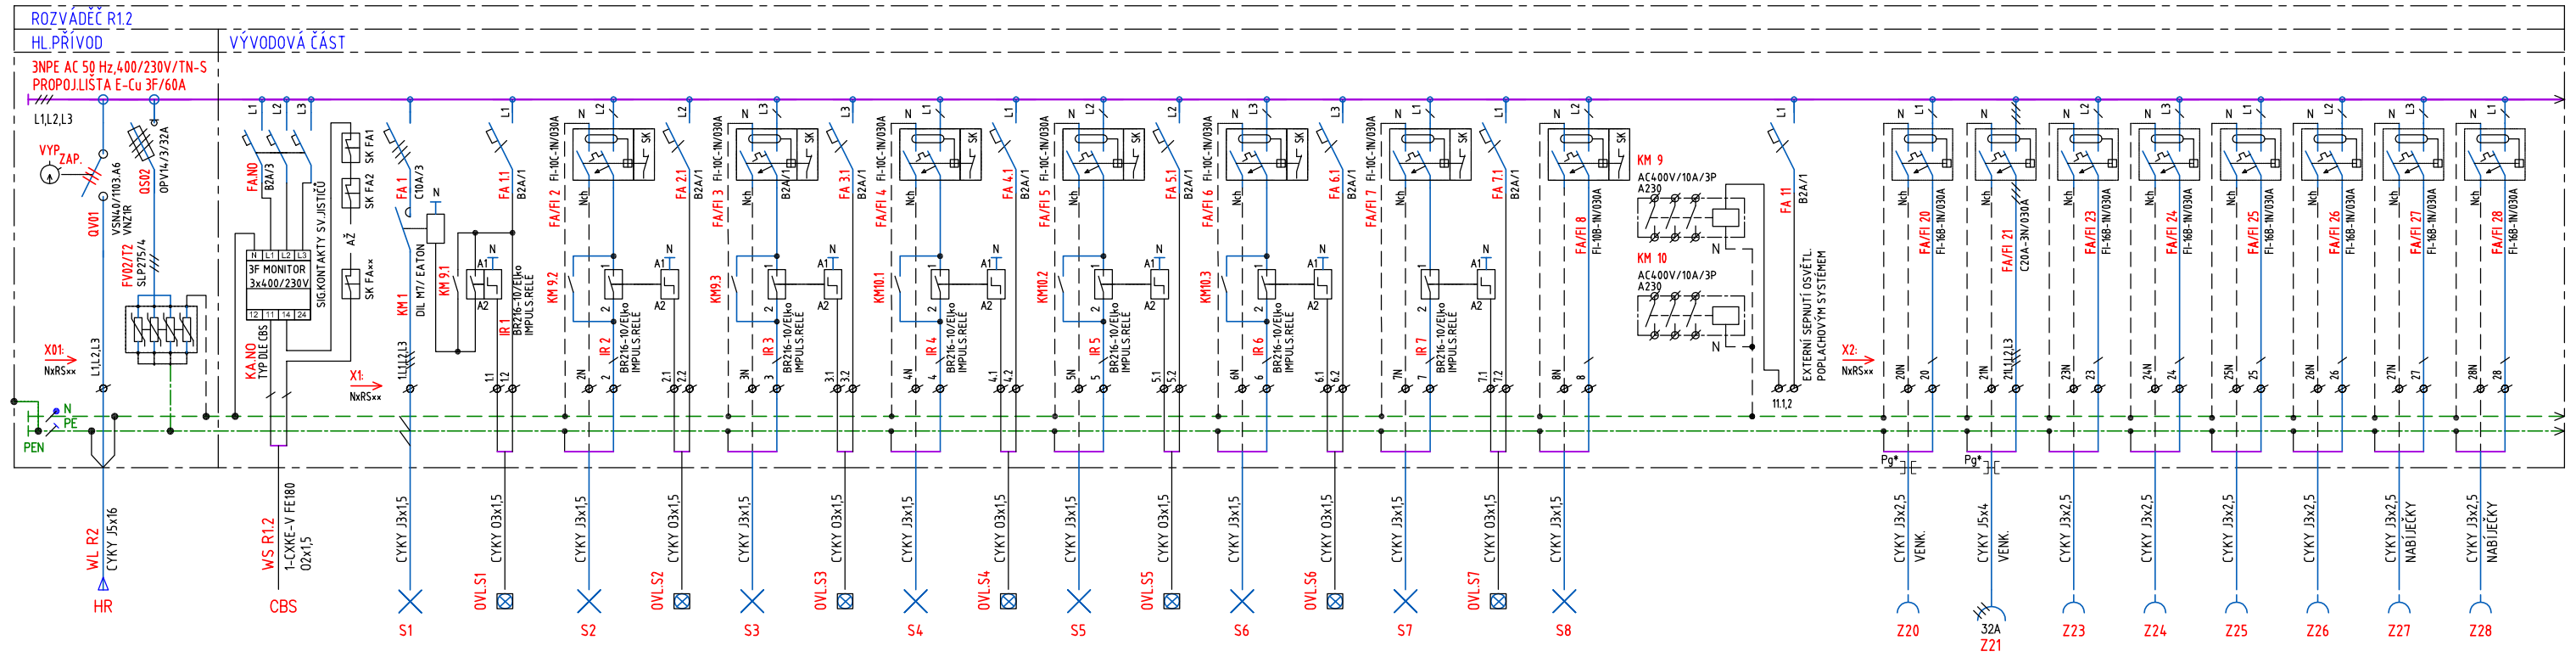

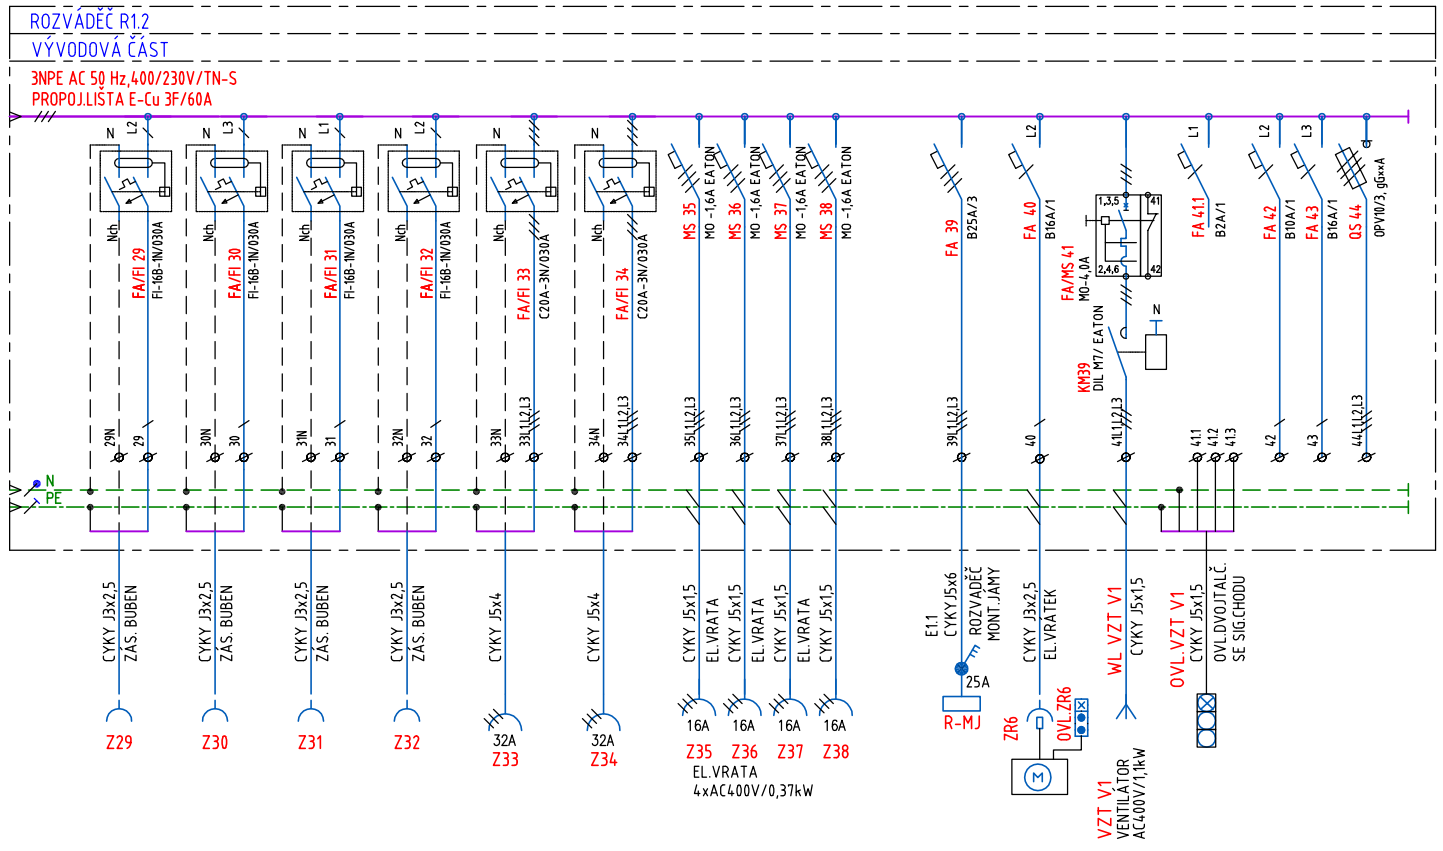

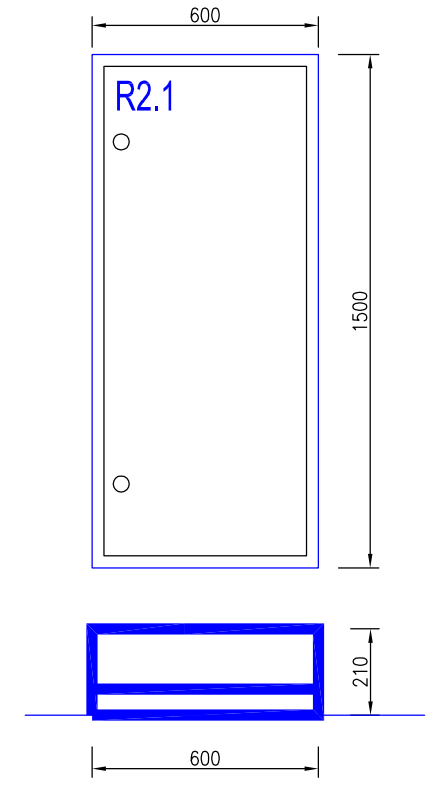

VŠECHNY CHRÁNIČE BUDOU TYPU A.

ROZVÁDĚČ/NÁZEV :	R1.2
PROVEDENÍ, VZOR : :	OCELOPLECH ZAPUŠTĚNÝ
TYP :	ATYP
KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU :	IP 43
KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU :	IP 20
ROZMĚRY :	š.600/v.1500/hl.210mm,
DĚLENÍ :	-
NÁTĚR/BARVA :	ŠEDÝ
OBSLUHA :	PRAC.POUČENÝMI
PŘÍVOD(Y) :	VRCHEM
VÝVOD(Y) :	NAHORU
OCHRANA PŘED ÚR. EL. PROUDEM :	ČSN EN 332000-4-41,ed.2
	SAMOČIN.ODPOJENÍM OD ZDROJE
NAPÁJECÍ NAPĚŤ.SOUSTAVA :	3NPE AC 50Hz,400/230V/TN-S
OVLÁDACÍ NAPĚŤ.SOUSTAVA :	1NPE AC 50Hz,230V/TN-S
PŘÍPOJNICE	Cu 60A
ZKRATOVÁ ODOLNOST /kA/	10kA

AUTOR PROJEKTU :	Ing. JAROMÍR LAVIČKA	
ZODPOVĚDNÝ PROJ. PROFESE :	Ing. ZDENĚK NOVÁK	
VYPRACOVAL :	Ing. ZDENĚK NOVÁK	
MÍSTO STAVBY :	Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál	
STAVEBNÍK :	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál	

Ing. ZDENĚK NOVÁK - NOVEL
Obchodně technická a projekční kancelář
A.Gavlase 111/32, 700 30 Ostrava
tel.: +420 603 448 517, novel@tiscali.cz

AKCE/ NÁZEV : **VÝSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE NA POZEMKU parc. č. 3612/1 V k.ú. A OBCI BRUNTÁL**
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEKT : **POŽÁRNÍ ZBROJNICE**

ČÁST : **D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE**

OBSAH : ROZVADĚČ R1.2

DATUM :	12/2024
STUPEŇ PD :	DPS
ZAK. Č. :	P-SB04/2024
FORMÁT :	2xA4
ARCHÍV.ČÍSLO :	
MĚŘÍTKO :	PŘÍLOHA č.:
-	06