

A

B

C

D

E

F

G

H

1

1

K

## Stávající vývod "Neutralizační stanice"




### Stávající vývod

## Oprava požární přepážky

## Rozvaděč RH-T4 - pole 11

3+PEN, AC, 50Hz, 400/230V, TN-C

AL přípojnice hole, 1600A

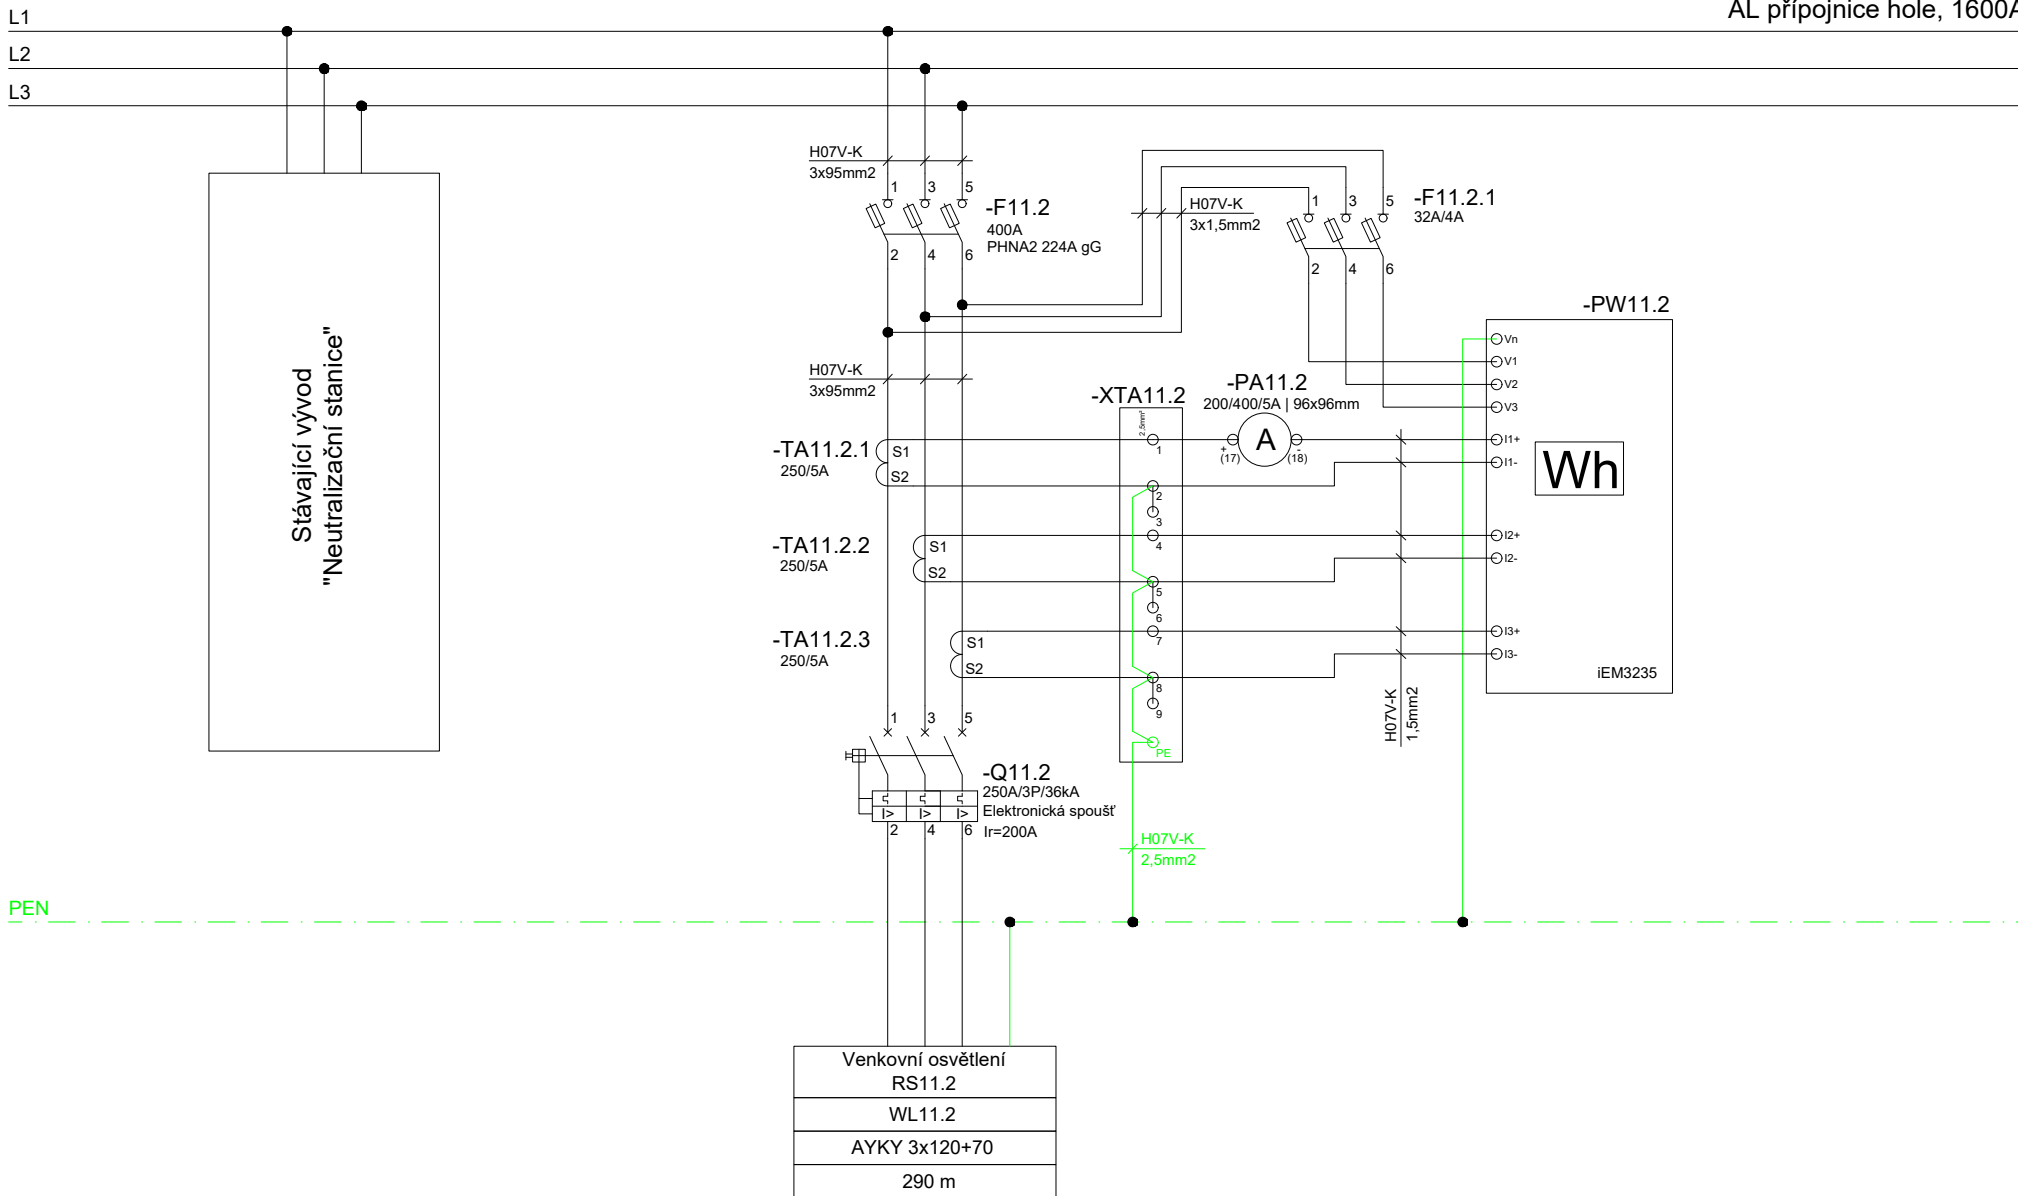

Projektant / Vypracoval:	Název stavby:	Investor:	Název přílohy:	Stupeň:	DZSP
Ing. Radim Chrástek   IČO: 11997672	„Přeložky elektro, Foliárna“	AL INVEST Břidličná, a.s. Bruntálská 167, 793 51 Břidličná IČO: 27376184	05) SO04 - úprava rozvaděče RHT4, pole č. 11	Formát:	A3
Datum: 26.03.2025				List:	2/2