PŮDORYS 1. NP - PŮVODNÍ STAV M 1 : 50

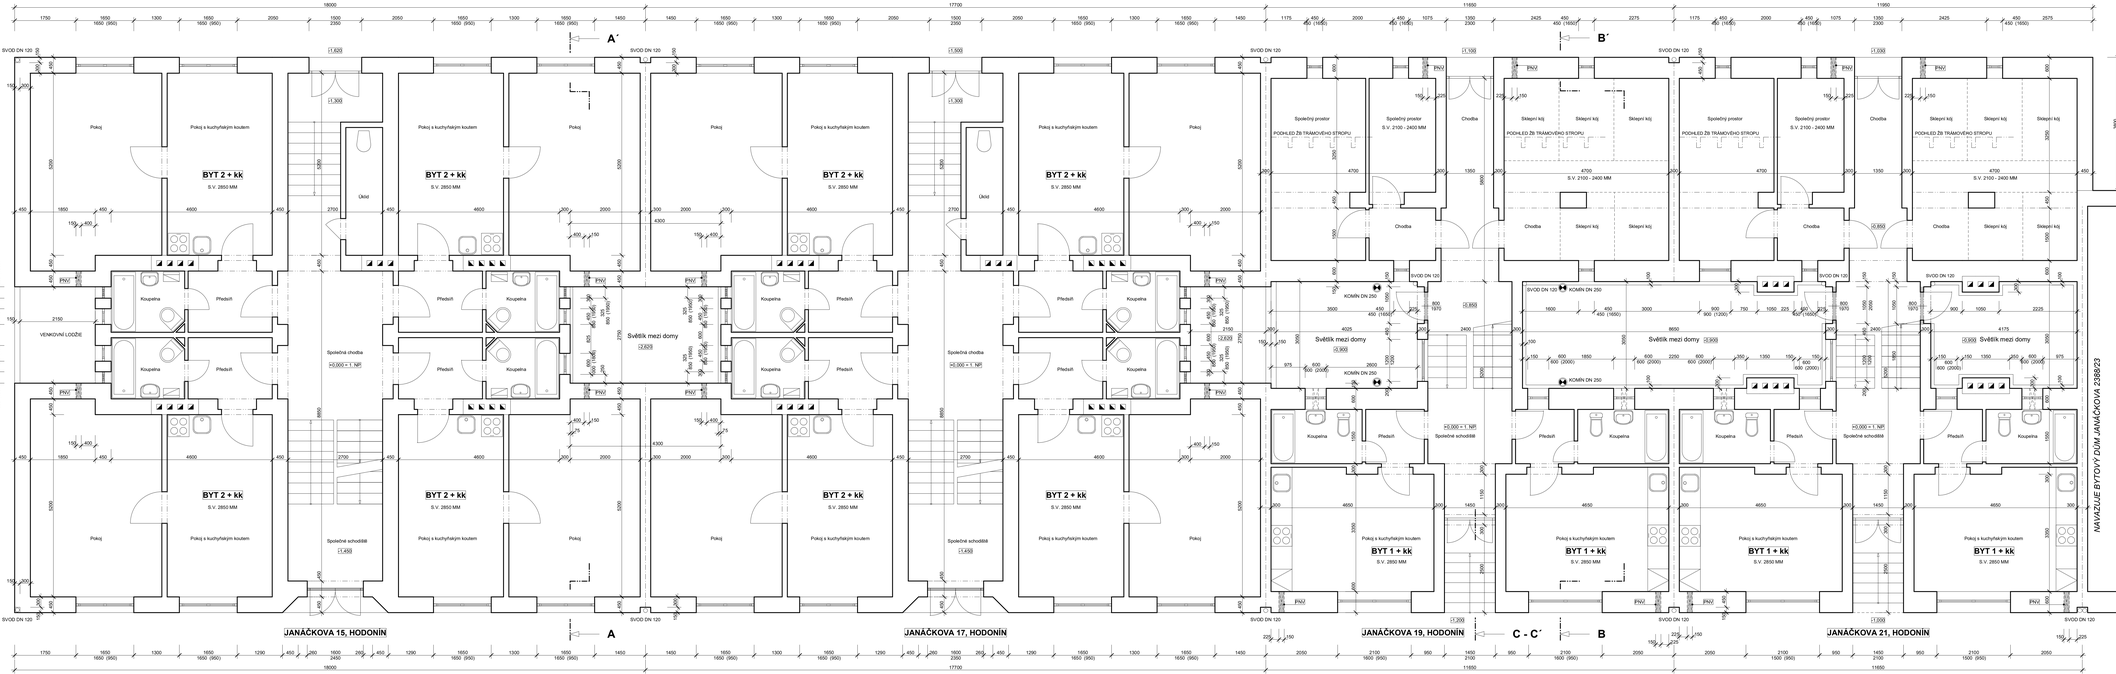

LEGENDA MATERIÁLŮ A BOURACÍCH PRACÍ

- PŮVODNÍ OBVODOVÉ A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 600 MM Z CIHEL PLNÝCH (VE ZDIVU SE MŮŽOU NACHÁZET CIHLY METRICKÉ DĚROVANÉ)
- VE SVĚTLÍCH MEZI DOMY VYSTUPUJÍCÍ CCA. 900 MM NAD ÚROVEŇ VENKOVNÍ PODLAHY SCHLOZÉ (NADZEMNÍ ZDIVO ZVĚTŠENÉ O TLOUŠŤKU MAX. 100 MM CIHLY TLOUŠŤKY 65 MM SE SOKLOVOU OMÍTKOU), HORNÍ POVRCH SOKLOVÉHO ZDIVA JE OPATŘENÝ OPLECHOVÁNÍM Z POZINKOVANÉHO PLECHU R.Š. MAX. 150 MM (OPLECHOVÁNÍ SCHLOZ BUDE DEMONTOVÁNÉ)
- PŮVODNÍ OBVODOVÉ A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 450 MM Z CIHEL PLNÝCH (VE ZDIVU SE MŮŽOU NACHÁZET CIHLY METRICKÉ DĚROVANÉ)
- PŮVODNÍ OBVODOVÉ A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 300 MM Z CIHEL PLNÝCH (VE ZDIVU SE MŮŽOU NACHÁZET CIHLY METRICKÉ DĚROVANÉ)
- PŮVODNÍ KOMÍNOVÉ ZDIVO TL. 450 MM Z CIHEL PLNÝCH SE 3 NEBO 4 PRŮDUCHY PRO PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE (V JEDNOTLIVÝCH PRŮDUCHU JSOU VEDENÉ SPALINOVÉ TRUBKY OD PLYNOVÝCH KOTLŮ V BYTECH)
- KOMÍN DN 250 — PŮVODNÍ VENKOVNÍ NEREZOVÉ KOMÍNY PRŮMĚRU 250 MM PRO ODTAH SPALIN Z PLYNOVÝCH KOTLŮ V BYTECH
- KOMÍNY JSOU ZALOŽENÉ VE VÝŠCE CCA. 950 MM NAD PODLAHOU SVĚTLÍKŮ MEZI DOMY A JSOU VZDÁLENÉ OD LÍCE FASÁDY MIN. 50 MM
- SVOD DN 120 — PŮVODNÍ DEŠŤOVÉ SVODY DN 120 Z POZINKOVANÉHO PLECHU VEDENÉ V DRÁŽCE ROZMĚRU CCA. 300 x 150 MM V OBVODOVÉ ŽTĚNĚ (VE FASÁDĚ MEZI JEDNOTLIVÝMI DOMY A VE SVĚTLÍCH DOMU JANÁČKOVA 19 A JANÁČKOVA 21 - DEŠŤOVÉ SVODY BUDOU DEMONTOVANÉ
- PŮVODNÍ PŘÍČKOVÉ ZDIVO TL. 100 AŽ 150 MM Z CIHEL PLNÝCH (VE ZDIVU SE MŮŽOU NACHÁZET CIHLY METRICKÉ DĚROVANÉ)
- PŮVODNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY MEZI SKLEPNÍMI KÓJEMI Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA V OCELOVÝCH RÁMECH
- PODHLED ŽB TRÁMOVÉHO STROPU — PODHLED PŮVODNÍHO ŽELEZOBETONOVÉHO MONOLITICKÉHO TRÁMOVÉHO STROPU NAD 1. PP S TRÁMY ROZMĚRU CCA. 110 MM (ŠÍŘKA) x 300 MM (VÝŠKA) VE VZDÁLENOSTECH CCA. 490 MM MEZI OSAMI (V SUTERÉNU VE VÝŠCE 3150 MM NAD PODLAHOU / TRÁMY NAVAZUJÍ MÍRNĚ ZAOBLENÝM PASOVÝM NA STROPNÍ DESKU)
- VYBOURAT PŮVODNÍ VCHODOVÉ DVEŘE DO SVĚTLÍKU MEZI DOMY JANÁČKOVA 19 - 21 - OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 800 x 1970 MM VČETNĚ DŘEVĚNÝCH OKOLO SVĚTLÍKOVÉ OTVORU ROZMĚRU CCA. 1000 x 2050 MM, DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ PRAHU
- PŮVODNÍ PLASTOVÁ OKNA S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM ROZMĚRU CCA. 325 x 850 MM (KRAJNÍ OKNA V KOUPELNÁCH BYTŮ JANÁČKOVA 15 - 17) BUDOU VYBOURANÁ
- PŮVODNÍ PLASTOVÁ OKNA S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM ROZMĚRU - DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ PLNÍCÍ PANELY TL. 8 S. MIN. 250 MM VČETNĚ BOČNÍCH HRYSTEK
- VYBOURAT PŮVODNÍ VCHODOVÉ DVEŘE Z ULICE DO DOMU JANÁČKOVA 15 - 17 - OCELOVÁ/HLINÍKOVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM ROZMĚRU CCA. 1600 x 2450 MM (JANÁČKOVA 15) A 1600 x 2350 MM (JANÁČKOVA 17) S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM VČETNĚ INTEGROVANÝCH POSTOVÝCH SCHRÁNEK
- PŘÍPRAVA PRO NUCENÉ VĚTRÁNÍ (PNV) - JAKO PŘÍPRAVA PRO NUCENÉ VĚTRÁNÍ VNITŘNÍCH PROSTOR SUTERÉNU (1 NP) BUDOU V OBVODOVÝCH CIHLOVÝCH STĚNÁCH TL. 600 MM PROVEDENÉ JEDNOVÝM VRTÁNÍM OTVORY DN 150, OSY OTVORU BUDOU VE VZDÁLENOSTI MIN. 450 MM OD PODHLEDU ŽB STROPNÍ DESKY (MIN. 75 MM PRO URČENÍ ŽB TRÁMU), JEDNOVÝ VRTY NESMÍ PROCHÁZET PŘES ŽB VĚNCE NEBO PŘEKLADY (POLOHY BUDOUCÍCH OTVORŮ BUDOU PŘEDMĚM ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTEM)
- PŘÍPRAVA PRO NUCENÉ VĚTRÁNÍ (PNV) - JAKO PŘÍPRAVA PRO NUCENÉ VĚTRÁNÍ Z BYTOVÝCH ODDÁVAČŮ PAR (DIGESTOŘŮ) V KUCHYŇSKÝCH BUDOU V OBVODOVÝCH CIHELNÝCH STĚNÁCH TL. 450 A 600 MM PROVEDENÉ JEDNOVÝMI VRTÁNÍM OTVORY DN 150, OSY OTVORŮ BUDOU VE VZDÁLENOSTI MIN. 450 MM OD PODHLEDU ŽB STROPNÍ DESKY (MIN. 75 MM PRO URČENÍ ŽB TRÁMU) NEBO PŘÍKLADY (POLOHY BUDOUCÍCH OTVORŮ BUDOU PŘEDMĚM ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTEM)
- PŮVODNÍ NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ PŮVODNÍCH KOUPELEN NAD OKNY V BYTECH 1. NP JANÁČKOVA 19 A JANÁČKOVA 21 - VE FASÁDĚ BUDOU VYBOURANÉ STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ NEBO PLASTOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY ROZMĚRU MIN. 150 x 150 MM (ZA MŘÍŽKOU JSOU PROVEDENÁ VÝDUCHOVÁ VLOŽKA VYBAVÍ VĚTRACÍ TRUBKY NEBO OTVORU NAPOJENÉHO NA KOUPELNOVÝ VENTILÁTOR).

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MÍSTO STAVBY	ING. PETR BRICHTA
ING. PETR BRICHTA	ING. PETR BRICHTA	HODONÍN	BRNĚNSKÁ 4104/14B, 695 01 HODONÍN
STAVEBNÍK: MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁM. 53/1, 695 35 HODONÍN			IČO: 75622768, p.kvirik@seznam.cz
AKCE: **Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 - projektová dokumentace**			ZAK.Č. 03/01/2024
			ARCH.Č. D.1.1-2-01/01/2024
			STUPEŇ PD DPS
OBSAH: *D.1.1 Architektonicko - stavební řešení*			DATUM 01/2024
PŮDORYS 1. NP - PŮVODNÍ STAV			ČÍSLO KOPIE / ČÍSLO VÝKRESU **D.1.1 - 2**