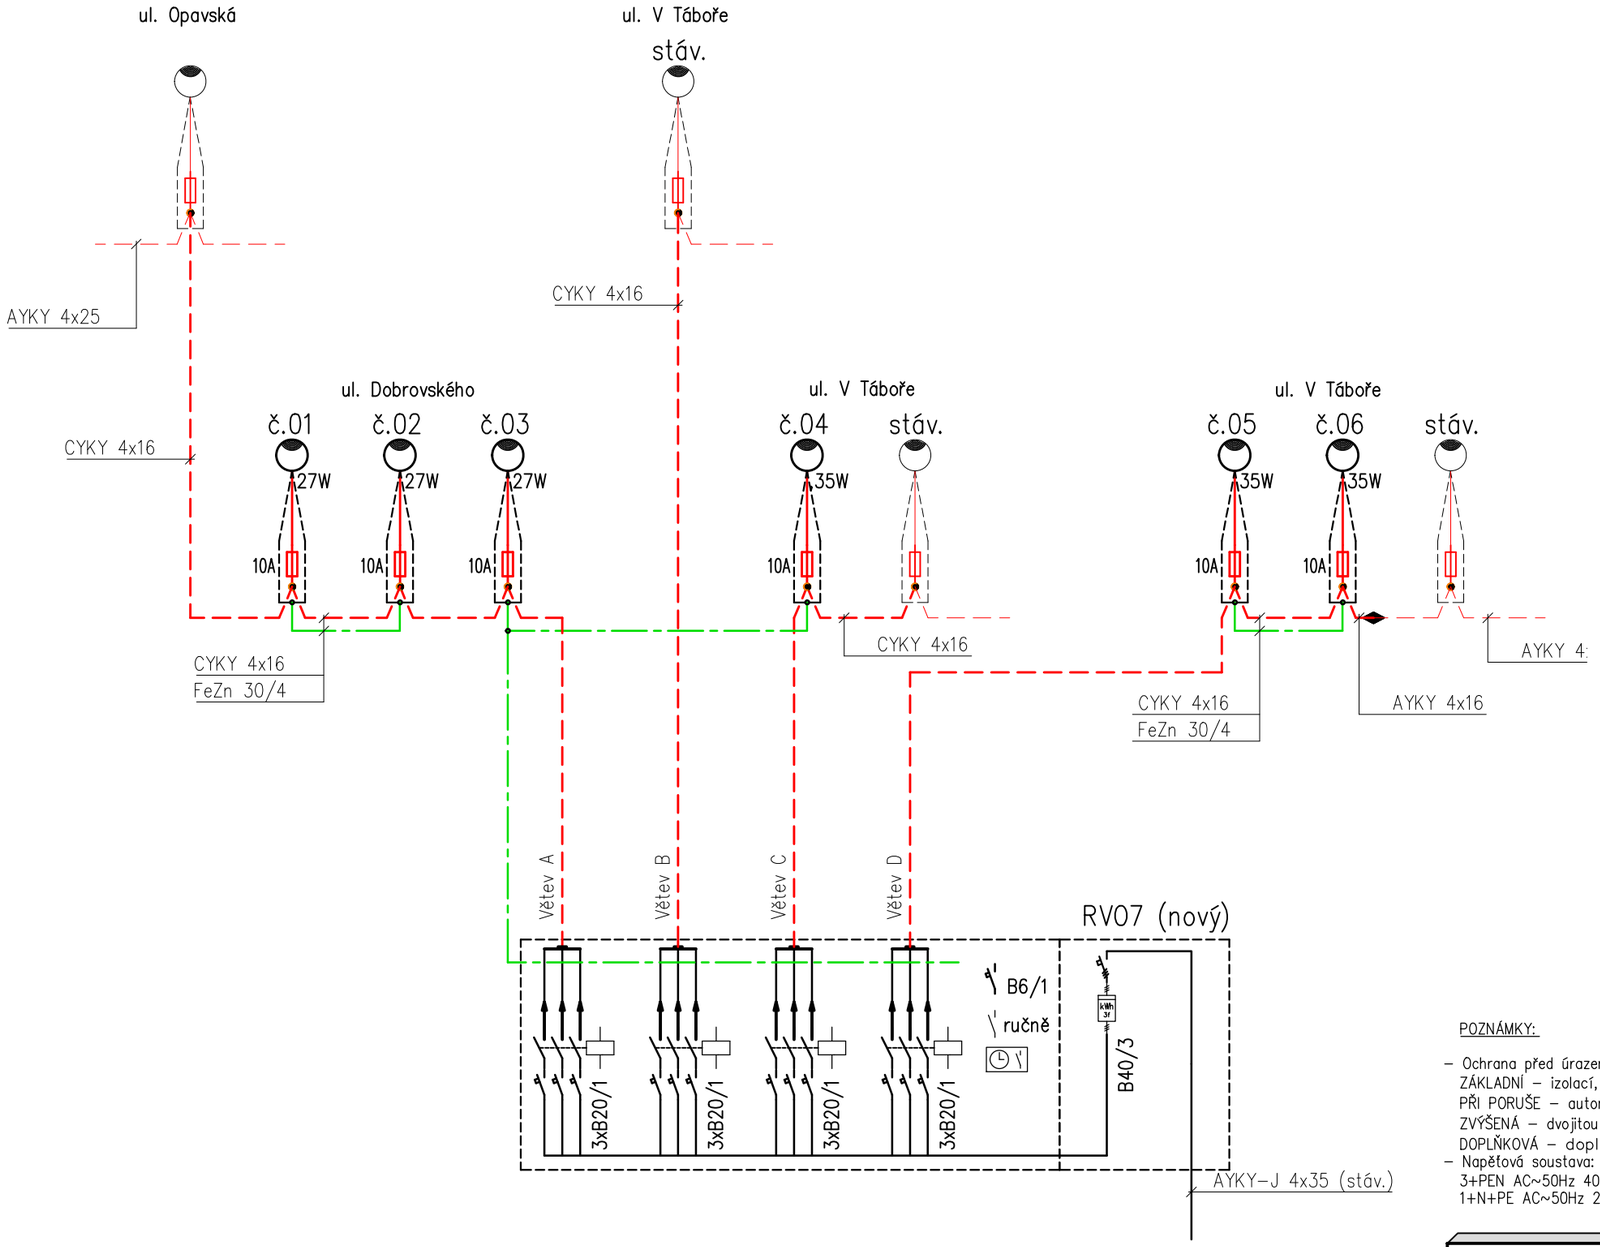

LEGENDA:

- PODZEMNÍ VEDENÍ VO – STÁVAJÍCÍ
- PODZEMNÍ VEDENÍ VO – NOVÉ
- UZEMŇOVACÍ VEDENÍ – NOVÉ
- KABELOVÁ SPOJKA SMRŠŤOVACÍ, S LISOVACÍMI SPOJOVAČI
- STOŽÁR SE SVÍTIDLEM – STÁVAJÍCÍ



- STOŽÁR SE SVÍTIDLEM – NOVÝ

POZNÁMKY:

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
  ZÁKLADNÍ – izolací, kryty
  PŘI PORUŠE – automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
  ZVÝŠENÁ – dvojitou izolací
  DOPLŇKOVÁ – doplňujícím ochranným pospojováním
- Napěťová soustava:
  3+PEN AC~50Hz 400/230V TN-C: hlavní rozvody VO
  1+N+PE AC~50Hz 230V TN-C-S: jednotlivé stožáry se svítidly

Vypracoval: Petr Vodáček	Zodp. projektant: Petr Vodáček	Tech. kontrola: Ing. Jan Hvorecký	ELPEV projekce elektro, Petr Vodáček, Boční 660, 783 72 Velký Týnec, IČ: 646 34 752
Investor: Město Bruntál			
Akce: REKONSTRUKCE ULICE DOBROVSKÉHO, BRUNTÁL		Formát: A3	Č. kopie
		Datum: 06/2024	
Umístění: Bruntál, ul. Dobrovského a V Táboře, k.ú. Bruntál		Účel: DPS	
Část: SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		Měřítko	
Obsah výkresu: SCHÉMA ZAPOJENÍ		Č. výkresu: D.2.5	