

Legenda:

- SB

Tlačítko

DHP

Detektor plynu a CO

SL

Snímač zaplavení

STx

Snímač teploty (kontaktní)

BTx

Snímač teploty (analogový)

SPx

Snímač tlaku (kontaktní)

xMx

Čerpadlo


Tricestný ventil

Dvoucestný ventil
- Kabely napojené z rozvaděče MaR

Kabely napojené z regulace kotle

ROZVODNÉ SOUSTAVY dle ČSN ČSN 33 2000–1 ed. 2:
3/PE/N 400/230V 50Hz TN-S
1/PE/N 230V 50Hz TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3:
411 automatické odpojení od zdroje
411.2 základní izolace živých částí, přepážky nebo kryty, zábranou, polohou
411.3.1 ochranné uzemnění a ochranné pospojování
411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy
415 doplňková ochrana
415.1 proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA
415.2 doplňující ochranné pospojování

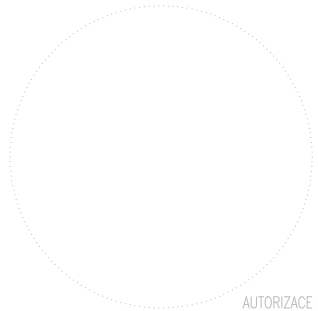

AUTOR NÁVRHU:	maspartí s.r.o.		
ZODP.PROJEKTANT:	Antonín ŽIBŘITA		
VYPRACOVAL:	Robert BLAHA		
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ (DUR+DSP/DPS)		
MÍSTO:	POZEMEK parc.č.3180,3183,3186,3188,6110, k.ú.ŠTERNBERK [763527]		
INVESTOR:	Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk		
AKCE:	SÍDLO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK, KOMENSKÉHO 388/40 - STAVEBNÍ ÚPRAVY		
ČÁST:	ELEKTROTECHNIKA		
VÝKRES:	SCHÉMA MaR		
		FORMÁT:	4xA4
		DATUM:	11/2022
		MĚŘÍTKO:	–
		OZN.ČÁSTI:	VÝKRES:
		D.1.4.4.2	10