


± 0,000 = ÚROVEŇ 1. PODLAŽÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ DLE vyhl. č. 499/2006 Sb., VE ZNĚNÍ
vyhl. č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb.

DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V PODROBNOSTI PROVÁDĚCÍHO PROJEKTU.
NENAHRAZUJE V PLNÉM ROZSAHU PROJEKTOVOU DOKUMENTACI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.

ČÍSLO REVIZE: 01 – Etapizace výstavby

AUTOR NÁVRHU:	masparti s.r.o.		GROBER PROJECT, s.r.o.	
ZODP.PROJEKTANT:	Antonín ŽIBRITA			
VYPRACOVAL:	Robert BLAHA			
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ (DUR+DSP/DPS)		e info@groberproject.cz Tovární 1059/41		
MÍSTO: POZEMEK parc.č.3180,3183,3186,3188,6110, k.ú.ŠTERNBERK [763527]		w www.groberproject.cz 779 00 Olomouc		
INVESTOR: Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk		m +420 776 577 933 IČ: 05410029		
AKCE:	SÍDLO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK, KOMENSKÉHO 388/40 - STAVEBNÍ ÚPRAVY	FORMÁT:	9xA4	PARÉ:
ČÁST:	ELEKTROTECHNIKA	DATUM:	11/2022	
VÝKRES:	ROZVADĚČ R01	MĚŘÍTKO:	–	
		OZN.ČÁSTI:	VÝKRES:	
		D.1.4.4.2	05	

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

3/PE/N 400/230V; 50Hz / TN-C-S

OVLÁDACÍ NAPĚTÍ:

1/PE/N 230V; 50Hz

JMENOVITÝ PROUD:

In = 63A

OCHRANA:

Dle ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1- samočinným odpojením od zdroje
Dle ČSN 33 2000-4-41 čl.415.1 - proudové chrániče
Dle ČSN 33 2000-4-41 čl.415.2 - doplňující ochranné pospojování

KRYTÍ:

min. IP 30/20; tř. ochrany I

ROZMĚRY:

(ŠxVxH) 810x1380x250 mm

BARVA:

bílá/šedá

PŘÍVODY A VÝVODY:

Přívod spodem - Vývody vrchem

DĚLENÍ:


Celek


POZNÁMKA:


Rezervní vývody jsou určeny pro stávající elektroinstalaci
hodnoty jističů těchto vývodů je třeba před izapojení prověřit, tak aby byly v souladu s ČSN




				STAVBA: SÍDLO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK	Rozvaděč R01 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE	DATUM: 11/2022	ČÍSLO VÝKRESU:	
KRESLIL: Antonín ŽIBRITA				ZÁKAZNÍK: Město Šternberk, Horní nám. 78/16, 785 01 Šternberk		MĚŘÍTKO: -	D.1.4.4.2.05	
PROJEKTANT: Antonín ŽIBRITA				INVESTOR: Město Šternberk, Horní nám. 78/16, 785 01 Šternberk		STUPEŇ: DUR+DSP/DPS		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Antonín ŽIBRITA						R01	LISTŮ: 09	LIST: 02

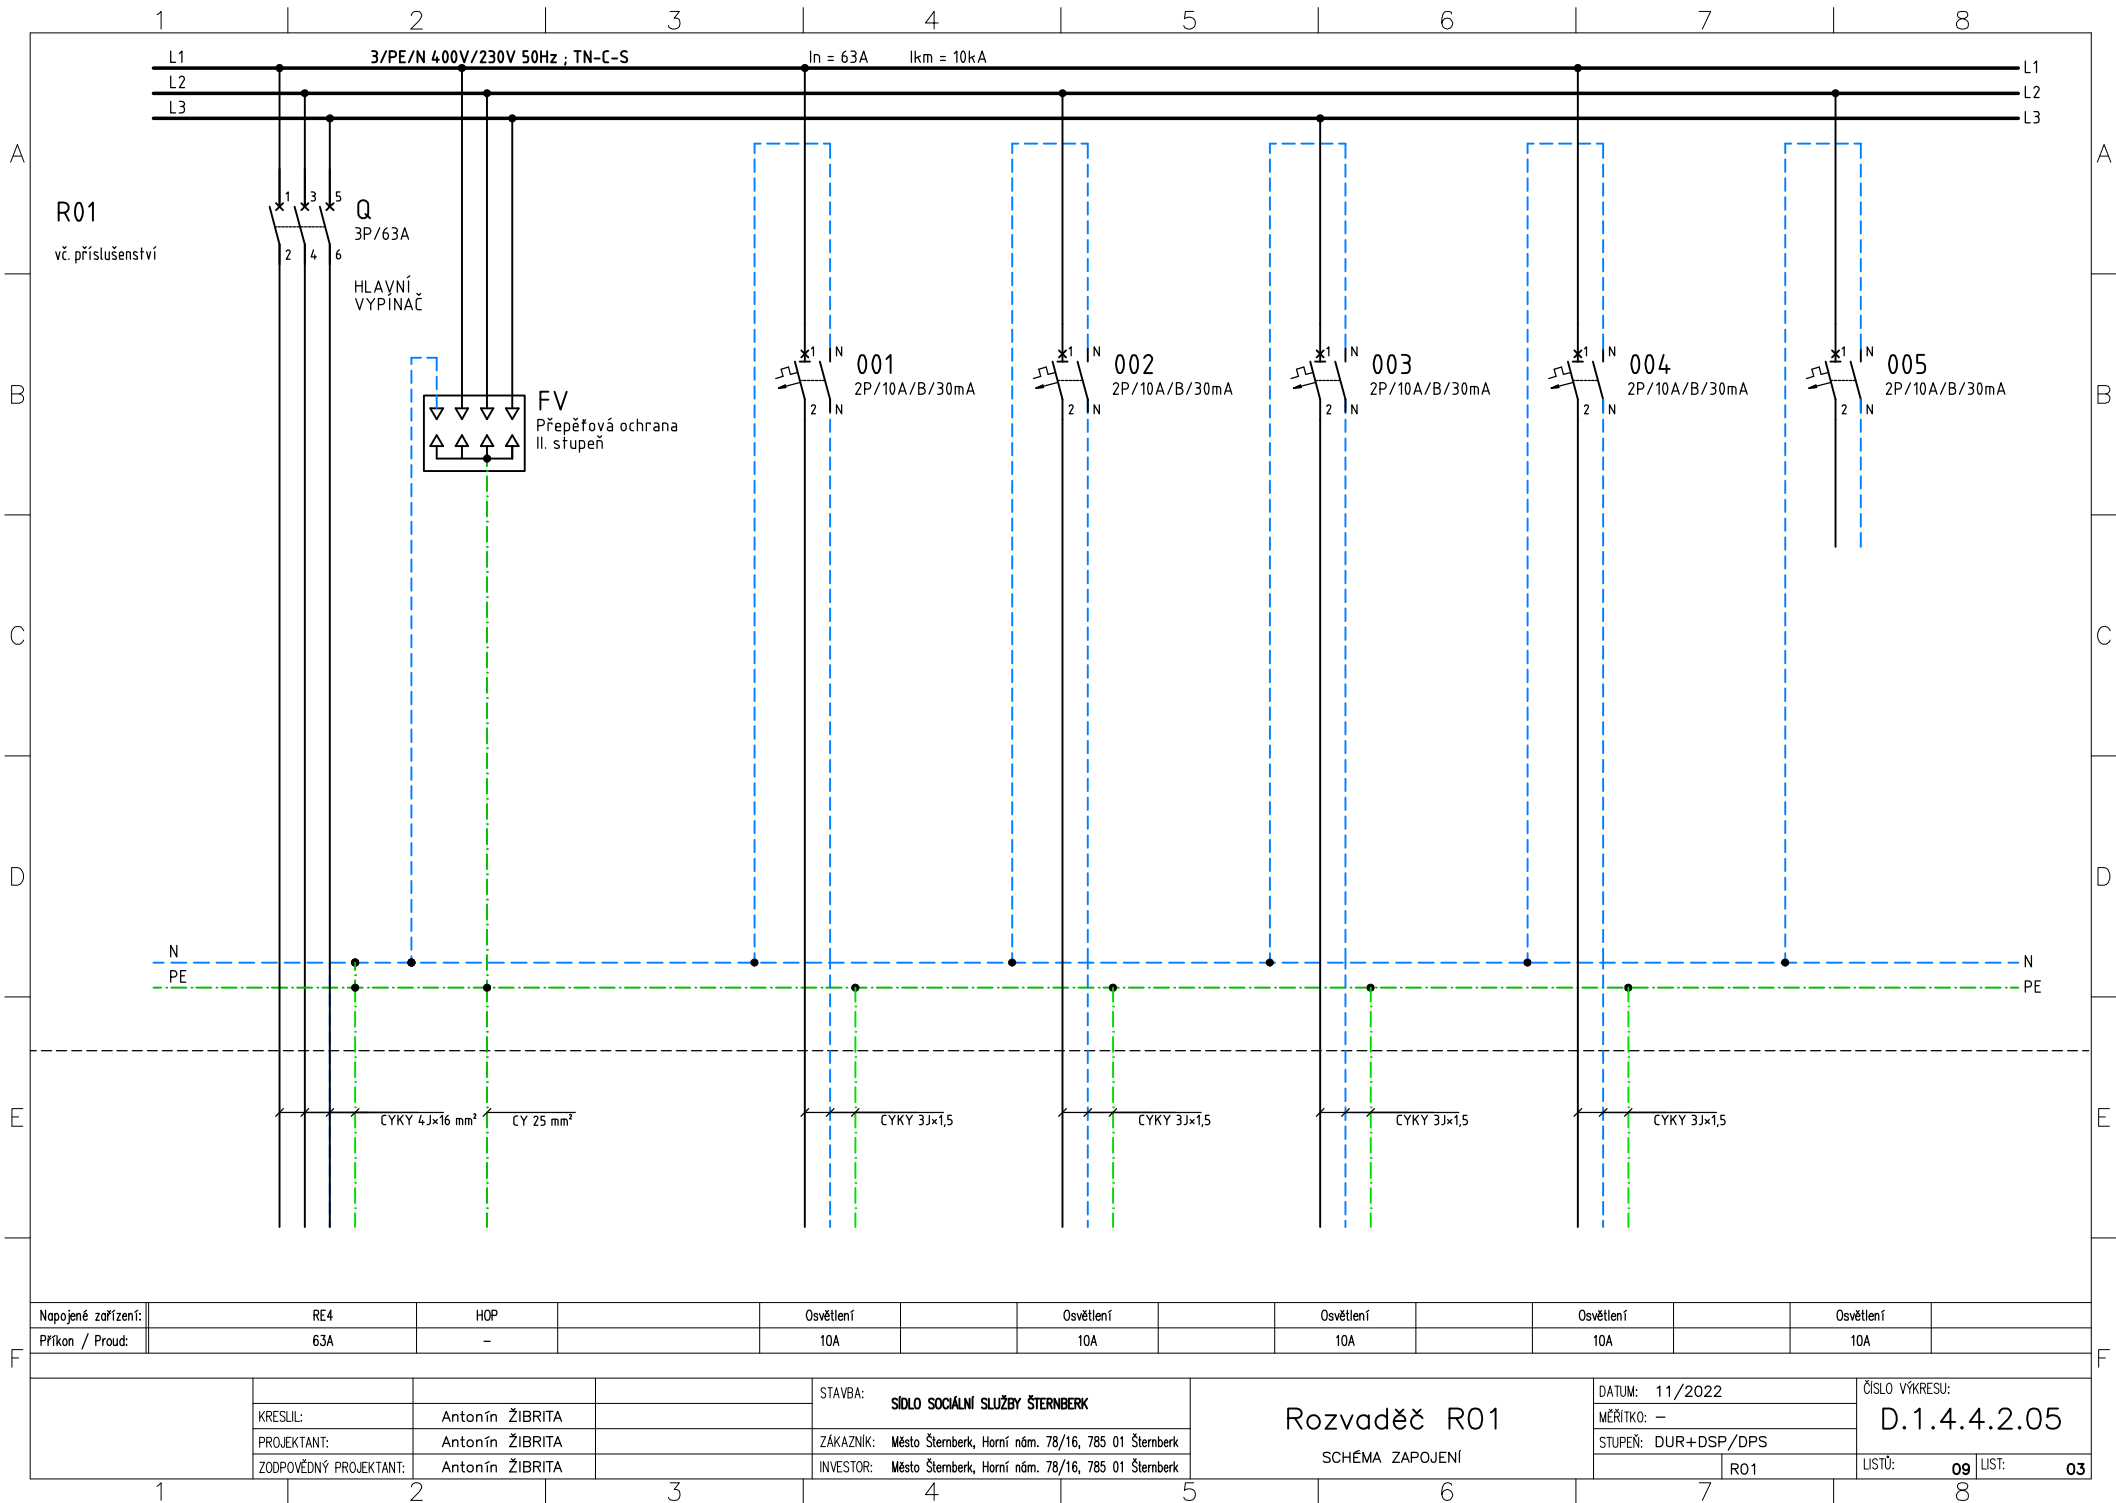

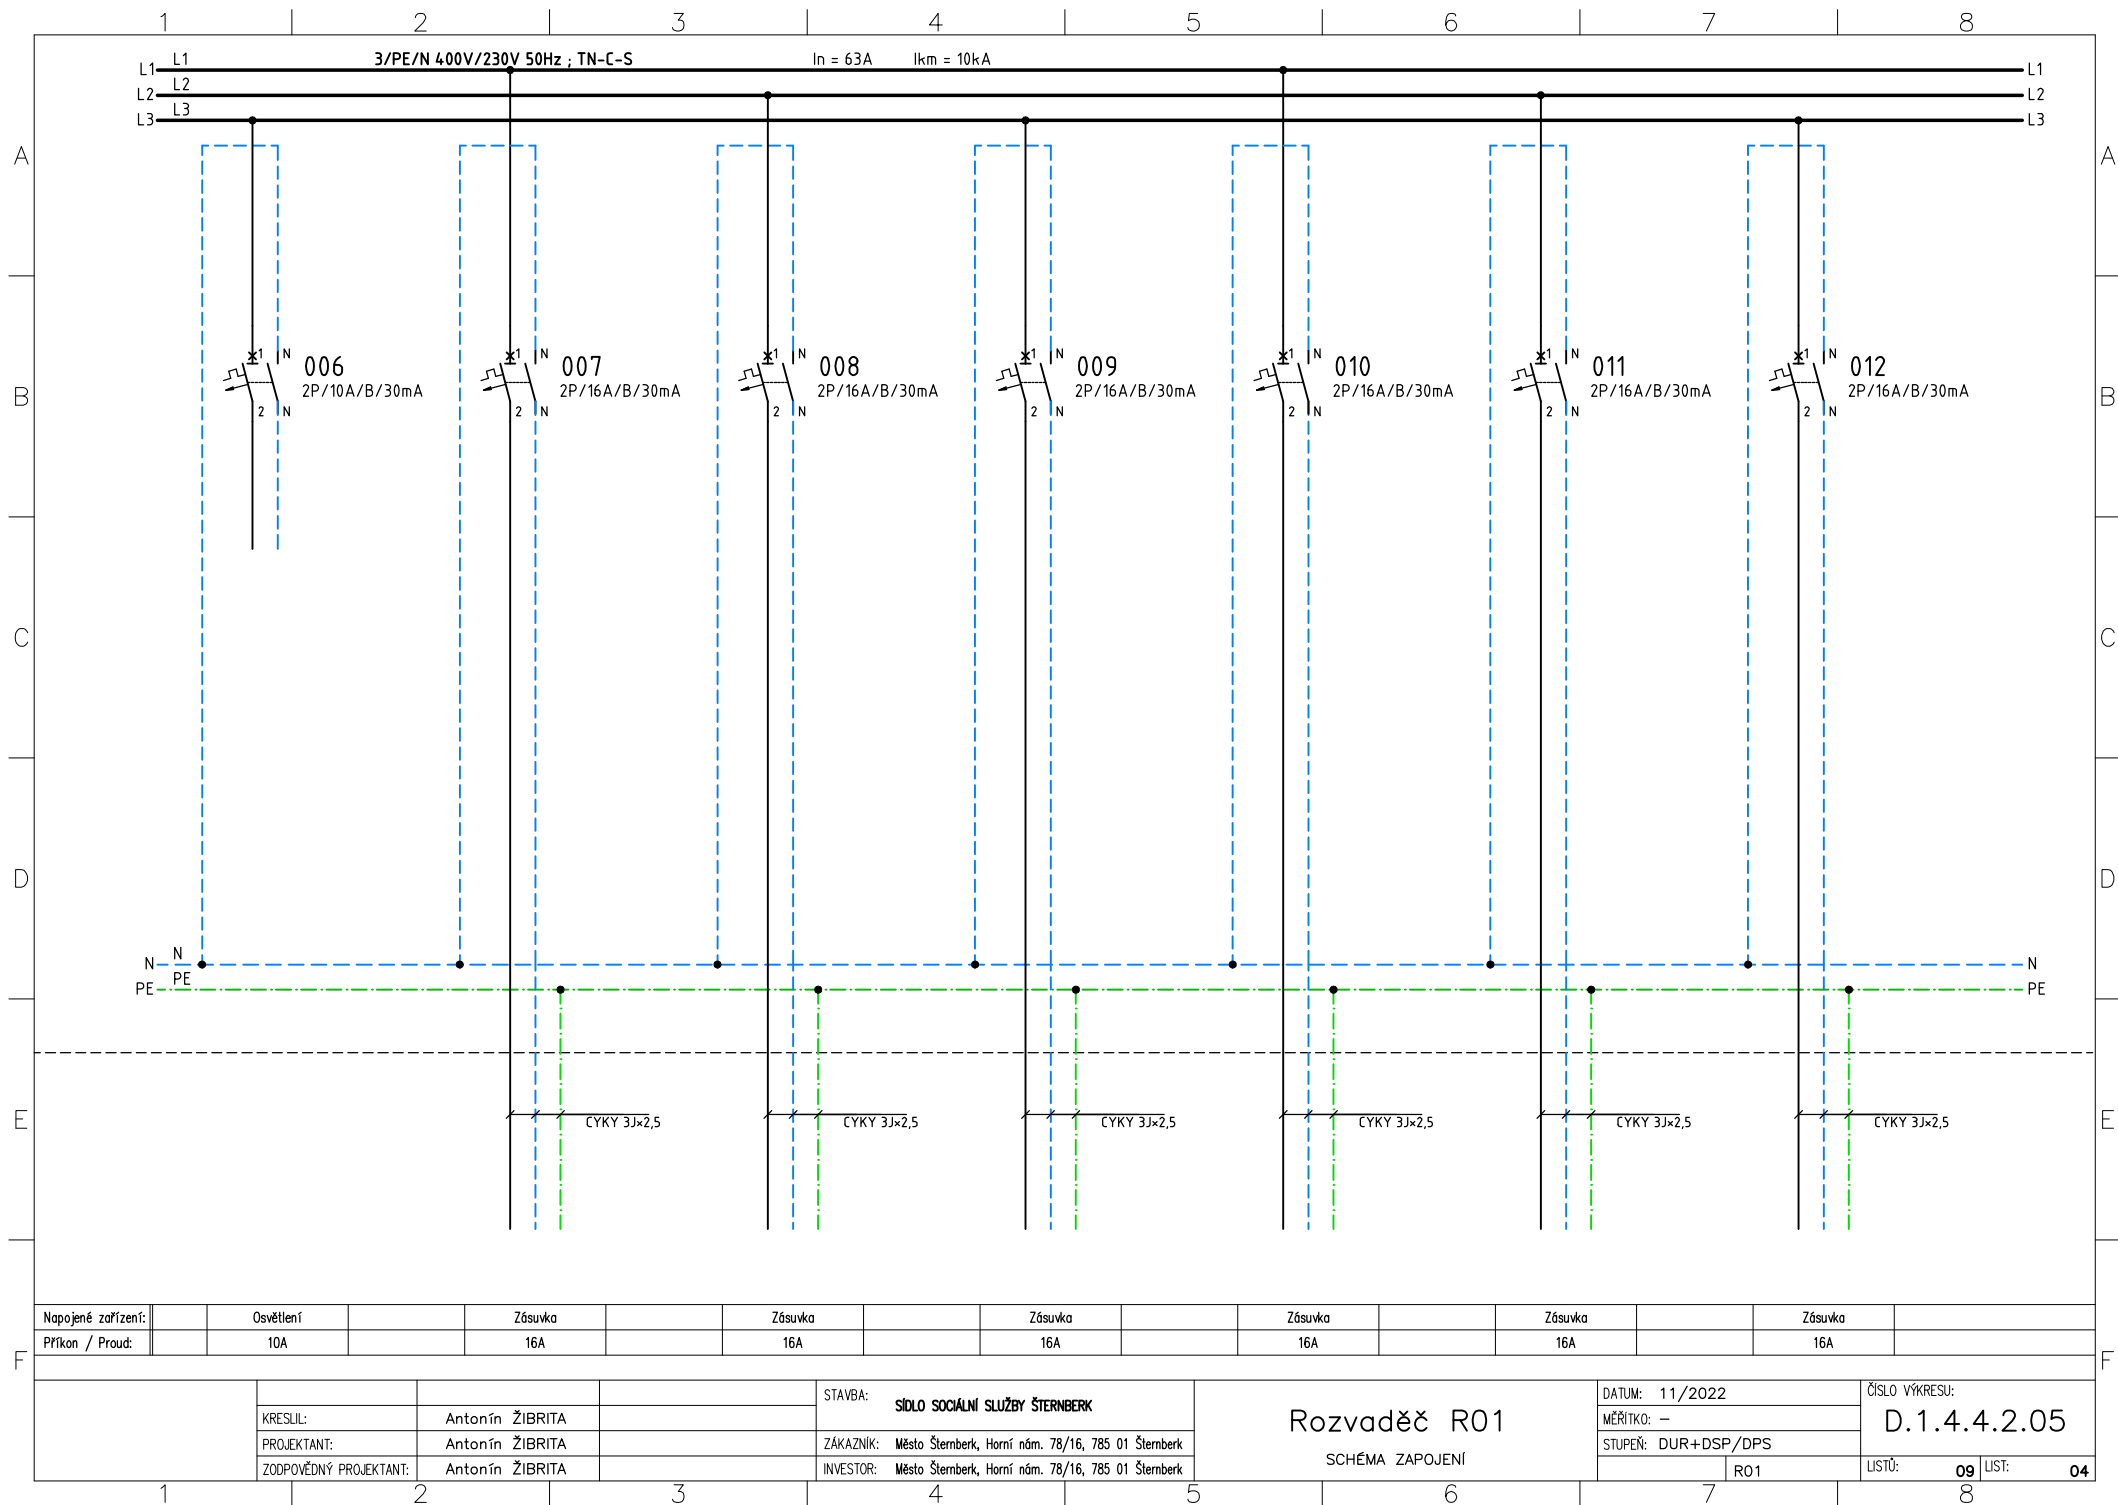

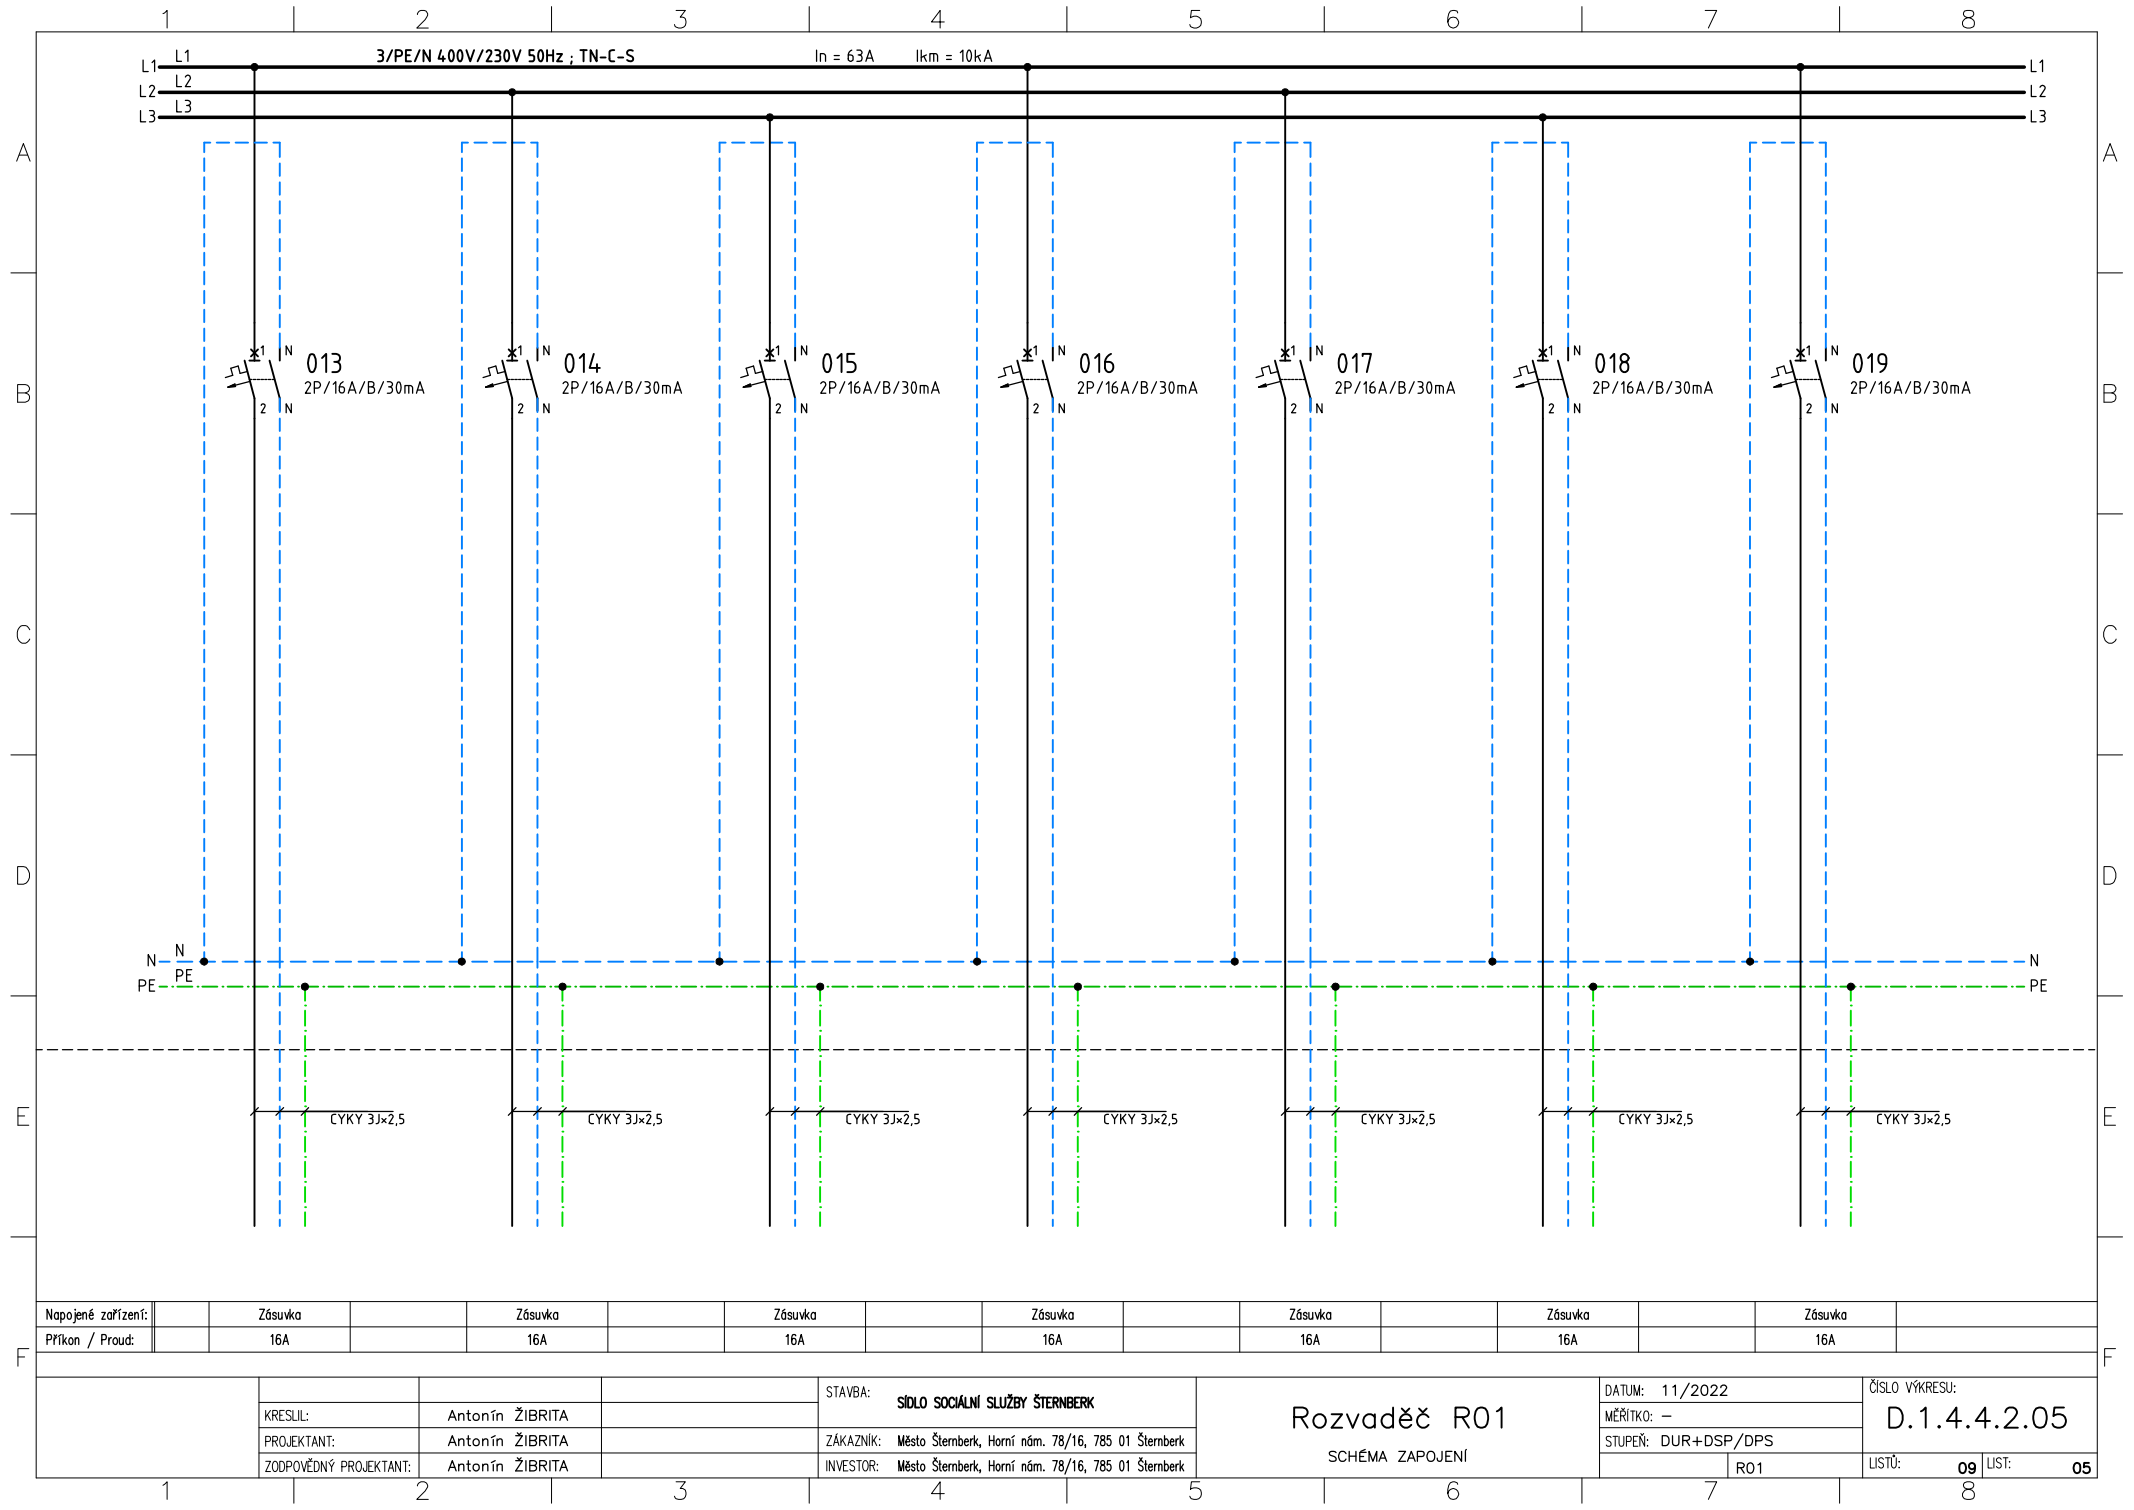

Napojené zařízení:		Zásuvka		Zásuvka		Zásuvka		Zásuvka		Zásuvka		Zásuvka	
Příkon / Proud:		16A		16A		16A		16A		16A		16A	
KRESLIL:		Antonín ŽIBRITA		STAVBA:		SIDLO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK		DATUM:		11/2022		ČÍSLO VÝKRESU:	
PROJEKTANT:		Antonín ŽIBRITA		ZÁKAZNÍK:		Město Šternberk, Horní nám. 78/16, 785 01 Šternberk		MĚŘÍTKO:		—		D.1.4.4.2.05	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Antonín ŽIBRITA		INVESTOR:		Město Šternberk, Horní nám. 78/16, 785 01 Šternberk		STUPEŇ:		DUR+DSP/DPS		LISTŮ:	
								R01				09	
												LIST:	
												05	

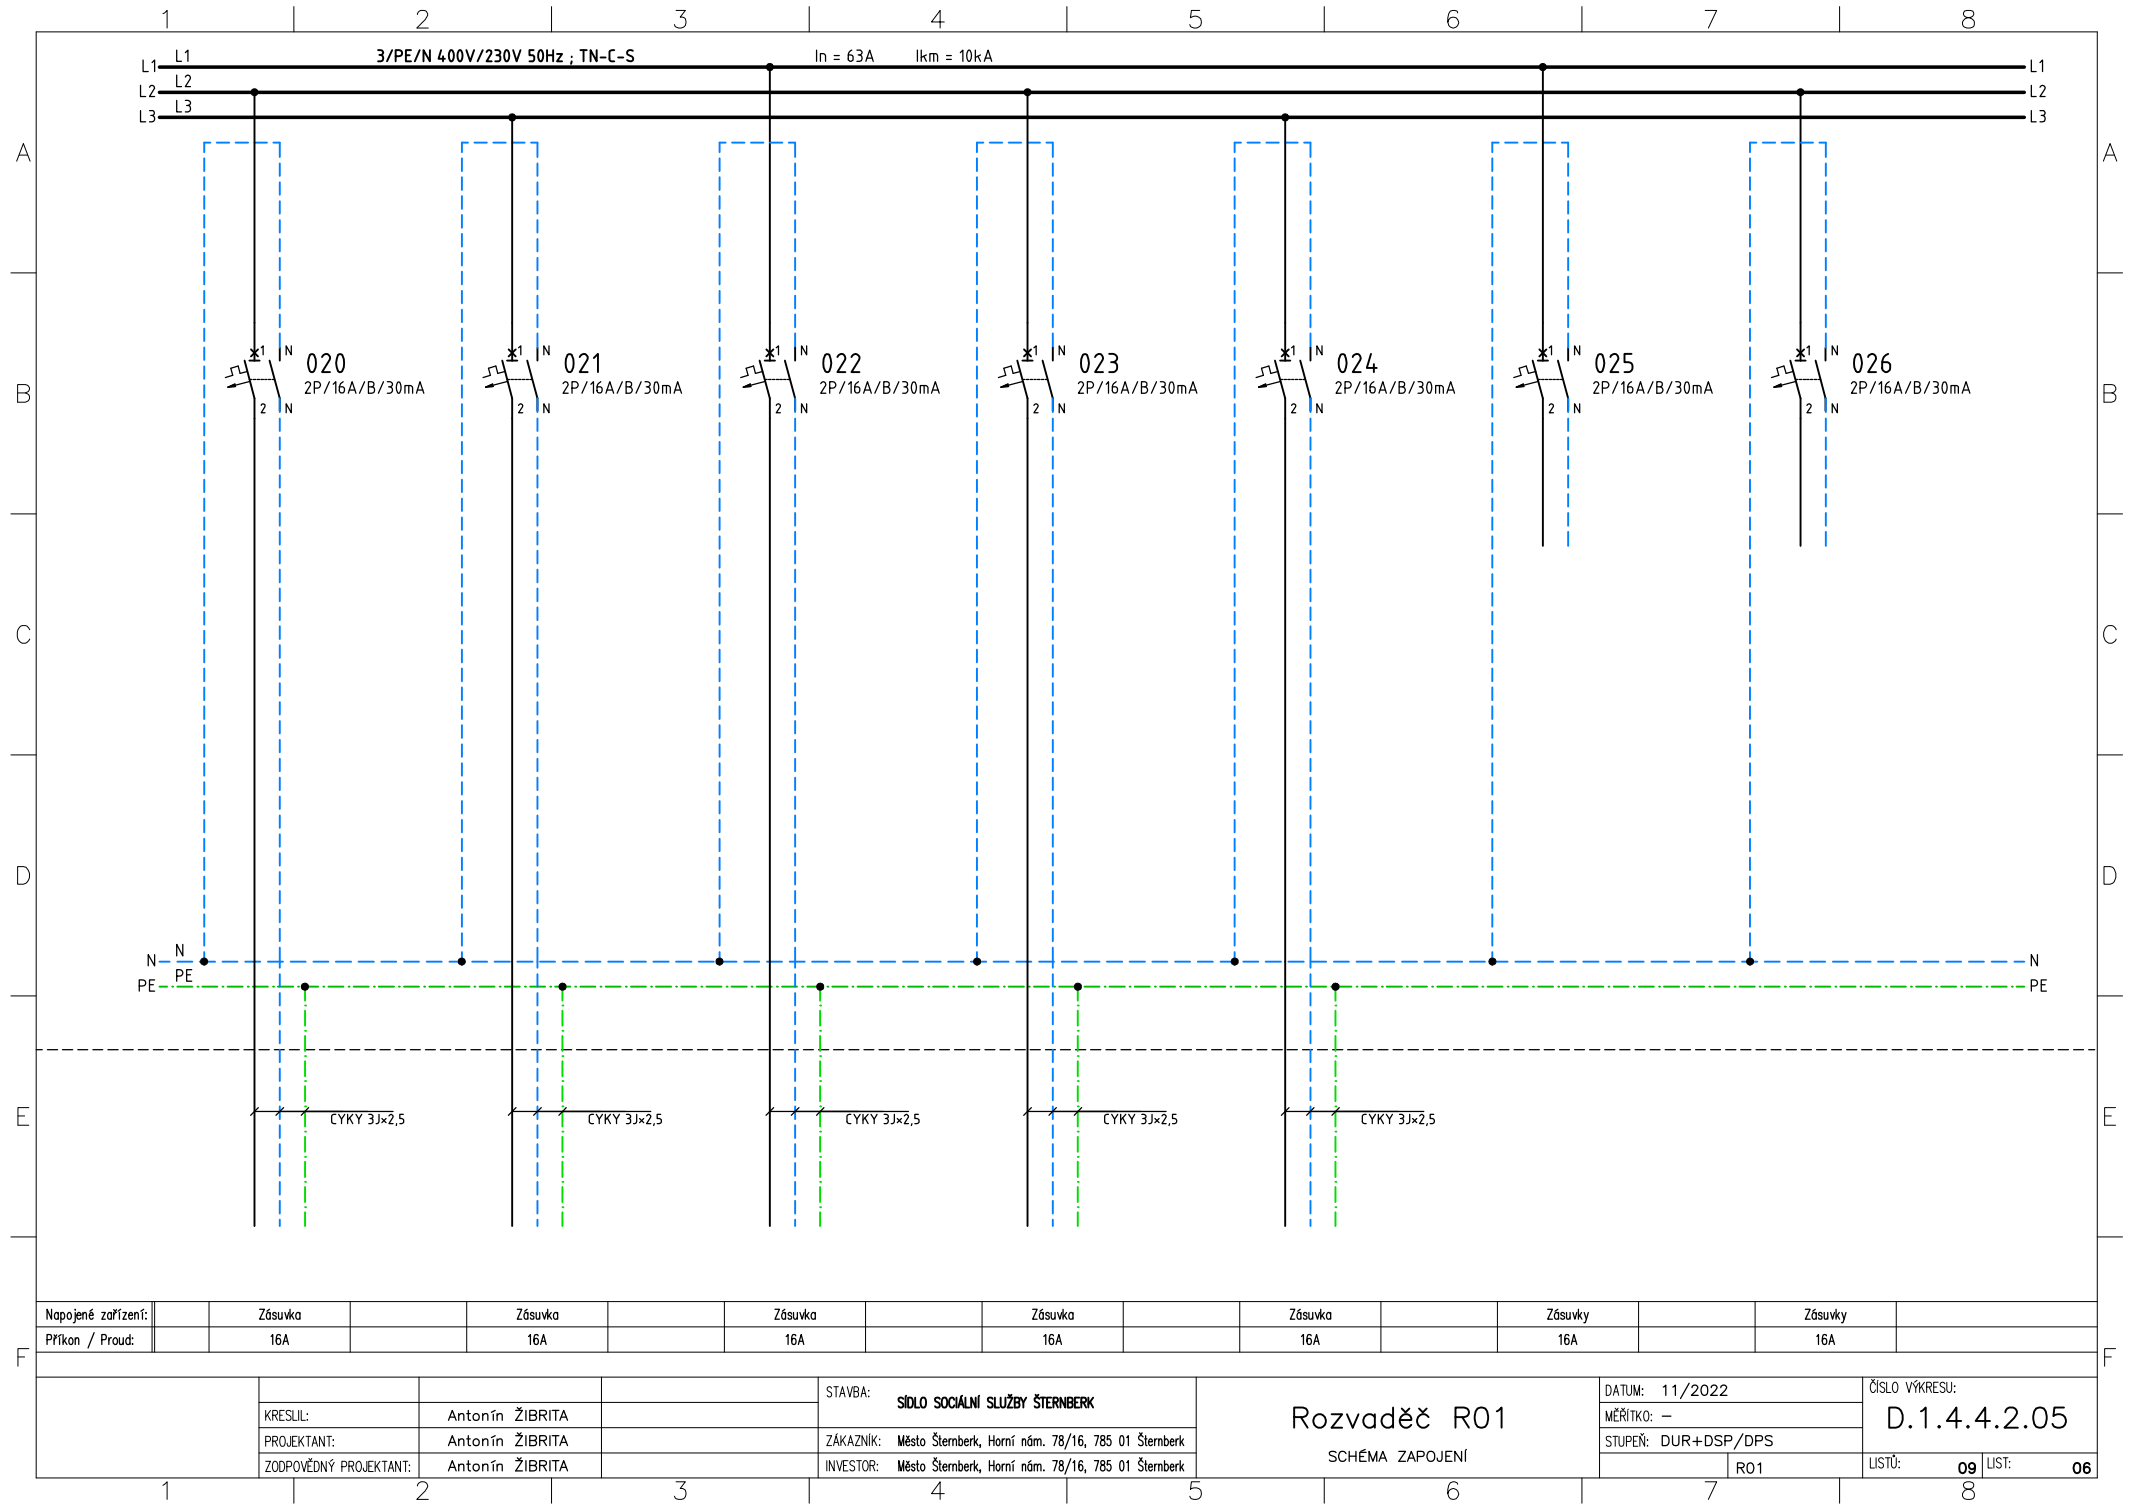

Napojené zařízení:		Zásuvka		Zásuvka		Zásuvka		Zásuvka		Zásuvka		Zásuvka	
Příkon / Proud:		16A		16A		16A		16A		16A		16A	

				STAVBA:	Rozvaděč R01	DATUM: 11/2022		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.4.2.05	
KRESLIL:	Antonín ŽIBRITA					MĚŘÍTKO: –			
PROJEKTANT:	Antonín ŽIBRITA			ZÁKAZNÍK:		STUPEŇ: DUR+DSP/DPS		LISTŮ: 09	LIST: 06
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Antonín ŽIBRITA			INVESTOR:		R01			
					SCHÉMA ZAPOJENÍ				

