



Váš dopis zn.: elektronické podání  
Ze dne: 18.10.2018  
Naše zna ka: VPS/20181018-001/ES

**Ostravské komunikace,a.s.**

Novoveská 1266/25  
70900 Ostrava

Vy izuje: Ji í Gu ka  
Telefon: 702 211 844 (prac.dny 7:00-13:00)  
E-mail: vyjadreni.vps@veolia.com  
Datum: 20.10.2018

**Vyjád ení k existenci sítí**  
provozovaných spole ností  
**Veolia Pr myslové služby R, a.s.**

Název akce:	Návrh chodníku na ulici Na Jánské - studie	
Lokaliza ní údaje:	Okres:	Ostrava-m sto
	Obec:	Ostrava
	Název k.ú.:	Slezská Ostrava
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v p íloze	
Kontaktní osoba:	Sylva Slívová	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	737914578, slivova@okas.cz	
Platnost vyjád ení:	1 rok ode dne vyhotovení 20.10.2018	

Ve Vámi vyzna eném zájmovém území

**dojde k dot ení**

za ízení lokální distribu ní soustavy pro distribuci elekt iny ve správ  
Veolia Pr myslové služby R, a.s.

**a nedojde k dot ení**

za ízení pro výrobu a rozvod tepelné energie a stla eného vzduchu ve správ  
Veolia Pr myslové služby R, a.s.

**ást elektro**

Jedná se o:

**Nadzemní kabelové vedení vysokého nap tí 6 až 22kV**

Pro stavbu je nutno podat žádost o ud lení souhlasu s inností v ochranném pásmu. Žádost musí být doložena projektovou dokumentací.



#### Ochranná pásma:

Ochranným pásmem za ízení elektriza ní soustavy je prostor v bezprost ední blízkosti tohoto za ízení ur ený k zajišt ní jeho spolehlivého provozu a k ochran ě života, zdraví a majetku osob.

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti m ěné kolmo na vedení, která ěn ě od krajního vodi ě vedení na ob ě jeho strany

a) u nap ětí nad 1 kV a do 35 kV v ětn	
1. pro vodi ě bez izolace	7 (10) m
2. pro vodi ě s izolací základní	2 m
3. pro záv ěsná kabelová vedení	1 m
b) u nap ětí nad 35 kV do 110 kV v ětn	
1. pro vodi ě bez izolace	12 m
2. pro vodi ě s izolací základní	5 m
c) u nap ětí nad 110 kV do 220 kV v ětn	15 m
d) u nap ětí nad 220 kV do 400 kV v ětn	20 m
e) u nap ětí nad 400 kV	30 m
f) u záv ěsného kabelového vedení 110 kV	2 m
g) u za ízení vlastní telekomunika ní síť držitel ě licence	1 m

V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobn ě elekt iny a elektrické stanice je zakázáno:

a) z ízovat bez souhlasu vlastník ě t ěchto za ízení stavby ěi umis ovat konstrukce a jiná podobná za ízení, jakož ěi usklad ovat ho lavé a výbušné látky,

b) provád ět bez souhlasu jeho vlastník ě zemní práce,

c) provád ět ěinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe nost provozu t ěchto za ízení nebo ohrozit život, zdraví ěi majetek osob,

d) provád ět ěinnosti, které by znemož ovaly nebo podstatn ě znesnad ovaly p ěístup k t ěmto za ízením.

V ochranném pásmu ěi mimo n ě je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit elektriza ní soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpe ný a spolehlivý provoz a veškeré ěinnosti musí být provád ěny tak, aby nedošlo k poškození energetických za ízení.

Je zakázáno provád ět veškeré zemní práce, p ěi kterých by byla narušena stabilita stožár ě a zm ěn ěná nivelita v ochranném pásmu.

Veškerá práce v ochranném pásmu vedení lokální distribu ní soustavy musí být provád ěny pouze p ěi vypnutém vedení a za p ěítomnosti odborného dozoru, pokud nebude dohodnuto jinak. Vypínání jednotlivých za ízení LDS VPS zajiš śuje dispe ěink distribuce elekt iny tel. 596 609 701, 597 452 702, 728 568 028.

Investor – stavebník p ěed zahájením prací prokazateln ě pou ěí všechny pracovníky, kte ěí budou pracovat v ochranném pásmu vedení nn , vn a vvn o nebezpe ěí p ěi práci v blízkosti vedení nn , vn a vvn, o povinnosti dodržovat a ěídit se pokyny dozoru a s rozsahem ochranného pásma.



Investor – stavebník v prostoru ochranného pásma vedení umístí bezpečnostní tabulky upozorňující, že práce probíhají v blízkosti vysokého napětí např. „Vysoké napětí – Životu nebezpečno dotýkat se elektrického vedení“.

Investor-stavebník je v průběhu provádění prací na předem určené stavbě zodpovědný za bezpečnost osob z titulu přítomnosti vedení lokální distribuční soustavy a je zodpovědný za veškeré škody způsobené na zařízení provozovatele lokální distribuční soustavy v místech prací, tak za škody vzniklé těmto osobám na zdraví a majetku.

Investor- stavebník oznámí na dispečink distribuce elektřiny (tel.: 596 609 701, 597 452 701, 597 452 703, 728 568 028) zahájení a ukončení prací v ochranném pásmu.

Investor –stavebník požádá minimálně s 30-ti denním předstihem dispečink distribuce elektřiny o uvolnění zařízení LDS VPS z provozu, a to na tel. 596 609 701, 597 452 702, 728 568 028.

Investor – stavebník využívá Veolia Průmyslové služby R, a.s. o zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vedení nejméně 15 dnů předem. Veškeré náklady spojené s plněním výše uvedených podmínek hradí investor.

Investor – stavebník okamžitě oznámí každé poškození dotčeného vedení vVN, vN, nN na dispečink distribuce elektřiny Veolia Průmyslové služby R, a.s. (tel.: 596 609 701, 597 452 701, 597 452 703, 728 568 028).

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m.


Práce v ochranném pásmu předem určeného nadzemního vedení smí být prováděny pouze tehdy, budou-li použity takové mechanizmy, aby nedošlo k přiblížení se jakoukoliv jejich části k vodiči nadzemního vedení na vzdálenost menší než 3 m (včetně těl, se kterými je manipulováno).

Jeřábové a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyvrstvení lana.

Nedodržení podmínek tohoto vyjádření, bude to považováno jako porušení zákazu provádění činnosti v ochranném pásmu dle § 46 zákona 458/2000 Sb. v platném znění a bude o tom informovat místní příslušný stavební úřad a zároveň bude tato skutečnost oznámena Státní energetické inspekci.

Po dokončení stavby provozovatel lokální distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele lokální distribuční soustavy. Při případné opravě nebo rekonstrukci na svém zařízení nebude provozovatel lokální distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v ochranném pásmu.

**Ing. Jiří Guška**  
Vedoucí střediska sítí  
Veolia Průmyslové služby R, a.s.

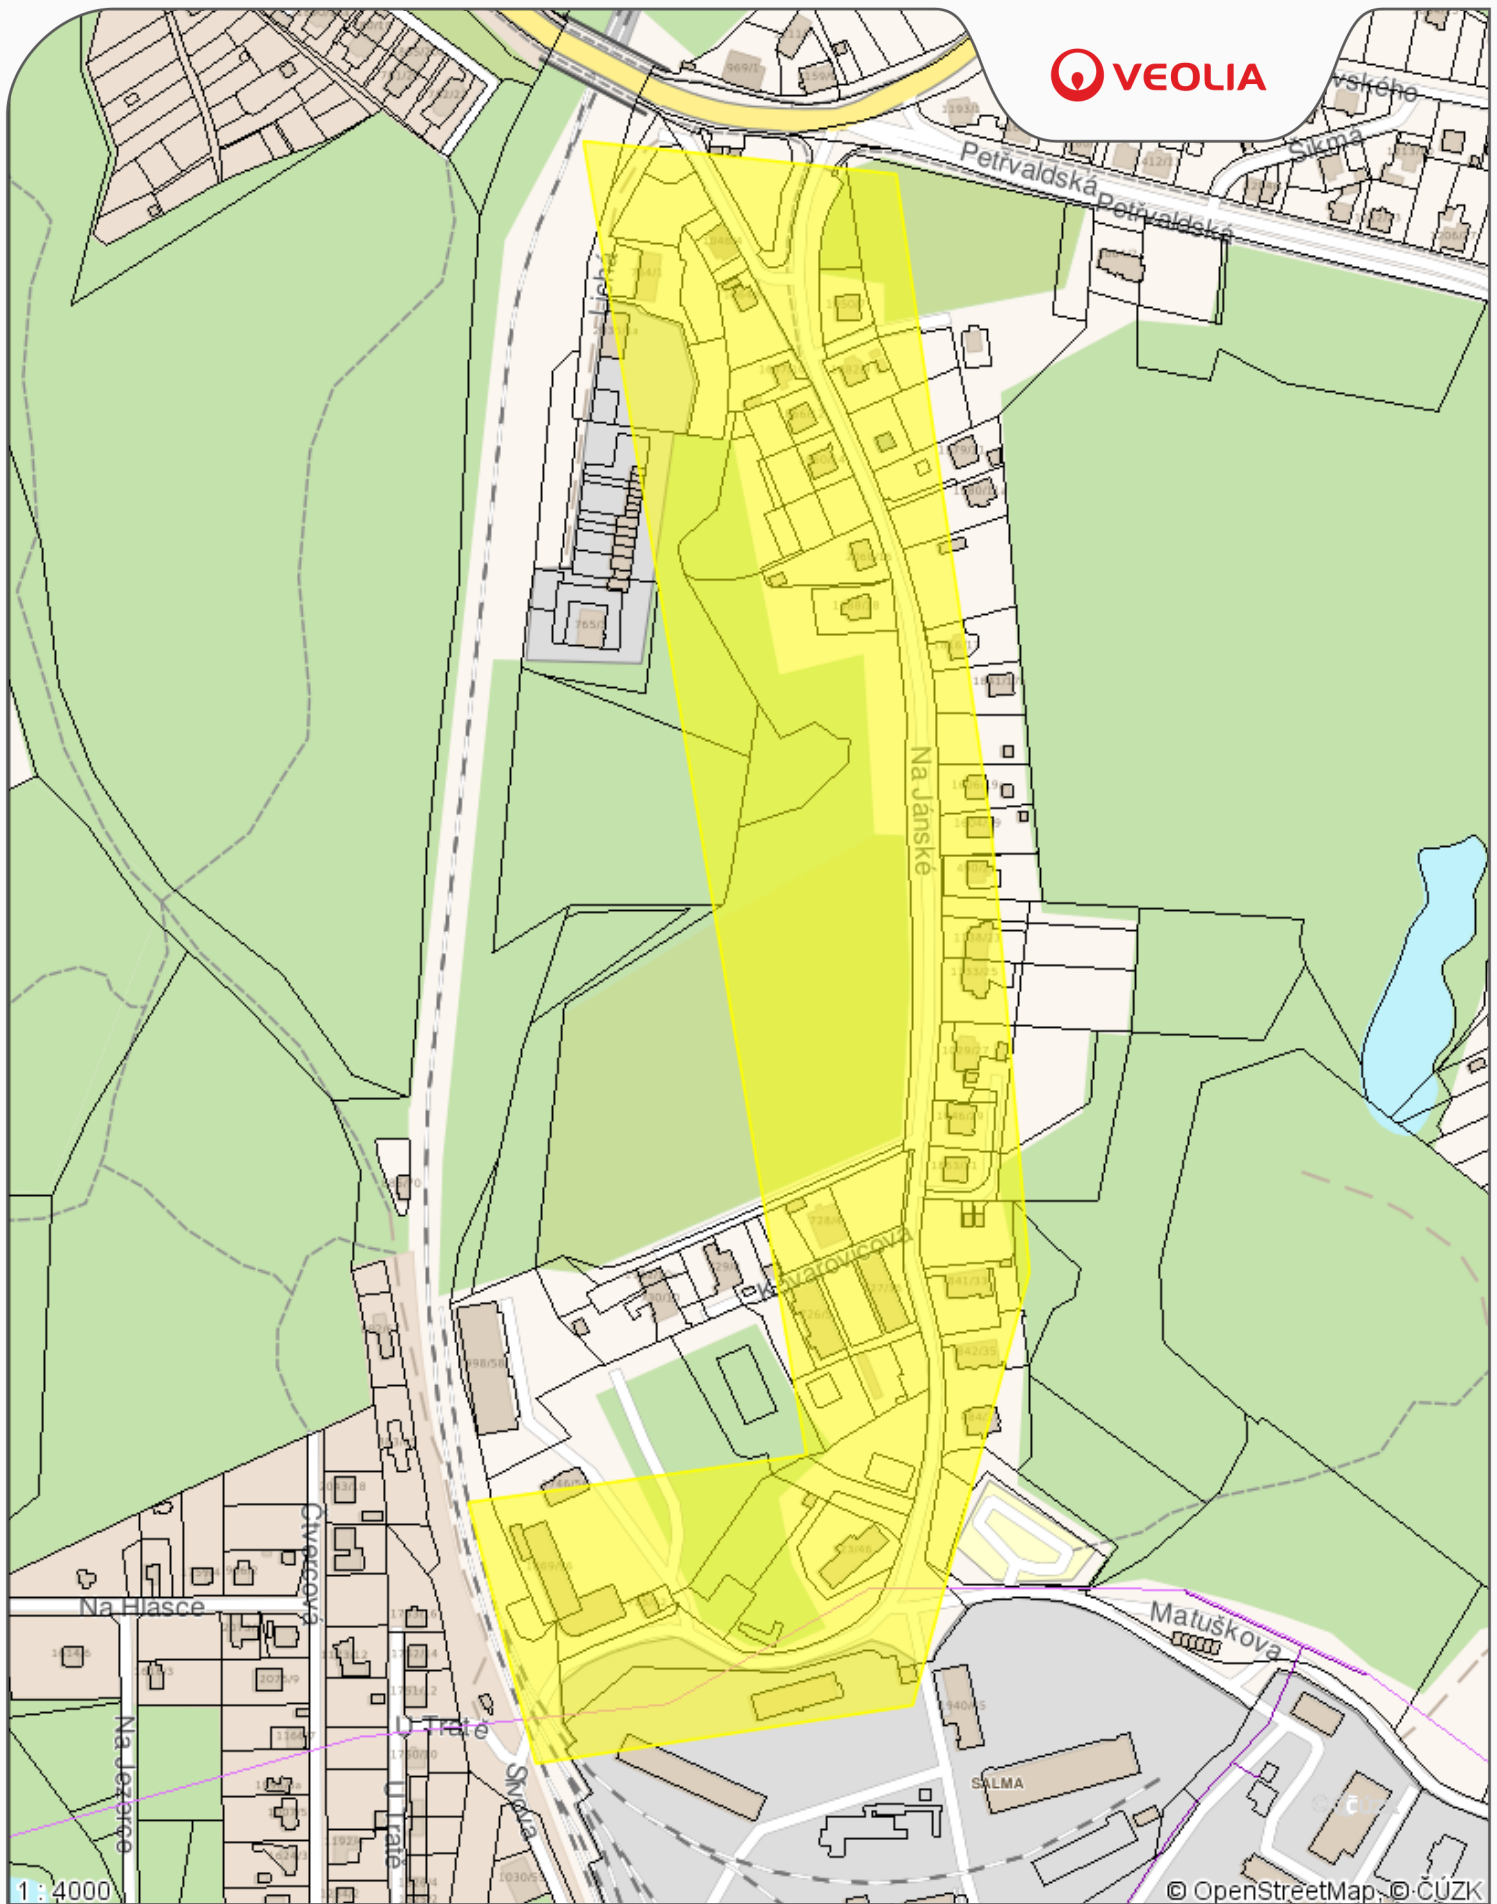

**Příloha .1**

Datum: **20.10.2018**

Vyřizuje: **Dispe ink**

**Legenda:**

- Elektro podzemní vedení
- Elektro nadzemní vedení
- Tepelné podzemní rozvody
- Tepelné nadzemní rozvody
- Ostatní podzemní rozvody
- Ostatní nadzemní rozvody
- Stavební objekt