

ROZVADĚČ: OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ POD OMÍTKU
DVEŘE V PROVEDENÍ EI15-Sm-DP1
DLE STANDARDU ČEZ

ROZMĚRY ROZVADĚČE: 8750x1650x1230

KRYTÍ: min. IP30/20

SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S

PŘÍVODY: VRCHEM

VÝVODY: VRCHEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

ZAKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
A DOPLNJICÍM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZVÝKLOSTI VÝROBCE ROZVADĚČŮ,
PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA
20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.

NAPLNĚNÍ ROZVADĚČE: OD FŘEZU OZ. SCHRAČK. HAGER; PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBCE
PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ


ČÍSLOVÁNÍ SVOREK UPRAVÍ VÝROBCE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.

PŘÍPADNĚ REZERVNÍ VÝVODY BUDOU UCPANÝ POMOČÍ UCPAŤEK.

Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

Zodpovědný projektant		Ing. Josef Nezval		<div>Made 4 BIM s.r.o.</div> <div>Varšavská 1866/103 Ostrava-Hulváky, 709 00 IČ: 06923321 tel. 777 189 376 pavelklus@gmail.com</div>			
Vyraboval		Ing. Josef Nezval					
Investor:		Datum					
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava				Stupeň PD		listopad 2023	
Název akce:				Formát		A4	
Regenerace bytového bytového domu na ulici Kepkova				Měřítko		-	
Místo: Kepkova 1465/3, 710 00 Slezská Ostrava				Číslo výkresu			
Název výkresu: ROZVADĚČ RE				D.1.4.4-06			

plombovatelný krycí plech

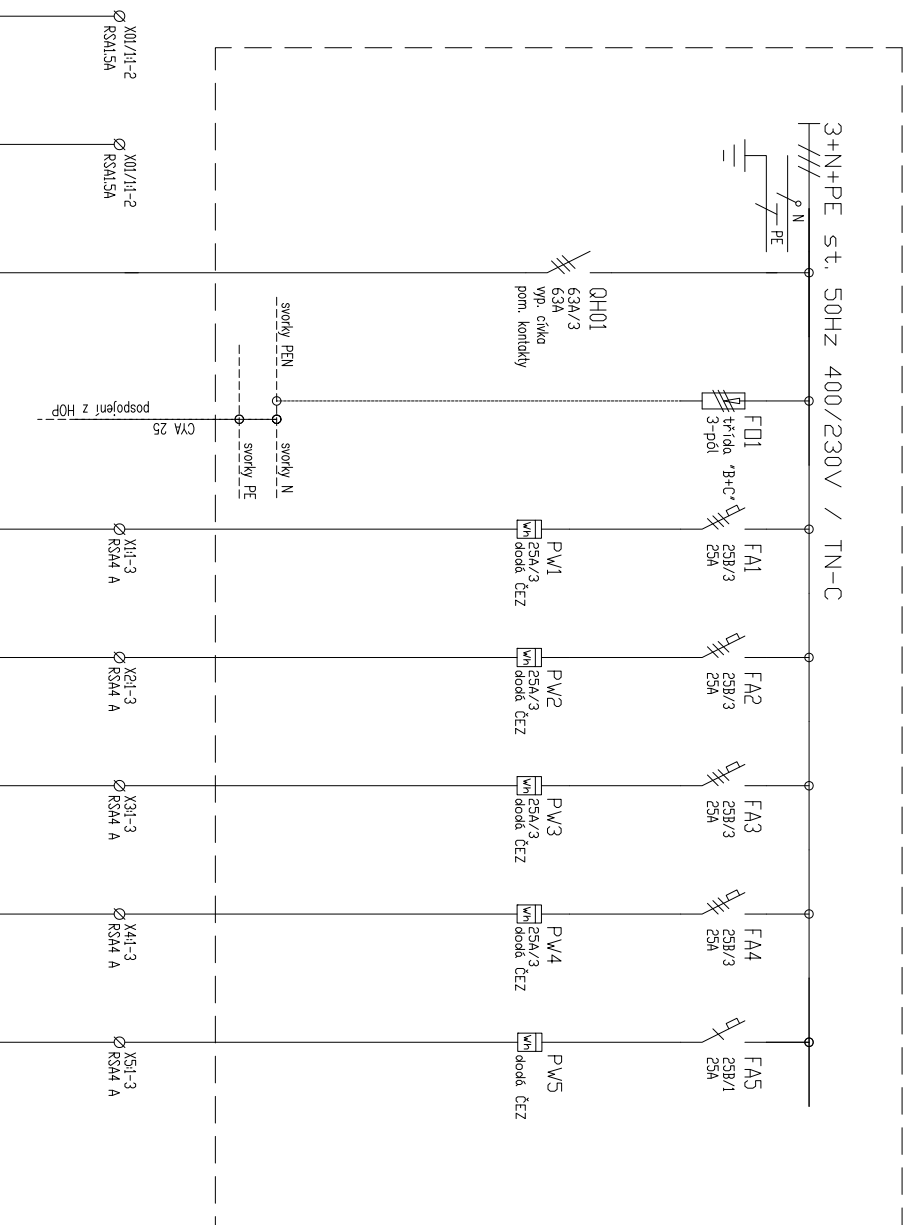

01/1	01/1	1/1
WLS	WLS	WL1
PROFIDUR 2415	CYR-J 2415	CYR-J 4x25
TOTAL STOP vskup	napojení ctky z RS	přívod z HDS

1	2	3	4	5
WL1	WL2	WL3	WL4	WL5
CKV-J 5x6	CKV-J 5x6	CKV-J 5x6	CKV-J 5x6	CKV-J 5x6
rozvoďeč RB	rozvoďeč RB	rozvoďeč RB	rozvoďeč RB	rozvoďeč RS

byť č.1	byť č.2	byť č.3	byť č.4	spol. spotřeba
---------	---------	---------	---------	----------------