
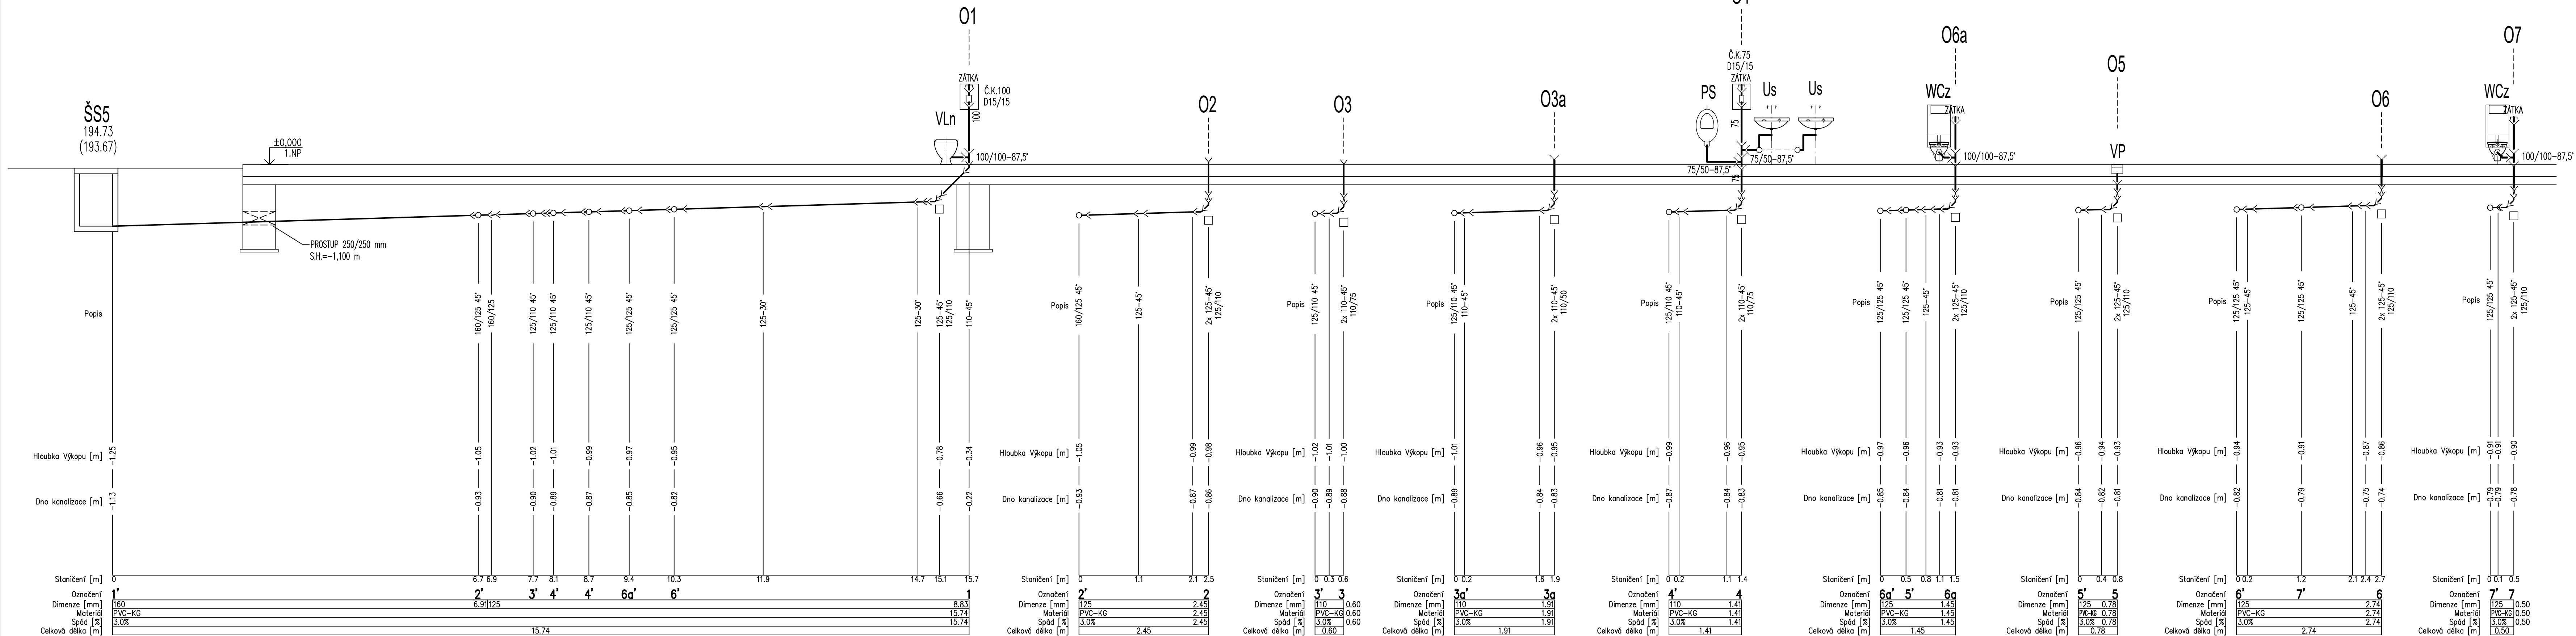


PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE - I. M 1:50



LEGENDA

- | | |
|------|---|
| WcZ | KANALIZACE DEŠŤOVÁ POTRUBÍ PVC-KG PRO ULOŽENÍ DO ZEMĚ |
| Us | KANALIZACE SPLAŠKOVÁ POTRUBÍ PVC-KG PRO ULOŽENÍ DO ZEMĚ |
| DZ1 | POTRUBÍ PP-HT ODPADNÍ A PŘIPOJOVACÍ HRDLOVÉ |
| DDZn | KLOZET ZÁVĚSNÝ, NOSNÝ PRVEK DO LEHKÉ PŘÍČKY |
| SVn | UMYVADLO DL600 mm, BATERIE STOJANKOVÁ |
| PS | DŘEZ V KUCHYŇSKÉ LINCE, BATERIE STOJANKOVÁ |
| VLn | NEREZOVÝ DVOUDŘEZ NA NOŽKÁCH, BATERIE NÁSTĚNNÁ OTOČNÁ |
| KJ | SPRCHA, SPRCHOVÁ VANÍČKA, BATERIE NÁSTĚNNÁ |
| ZO | PISOÁR S EL. SENZOROVÝM SPLACHOVAČEM |
| AP | VÝLEVKA STACIONÁRNÍ, BATERIE NÁSTĚNNÁ |
| SP | KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA, NENÍ DODÁVKOU ZTI |
| MN | ZOŠABNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY O OBJEMU 500L, NENÍ DODÁVKOU ZTI |
| ZF | AUTOMATICKÁ PRŮMÝSLOVÁ PRAČKA 17kg, NENÍ DODÁVKOU ZTI |
| VP | SUŠIČKA PŘÁDLA, NENÍ DODÁVKOU ZTI |
| ZDV | MYČKA NÁDOBÍ, NENÍ DODÁVKOU ZTI |
| LSS | AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVACÍ FILTR |
| PKS | PODLAHOVA VPUSŤ SE SPODNÍM ODTOKEM + IZOLAČNÍ SOUPRAVA |
| KS | JEDNOTKA PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY V OBJEKTU |
| PZU | LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVEN |
| VZU | VENTILAČNÍ SOUPRAVA |
| ČT | PODOMÍTKOVÝ KONDENZAČNÍ SIFON DN32 |
| ZU | KONDENZAČNÍ SIFON DN32 |
| O1 | PZU |
| D1 | PZU |
| SV1 | PZU |
| OZ | PZU |


$$\pm 0 \cong 194,800 \text{ m n.m.}$$

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ.

[illegible]