


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

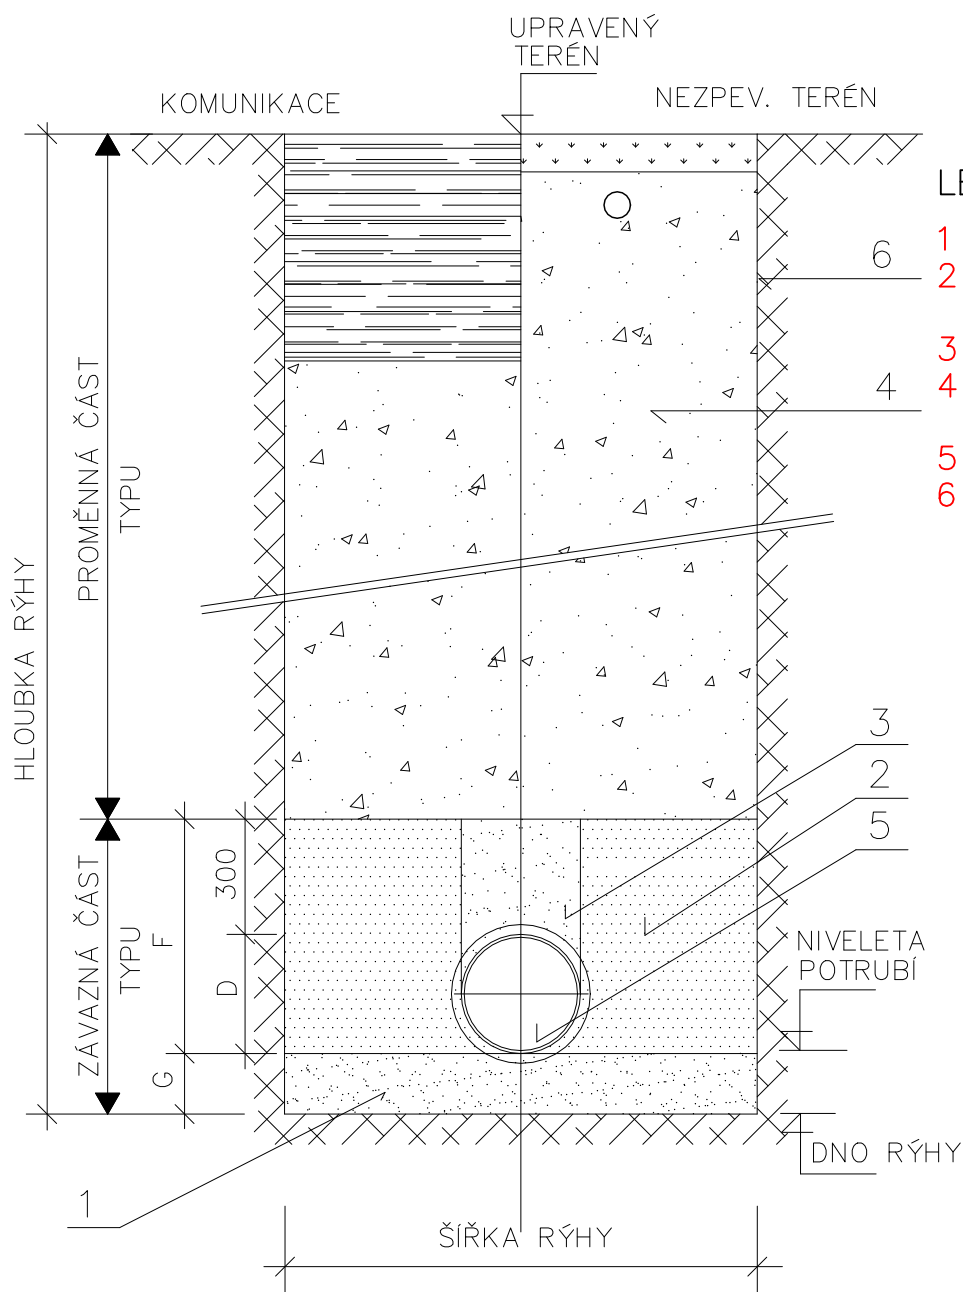


LEGENDA

- 1 PÍSKOVÉ LOŽE POD POTRUBÍM
- 2 HUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM
ZRNA MAX 20 mm, HUTNĚNÝ PO 15 cm
- 3 NEHUTNĚNÁ ČÁST OBSYPU
- 4 ZÁSYV HUTNĚNÝM VÝKOPKEM (V KOMUNIKACI
DOBŘE ZHUTNITELNOU ZEMINOU, ŠTĚRKOPÍSK.)
- 5 TROUBY PVC
- 6 PAŽENÍ RÝHY

TABULKA ROZMĚRŮ

PROFIL POTRUBÍ DN – D x d (mm)	ŠÍŘKA RÝHY B (mm)	VÝŠKA OBSYPU F (mm)	VÝŠKA LOŽE G (mm)
DN150	1000	460	130

ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 Projekční kancelář Školní 3635, 430 01 Chomutov tel.: 775 220 397 info@iqprojekt.cz	
Ing. Šárka Pelcová	Petr Minařík	Ing. Šárka Pelcová		
KRAJ: Ústecký kraj	ST.ÚŘAD: Chomutov			
INVESTOR: Obec Bílenice				
Technické a hospodářské centrum obce Bílenice SO 03 - Dešťová kanalizace			FORMÁT	2xA4
			DATUM	03/2021
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ			ÚČEL	DUR+DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY	2020030
			MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:100	D.3.1.06