


SO 01




1.NP

Hala TaO

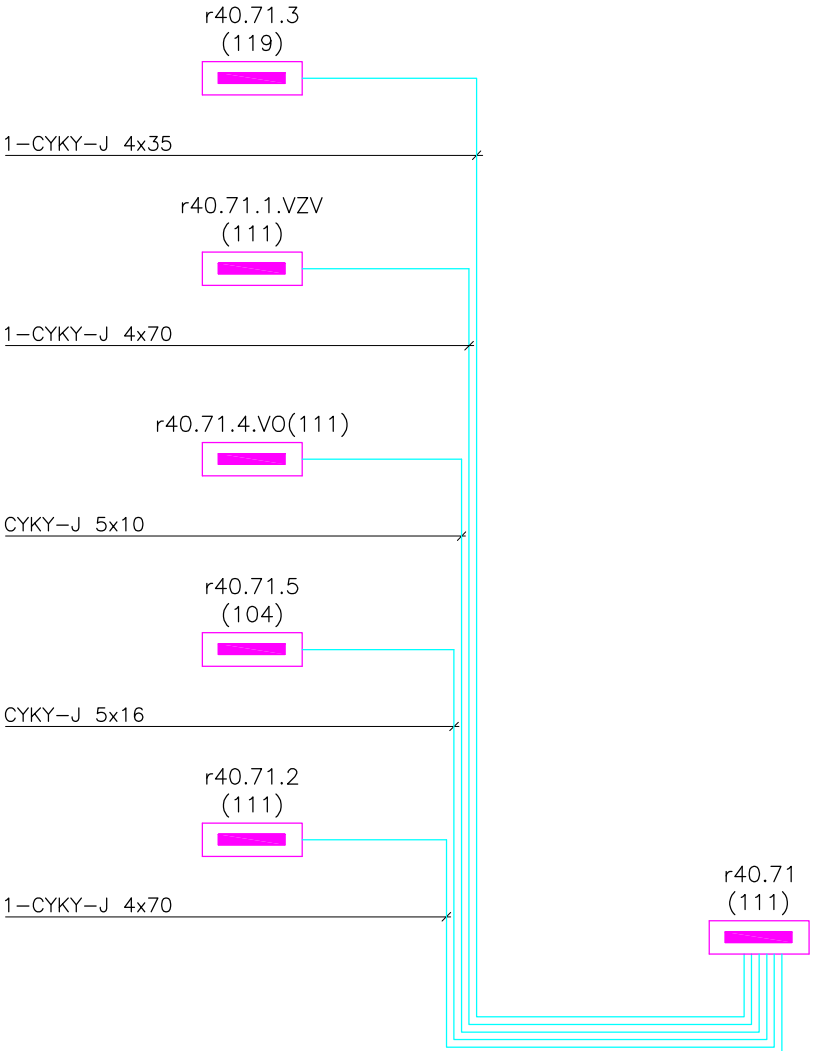

1.PP

LEGENDA

-  rozvaděč silnoprůdý
- r40.71** hlavní rozvaděč objektu
- r40.71.x** úsekové rozvaděče




LEGENDA ČAR:

-  běžná kabeláž CYKY

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:  
– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–C–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.  
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.  
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.

AKCE		ALFAGEN - Technologická příprava vsázky					<div></div> <div>ELEKTRO BLAŽÁK</div> <div>OD NÁVRHU PO REALIZACI</div>				
VYPRACOVAL		RADIM BLAŽÁK				KONTROLOVAL		RADIM BLAŽÁK			
MÍSTO		1963, 1966, 1968, 2179, 2181, 2412 v k.ú. Břidličná								PARE	
INVESTOR		AL INVEST Břidličná, a.s., Bruntálská 167, 793 51 Břidličná									
ČÁST		D.1.2.5		DATUM		10/2025		ZAKÁZKA		2025/104	
								STUPEŇ		DPS	
								FORMÁT		2xA4	
										MĚŘÍTKO	
ČÁST		TPS - SILNOPROUD								ČÍSLO VÝKRESU	
PŘÍLOHA		Přehledové schéma rozvaděčů								D.1.2.5-5	