

# Uložení kabelů dle ČSN 73 6005, Z1-Z4 a dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2, Z1

tab.A.1 nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu inž.sítí (m) dle ČSN 73 6005, Z1-Z4

silové kabely	sdělovací kabely	vodovod	teplovod	stoky a kanal. přípojky	plynovod		silové kabely	
					do 0,005MPa	do 0,4MPa	do 1kV	10- 35kV
do 1kV	0,3 (0,1)	0,4	0,3	0,5	0,4	0,6	0,05	0,2
1-10kV	0,8 (0,3)	0,4	0,7	0,5	0,4	0,6	0,15	0,2
10-35kV	0,8 (0,3)	0,4	1	0,5	0,4	0,6	0,2	0,2

() chráněné před poškozením dle ČSN 333300


tab.A.2 nejmenší dovolené vzdálenosti při křížení inž.sítí (m) dle ČSN 73 6005, Z1-Z4

silové kabely	sdělovací kabely	vodovod	teplovod	stoky a kanal. přípojky	plynovod		silové kabely	
					do 0,005MPa	do 0,4MPa	do 1kV	10- 35kV
do 1kV	0,3 (0,1)	0,4 (0,2)	0,3	0,3	0,1	0,1	0,05	0,2
1-10kV	0,8 (0,1)	0,4 (0,2)	0,5	0,3	0,1	0,2	0,15	0,2
10-35kV	0,8 (0,1)	0,4 (0,2)	0,5	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2

() chráněné před poškozením dle ČSN 333300

tab. B.1 nejmenší dovolené krytí kabelů dle ČSN 73 6005:

	Nejmenší dovolená hloubka uložení kabelů		
	Chodník	Vozovka, krajnice vozovky	Volný terén mimo zástavbu
Silové kabely do 1 kV	0,35 m	1,00 m	0,35 m (s mechanickou ochranou) 0,70 m (bez mechanické ochrany)

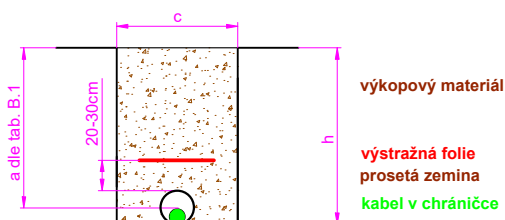

a = min. dle tab. B.1  
h = a + min. 0,2 m pod kabel  
c = 0,8 m - viz TZ

Uložení kabelů bude provedeno dle ČSN 73 6005, Z1-Z4, ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a souvisejících v platném znění!

Před zahájením zemních prací je nezbytně nutné prokazatelně vytýčit všechny podzemní inženýrské sítě!

Podrobné požadavky na uložení kabelů - viz. TZ.

LIST C.: 1 LISTU: 1	Typové uložení kabelu			ARCHIVNÍ ČÍSLO: VK-PD-12.26_DZS
Viktor Králík projekce elektro www.firma-vk.eu	OBJ.C.,PJ: D.1.4.g; SO 401	ZAK.CÍSLO: VK-PD-12.26_DZS	AKCE: Chodník Uničovská (Robertshaw - nová HZS)	VYKRES ČÍSLO: D.1.4.g.2.3
	PROVEDL: Viktor Králík	DATUM: 09.02.2026	INVESTOR: Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk, IČ: 00299529	