
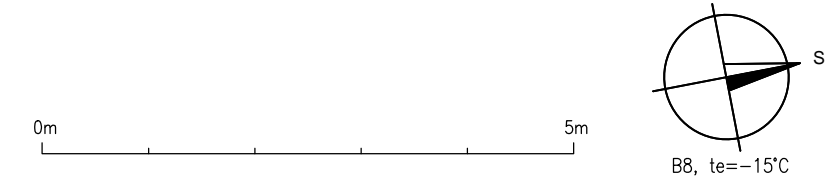


VÝMĚNA NTL PŘÍPOJKY 2,0kPa – délka 8m  
NTL PE100 SDR11 40x3,7 dn40 – DOMOVNÍ ČÁST  
POTRUBÍ S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM

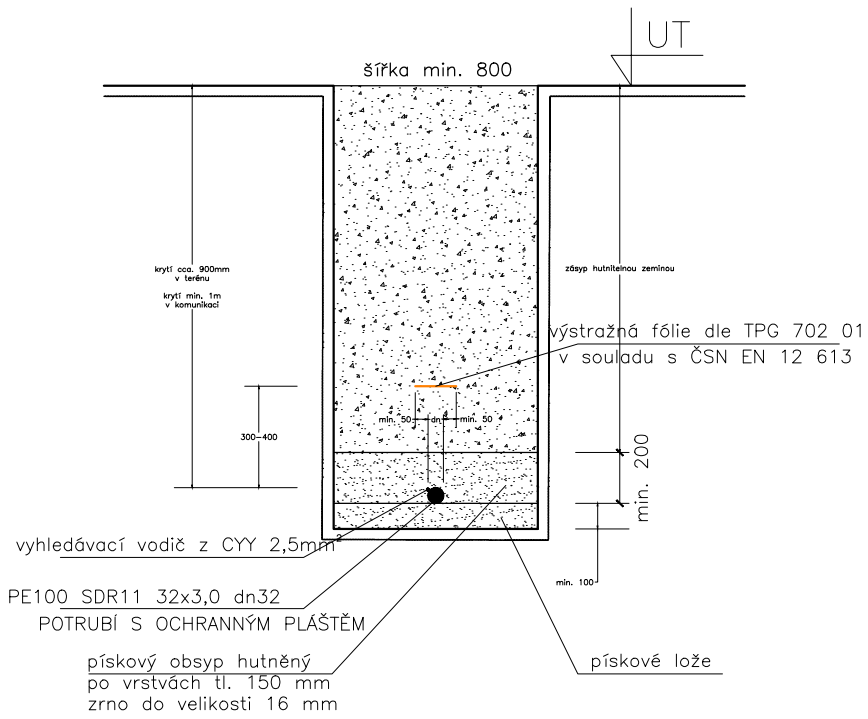

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP	ing. Ladislav Strakoš - PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Hradiště 119, 73542 Těrlícko IČ 11551755, ČKAIT 1102101	
ING. L. STRAKOŠ	ING. L. STRAKOŠ		ING. ŠŇUPÁREK		
INVESTOR ÚMOb Slezská Ostrava				SPEC.	
STAVBA				TK	
REKONSTRUKCE BÝVALÉHO UČITELSKÉHO DOMU 291/49 NA ULICI ŠKROBÁLKOVA				MĚŘÍTKO	1:150
				POČET A4	
				STUPEŇ	DPS
				DATUM	8/2021
				ZAK.ČÍSLO	05/2020
OBSAH VÝKRESU VNITŘNÍ PLYNOVOD – 1PP				ARCH. Č. 0520–1	ČÍS. VÝKR 005