

Vršanská uhelná a.s.

IČO: 28678010

DIČ: CZ699003245 (pro účely DPH), CZ28678010 (pro ostatní účely)

se sídlem: Most, V.Řezáče 315, PSČ 434 67

zapsaná v oddílu C., vložce 1987, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

(dále jen „**Zadavatel**“)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

podle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Generální oprava pasového vozu PVZ 2500/309“

evidenční číslo zakázky: Z2018-041034

(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

Zadavatel obdržel dne 11.12.2018 níže uvedené dotazy k zadávacím podmínkám Veřejné zakázky; odpovědi Zadavatele jsou připojeny.

Dotaz:

žádáme o upřesnění těchto bodů:

1. Na prohlídce akce GO PVZ 2500/309 VZ byl vznesen požadavek nové dodávky spouštěče SPD3 pro pohon 6kV/250kW.

Požadujete spouštěč pro výkon 500kW nebo máme navrhnout na 250kW (adekvátní pro VN pohon)? Parametry původního spouštěče viz příloha.

Příloha (parametry původního spouštěče):




2. Požadavky na osvětlení velkstroje (nouzové osvětlení stroje, sloupky osvětlení, pružný závěs svítidla Elektrosvit 2-99.5550 2-99.5550 pružný závěs <https://www.shopelektro.cz/svitidla/svitidla-elektrosvit/prislusenstvi/elektrosvit-2-99.5550-2-99.5550-pruzny-zaves-simplex>).

3. Aktualizace zadání kamerového systému.

Odpovědi:

ad 1) Zadavatel požaduje dodat nový spouštěč SPD3 pro pohon 6kV/250kW. Pro informaci Zadavatel přikládá fotografii štítku motoru pohonu vykládacího pasu:

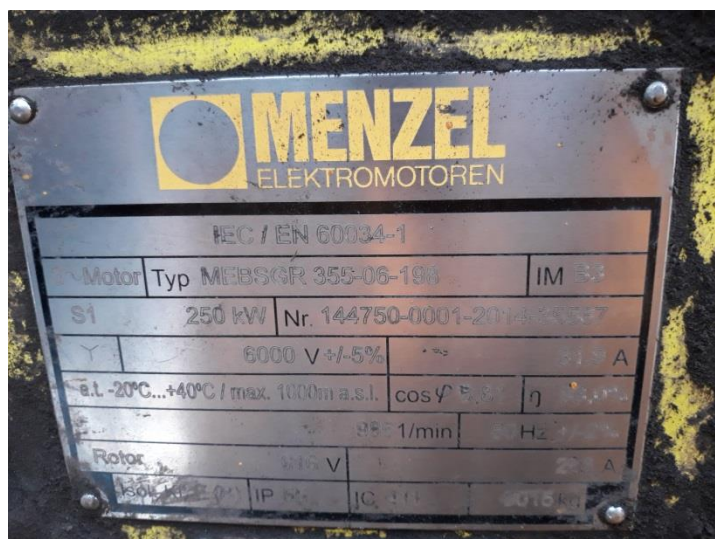


ad 2) Sloupky osvětlení po stroji požaduje Zadavatel nové. Osvětlovací tělesa požaduje bez pružného závěsu (stačí tvrzená guma). Nouzové osvětlení je požadováno pouze v kabině a v rozvodně.

ad 3) Zadavatel požaduje dodání kamer v počtu 4 ks, z toho v provedení otočném (2ks) a v provedení pevném (2ks). Požadované rozmístění kamer je následující:

1. Na špičce vykládacího pasu – otočné provedení (podle směru natáčení výložníku)
2. Do svodky vykládacího pasu – pevné provedení
3. Do svodky nakládacího pasu – pevné provedení
4. Pojezdová – otočné provedení (směřuje na kabel 6 kV)

Zadavatel přikládá blokové schéma zapojení kamerového systému včetně typů kamer:

BLOKOVÉ SCHEMA KAMEROVÉHO SYSTÉMU NA PVZ 309

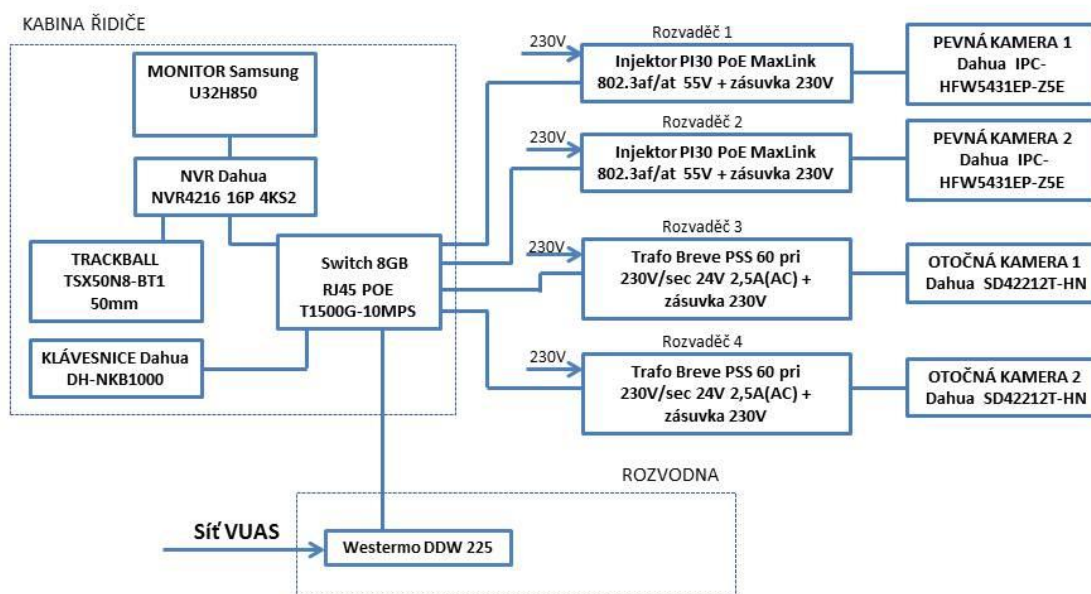

ad 1 – 3) Zadavatel současně s tímto vysvětlením zveřejňuje přílohu č. 2b zadávacích podmínek Veřejné zakázky (Specifikace – část elektro), v které jsou zohledněny výše uvedené odpovědi Zadavatele. Tato aktualizovaná verze přílohy č. 2b se tak stává závaznou částí zadávacích podmínek Veřejné zakázky namísto dosavadní přílohy č. 2b.

Dotaz:

v Zadávacích podmínkách na straně 5 bodě 3.2 c) je požadováno oprávnění dle § 3 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 74/2002 Sb. ve vazbě na § 8a odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů..

Je požadováno doopravdy výše uvedené (.. § 8a odst. 6 písm. "a)" zákona...) nebo ...§ 8a odst. 6 písm. "b)" zákona.

Odpověď:

Předmětný kvalifikační požadavek lze splnit předložením oprávnění podle § 3 vyhlášky č. 74/2002 Sb., ve kterém je odkazováno na kterékoli z uvedených ustanovení zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel tedy akceptuje jak oprávnění, ve kterém je odkazováno na ustanovení § 8a odst. 6 písm. a) tohoto zákona, tak i oprávnění, ve kterém je odkazováno na ustanovení 8a odst. 6 písm. b) tohoto zákona.

Zadavatel dále obdržel dne 12.12.2018 níže uvedený dotaz k zadávacím podmínkám Veřejné zakázky; odpověď Zadavatele je připojena.

Dotaz:

... bychom se chtěli zeptat, zda je možné složit jistotu v hotovosti a v průběhu VŘ ji vyměnit za bankovní záruku či pojištění záruky

Odpověď:

Podle ustanovení § 41 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vrátí zadavatel peněžní jistotu

a) po uplynutí zadávací lhůty, nebo

b) poté, co účastník zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty.

Zákon tedy zadavateli neumožňuje vrátit dodavateli peněžní jistotu dříve, byť by dodavatel předložil jistotu v jiné formě. Výměna tedy bohužel není možná.

V Praze dne 14. prosince 2018

Vršanská uhelná a.s.

zast. JUDr. Petrem Voříškem, Ph.D., LL.M., advokátem
i.s. Mgr. Františkem Šustrem, advokátem