



Váš dopis zn.: elektronické podání  
Ze dne: 15.08.2022  
Naše značka: VPS/20220815-010/ES

Ing. Stanislav Ostruška

770  
73914 Ostravice

Vy izuje: Jiří Gučka  
Telefon: 702 211 844 (prac.dny 7:00-13:00)  
E-mail: vyjadreni.vps@veolia.com  
Datum: 16.08.2022

**Vyjádření k existenci sítí  
provozovaných společností  
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.**

Název akce:	Chodník podél ul. Šenovská, úsek Zárubecká-Hraněník	
Lokalizační údaje:	Okres:	Ostrava-město
	Obec:	Ostrava
	Název k.ú.:	Slezská Ostrava
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze	
Kontaktní osoba:	Stanislav Ostruška	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	777046586, stan.ostr@seznam.cz	
Platnost vyjádření:	1 rok ode dne vyhotovení 16.08.2022	

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území

**nedojde k dotčení**


zařízení lokální distribuční soustavy pro distribuci elektřiny ve správě  
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

**a nedojde k dotčení**

zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie a stlačeného vzduchu ve správě  
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

**Ve Vámi vyznačeném zájmovém území se vyjadřují také další společnosti skupiny Veolia Energie ČR, a.s. Vyjádření jsou zaevidována v samostatných dokumentech pod jednacím číslem: RSMSS/20220815-010/ES.**

Ing. Jiří Gučka v.r.  
Vedoucí střediska sítí  
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

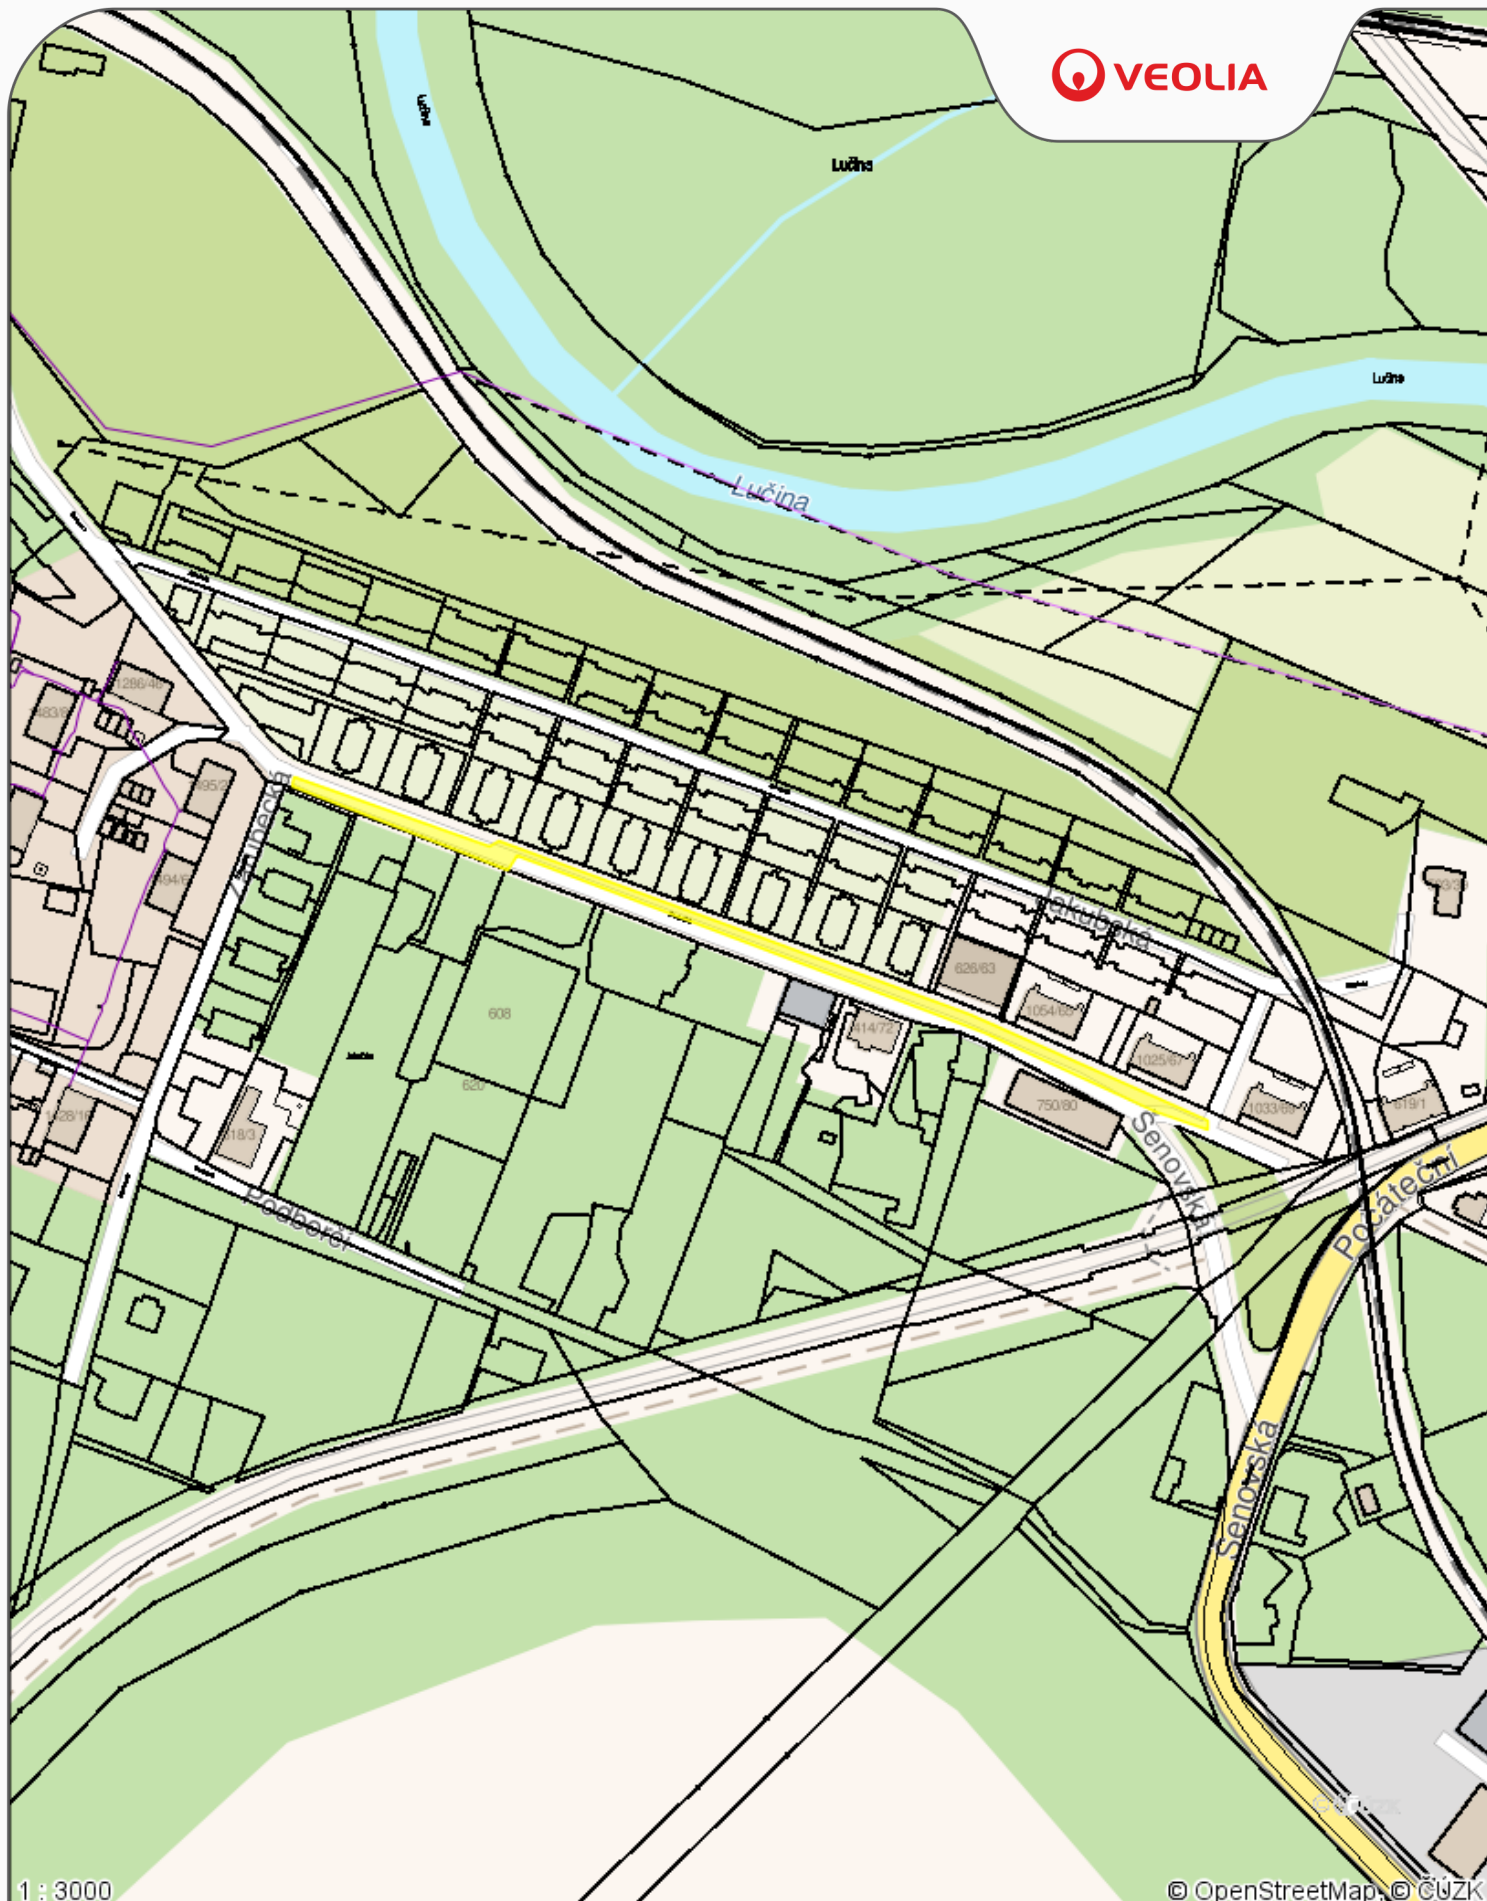








P íloha .1

Datum: 16.08.2022

Vy izuje: Dispe ink

#### Legenda:

-  Elektro podzemní vedení
-  Elektro nadzemní vedení
-  Tepelné podzemní rozvody
-  Tepelné nadzemní rozvody
-  Ostatní podzemní rozvody
-  Ostatní nadzemní rozvody
-  Stavební objekt