

NELL PROJEKT s.r.o.
Plesníkova 5559
76005 Zlín

naše značka
5001488062

vyřizuje
Jolana Dočkalová

datum
25.04.2017

Věc:

Rekonstrukce ulice Příčná a Úzká

K.ú. - p.č.: Uherský Brod

Stavebník: NELL PROJEKT s.r.o. , Plesníkova 5559 , 76005 Zlín

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území se nachází NTL, STL plynárenské zařízení v naší správě - viz přiložená situace. Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

- Po odstranění konstrukce komunikace v úrovni zemní pláň požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné v komunikaci před mechanickým poškozením při pojiždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Chodníky, vjezdy, parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.
- Budované objekty (např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 - minimálně 1m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení - plynovodu!
- Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).

Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložáním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001488062 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jolana Dočkalová
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
+420532228431
jolana.dockalova@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele,
Ověřená příloha žadatele

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: NELL PROJEKT s.r.o., Plesníkova 5559, 76005 Zlín. K.ú.: Uherský Brod.



Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: NELL PROJEKT s.r.o. , Plesníkova 5559 , 76005 Zlín. K.ú.: Uherský Brod.

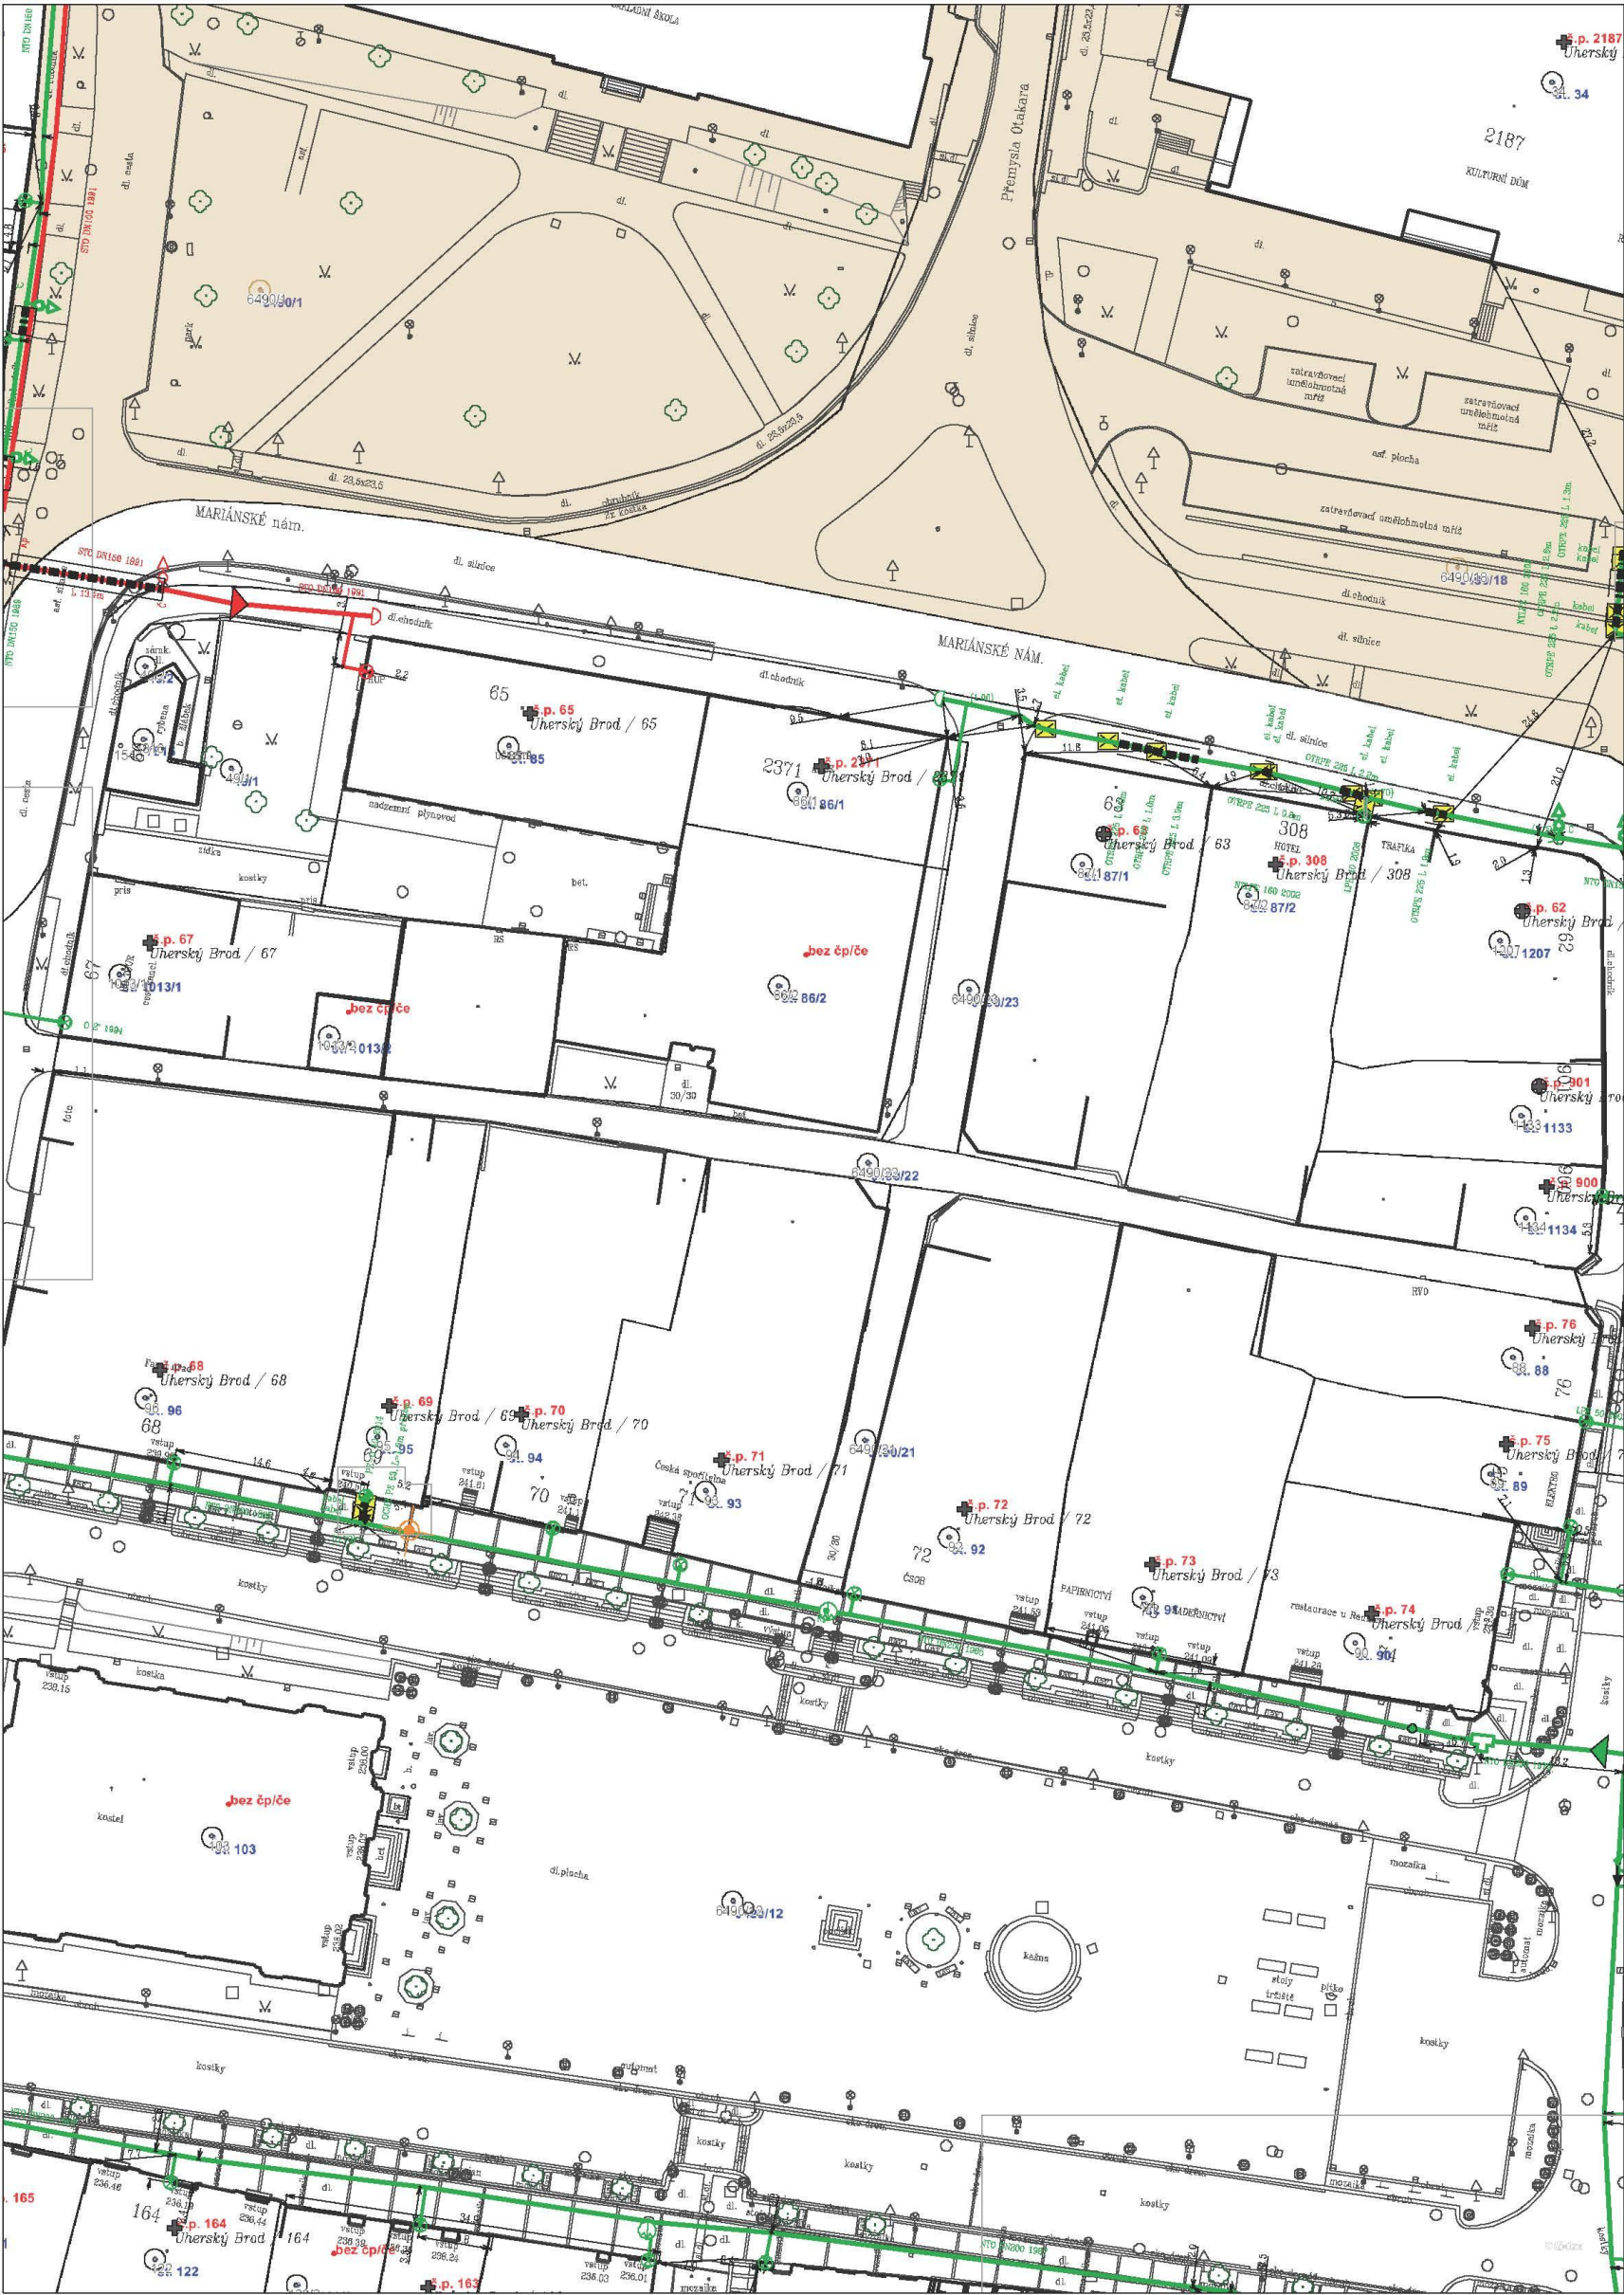

Legenda:

	linie		ochranné zařízení		kabel protikoroziční ochrany
	NTL/ STL/ VTL/		kabel		anodové uzemnění
	WTL		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	plynovodu				
	nefunkční				
	výstavba				
	regulační stanice				

KATASTRÁLNÍ SITUACE
M 1:500




SEZNAM PARCEL DOTČENÝCH STAVBOU


KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: UHERSKÝ BROD
PARCELNÍ ČÍSLA: 6490/12, 93, 6490/22, 86/2, 6452/6, 6490/23, 87/1, 6490/21

LEGENDA

- stav návrh
- 500/1
- 500/1
- HRANICE PARCEL–DLE KN
PARCELNÍ ČÍSLO–DLE KN
OZNAČENÍ DOTČENÝCH POZEMKŮ STAVBOU
- SN1 – NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO
SS1 – SLOUPOVÉ SVÍTIDLO



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Balt p.v.

VYPRACOVAL: ZODP.PROJEKT.		KRESLIL:	VED.PROJEKCE	NELL PROJEKT s. r. o. Plesníkova 5559 760 05 Zlín	
Ing. Iva Podhorná	Ing. Karel Kuchař	Ing. Iva Podhorná	Zuzana Kuchařová		
KRAJ: ZLÍNSKÝ		KAT. ÚZEMÍ: UHERSKÝ BROD		FORMÁT	3xA4
STAVEBNÍK:MĚSTO UHERSKÝ BROD				DATUM	2/2017
AKCE: REKONSTRUKCE ULICE PŘÍČNÁ A ÚZKÁ				STUPEŇ	DSP A DPS
				ZAKÁŽK. ČÍSLO	
OBSAH: KATASTRÁLNÍ SITUACE				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU
				1:500	B.3.

SITUACE
M 1:250



LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

stav návrh

	KANALIZACE
	VODOVOD
	PLYNOVOD
	DISTRIB. ROZVOD NN-VZDUŠNÝ
	DISTRIB. ROZVOD NN-ZEMNÍ
	DISTRIB. ROZVOD VO-ZEMNÍ
	SOUVLAK KABELY
	HRANICE PARCEL-DLE KN

LEGENDA OBJEKTŮ:

stav návrh

1	RODINNÉ DOMY
	OZNAČENÍ DOTČENÝCH POZEMKŮ STAVBOU
	SN1 – SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ
	SS1 – SVÍTIDLO SLOUPOVÉ

LEGENDA PLOCH:

stav návrh

	CHODNÍK POCHOZÍ – REZANÁ ŽULOVÁ DLAŽBA, tl. 60 mm
	CHODNÍK POJÍZDNÝ – REZANÁ ŽULOVÁ DLAŽBA, tl. 80 mm
	ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
	ŽULOVÉ KOSTKY – DVOURÁDEK, MOZAIKA
	PŘEDLAŽENÍ
	BETONOVÉ KVĚTINÁČE
	POSEZENÍ
	HMATOVÁ OPRAVA

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 101 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY
SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: SNTM
PROJEKČNÍ SYSTÉM: AUTOCAD
PROJEKČNÍ SYSTÉM: AUTOCAD

VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKT: KRESLIL:	VED. PROJEKCE:	NELL PROJEKT s.r.o. Plesníkova 5559 760 05 Zlín
Ing. Iva Podhorná, Ing. Karel Kuchař	Ing. Iva Podhorná, Zuzana Kuchařová	
KRAJ: ZLÍNSKÝ	KAT. ÚZEMÍ: UHERSKÝ BROD	FORMÁT: 10x44
STAVEBNÍK: MĚSTO UHERSKÝ BROD		DATUM: 2/2017
AKCE: REKONSTRUKCE ULICE PRŮCHVA A ÚŽKÁ		STUPEŇ: DUR, DSP, DPS
		ZAKÁZK. ČÍSLO:
OBSAH: SITUACE	MĚŘÍTKO: 1:250	ČÍSLO VÝKRESU: C.3.