



SO 03 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
A VSAKY
SITUACE
K.Ú. MRAMOTICE
M 1:100



SCHEMA ULOŽENÍ POTRUBÍ V CHODNÍKU M1:25

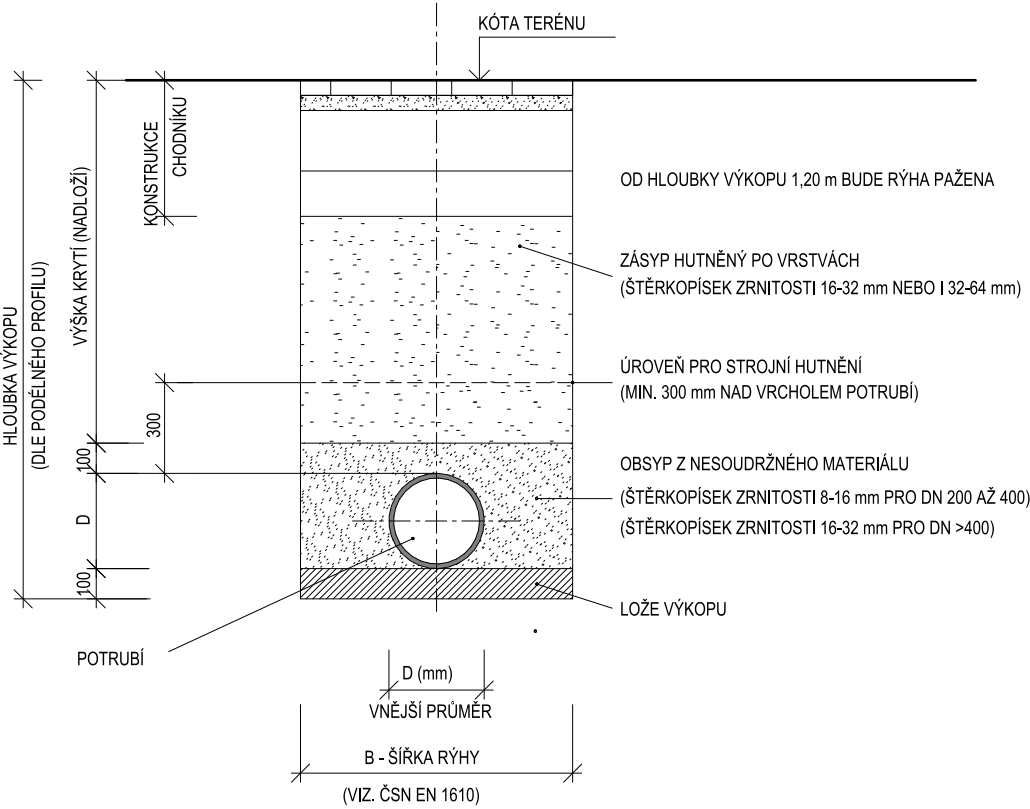

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD LT DN 150
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE KA DN 250
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PŘÍPOJKY
- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - VSAKY
PVC DN 150
- NOVÁ DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100
- NOVÁ DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 300
VSAKOVACÍ OBJEKT
- STÁVAJÍCÍ KABEL ELEKTRO NN
- STÁVAJÍCÍ VZDUŠNÉ VEDENÍ ELEKTRO NN
- STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD PE 110
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
- STÁVAJÍCÍ KABEL DATOVÝ CETIN
- NOVÝ REVIZNÍ PLASTOVÁ ŠACHTA
DEŠŤOVÉ KANALIZACE DN 400, OC. POKLOP A15
- NÁTOKOVÁ A ODTOKOVÁ ŠACHTA
DEŠŤOVÉ KANALIZACE DN 1000,
BETONOVÁ, OC. POKLOP A15, ODVĚTRÁNÍ

POZNÁMKY
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ NECHAT VYTÝČIT VŠECHNY DOTČENÉ SÍTĚ
TECHNICKÝCH INFRASTRUKTUR O JEJICH SPRÁVCŮ A PROVOZOVATELŮ, TAKÉ
JE NUTNÉ RESPEKTOVAT JEJICH PODMÍNKY, POŽADAVKY A NARIZENÍ UVEDENÝCH
V DOKLADOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- KOTVY JSOU UVEDENY V METRECH
- SITUACE JE ŘEŠENÉ DLA ÚDAJŮ V KATASTRU NEMOVITOSTÍ K DATU 1.3.2026
- DOKUMENTACE JE VYHOTOVENA NA STUPNÍ KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ. BUDE
VYPRACOVÁN DALŠÍ STUPĚN PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - K PROVEDENÍ STAVBY
KDE SE ZAPRAČUJÍ PŘÍPADNÉ POŽADAVKY A PODMÍNKY DOTČENÝCH ÚČASTNÍKŮ
ŘÍZENÍ.

±0,000 = 337,21 m.n.m.

STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ MRAMOTICE			
AUT.	MÍSTO	k.ú. Mramotice	
		Město Znojmo	
C. SITUACE STAVBY			
DIL.	AUTODIAGRAM INŽENÝR	Ing. Roman Zvěřina	
		Ing. Radek Dřevěný	
VŠ. AUT.	STUPEŇ	DSP	
		-	
SO 03 DEŠŤOVÁ KANALIZACE A VSAK	DOK.	26.09	1:100
		10.2.2026	-
TAVBY VÝKRESU	ČÍSLO	C.v.	
		C.6	