Zemnící síť trafostanice

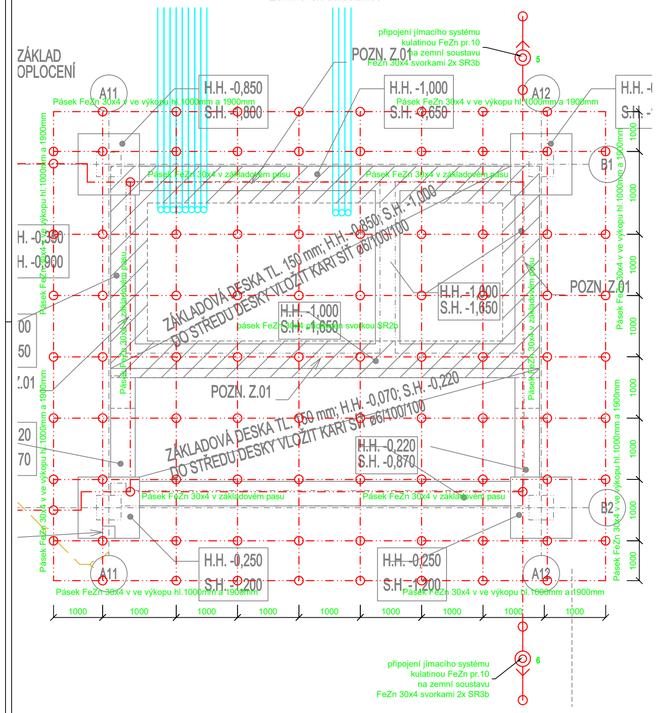

Vnitřní připojovací zemnící pásek FeZn

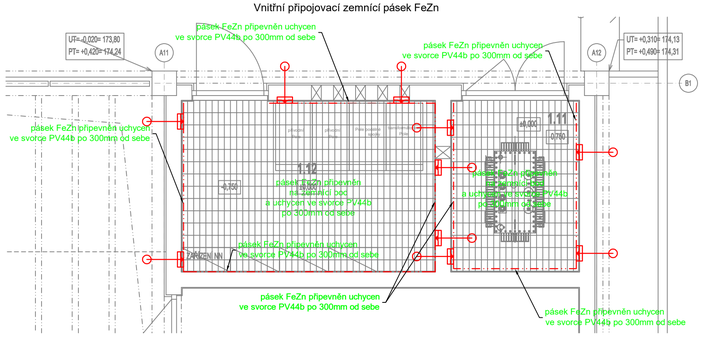
UT= -0,020= 173,80
PT= +0,420= 174,24
UT= +0,310= 174,13
PT= +0,490= 174,31
A11
A12
B1
pásek FeZn připevněn uchycen ve svorce PV44b po 300mm od sebe
1.11
1.12
ZÁKLADOVÁ DESKA
ZÁKLADOVÁ PATKA
ZÁKLADOVÁ PATKA