



R-DC1

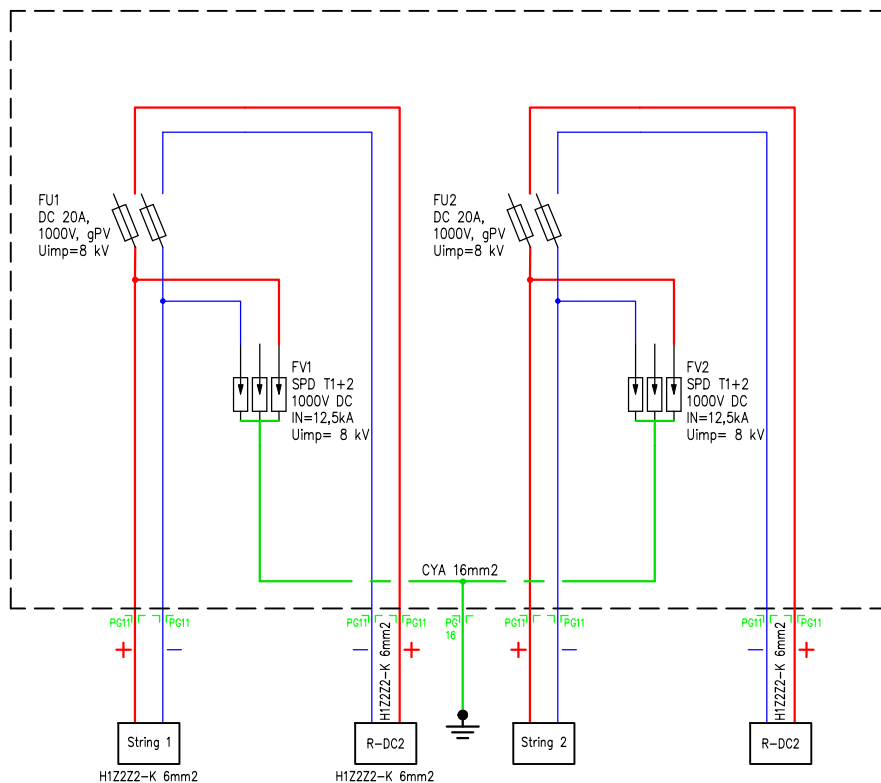

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ DC: 2=1000 V DC
 PŘÍVODY: SPODEM
 VÝVODY: SPODEM
 PROSTŘEDÍ: VENKOVNÍ
 CELKOVÝ STUPĚŇ OCHRANY: IP65
 NUTNÝ ZADNÍ PŘÍSTUP: NE
 MATERIÁL: PLASTOVÁ
 ROZMĚRY: 303x212x98 mm

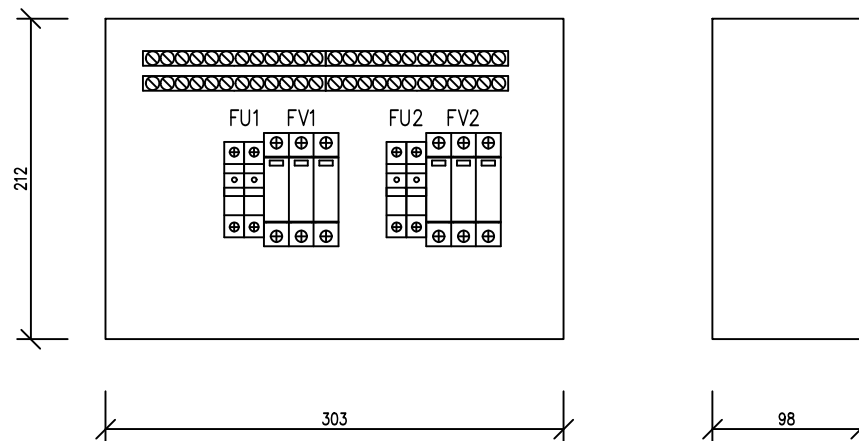

PŘÍSTUPNÉ ŽIVÉ ČÁSTI MUSÍ BÝT OZNAŘENY TEXTEM, NAPŘ. SOLÁRNÍ
 DC – ŽIVÉ ČÁSTI MOHOU ZŮSTAT POD NAPĚTÍM PO ODPOJENÍ
 PROUDOVÁ SOUSTAVA: DC 2–1000 V/IT
 OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3: OCHRANA ZÁKL. A
 DOPLŇKOVÁ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ –
 IZOLACÍ DVOJITOU NEBO ZESILENOU, PŘEKÁŽKAMI NEBO KRYTY
 OCHRANA PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
 ROZVADĚČ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY NORMY ČSN EN IEC 61439–2
 ed.3 PŘÍLOHA DD

Výpis materiálu:

Pojistkový odpojovač:	2
Přepětová ochrana SDP T1+T2:	2
Pojistka 20A gPV:	4
Průchodka PG11:	8
Průchodka PG16:	1
Nálepka (symbol PV):	1
Nálepka (Pozor – zpeřný proud):	1
Nálepka (Napájeno z více zdrojů):	1

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		VYPRACOVAL :	
Vojtěch Smyčka		Michal Prokeš 602515841 Bc. Martin Matula 608947452	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	MÍSTO : Komerční 704/22a, 712 00 Ostrava – Muglinov		
INVESTOR: Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská			
AKCE : FVE – MŠ SLEZSKÁ OSTRAVA			
ČÁST PD : DOKUMENTACE STAVBY			
OBSAH :D.1.2.5 Technika prostředí staveb – silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace			
SCHÉMA ROZVADĚČE R–DC1			

		Vratislavova 3 Olomouc 779 00 tel: 602515841 mail: michal.prokes@pro-map.cz	
DATUM :		04/2026	
STUPEŇ :		DPS	
MĚŘÍTKO :			
ČÍSLO ZÁK. :		26–149	
VÝKRES Č. :		D.1.2.5.5	

PRO M&P
 s.r.o.
 Bratislavova 3
 Olomouc
 779 00
 tel: 602515841
 mail: michal.prokes@pro-map.cz