



R-DC2

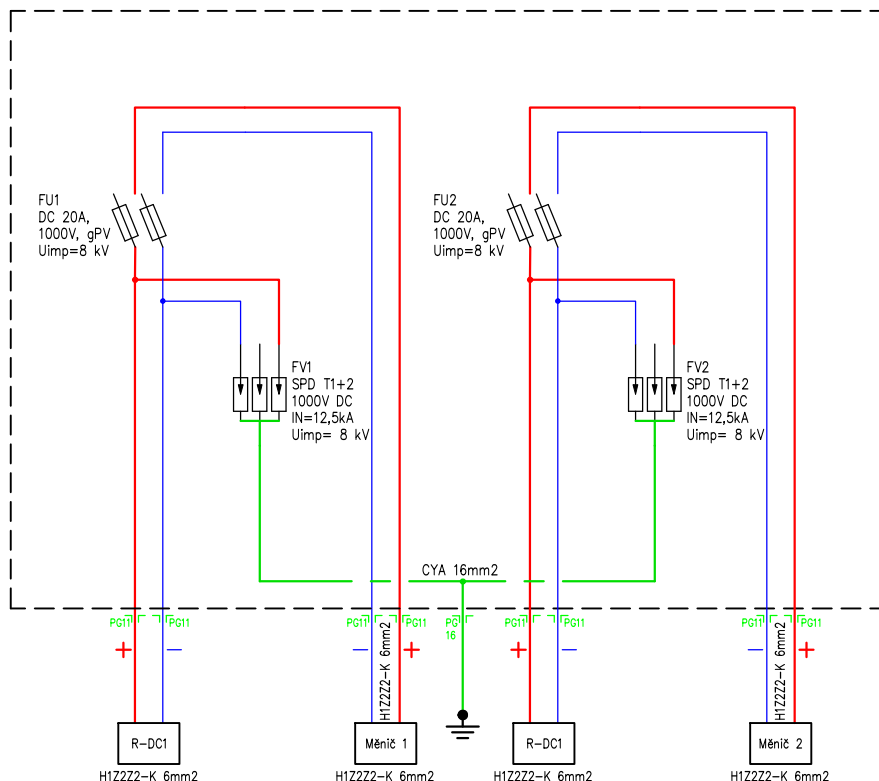

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ DC: 2=1000 V DC
 PŘÍVODY: SPODEM
 VÝVODY: SPODEM
 PROSTŘEDÍ: VENKOVNÍ
 CELKOVÝ STUPĚŇ OCHRANY: IP65
 NUTNÝ ZADNÍ PŘÍSTUP: NE
 MATERIÁL: PLASTOVÁ
 ROZMĚRY: 303x212x98 mm

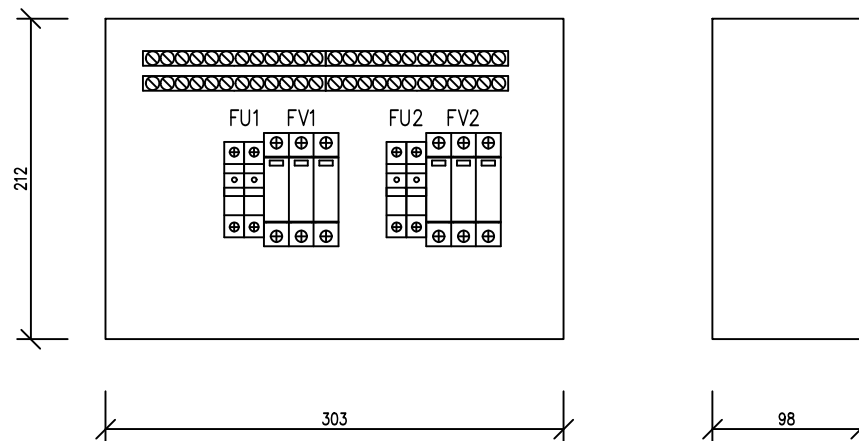

PŘÍSTUPNÉ ŽIVÉ ČÁSTI MUSÍ BÝT OZNAŘENY TEXTEM, NAPŘ. SOLÁRNÍ
 DC – ŽIVÉ ČÁSTI MOHOU ZŮSTAT POD NAPĚTÍM PO ODPOJENÍ
 PROUDOVÁ SOUSTAVA: DC 2–1000 V/IT
 OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3: OCHRANA ZÁKL. A
 DOPLŇKOVÁ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ –
 IZOLACÍ DVOJITOU NEBO ZESÍLENOU, PŘEKÁŽKAMI NEBO KRYTY
 OCHRANA PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
 ROZVADĚČ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY NORMY ČSN EN IEC 61439–2
 ed.3 PŘÍLOHA DD

Výpis materiálu:

Pojistkový odpojovač:	2
Přepětová ochrana SDP T1+T2:	2
Pojistka 20A gPV:	4
Průchodka PG11:	8
Průchodka PG16:	1
Nálepka (symbol PV):	1
Nálepka (Pozor – zpeřný proud):	1
Nálepka (Napájeno z více zdrojů):	1

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		VYPRACOVAL :	
Vojtěch Smyčka		Michal Prokeš 602515841 Bc. Martin Matula 608947452	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	MÍSTO :Komerční 704/22a, 712 00 Ostrava – Muglinov		
INVESTOR:Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská			
AKCE : FVE – MŠ SLEZSKÁ OSTRAVA		DATUM :	04/2026
ČÁST PD : DOKUMENTACE STAVBY		STUPEŇ :	DPS
OBSAH :D.1.2.5 Technika prostředí staveb – silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace		MĚŘÍTKO :	
		ČÍSLO ZÁK. :	26–149
SCHÉMA ROZVADĚČE R–DC2		VÝKRES Č. :	D.1.2.5.6



Pratavlaava 3
Olomouc
779 00
tel: 602515841
mail: michal.prokes@pro-map.cz

PRO M&P
 s.r.o.
 Bratislavova 3
 Olomouc
 779 00
 tel: 602515841
 mail: michal.prokes@pro-map.cz