

SCHÉMA ZAPOJENÍ SPINAČE S100



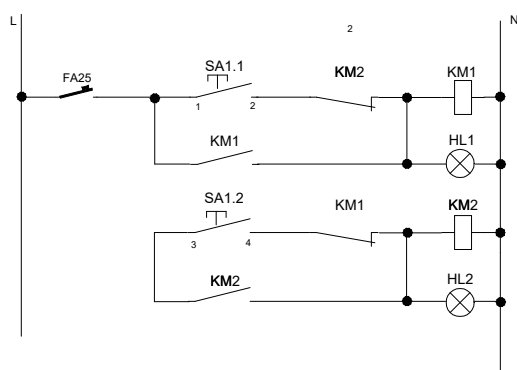


SCHÉMA ZAPOJENÍ TERMOSTATŮ STV

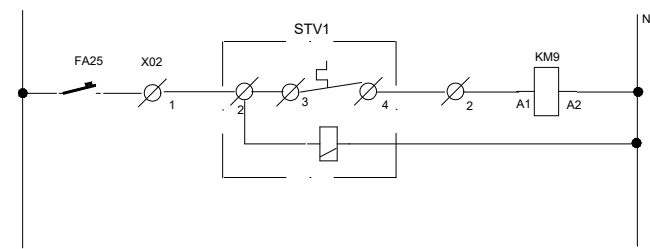


TERMOSTAT STV2 BUDE ZAPOJEN STEJNÝM ZPŮSOBEM

SCHÉMA ZAPOJENÍ TERMOSTATŮ

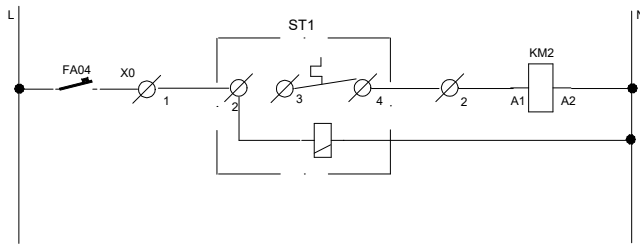

TERMOSTATY ST2-ST7 BUDOU ZAPOJENY STEJNÝM ZPŮSOBEM

ZAPOJENÍ HLIDÁNÍ FÁZÍ

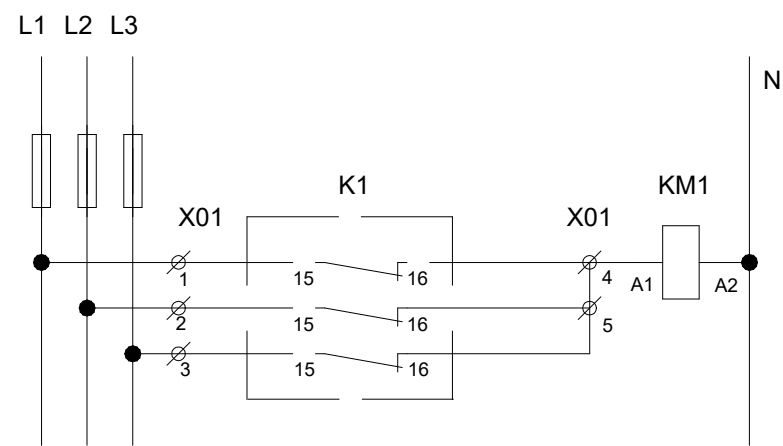

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+N+PE 50Hz 400/230V

OCRANA PŘED NDN DLE ČSN 335000-4-41

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Mřížko: /	Stupeň PD: Datum: Název *.dwg:	DPS 01/2023 DPOEinstal	Autorizoval: Odp. projektant: Zpracoval:	Ing. Rudinská Ing. Kostelenc Věvodová	a b c	Změny:	Provedl:	Datum:
Investor:	DPQ, a.s.	Název stavby:	Částečná rekonstrukce měřírny Sokolská USM XII					
		Č. stavby:	Formát:	A4-6	D2	PS01-Technologie měřírny		
ENPRO Energo s.r.o. Sokolská 1374/5, 757 01 Valašská Mezžíř IČ: 286 28 250 DIČ: CZ28628250 Projektová kancelář Ostrava		Název výkresu:	Rozvaděč R04/1 a 2 měřírna USM XII Sokolská			Č. výkresu: 21-0423-150		