

POZNÁMKY

VŠECHNY VÝROBKY NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT

– ŽALUZIE

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, VŠECHNY OKNA BUDOU OPATŘENA INTERIÉROVÝMI HORIZONTÁLNÍMI ŽALUZIEMI

– VNITŘNÍ PARAPETY (MIMO PARAPETY UPRAVENÉ OBKLADEM)

PARAPETNÍ DESKA – S POVRCHOVOU ÚPRAVOU tzv. POSTFORMING

VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÉ PARAPETNÍ DESKY

ZÁKLADNÍ NOSNÁ DESKA DTD–P5 VODĚODOLNÁ, TL. 16MM

ZESÍLENÝ NOS PARAPETU VODĚODOLNÁ DESKA, VLHKUODOLNÉ LEPIDLO TŘÍDY D3, TL. 25MM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA – VYSOCE ODĚRUVZDORNÝ LAMINÁT CPL TL. 0,6MM

SPODNÍ HRANA – PROTITAŽNÁ FOLIE

DÉLKA ODPOVÍDÁ JEDNOTLIVÝM ŠÍŘKÁM OKEN

ŠÍŘKU PARAPETNÍ DESKY NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT

SMĚR OTEVÍRÁNÍ OKEN A DVEŘÍ KRESLEN PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU.

PŘI OSAZENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ MUSÍ BÝT DODRŽENA USTANOVENÍ DLE ČSN 74 6077 (zejména použití interiérové paronepropustné pásky a exteriérové difúzně otevřené pásky)

± 0,000 = 546,320

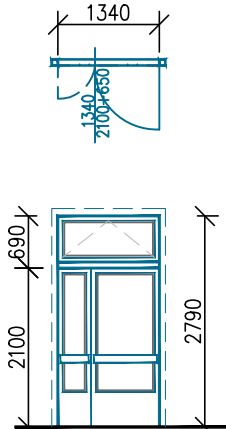
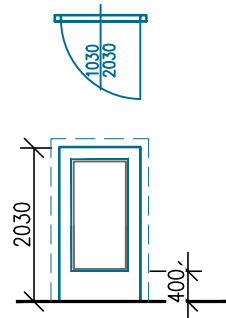
STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP BAZÉNU: 542,250

INVESTOR:		MĚSTO BRUNTÁL NÁDRAŽNÍ 994/20, 792 01 BRUNTÁL 1 IČO: 00295892		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	
MÍSTO STAVBY:		k.ú.: 613169 BRUNTÁL –MĚSTO parc.č.: 2257/16, 2257/17, 2254/10		 ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. JIŽNÍ 870/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ Ing. TOMÁŠ MRÁZEK + 420 603 180 823, mrazek@atelier11.cz	
PROJEKTANT PROFESE:		ING. BLANKA LIČMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 608 711 203		AUTOR PROJEKTU:	
VYPRACOVAL		ING. BLANKA LIČMANOVÁ		 ATELIER DHP s.r.o. SLADOVNICKÁ 274/16, 792 01 BRUNTÁL Ing. arch. MILAN DVOŘÁK, Ing. KAMIL DVOŘÁK + 420 604 241 006, dvorak@atelierdhp.cz	
STAVBA		PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY K WELLNESS CENTRU BRUNTÁL VČ. VÝUKOVÉHO BAZÉNU S ŠATNAMI		STUPEŇ PROJEKTU:	
				DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	
				ZAK. ČÍSLO : EM. 2022 - 221	
				DATUM: SRPEN 2025	
D 1.01/1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
OBJEKT		SO 01 • I.ETAPA - SAUNOVÁ ZÓNA		Č.VÝTISKU	
				1 2 3 4	
				5 6 7 8	
				9 10 11 12	
NÁZEV VÝKRESU		HLINÍKOVÉ VÝROBKY		Č.VÝKRESU: D1.01/1	
		MĚŘÍTKO : 1: ---		16	

HLINÍKOVÉ VÝROBKY

Akce: list č. **01**
PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY K WELLNESS CENTRU BRUNTÁL
 vč. VÝUKOVÉHO BAZÉNU S ŠATNAMI

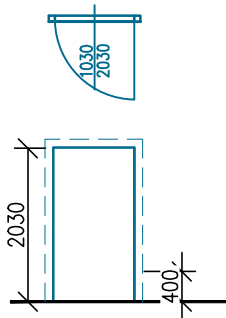
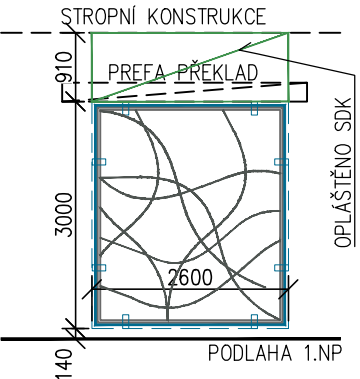
SO 01 I. ETAPA - SAUNOVÁ ZÓNA

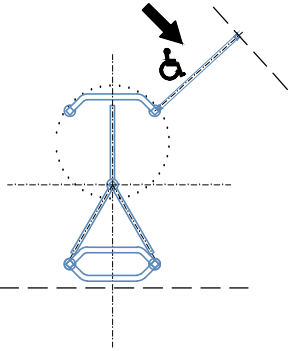
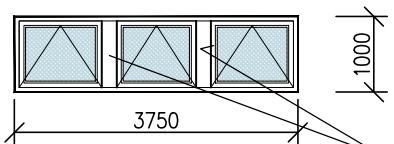
POL.	SCHEMA	ROZMĚR – POPIS	1.NP	STŘECHA	CELK.	POZNÁMKY
AI 01 levá pravá		VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ ASYMETRICKÉ DVEŘE 1340/2100+690mm POŽÁRNÍ DO STAVEBNÍHO OTVORU 1500/2890mm HLAVNÍ KŘÍDLO: 850/2100mm POŽADAVEK PBŘ: EW 15 DP3 - C SE SAMOZAVÍRAČEM A OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM - DVEŘE: U(d)= VNITŘNÍ BEZ POŽADAVKU - STAVEBNÍ HLOUBKA RÁMU max. 90MM - VÍCEKOMOROVÉ STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ - KOVÁNÍ SE ZVÝŠENOU NOSNOSTÍ, DORAZOVÁ TĚSNICÍ LIŠTA S KARTÁČEM S NEREZ HLAVOU - SKLO – BEZPEČNOSTNÍ, třída bezpečnosti P4A - VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ (44,4) 4*folie PVB, REFLEXNÍ - KOVÁNÍ SAMOZAVÍRAČ: typ SLIM NA OBOU KŘÍDLECH S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ PANIKOVÁ HRAZDA NA OBOU KŘÍDLECH	1		1	BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ S PIGMENTEM RAL 9006 (DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN V BAZÉNU) PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI
AI 02 levá pravá		VNĚJŠÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE 1030/2030mm DO STAVEBNÍHO OTVORU 1250/2140mm - U(d)= max. 1,0W/m2K - RÁM – HLINÍKOVÝ DVEŘNÍ SYSTÉM, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA KOMBINACE RÁM–KŘÍDLO MAX. 110MM - HLINÍKOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM $U(f)=max.1,5W/m2K$ S INTEGROVANÝMI OBOUSTANNĚ TEPELNĚ REFLEXNÍMI IZOLAČNÍMI MŮSTKY VÍCEKOMOROVÉ STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ , SEŘIDITELNÉ VE TŘECH SMĚRECH , NOSNOST MIN. 130KG KOVÁNÍ SE ZVÝŠENOU NOSNOSTÍ, DORAZOVÁ TĚSNICÍ LIŠTA S KARTÁČEM S NEREZ HLAVOU SKLO – SLOŽENÍ 4–18–44,4 třída bezpečnosti P4A VNITŘNÍ SKLO 1x VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ (44,4) 4*folie PVB VNĚJŠÍ SKLO – REFLEXNÍ STŘÍBRNÉ DVEŘE – BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK SAMOZAVÍRAČ: typ SLIM	1		1	BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ S PIGMENTEM RAL 9006 (DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN V BAZÉNU) PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI

HLINÍKOVÉ VÝROBKY

Akce: list č. **02**
PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY K WELLNESS CENTRU BRUNTÁL
 vč. VÝUKOVÉHO BAZÉNU S ŠATNAMI

SO 01 I. ETAPA - SAUNOVÁ ZÓNA

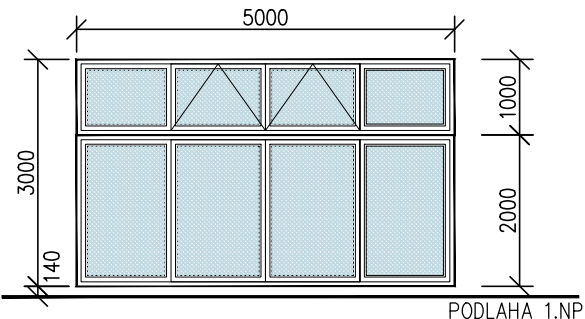
POL.	SCHEMA	ROZMĚR – POPIS	1.NP	STŘECHA	CELK.	POZNÁMKY
levá		VNĚJŠÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE 1030/2030mm PLNÉ, AKUSTICKÉ DO STAVEBNÍHO OTVORU 1250/2140mm – $U(d) = \max. 1,0W/m^2K$ – RÁM – HLINÍKOVÝ DVEŘNÍ SYSTÉM, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA KOMBINACE RÁM–KŘÍDLO MAX. 110MM – HLINÍKOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM $U(f) = \max. 1,5W/m^2K$ S INTEGROVANÝMI OBOUSTANNĚ TEPELNĚ REFLEXNÍMI IZOLAČNÍMI MŮSTKY VÍCEKOMOROVÉ STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ, SEŘIDITELNÉ VE TŘECH SMĚRECH, NOSNOST MIN. 130KG KOVÁNÍ SE ZVÝŠENOU NOSNOSTÍ, DORAZOVÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA S KARTÁČEM S NEREZ HLAVOU AKUSTICKÁ TŘ. PROTIHLUKOVÉ OCHRANY: 3 ÚTLUM: min 39dB DVEŘE – BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, SAMOZAVÍRAČ: typ SLIM OBOUSTRANNĚ NASAZENA DVEŘNÍ VÝPLŇ			1	BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ S PIGMENTEM RAL 9006 (DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN V BAZÉNU)
pravá			1			PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI
		PROSKLENÁ STĚNA U OCHLAZOVAČÍHO BAZÉNU 2600/3000mm STAVEBNÍ OTVOR: 2600/3140mm, PARAPET: 140mm VNITŘNÍ PROSKLENÁ PEVNÁ STĚNA $U =$ VNITŘNÍ BEZ POŽADAVKU BEZRÁMOVÁ KONSTRUKCE SKLO: BEZPEČNOSTNÍ, třída bezpečnosti P4A VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ (44,4) 4*folie PVB POVRCHOVÁ ÚPRAVA, KTERÁ URYCHLUJE STÉKÁNÍ VODY PO SKLE A ZABRAŇUJE USAZOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE SKLO OPATŘENO DESIGNOVÝM LEPTÁNÍM			1	BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ S PIGMENTEM RAL 9006 (DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN V BAZÉNU)
			1			PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI

POL.	SCHEMA	ROZMĚR	–	POPIS	1.NP	STŘECHA	CELK.	POZNÁMKY
AI 05				PŘÍSTUPOVÝ TURNIKET NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE PŘIPOJENÍ (vč.kabeláže) V RÁMCI PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU VČETNĚ JEHO INTEGRITY NA STÁVAJÍCÍ SYSTÉM (URČÍ INVESTOR) VČETNĚ PŘIPOJENÍ A UMÍSTĚNÍ KONTROLNÍHO INFOPANELU NA STRANĚ WELLNESS NEREZ KONSTRUKCE S MOTOROVÝM OVLÁDÁNÍM, SE SKLENĚNÝMI KŘÍDLY VČ. VYMEZOVACÍHO ZÁBRADLÍ A PŘÍSTUPU IMOBIL AUTOMATICKÉ UVOLNĚNÍ V PŘÍPADĚ VÝPADKU EL KAPACITA PRŮCHODU: MINIMÁLNĚ 40os/min <u>TECHNICKÉ PARAMETRY:</u> vnitřní prostředí: IP41 rozměry: min 1430 x 1340 x 1060 mm provedení: nerez. konstrukce, křídla sklo šíře průchodu: 760 mm napájení: 230V AC, 50Hz motor: 24VDC/25W	1		1	– TURNIKET – NOVÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM - VČ. PŘIPOJENÍ KE STÁVAJÍCÍMU – ZAJIŠTĚNÍ INTEGRITY A VZÁJEMNÉ PROPOJENÍ VČ. KABELÁŽE – KONTROLNÍ INFOPANEL SE ČTEČKOU NA STRANĚ WELLNESS VČ.KABELÁŽE PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI
AI 06				HLINÍKOVÉ OKNO DO STAVEBNÍHO OTVORU 3750/1000mm ROZŠÍŘENÝ PROFIL – NAVAZUJÍCÍ PŘÍČKA – OKNO: $U_w = \max. 1,0W/m^2K$ – RÁM – HLINÍKOVÝ OKENNÍ SYSTÉM, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA KOMBINACE RÁM–KŘÍDLO MAX. 110MM – HLINÍKOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM $U(f)=\max.1,5W/m^2K$ S INTEGROVANÝMI OBOUSTANNĚ TEPELNĚ REFLEXNÍMI IZOLAČNÍMI MŮSTKY VÍCEKOMOROVÉ STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ , SEŘIDITELNÉ VE TŘECH SMĚRECH , NOSNOST MIN. 130KG VŠECHNA KŘÍDLA SKLOPNÁ OVLÁDÁNÍ UMÍSTĚNO VŽDY V DOSAHU Z PODLAHY – SKLO – IZOLAČNÍ TROJSKLO SLOŽENÍ – 4–16–4–16–4 MM PLYNOVÁ NÁPLŇ, $U(g)=\max. 0,6W/m^2K$ – PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK SKLO PROBARVENÉ V HMOTĚ – ODSÍN: ŠEDÁ	1		1	BARVA SVĚTLE ŠEDÁ S PIGMENTEM RAL 9006 (DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN V BAZÉNU) PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI

HLINÍKOVÉ VÝROBKY

Akce: list č. 04
PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY K WELLNESS CENTRU BRUNTÁL
vč. VÝUKOVÉHO BAZÉNU S ŠATNAMI

SO 01 I. ETAPA - SAUNOVÁ ZÓNA

POL.	SCHEMA	ROZMĚR	–	POPIS	1.NP	STŘECHA	CELK.	POZNÁMKY
AI07				HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S OKNY DO STAVEBNÍHO OTVORU 5000/3000mm – OKNO: $U_w = \max. 1,0W/m^2K$ – RÁM – HLINÍKOVÝ OKENNÍ SYSTÉM, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA KOMBINACE RÁM–KŘÍDLO MAX. 110MM – HLINÍKOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM $U(f)=\max.1,5W/m^2K$ S INTEGROVANÝMI OBOUSTANNĚ TEPELNĚ REFLEXNÍMI IZOLAČNÍMI MŮSTKY VÍCEKOMOROVÉ STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ , SEŘIDITELNÉ VE TŘECH SMĚRECH , NOSNOST MIN. 130KG OZNAČENÁ KŘÍDLA SKLOPNÁ (2KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU), OSTATNÍ PEVNÉ ZASKLENÍ OVLÁDÁNÍ SPOLEČNÉ 1x TÁHLEM UMÍSTĚNO VŽDY V DOSAHU Z PODLAHY – SKLO – IZOLAČNÍ TROJSKLO - VNĚJŠÍ SKLO – VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ (44,4) 4*folie PVB - SLOŽENÍ – 4–16–4–16–44,4 MM - PLYNOVÁ NÁPLŇ, $U(g)=\max. 0,6W/m^2K$ – PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK - SKLO PROBARVENÉ V HMOTĚ – ODSÍN: ŠEDÁ	1		1	BARVA SVĚTLE ŠEDÁ S PIGMENTEM RAL 9006 (DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN V BAZÉNU) PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI

HLINÍKOVÉ VÝROBKY

Akce: list č. **05**
PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY K WELLNESS CENTRU BRUNTÁL
 vč. VÝUKOVÉHO BAZÉNU S ŠATNAMI

SO 01 I. ETAPA - SAUNOVÁ ZÓNA

POL.	SCHEMA	ROZMĚR – POPIS	1.NP	STŘECHA	CELK.	POZNÁMKY
AI 08		HLINÍKOVÉ OKNO DO STAVEBNÍHO OTVORU 2500/1000mm – OKNO: $U_w = \max. 1,0W/m^2K$ – RÁM – HLINÍKOVÝ OKENNÍ SYSTÉM, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA KOMBINACE RÁM–KŘÍDLO MAX. 110MM – HLINÍKOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM $U(f) = \max. 1,5W/m^2K$ S INTEGROVANÝMI OBOUSTANNĚ TEPELNĚ REFLEXNÍMI IZOLAČNÍMI MŮSTKY VÍCEKOMOROVÉ STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ, SEŘIDITELNÉ VE TŘECH SMĚRECH, NOSNOST MIN. 130KG VŠECHNA KŘÍDLA SKLOPNÁ OVLÁDÁNÍ SPOLEČNĚ 1x TÁHLEM UMÍSTĚNO VŽDY V DOSAHU Z PODLAHY – SKLO – IZOLAČNÍ TROJSKLO SLOŽENÍ – 4–16–4–16–4 MM PLYNOVÁ NÁPLŇ, $U(g) = \max. 0,6W/m^2K$ – PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK SKLO PROBARVENÉ V HMOTĚ – ODSŤÍN: ŠEDÁ	1		1	BARVA SVĚTLE ŠEDÁ S PIGMENTEM RAL 9006 (DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN V BAZÉNU) PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI
AI 09		HLINÍKOVÉ OKNO DO STAVEBNÍHO OTVORU 1250/1000mm DTTO pol. AI 08	1		1	BARVA SVĚTLE ŠEDÁ S PIGMENTEM RAL 9006 (DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN V BAZÉNU) PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI
AI 10		HLINÍKOVÉ OKNO DO STAVEBNÍHO OTVORU 3750/1000mm DTTO pol. AI 08	1		1	BARVA SVĚTLE ŠEDÁ S PIGMENTEM RAL 9006 (DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN V BAZÉNU) PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI