

POZNÁMKY

– POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH VNĚJŠÍCH ATYPICKÝCH ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ JE NAVRŽENA JAKO DUPLEXNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

1) ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ S MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKOU ZINKU cca 60µm

2) ÚPRAVA POVRCHU PŘED LAKOVÁNÍM DODATEČNOU APLIKACÍ STUDENÉHO ZINKU

3) NÁSTŘÍK POLYURETANOVOU BARVOU DLE ZVOLENÉ RAL

ZABUDOVANÉ ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE BUDOU OŠETŘENY POUZE ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM (S MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKOU ZINKU cca 60µm)

– U VŠECH ATYPICKÝCH ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ BUDE PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ

– VÝROBKŮ TYPOVÝCH BUDOU PŘEDLOŽENY TYPOVÉ LISTY VÝROBCE VČ. DOPORUČENÍ VÝROBCE PRO ZABUDOVÁNÍ

± 0,000 = 546,320



STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP BAZÉNU: 542,250

INVESTOR:		MĚSTO BRUNTÁL NÁDRAŽNÍ 994/20, 792 01 BRUNTÁL 1 IČO: 00295892			GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. JIŽNÍ 870/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ Ing. TOMÁŠ MRÁZEK + 420 603 180 823, mrazek@atelier11.cz	
MÍSTO STAVBY:		k.ú.: 613169 BRUNTÁL –MĚSTO parc.č.: 2257/16, 2257/17, 2254/10			AUTOR PROJEKTU:		ATELIER DHP s.r.o. SLADOVNICKÁ 274/16, 792 01 BRUNTÁL Ing. arch. MILAN DVOŘÁK, Ing. KAMIL DVOŘÁK + 420 604 241 006, dvorak@atelierdhp.cz	
PROJEKTANT PROFESE:		ING. BLANKA LIČMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 608 711 203					STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	
VYPRACOVAL		ING. BLANKA LIČMANOVÁ						
STAVBA		PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY K WELLNESS CENTRU BRUNTÁL VČ. VÝUKOVÉHO BAZÉNU S ŠATNAMI				ZAK. ČÍSLO :		EM. 2022 - 221
						DATUM:		SRPEN 2025
D 1.01/1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ								
OBJEKT		SO 01 • I. ETAPA - SAUNOVÁ ZÓNA				Č. VÝKRESU		1 2 3 4
NÁZEV VÝKRESU		ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				MĚŘITKO :		5 6 7 8
		1: ---						9 10 11 12
								18

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Akce: list č. **01**
PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY K WELLNESS CENTRU BRUNTÁL
 vč. VÝUKOVÉHO BAZÉNU S ŠATNAMI

SO 01 I. ETAPA - SAUNOVÁ ZÓNA

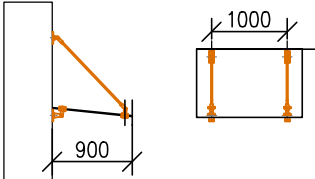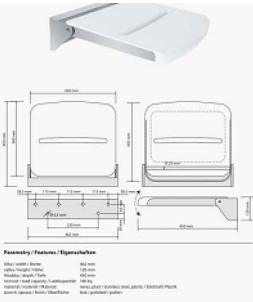POL.	SCHEMA	ROZMĚR	–	POPIS	1.NP	STŘECHA	EXTERIÉR	CELK.	POZNÁMKY
z 01				VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ VČ. ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ KONSTRUKCE TVOŘENA OCELOVÝMI UZAVŘENÝMI NOSNÍKY, SLOUPKY A SCHODNICEMI STUPNĚ A PODESTA Z POROROŠTU VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ ZÁBRADLÍ NOSNÁ KONSTRUKCE Z UZAVŘENÝCH TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ VÝPLŇ – BEZPEČNOSTNÍ SKLO, VRSTVENÉ S TABULEMI TVRZENÉHO SKLA 8 + PVB 0,76 + 8 (88,2 ESG), KOTVENA DO ÚCHYTŮ PRO SKLO 4ks/DIL MADLO – KRUHOVÝ PRŮŘEZ – NEREZ VČETNĚ PŘÍRUB A KOTVENÍ VIZ V.Č. 21			1	1	HMOTNOST SCHODIŠTĚ – ŽÁROVÝ ZINEK: 437,40kg HMOTNOST ZÁBRADLÍ (BEZ SKLA) – NEREZ: 60,90kg TABULE SKLA ÚPRAVA HRANY – PLOCHÝ LEŠTĚNÝ OKRAJ plocha celkem: 2,65m2 1x 0,91m2 2x 0,52m2 1x 0,70m2 (řezané šikmé hrany) PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI
z 02				VCHODOVÁ STŘÍŠKA ROZMĚRY SKLA 1400x900mm KOTVENA DO ATIKY/PRŮVLAKU SKLO – TVRZENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO ESG, tloušťka 10mm MATERIÁL KOTVÍCÍCH BODŮ – NEREZ, ROZTEČ 1000MM – 2ks NAVRŽEN TYPOVÝ VÝROBEK NUTNO OVEŘIT ZATÍŽENÍ PRO IV. KATEGORII SNĚHOVÉ OBLASTI TYPOVÝ VÝROBEK			1	1	
z 03				SKLOPNÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ SEDÁTKO DOPORUČENÝ TYP ROZMĚRY: min. 460/450mm MATERIÁL: NEREZ/PLAST-BÍLÁ NOSNOST: min.180kg vč. SKRYTÝCH KOTEVNÍCH PRVKŮ TYPOVÝ VÝROBEK	2			2	

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Akce: list č. **02**
PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY K WELLNESS CENTRU BRUNTÁL
 vč. VÝUKOVÉHO BAZÉNU S ŠATNAMI

SO 01 I. ETAPA - SAUNOVÁ ZÓNA

POL.	SCHEMA	ROZMĚR	–	POPIS	1.NP	STŘECHA	EXTERIÉR	CELK.	POZNÁMKY
				SKLOPNÉ MADLO VE SPRŠE ROZMĚRY: délka min. 800mm MATERIÁL: NEREZ NOSNOST: min.200kg <u>vč. SKRYTÝCH KOTEVNÍCH PRVKŮ</u> TYPOVÝ VÝROBEK	1			1	
				POKLOP REVIZNÍ ŠACHTY 700/700mm POKLOP ZE SLZIČKOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU – MĚLKÝ PROFIL RÁMU PRO SNADNÉ ZABUDOVÁNÍ – UZAMYKATELNÝ, – SAMOOTEVÍRACÍ – S PLYNOVOU VZPĚROU – BOČNÍ SKRYTÉ PANTY ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ VNITŘNÍ ROZMĚR: 700/700MM VNĚJŠÍ ROZMĚR: 815/815MM VÝŠKA RÁMU: 45MM HMOTNOST MAX. 35kg vč. OSAZOVACÍHO RÁMU A KOTEVNÍHO PROFILU pozn.: ZAKRYTO DŘEVĚNOU KONSTRUKCÍ PODLAHY	1			1	
				POKLOP REVIZNÍ ŠACHTY Ø600mm KOMPOZITNÍ KULATÝ POKLOP – UZAMYKATELNÝ, – PLYNOTĚSNÝ (vč. TĚSNĚNÍ) – VODOTĚSNÝ VNITŘNÍ ROZMĚR: ø 600mm VNĚJŠÍ ROZMĚR: ø 770mm HMOTNOST max.15kg vč. OSAZOVACÍHO RÁMU A KOTEVNÍHO PROFILU	1			1	

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Akce: list č. **03**
PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY K WELLNESS CENTRU BRUNTÁL
 vč. VÝUKOVÉHO BAZÉNU S ŠATNAMI

SO 01 I. ETAPA - SAUNOVÁ ZÓNA



POL.	SCHEMA	ROZMĚR	–	POPIS	1.NP	STŘECHA	EXTERIÉR	CELK.	POZNÁMKY
				REVIZNÍ DVOUKŘÍDLOVÁ DVÍŘKA 800/600mm REVIZNÍ DVÍŘKA PRO VLEZ DO TEPELOVODNÍHO KANÁLU DVOUKŘÍDLOVÁ VNITŘNÍ ROZMĚR: 800 x 600 mm VNĚJŠÍ ROZMĚR: 868 x 668 mm MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH tl. min. 1,0mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA– OCHRANNÝ LAK V BARVĚ PLOCHY OPĚRNÉ STĚNY(ŠEDÁ) – LEM PRO ZAKRÝTÍ NEROVNOSTI MONTÁŽNÍHO OTVORU – OTEVÍRATELNÁ KŘÍDLA S VĚTRACÍMI OTVORY SPOJENÁ PANTEM. VNĚJŠÍ RÁM Z JEDNOHO KUSU – HLOUBKA min 45mm – ŠÍŘKA min 34,0mm NA ZADNÍ STRANĚ PŘÍPRAVA PRO UCHYCENÍ DO ZDIVA A 2 PACKY NA SVISLÝCH STRANÁCH V DÉLCE min. 150mm OTEVÍRÁNÍ A UZAVÍRÁNÍ POMOCÍ ČYŘHRANNÉ KLIČKY HMOTNOST: max 10,0kg			1	1	
				REVIZNÍ DVÍŘKA TECHNOLOGIE 300/300mm REVIZNÍ DVÍŘKA POD OBKLAD V KOVOVÉM PROVEDENÍ S POLYMEROVÝM POTAHEM ROZMĚR: max. 306X306mm URČENA PRO MONTÁŽ POD OBKLAD	1			1	
				SAMONAVÍJECÍ HADICE SAMONAVÍJECÍ BUBEN S HADICÍ DÉLKY 30,bm (–1,9m PRO PŘIPOJENÍ) VNITŘNÍ PRŮMĚR HADICE: 11,8 MM VNĚJŠÍ PRŮMĚR HADICE: 15,8 MM RYCHLOSPOJKA ¾" NA KONCÍCH HADICE UPEVNĚNO NA ZDI ARETACE HADICE V JAKÉMKOLI BODĚ PRACOVNÍ TLAK 6–8BAR MAXIMÁLNÍ TLAK 24BAR ROZMĚRY šxvxh 540x 490x 250mm HMOTNOST 12kg max.	1			1	

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Akce: list č. **04**
PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY K WELLNESS CENTRU BRUNTÁL
 vč. VÝUKOVÉHO BAZÉNU S ŠATNAMI

SO 01 I. ETAPA - SAUNOVÁ ZÓNA

POL.	SCHEMA	ROZMĚR	–	POPIS	1.NP	STŘECHA	EXTERIÉR	CELK.	POZNÁMKY
z 10	VNITŘNÍ DILATACE a/ <u>PODLAHOVÁ DILATACE</u> HLINÍKOVÝ DILATAČNÍ PROFIL S PRYŽÍ ŠÍŘKA SPÁRY: 50mm BARVA: ELOX. HLINÍK PŘÍRODNÍ, PRYŽ ŠEDÁ, BÉŽOVÁ VIDITELNÁ ŠÍŘKA: PŘÍMÁ max. 170mm VÝROBNÍ DÉLKA 1ks: 4,0bm b/ <u>STĚNOVÁ A STROPNÍ DILATACE</u> HLINÍKOVÝ DILATAČNÍ PROFIL PRO ZASUNUTÍ DO SPÁRY ELASTOMEROVÁ VYMĚNITELNÁ VLOŽKA ŠÍŘKA SPÁRY: 50mm BARVA: ELOX. HLINÍK PŘÍRODNÍ, PRYŽ ŠEDÁ VIDITELNÁ ŠÍŘKA: max. 50mm VÝROBNÍ DÉLKA 1ks: 4,0bm	a/ PODLAHOVÁ 1,5bm	1					1ks á 4,0bm	
		b1/ STĚNOVÁ – 2x 2,9bm						2ks á 4,0bm	
		b2/ STROPNÍ – 1,50bm						1ks á 4,0bm	
z 11	MADLO vč. KOTVENÍ A SLOUPKŮ - KNEIPPŮV CHODNÍK MADLO – KRUHOVÝ PRŮŘEZ – NEREZ								HMOTNOST ZÁBRADLÍ – NEREZ: 51,20kg PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI
	VIZ V.Č. 21								



ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Akce: list č. **05**
PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY K WELLNESS CENTRU BRUNTÁL
vč. VÝUKOVÉHO BAZÉNU S ŠATNAMI

SO 01 I. ETAPA - SAUNOVÁ ZÓNA

POL.	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	1.NP	STŘECHA	EXTERIÉR	CELK.	POZNÁMKY
			OCELOVÁ KONSTRUKCE OCHLAZOVNY SLOUPEK – 3ks J 100/100/8,0mm – délka 1ks 4,6bm VAZNICE –1ks J 120/160/5,0mm – délka 7,70bm KOTEVNÍ DESKY(sevření hydroizolace) 2x P350/350/12,0mm – celkem 6ks VÝMĚNA PRO STŘÍŠKU 2ks J 60/140/5,0mm – délka 1ks 3,20bm KOTVENÍ STŘÍŠKY – ŽILETKY celkem 4ks J 60/140/5,0mm – délka 1ks 0,4bm HMOTNOST CELKEM 771,2kg včetně 15% přírážky na kotevní materiál, svary a díleenskou výrobu včetně 8% ztratiné					POVRCHOVÁ ÚPRAVA: – ŽÁROVÝ ZINEK: 771,20kg – SLOUPY: DŘ.OBKŁAD (h–1600mm, UKONČEN "POLICI") – OSTATNÍ: PUR NÁTĚR (barva dle barevného řešení arch.) PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI