


ZK I OBVODOVÝ ZÁKLADOVÝ PÁS


délka celkem: 51,80bm

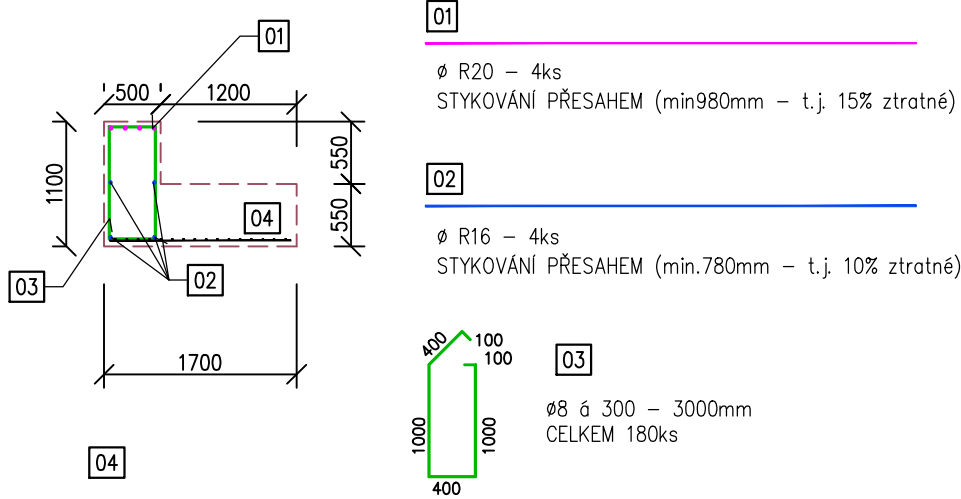

KARI SÍŤ ø8,0/100/100
CELKEM 82,90m²
STYKOVÁNÍ PŘESAHEM (min.2oka v každém směru - t.j. 30%ztrátě)


ZK II OBVODOVÝ ZÁKLADOVÝ PÁS

délka celkem: 33,80bm

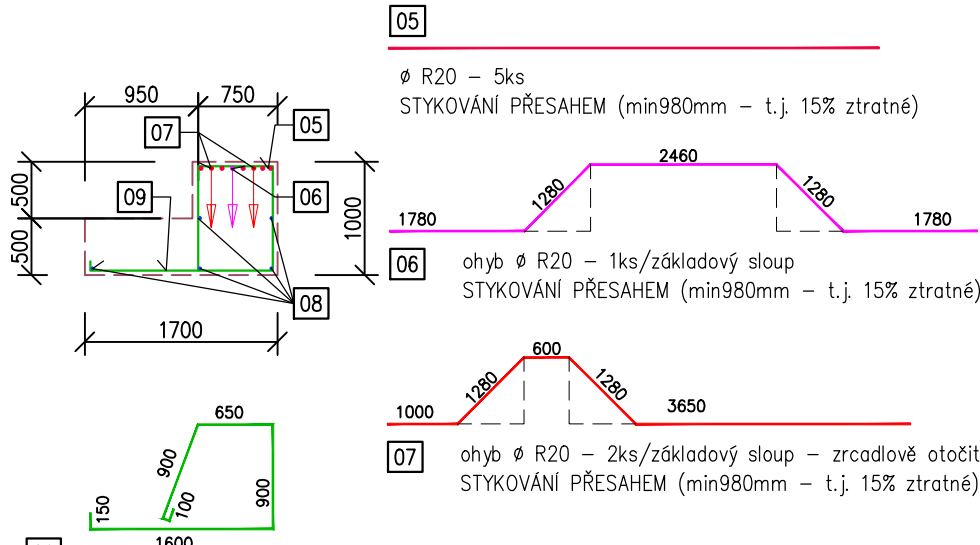


ø10 á 200(100) - 4300mm
CELKEM 200ks

ø R20 - 12ks/sloup
celkem 72ks
délka 1ks: 1950mm

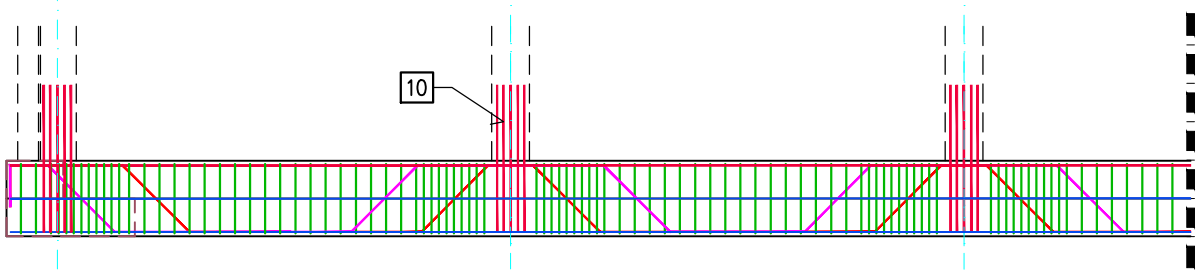

ZK III VNITŘNÍ ZÁKLADOVÝ PÁS


délka celkem: 22,90bm

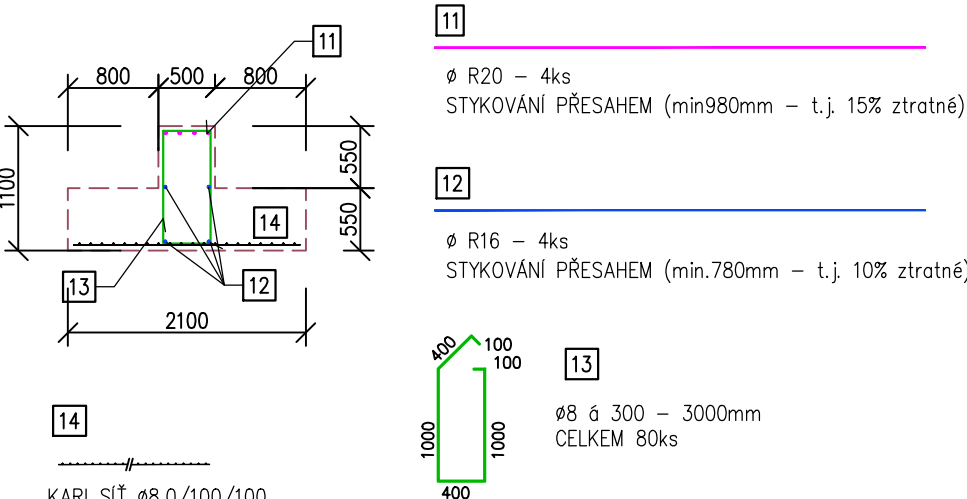

KARI SÍŤ ø8,0/100/100
CELKEM 45,80m²
STYKOVÁNÍ PŘESAHEM (min.2oka v každém směru - t.j. 30%ztrátě)


ZK IV ZÁKLADOVÝ PÁS - DR.K-CE

délka celkem: 11,70bm

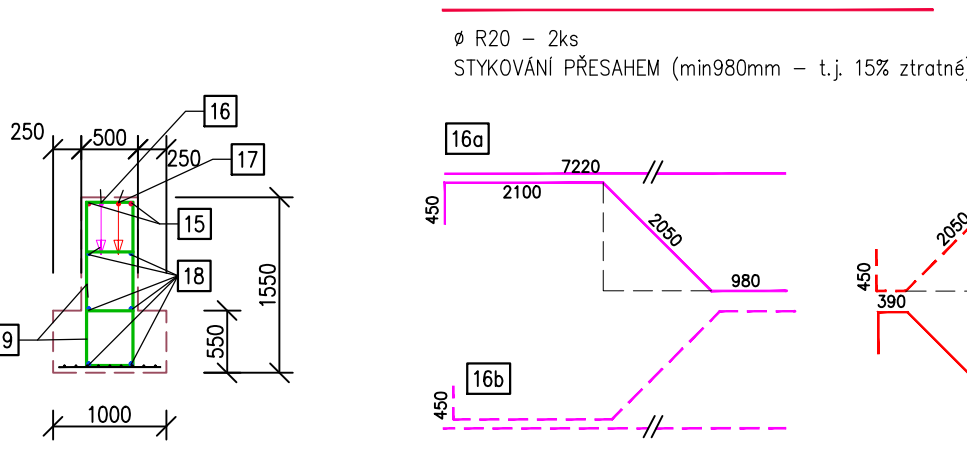

ø R20 - 2ks
STYKOVÁNÍ PŘESAHEM (min.980mm - t.j. 15% ztrátě)

ø R20 - 2ks/sloup
celkem 4ks
délka 1ks: 1950mm

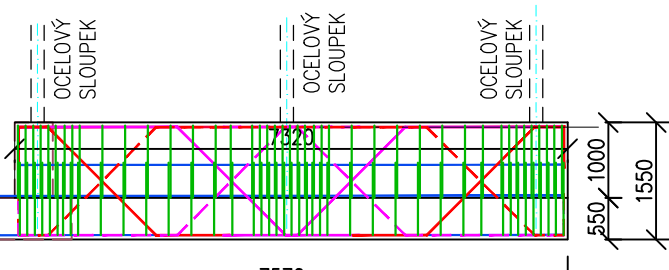


KARI SÍŤ ø8,0/100/100
CELKEM 11,7m²
STYKOVÁNÍ PŘESAHEM (min.2oka v každém směru - t.j. 30%ztrátě)

ZK V ZÁKLADOVÉ SLOUPY

počet celkem: 6ks


délka 1ks: 2,52bm

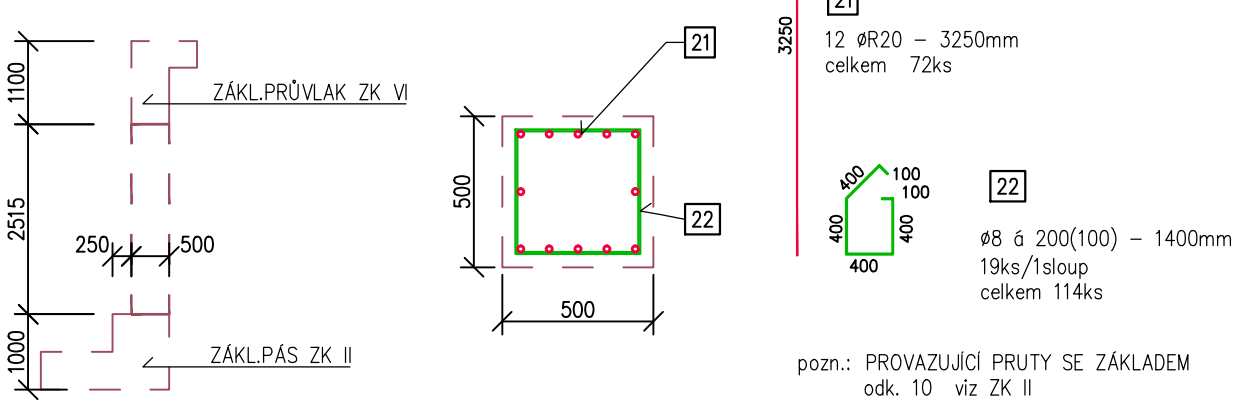

pozn.: PROVAZUJÍCÍ PRUTY SE ZÁKLADEM odk. 10 viz ZK II

ZK VI ZÁKLADOVÝ PRŮVLAK

délka celkem: 33,30bm

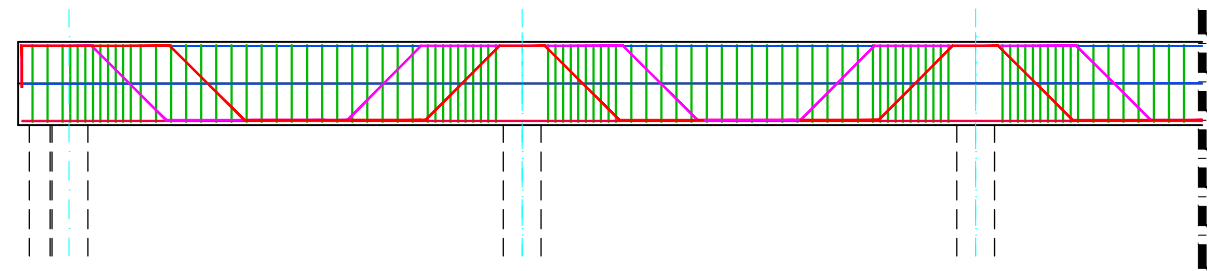

ø R20 - 5ks
STYKOVÁNÍ PŘESAHEM (min.980mm - t.j. 15% ztrátě)

ø R16 - 5ks
STYKOVÁNÍ PŘESAHEM (min.780mm - t.j. 10% ztrátě)

ø10 á 200(100) - 3420mm
CELKEM 200ks

ø R20 - 2ks/sloup
celkem 4ks

ø R20 - 1ks/sloup
celkem 4ks

ø R20 - 2ks/sloup
celkem 4ks

ø R20 - 1ks/sloup
celkem 4ks

ø R20 - 1ks/sloup
celkem 4ks

ø R20 - 1ks/sloup
celkem 4ks

BETON
MAX. PRŮSAK
NÁRŮST PEVNOSTI BETONU
NAVŘENO DLE
KRYTÍ HORNÍ
KRYTÍ DOLNÍ

C25/30 XC1
50 mm podle ČSN EN 12390-8
VELMI POMALÝ
ČSN EN 1992-1-1; ČSN EN 206-1-Z3;
ČSN EN 12670-1-21
50 mm
50 mm

OCEL

UVÁDĚNÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LÍCI PRUTU.
POLOMERY SLOUPŮ JSOU POLOMERY OHYBACÍCH TRNŮ,
NEZNAMENÉ POLOMERY JSOU 1/2 m_{min} (TAB. 8.1).
NEZNAMENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp. 180°.
CELKOVÉ DÉLKY KLOZEK JSOU STROJNĚ DĚLKY.

B 500B

PŘESAHOVÉ A KOTEVNÍ DÉLKY (mm):	ø8	ø10	ø12	ø14	ø16	ø18	ø20	ø22	ø25	ø28	ø32
PŘESAHOVÁ DÉLKA	390	490	590	690	780	880	980	1080	1230	1370	1570
KOTEVNÍ DÉLKA	280	350	420	490	560	630	700	770	880	980	1120

± 0,000 = 546,320

STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP BAZÉNU: 542,250

INVESTOR:	MĚSTO BRUNTÁL NÁDRAŽNÍ 994/20, 792 01 BRUNTÁL 1 IČO: 00295892	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. JZDNE 2702, 560 03 HRADEC KRÁLOVÉ Ing. TOMÁŠ HRADEC +420 602 100 823, m.hradek@atelier11.cz
MÍSTO STAVBY:	s.k.: 613169 BRUNTÁL - MÍSTO par.č.: 2257/16, 2257/17, 2254/10	AUTOR PROJEKTU:	ATELIER DHP s.r.o. SLADOVICKÁ 274/16, 792 01 BRUNTÁL Ing. JIŘÍ HRADEC +420 604 241 006, d.hradek@atelierdhp.cz
PROJEKTANT PRŮJESE:	ING. BLANKA LIČMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 608 711 203	STUPEŇ PROJEKTU:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
VYPRACOVAL:	ING. BLANKA LIČMANOVÁ	ZAK. ČÍSLO :	EM. 2022 - 221
STAVBA:	PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY K WELLNESS CENTRU BRUNTÁL VČ. VÝUKOVÉHO BAZÉNU S ŠATNAMI	DATE:	SRPEN 2025
OBJEKT:	SO 01 • I.ETAPA - SAUNOVÁ ZÓNA	ČÍSLO KRESKY:	1 2 3 4
NÁZEV VÝKRESU:	ZÁKLADY - SCHÉMA VÝZTUŽE	ČÍSLO VÝKRESU:	01.011
NEBOŽITO:	1:100	NEBOŽITO:	5 6 7 8
NEBOŽITO:	9 10 11 12	NEBOŽITO:	13 14 15 16