



INVESTOR:		MĚSTO BRUNTÁL NÁDRAŽNÍ 994/20, 792 01 BRUNTÁL IČO: 00295892				GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  ATELER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. JIZNÍ 870/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ Ing. TOMÁŠ MRÁZEK + 420 603 180 823, mrazek@atelier11.cz	
MÍSTO STAVBY:		k.ú.: 613169 BRUNTÁL - MĚSTO parcely 2257/16, 2257/17, 2254/10					
PROJEKTANT PROFES:		ING. JOSEF NEZVAL KONTAKT: 605310610		AUTOR PROJEKTU: ATELER DHP s.r.o. SLADOVNICKÁ 274/16, 792 01 BRUNTÁL Ing. arch. MILAN DVOŘÁK, Ing. KAMIL DVOŘÁK + 420 604 241 006, dvorak@atelierdhp.cz		STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	
VYPRACOVAL		ING. JOSEF NEZVAL		ZAK. ČÍSLO : EM. 2022 – 221		DATUM: SRPEN 2025	
STAVBA		PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY K WELLNESS CENTRU BRUNTÁL VČ. VÝUKOVÉHO BAZÉNU S ŠATNAMI					
D 1.01/ 4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE							
OBJEKT		SO 01 • I.ETAPA - SAUNOVÁ ZÓNA		Č.VÝJISKU 1 2 3 4		Č.VYKRESU D1.01/4.4	
NÁZEV VYKRESU		ROZVADĚČ RMS1		MĚŘITKO : 1:-		07	
				5 6 7 8		9 10 11 12	



3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S

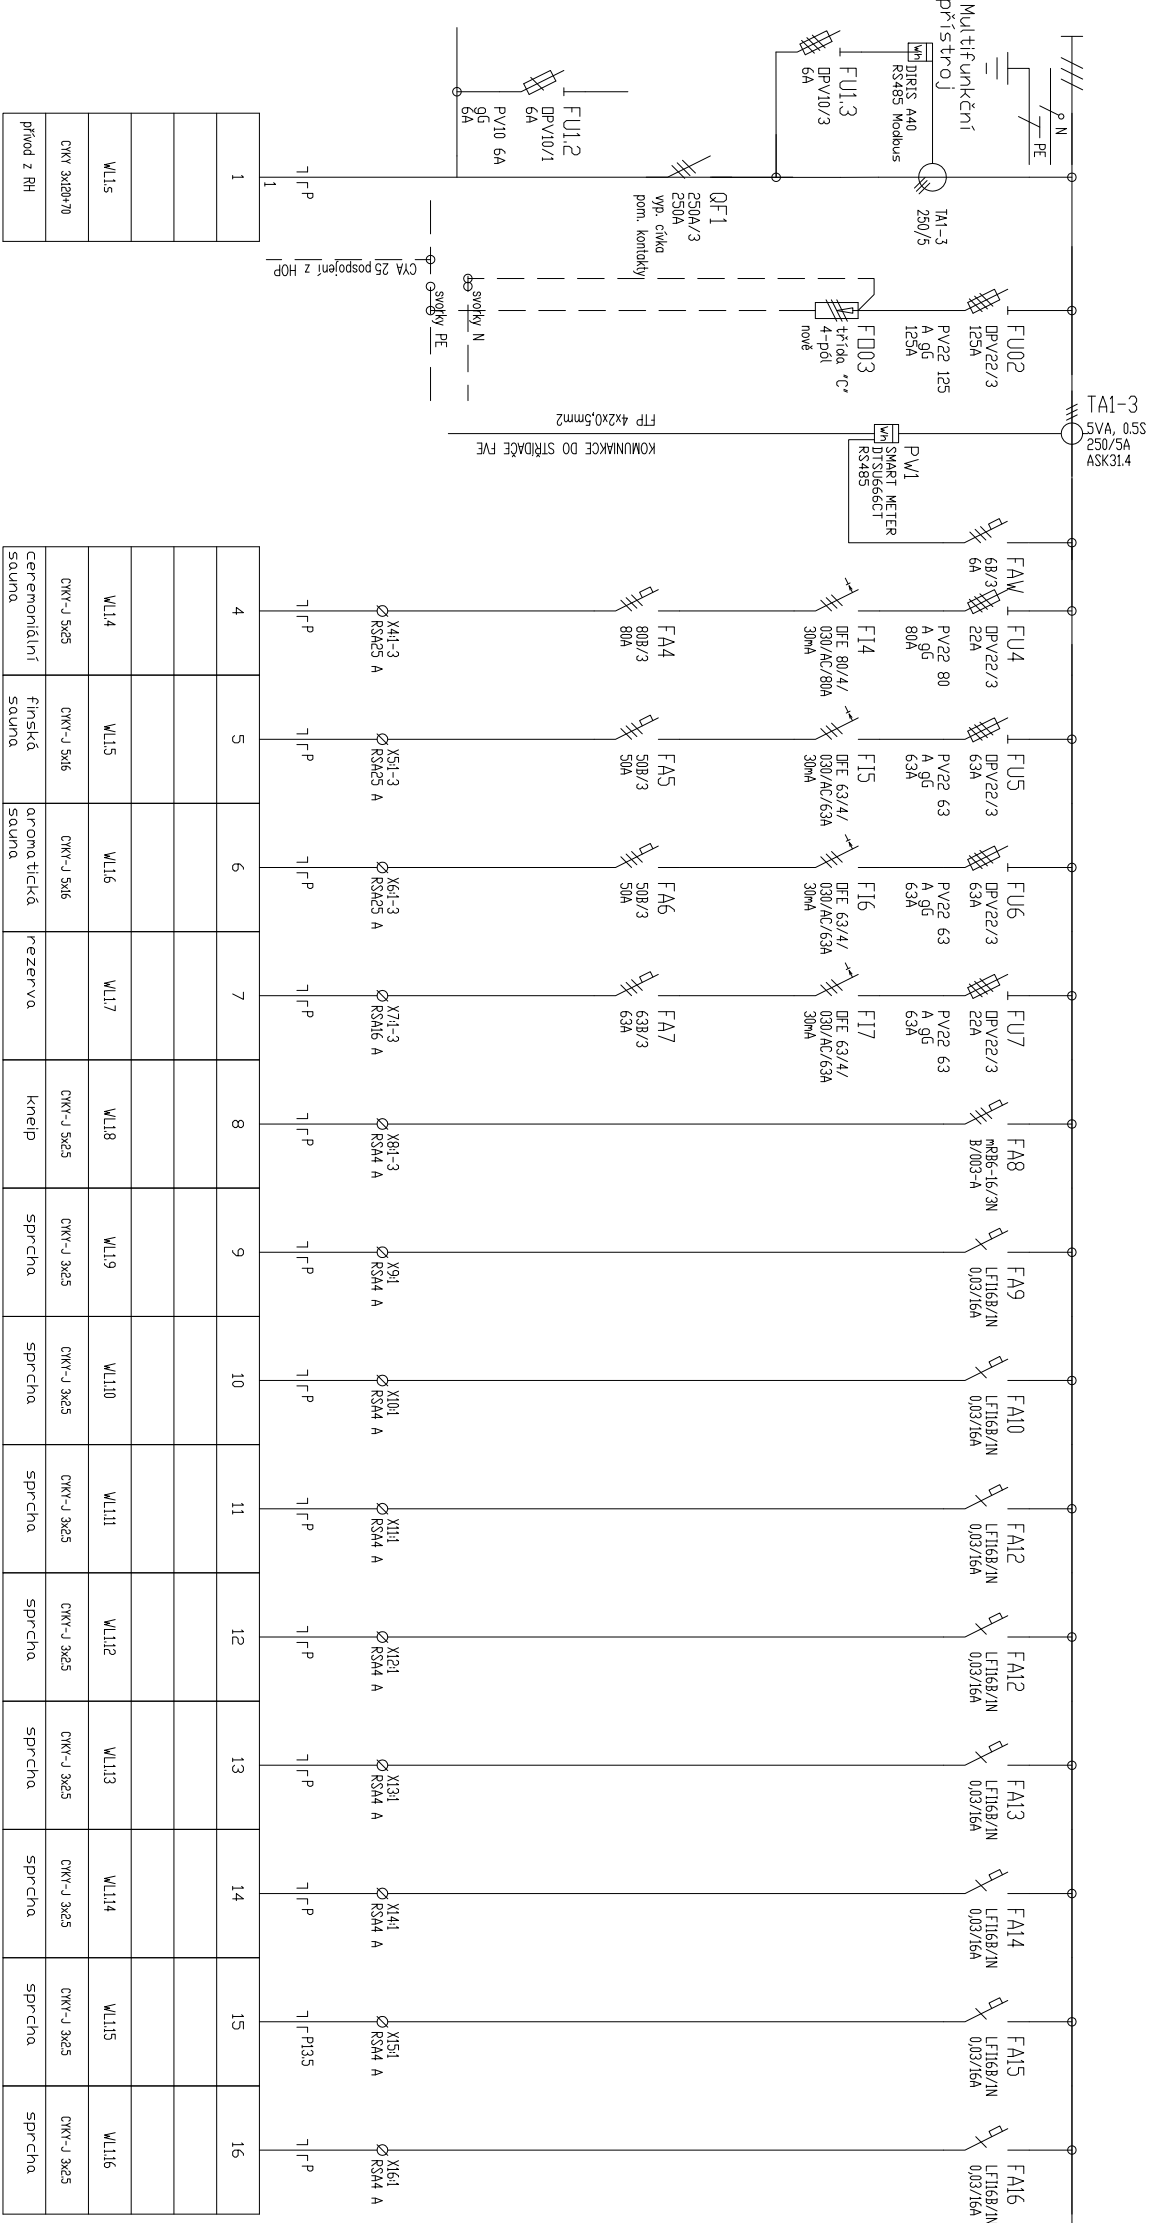

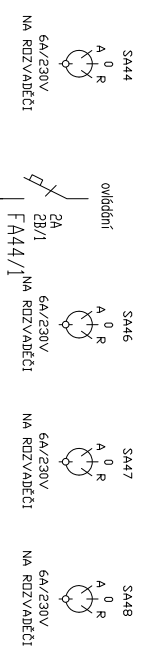


FA34	FA35	FA36	FA37	FA38	FA39	FA40	FA41	FA42	FA43	FA44	FA45	FA46	FA47	FA48	FA49	FA50
LT16C/1N	LT16C/1N	LT16C/1N	LT16C/1N	LT16C/1N	LT16C/1N	LT16C/1N	LT16C/1N	LT16C/1N	LT16C/1N	LT10B/1N	LT10B/1N	LT10B/1N	LT10B/1N	LT16C/1N	LT16C/1N	LT16C/1N
0.03/16A	0.03/16A	0.03/16A	0.03/16A	0.03/16A	0.03/16A	0.03/16A	0.03/16A	0.03/16A	0.03/16A	0.03/10A	0.03/10A	0.03/10A	0.03/10A	0.03/16A	0.03/16A	0.03/16A
X341	X351	X361	X371	X381	X391	X401	X411	X421	X431	X441	X451	X461	X471	X481	X491	X501
RS4 A	RS4 A	RS4 A	RS4 A	RS4 A	RS4 A	RS4 A	RS4 A	RS4 A	RS4 A	RS4 A	RS4 A	RS4 A	RS4 A	RS4 A	RS4 A	RS4 A
7 fP	7 fP	7 fP	7 fP	7 fP	7 fP	7 fP	7 fP	7 fP	7 fP	7 fP	7 fP	7 fP	7 fP	7 fP	7 fP	7 fP
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
WL134	WL135	WL136	WL137	WL138	WL139	WL140	WL141	WL142	WL143	WL144	WL145	WL146	WL147	WL148	WL149	WL150
CKY-J 3x25	CKY-J 3x25	CKY-J 3x25	CKY-J 3x25	CKY-J 3x25	CKY-J 3x25					CKY-J 3x15	CKY-J 3x15	CKY-J 3x15	CKY-J 3x15	CKY-J 3x25	CKY-J 3x25	CKY-J 3x25
Zásuvka masér	Zásuvka masér	Zásuvka odpočívárna	Zásuvka fasáda	turistiket	Zásuvka technika	rezerva	rezerva	rezerva	rezerva	světla stěna hala	světla stěna hala	světla stěna	světla oklíd	LED pásky	LED pásky	LED pásky

odpočívárna




ovládání
2A
2B/1
FA52/1


ovládání
2A
2B/1
FA52/1

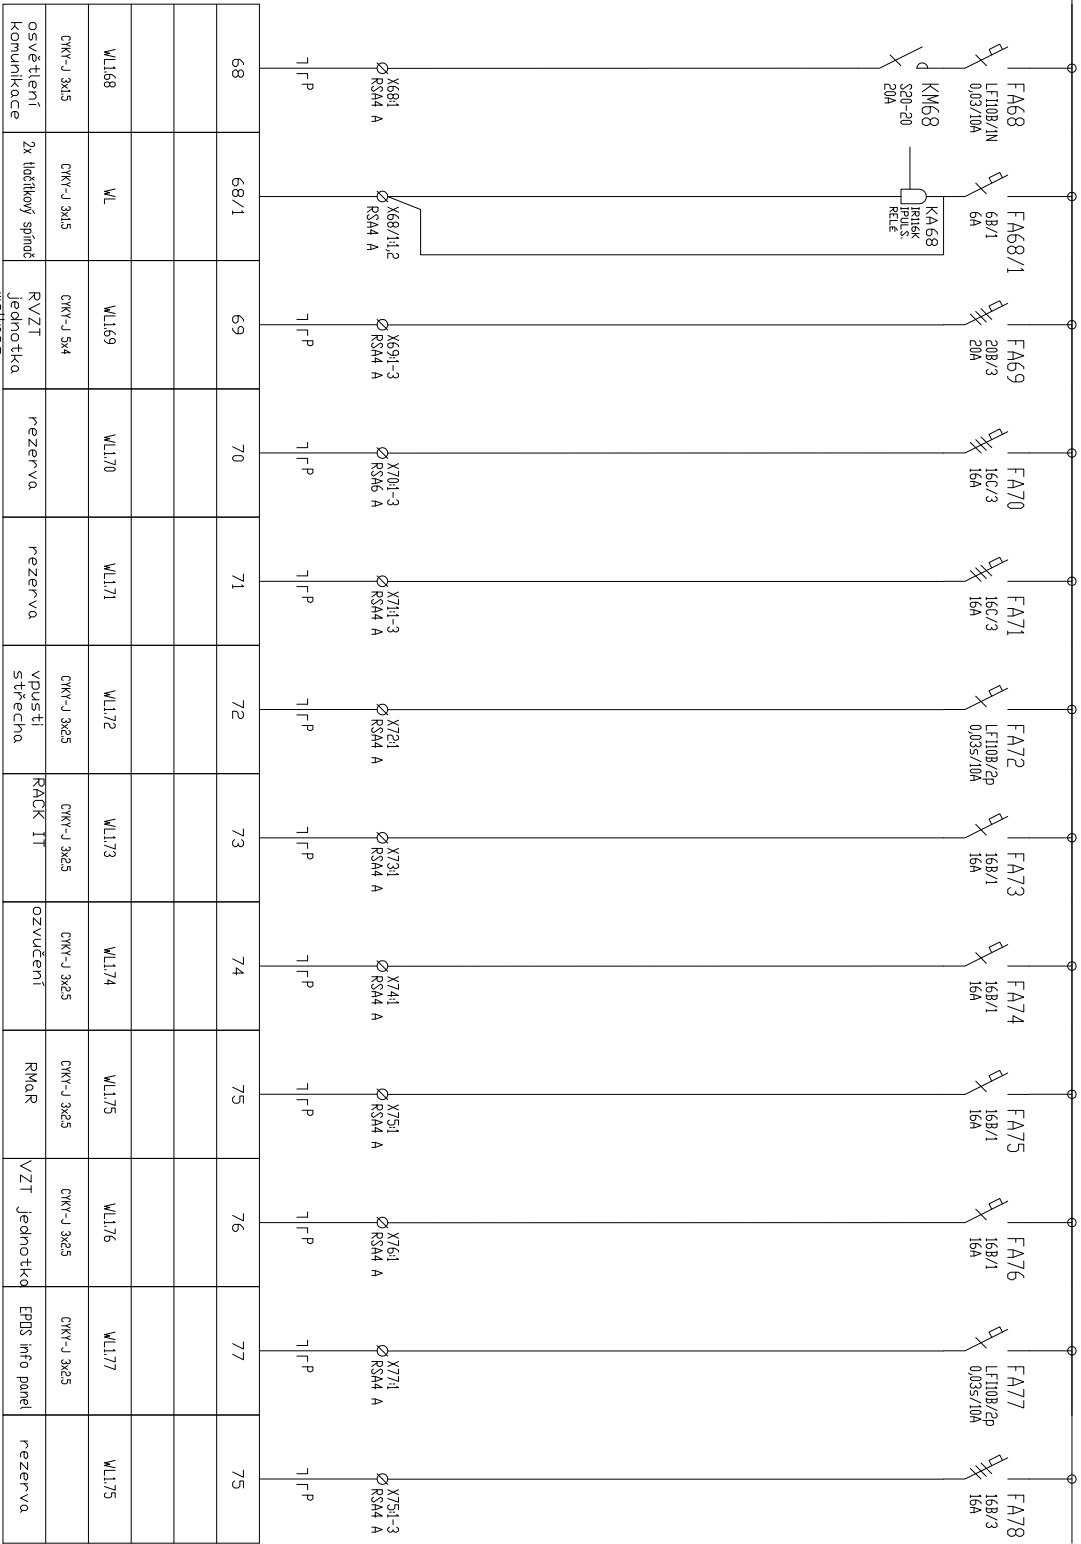


SCHEMA OVLADANI OSVETLENÍ
PLATÍ PRO VÝVODY č.: 44–51

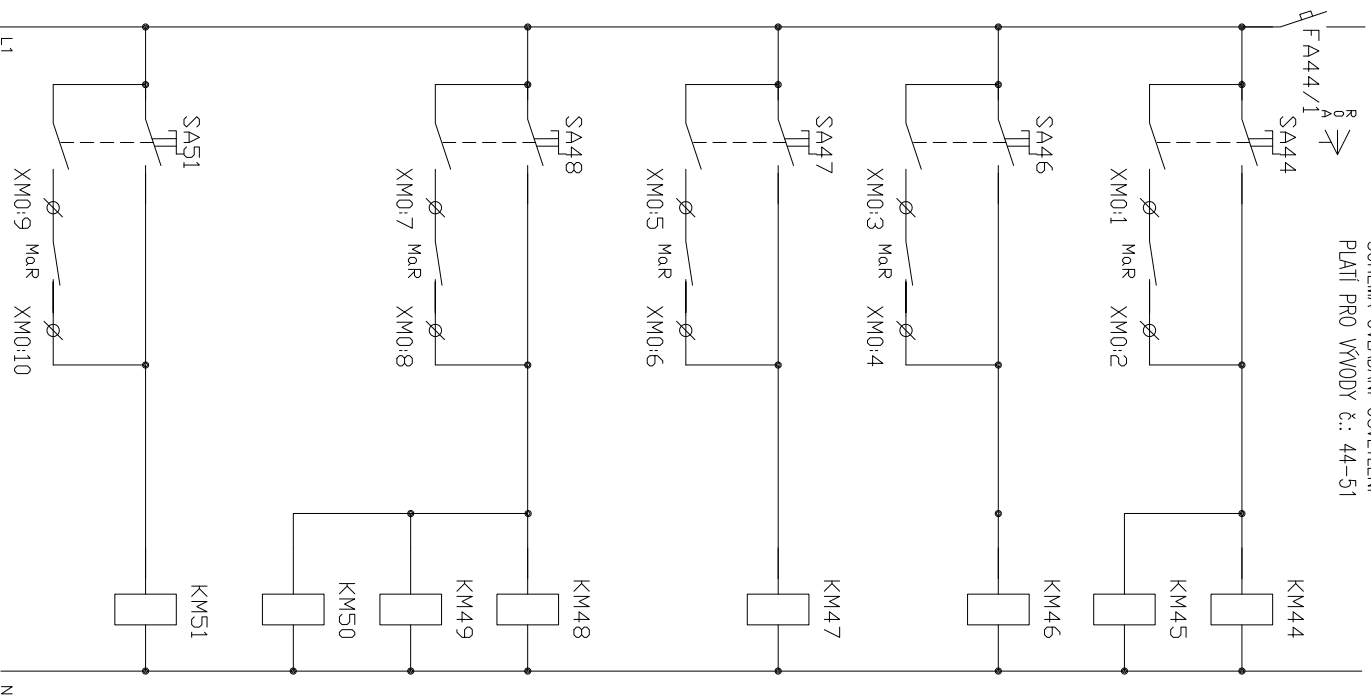


SCHEMA OVLADANI OSVETLENÍ
PLATÍ PRO VÝVODY č.: 52–56

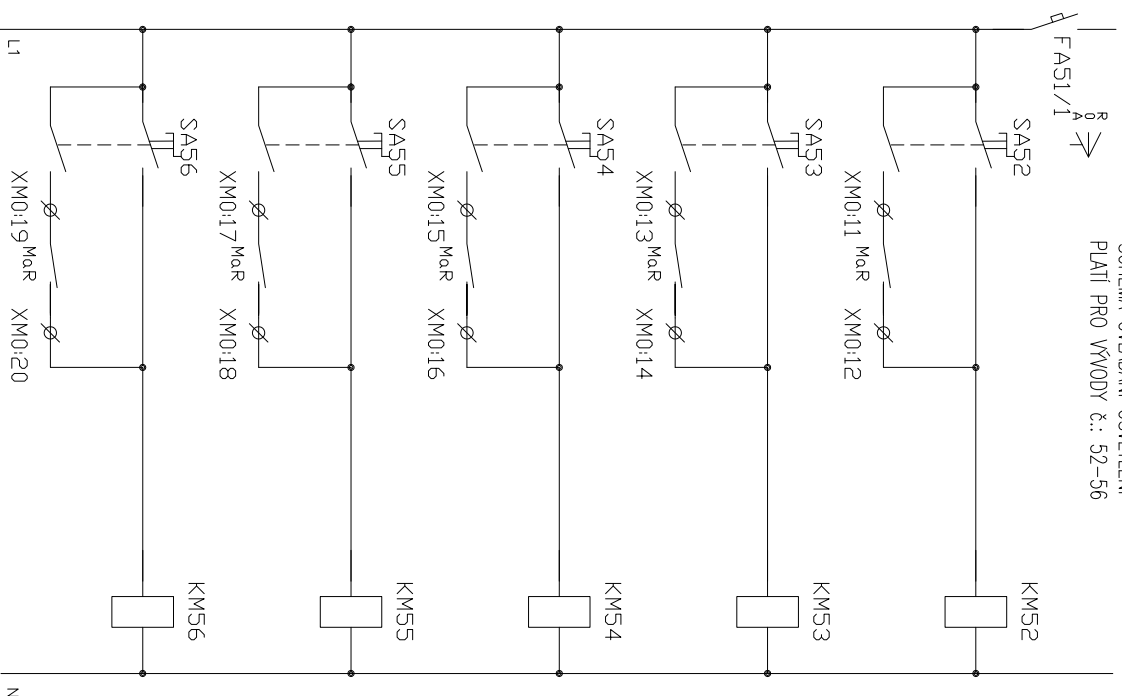

SCHEMA OVLADANI OSVETLENÍ
PLATÍ PRO VÝVODY č.: 57,58

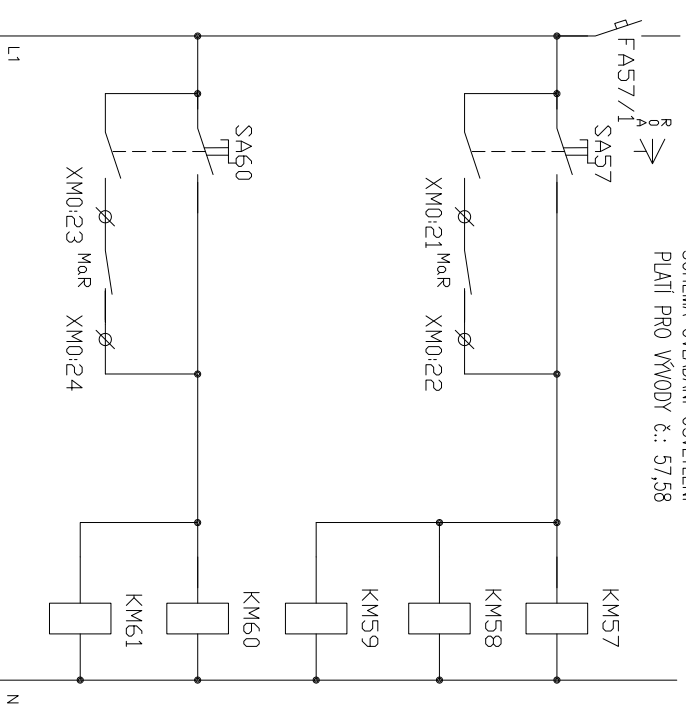

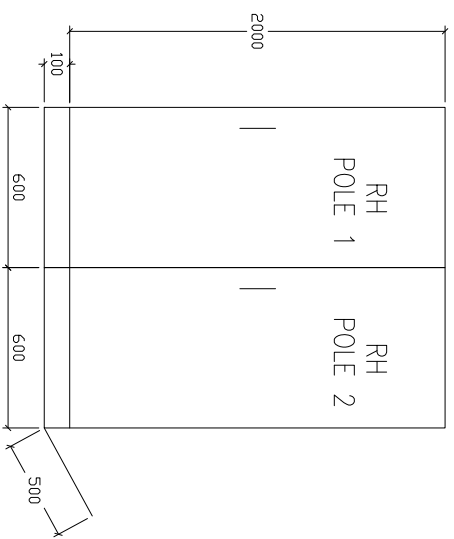

TYP PROVEDENÍ:	DCELPLECHOVÝ SAM. STUJÍCÍ
KRYTÍ V UZAVR. STAVU:	IP 40
KRYTÍ V OTEVR. STAVU:	IP 20
ROZMERY:	2100x2x600x500mm
DELENÍ:	2 POLE
NÁTER:	RAL 7035 – ŠEDÁ
OBSLUHA:	PRAC. POUČENÝMI
PRÍVODCY:	SPODEM
VÝVODY:	NAHORU