

INVESTOR:										MĚSTO BRUNTÁL									
										NÁDRAŽNÍ 994/20, 792 01 BRUNTÁL 1									
										IČO: 00295892									
MÍSTO STAVBY:										k.ú.: 613169 BRUNTÁL –MĚSTO povr.ch.: 2257/16, 2257/17, 2254/10									
PROJEKTANT PROFESE:										ING. JOSEF NEZVAL KONTAKT: 605310610									
VYPRACOVAL										ING. JOSEF NEZVAL									
																			
STAVBA										PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY K WELLNESS CENTRU BRUNTÁL VČ. VÝUKOVÉHO BAZÉNU S ŠATNAMI									
										STUPEŇ PROJEKTU:									
										DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)									
										ZAK. ČÍSLO : DATUM:									
										EM. 2022 – 221 SRPEN 2025									
OBJEKT																			
D 1.01/ 4.6										MĚŘENÍ A REGULACE									
OBJEKT										Č. VÝKRESU									
SO 01 • I. ETAPA - SAUNOVÁ ZÓNA										1 2 3 4									
										D1.01/4.6									
NÁZEV VÝKRESU										MĚŘÍTKO :									
rozvaděč RMaR										1: -									
										5 6 7 8									
										9 10 11 12									
										04									

1+N+PE, 50Hz, 230V, TN-S, $I_n=16A$

L1

L1

-GH01
16A/1-FAZ1
10B/1-FAZ2
10B/1-Z1
16A-Z2
16A

-P01

-FU102
0PV10/2
2x 6,3A g6-ZD1
230Vac/24Vdc
5 A-FU101
T2A-A1
+24V
-24V
MARKMX.3Přepětiová ochrana
s VF filtrem-FA02
6C/1

L ovl.

TERMOPHONY ROZDĚLOVAČ

-FA04
6C/2-TR1
200 VA-FA03
2D/1

V PROSTORU

V ROZVADĚČI

-WL-RMaR
CYKY-J 3x2.5
DODÁVKA ELEKTRO

L1 N PE

FU RA3/16A
HLAVNÍ PŘÍVOD
DOD. SILNOPROUDUPE
PgN
N
PE

Název výkresu:

Schéma rozváděče RMaR

Výpracoval:

Ing. Josef Nezval

Způsob:
PŘÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY K WELLNESS CENTRU
BRUNTAL VC. VYUKOVÉHO BAZÉNU S SÁTKAMI

Datum:



08/2025

Revize:

0

Líst:

1




V ROZVADĚČI



I_{Pg1} 3,5

V PROSTORU

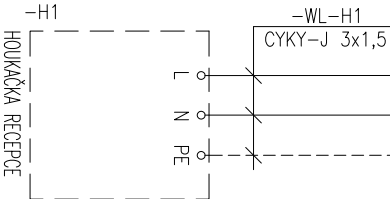

HOUKAČKA RECEPCE

Název výkresu:

Schéma rozváděče RMaR

Vypracoval:

Ing. Josef Nezval

Způsob:
PRÍSTAVBA SAUNOVÉ ZÓNY K WELLNESS CENTRU
BRUNTALE VC. VYUKOVÉHO BAZÉNU S ŠATNAMI

Datum:

08/2025


Revize:

0


List:

2

Konfigurace řídicího systému

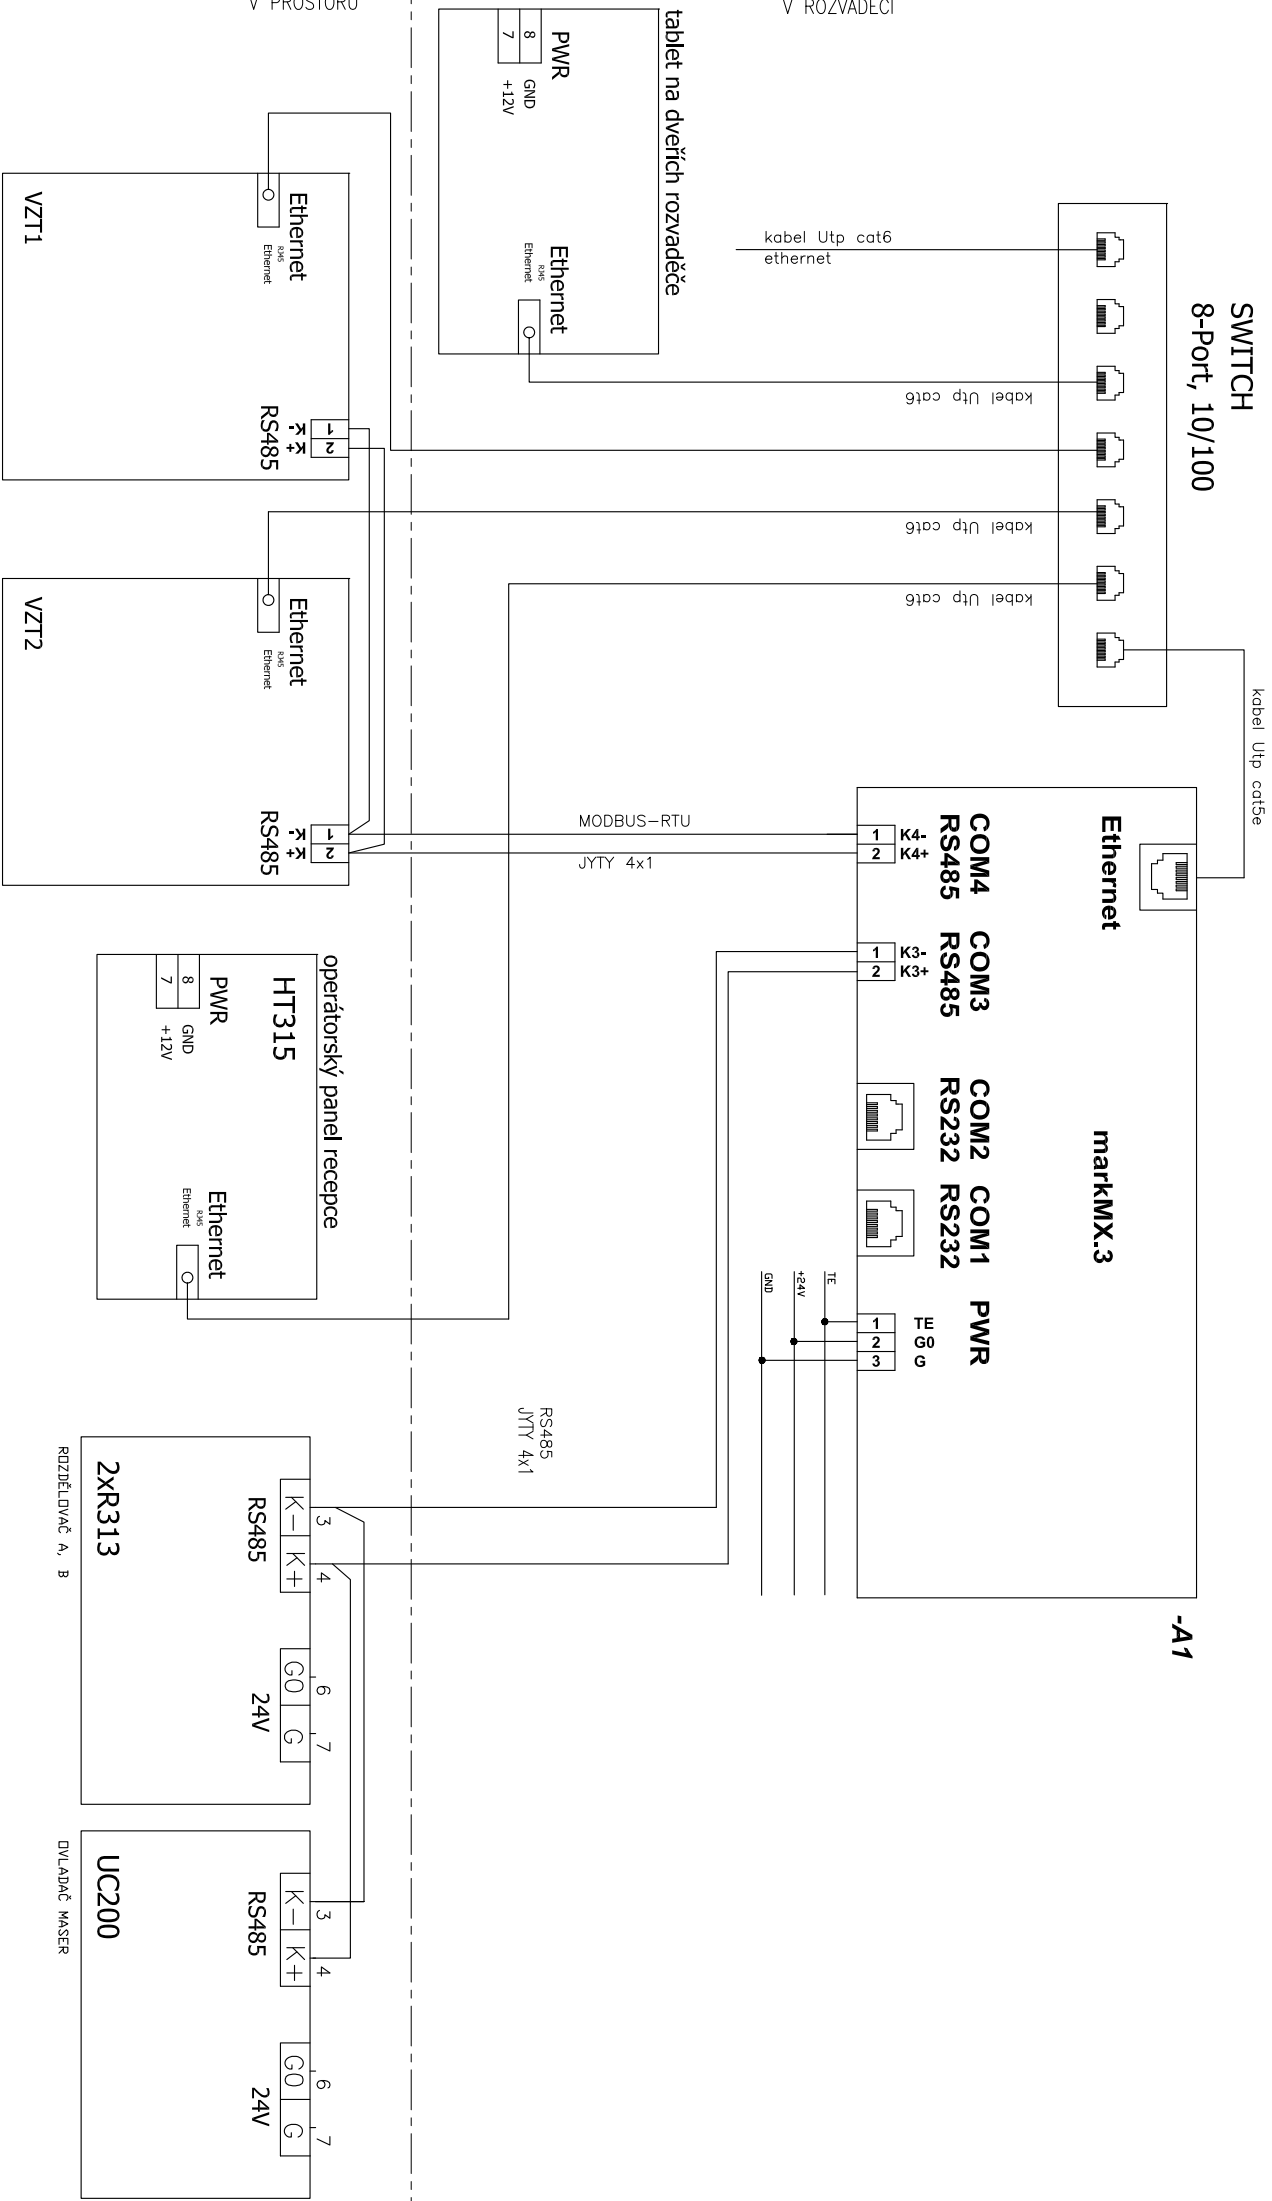

ČELNÍ POHLED NA ROZVADĚČ

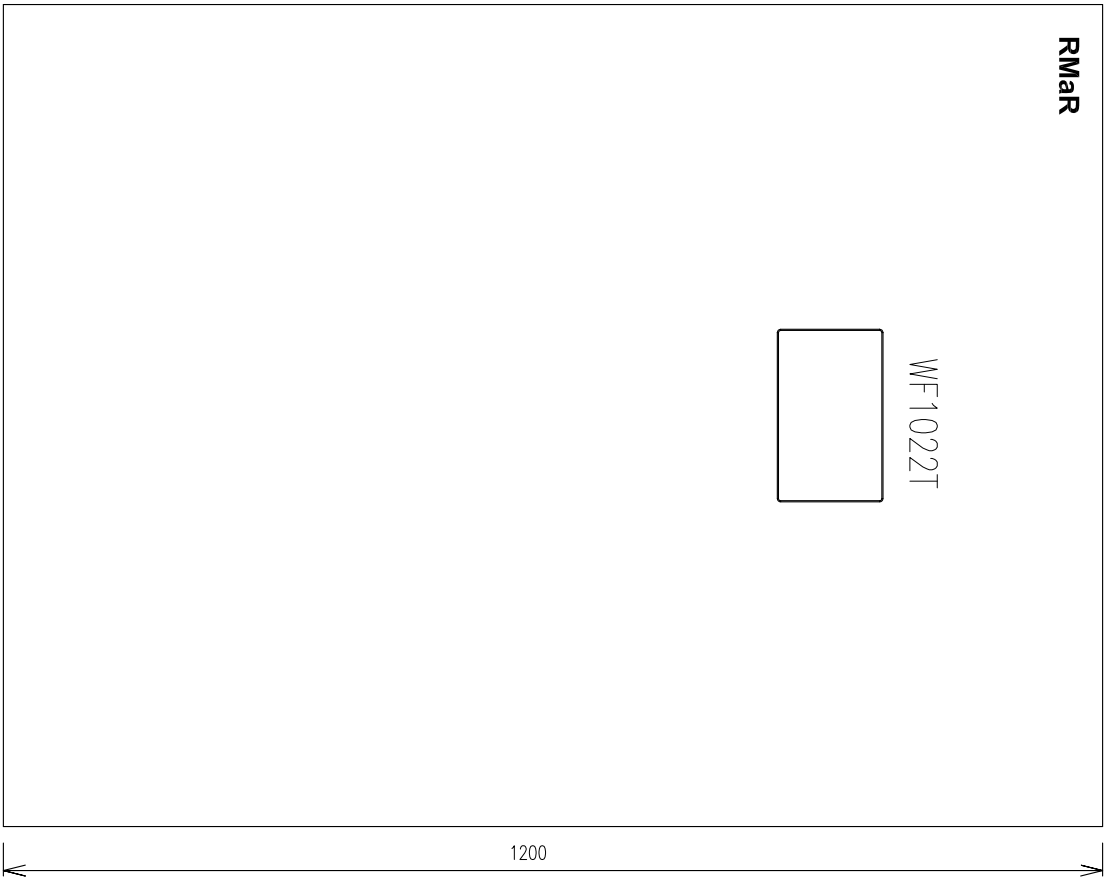

TYP : SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ OZN. RA3
ROZMĚRY : cca 600x800x300 mm

KRYTÍ IP43/IP00
PŘÍVOD SHORA
VÝVODY NAHORU

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 1+PE+TN 50Hz 400V/TN-S
OVLADACÍ NAPĚTÍ 1 230 V AC
2 24 V DC, PELV
2 24 V AC, SELV

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM
DOTYKOVÝM NAPĚTÍM
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 332000-4-41 ED.3

DOPLŇKOVÁ OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM
DOTYKOVÝM NAPĚTÍM
PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM
DLE ČSN 332000-4-41 ED.3



