



ULOŽENÍ KABELŮ NN
VE VOLNÉM TERÉNU, POD CHODNÍKEM, ZÁM. DLAŽBOU

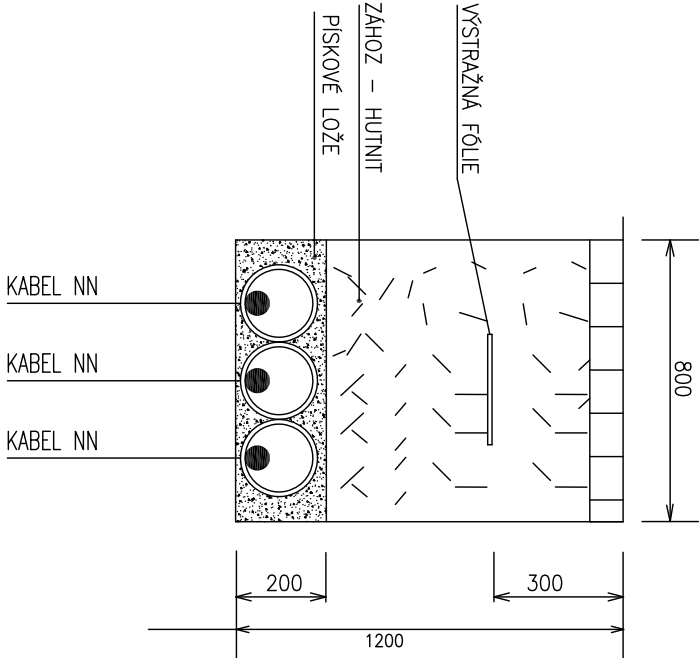

ULOŽENÍ KABELŮ NN
POD KOMUNIKACÍ

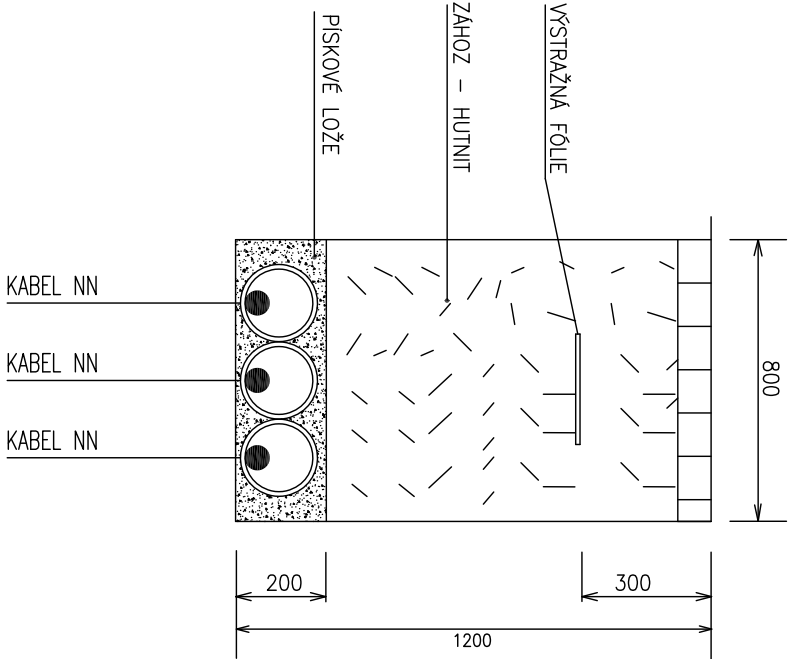


NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDALENOSTI "r" PŘI SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ V (m) DLE ČSN 736005

DRUH VEDENÍ	SILOVÉ KABELY DO			SPEŠLOVACÍ KAB.		PLINOVODY		VODOVODY		TEPELNÉ VEDENÍ			KOLEKTOR
	1 kV	10 kV	35 kV	NECHRÁNĚNÉ		DO 0,05 MPa		DO 0,3 MPa		NECHRÁNĚNÉ		STOKY	
				V TECHN. KANÁLU BETON CHRÁNIČKÁCH						BETON CHRÁNIČKÁCH			
SILOVÉ KABELY	1 kV	0,05	0,15	0,20	0,30	0,10	0,40	0,60	0,40	0,40	0,30	0,50	5)
	10kV	0,15	0,15	0,20	0,80	0,30	0,40	0,60	0,40	0,40	0,70	0,50	5)
SPEŠ. KABELY – NECHRÁNĚNÉ	35kV	0,20	0,20	0,20	0,80	0,30	0,40	0,60	0,40	0,40	1,00	0,50	5)
		0,30	0,80	0,80	10)	10)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,80 ¹⁾	0,50	0,30
SPEŠ. KABELY – V TECHN. KANÁLU NEBO BETON. CHRÁNIČKÁCH	0,10	0,30	0,30	10)	10)		0,40	0,40	0,40	0,40		0,50	0,30

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ SVISLÉ VZDALENOSTI "r" PŘI KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ V (m) DLE ČSN 736005

DRUH VEDENÍ	SILOVÉ KABELY DO			SPĚŠLOVACÍ KAB.			PLINOVODY			VODOVODY				
	1 kV	10 kV	35 kV	NECHRÁNĚNÉ			DO 0,05 MPa			DO 0,3 MPa				
				V TECHN. KANÁLU BETON CHRÁNIČKÁCH										
SILOVÉ KABELY	1 kV	0,05	0,15	0,20	0,30	0,10	0,10	0,10	0,10	0,40	0,20	0,30	0,30	1)
	10kV	0,15	0,15	0,20	0,80	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,50	0,30	1)
	35kV	0,20	0,20	0,20	0,80	0,10	0,10	0,20	0,20	0,40	0,20	0,50	0,50	1)
SDĚL. KABELY – NECHRÁNĚNÉ	0,30	0,80	0,80	(14)	(14)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,50	0,20	0,10
SDĚL. KABELY – V TECHN. KANÁLU NEBO BETON. CHRÁNIČKÁCH	0,10	0,30	0,30	(14)	(14)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,15	0,20	0,10

KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI INŽ. STĚMI

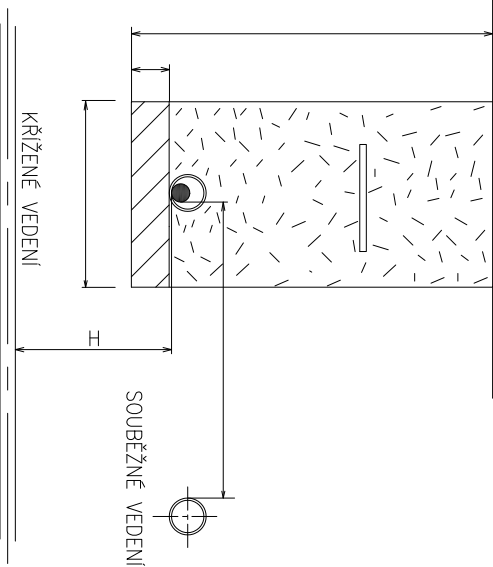

POZNÁMKY

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S JINÝMI STĚMI JE TŘEBA DODRŽET PŘEDEPSANÉ VZDALENOSTI DLE ČSN 736005!

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO V CELÉ TRASE VYTÝČENÍ VŠECH STAJAJÍCÍCH PODZEMNÍCH INSTALACÍ.

KABELY BUDOU VE VÝKOPECH ULOŽENY V PÍSKOVÉM LOŽÍ A POD VÝSTARŽNOU FÓLIÍ

INVESTOR:

MĚSTO BRUNTÁL, NÁDRAŽNÍ 994/20, 792 01 BRUNTÁL

MÍSTO STAVBY:

Ka. 613169 BRUNTÁL - MĚSTO
IČO: 00295892
parcely: 2257/17, 2254/10
DATOVÁ SCHránKA: C9vbr2k

PROJEKTANT PROJESE:

ING. JOSEF NEZVAL
KONTAKT: 605310610

VYPRACOVAL:

ING. JOSEF NEZVAL

STAVBA

PŘÍSTAVBA
SAUNOVÉHO SVĚTA
K WELLNESS BRUNTÁL

DR. JEKT

SO 07 TRAFOSTANICE A PŘÍPOJKA NN PRO WELLNESS BRUNTÁL

06

STUPEŇ PROJEKTU:

DOKUMENTACE PRO
PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

ZAK. ČÍSLO :

EM. 2018 - 164

DATUM:

LISTOPAD 2023

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

AF PROJEKT s.r.o
POTOKA 105/13, 795 01 SÍPRA VES
ING. ARCH. DUŠAN FERENC

VÝTIŠK ČÍSLO:

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12

NÁZEV VÝKRESU

MĚŘITVO :

1: -

Č. VÝKRESU

06