


sklad 2

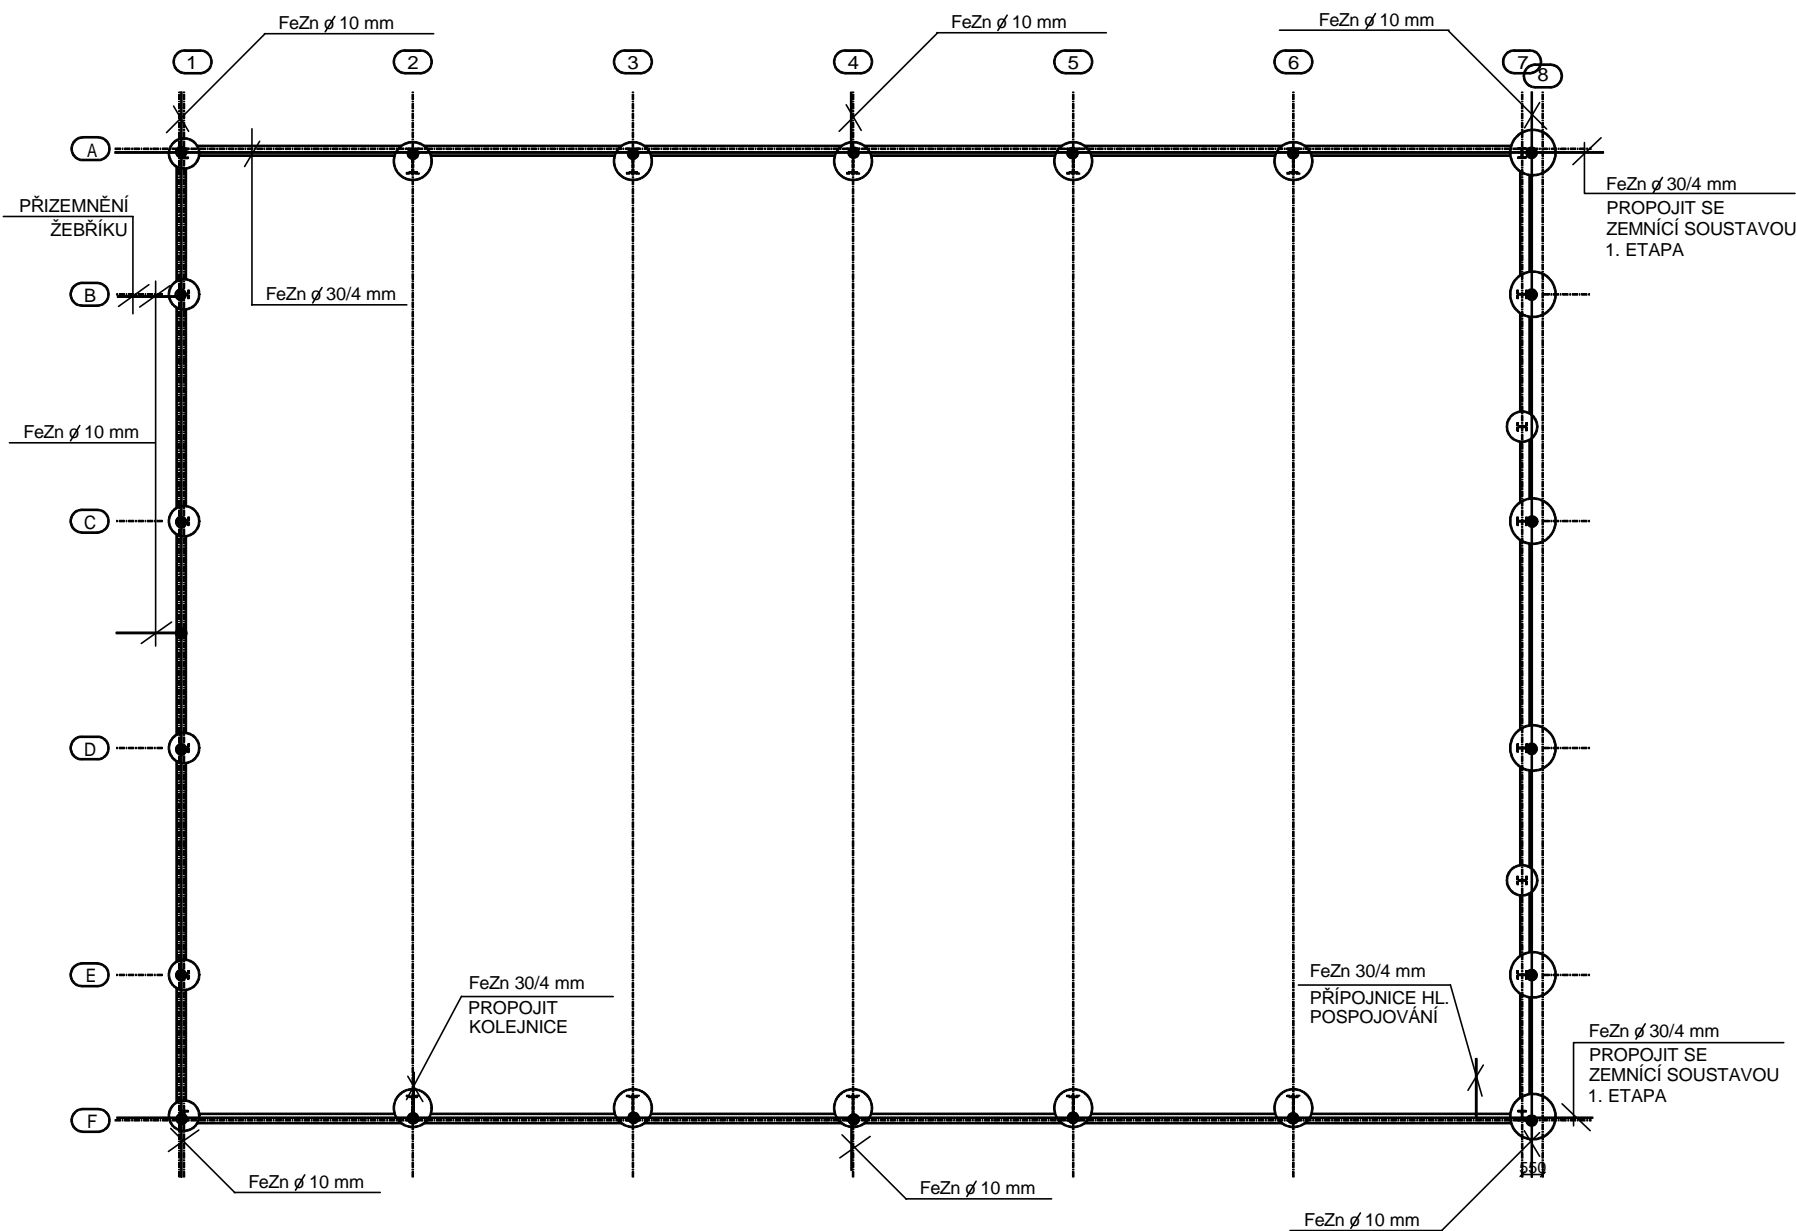

LEGENDA

Zemní soustava provedena páskem FeZn 30/4 mm
uloženým v základech dle ČSN 33-2000-5-54
Pásek bude vodivě propojen s armováním pilot a podlahy.
Vývody pro jímací soustavu - drát FeZn prům. 10 mm
Uzemnění PA FeZn 30/4 mm
Zemní soustava bude propojena se zemní soustavou areálu

projektoval	kreslil	odp.projektant	ved.projektant	ING. FRIEDL - PROJKA Gregorova 2424 397 01 Písek tel.: 777 295 295			
ing. FRIEDL		ing. FRIEDL	ing. HARMACH				
		IČO: 43811027					
St.Ú	TEPLICE	MÚ (Ob.ú.) KLADRUBY					
investor :	PANLUX s.r.o., KLADRUBY 108, 415 01 TEPLICE						
REVITALIZACE AREÁLU fy. PANLUX, VÝROBNÍ A SKLADOVÁ HALA 1. a 2. et. SO 101 - 2 SKLADOVÁ HALA 2.et D.1.4 TPS - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				datum	3/2015	form.:	2 A4
				účel:		DSP	
				měřítko:		1 : 200	
				zak.číslo:		21-2015	
obsah výkresu UZEMNĚNÍ				číslo výkr.:		číslo paré:	
				E 7			