


ELEKTRONSTALACE V ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI BUDE PROVEDENA POD OMÍTKOU.
PŘI SOUBĚHU SILNOPROUDÝCH A DATOVÝCH KABELŮ MUSÍ BÝT DOPŘEDENA MINIMÁLNÍ VZDALENOST 20 CM.

SVÍTIDLA


- A ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ, TYP VIPET II, 2X58W, IP66
- B ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO STROPNÍ, TYP FALCON-236-BAP, 2X36W, IP20
- C ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO STROPNÍ, TYP FOX, 2X36W, IP40
- D ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO PŘÍSAZENÉ, TYP PULS-113 ,1X13W, IP40
- E ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO MÁSTĚNNÉ, TYP CORSO-113 ,1X13W, IP66
- F ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO MÁSTĚNNÉ, TYP BIGL-S-111 ,1X11W, IP20
- N1 ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO PRO NERIVNALÉ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, TYP KOKR-111, 1X11W, IP42

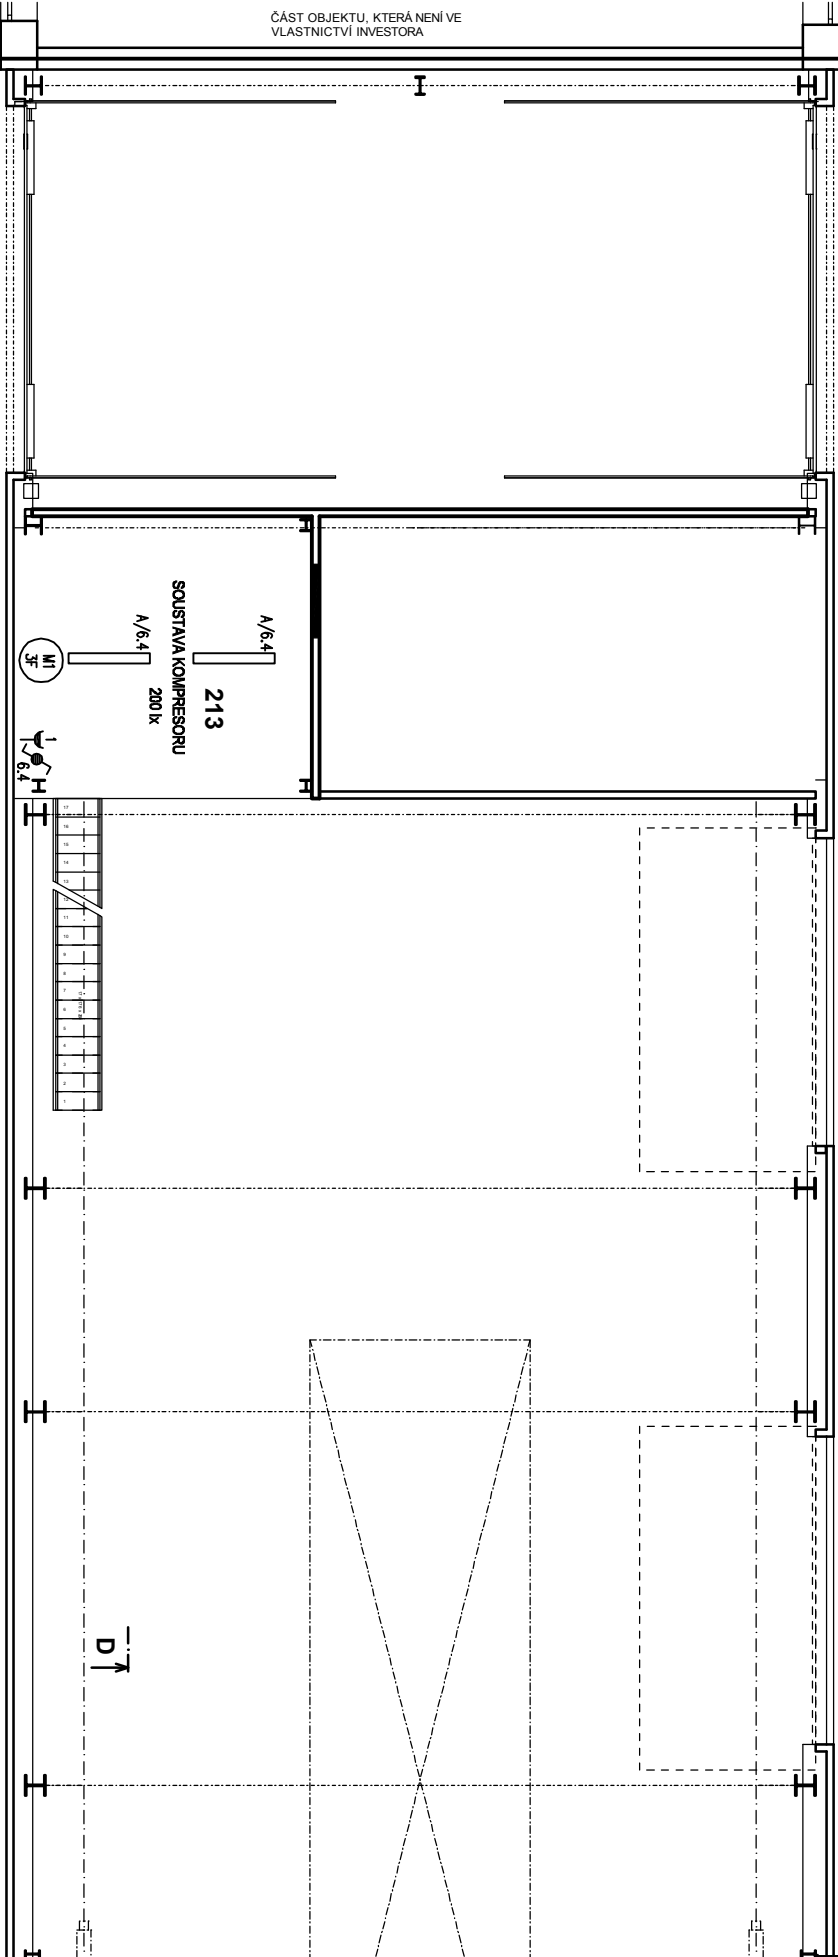

LEGENDA

- ✓ VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ (ŘAZ.1) IP20/IP44
- ✓ SPÍNAČ SERIOVÝ (ŘAZ.5) IP20
- ✓ SPÍNAČ STŘIDAVÝ (ŘAZ.6) IP20/IP44
- ✓ SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ (ŘAZ.7) IP20/ IP44
- ✓ ZÁSUVKA 230 V, IP20
- ✓ DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230 V, IP20
- ✓ ZÁSUVKA S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU 230 V, IP20 (DO 10 m KABELOVÉHO VEDENÍ)
- ✓ ZÁSUVKA 230 V, IP44
- ✓ ZÁSUVKA 400V, 16A, IP44
- ✓ KOMPRESOR 400V, 11 kW (CYPK-J 4X10 mm2)
- ✓ AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU 230V IP20
- ✓ 2 x DATOVÁ ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ IP20 (PŘIPOJENÍ JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU SLABOPROUDU)
- ✓ MÍSTNOST S MÍSTNÍM (DOPĚLNÍČÍM) POSPOJOVÁNÍM

E

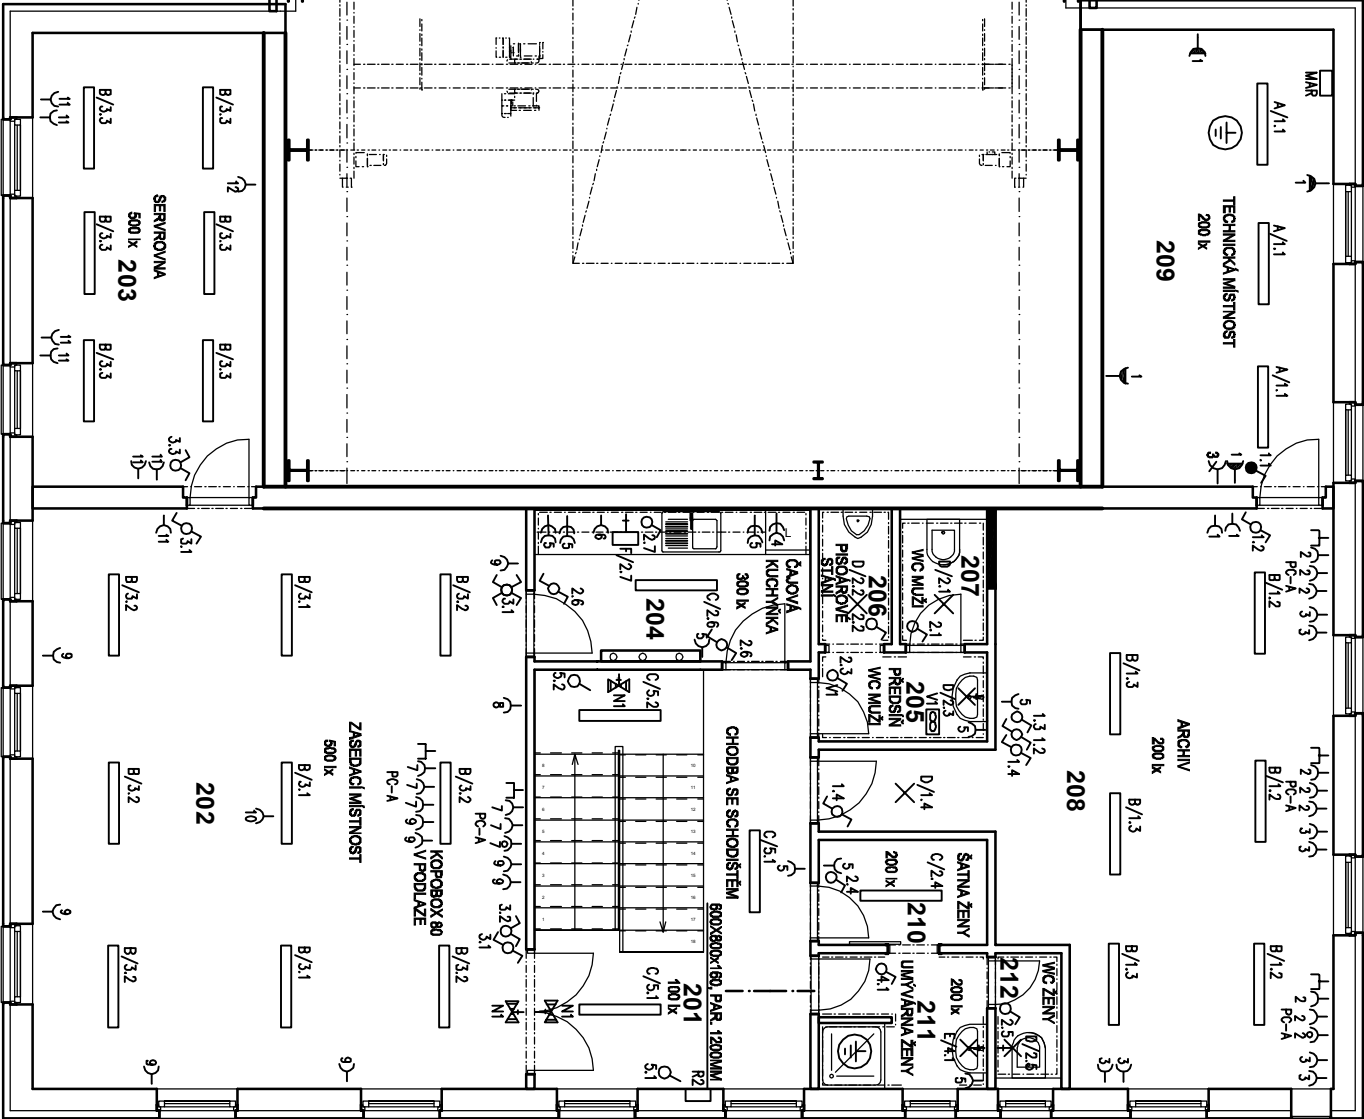

C

- R2 ROZVODNÁ SKŘÍŇ 2.NP
- WAR ROZVODNÁ SKŘÍŇ MĚŘENÍ A REGULACE, 400V, (CYPK-J 5X4 MM2) – NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU
- xxX ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO STROPNÍ
- xxX ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO MÁSTĚNNÉ
- xxX ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO STROPNÍ
- xxX ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO MÁSTĚNNÉ
- xxX ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO STROPNÍ
- xxX ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO NOUZOVÉ
- xxX POTRUBNÍ VENTILÁTOR S ČASOVÝM DOBĚHEM, 230V, 0.024kW (CYPK-J 3X1,5 MM2)

E

A

ROZVODNÁ SÍŤ 3+PE+N, 50 Hz, 230/400 V, TN – C – S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
ZVÝŠENÁ PROUDOVÝMI CHRÁNÍČI S VYBAVOVACÍM PROUDEM 30 mA A HLAVNÍM POSPOJOVÁNÍM
TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDLÍNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Ladislav Čepelka		PROJEKCE ELEKTRO VÁL.2, 518 01 Dobruška		Tel.: 723 927763 IČO : 412 473 98	
Zodpovědný projektant :		Ladislav Čepelka		Akce : 43/14	
Vyraboval :		Datum : 11/2014		Stupeň : DUR a STP	
Investor : JK MONT s.r.o., Lhota 69, 535 01 Přelouč		Č. výkresu :		D.8.03	
Rekonstrukce bývalého kravína na výrobní prostory firmy JK MONT s.r.o.		D.8 - zařízení silnoproudé elektrotechniky včetněbleskosvodů			
výkres: EL - 2. nadzemní podlaží		1 : 100			