


19BL1 ZAPLAVENÍ KOTELNY

19SB1 TLAČÍTKO ODSTAVENÍ KOTELNY




Rozváděč RD1

03BT1.1

03BT1.2

03BT2.1

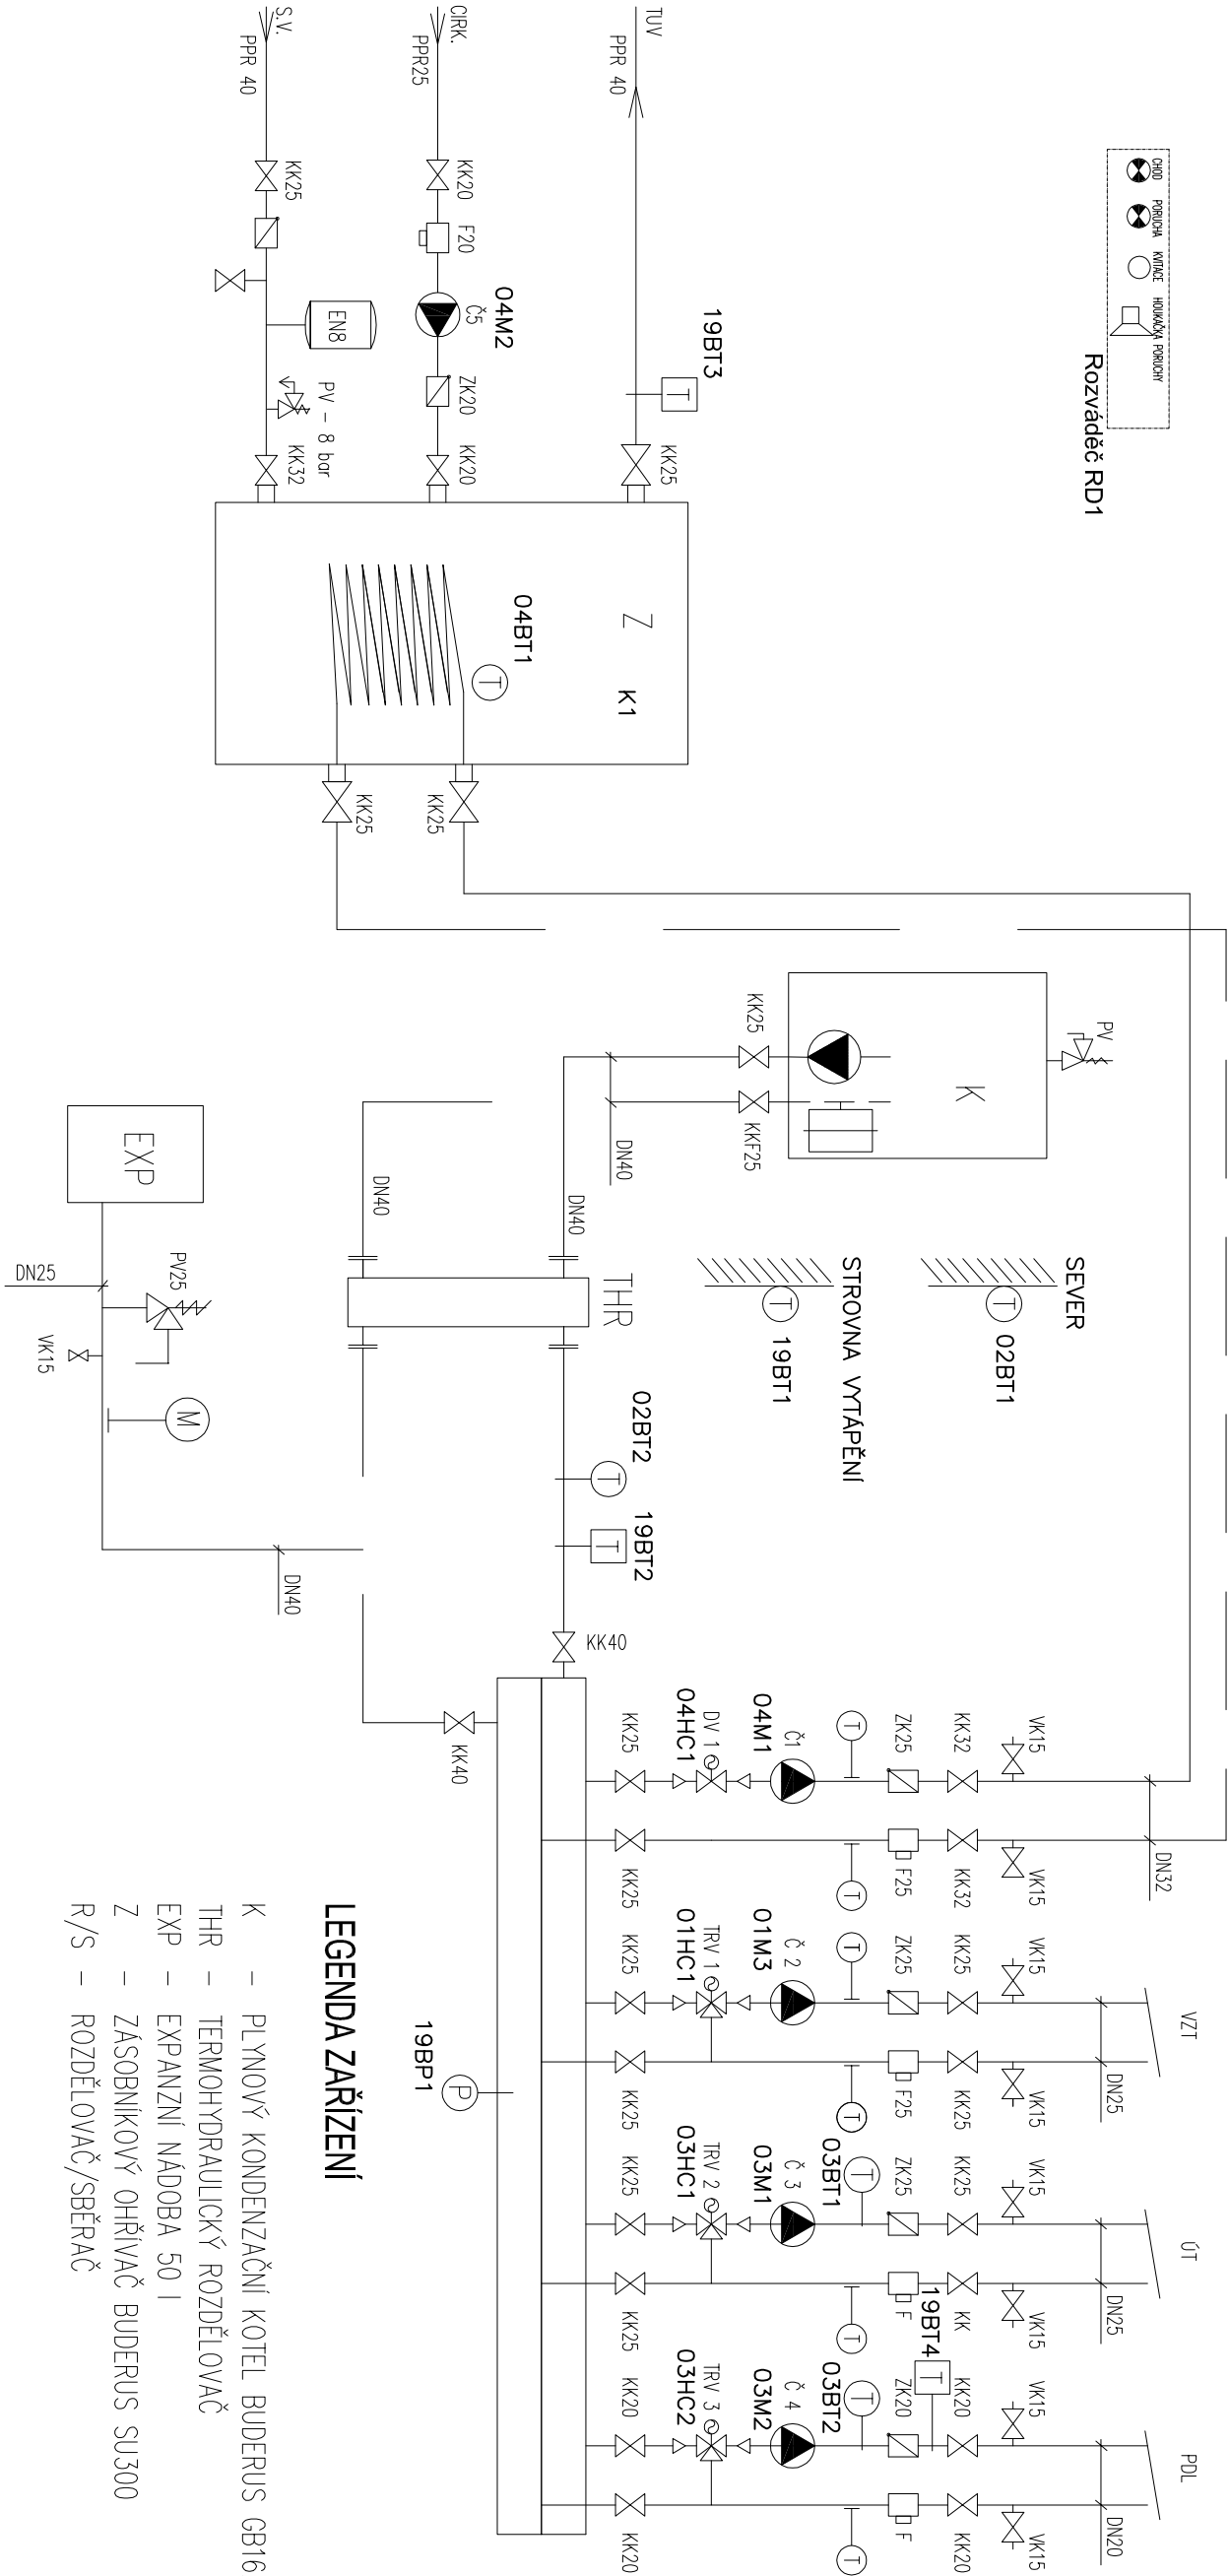

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- K – PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL BUDERUS GB162-45
- THR – TERMOHYDRAULICKÝ ROZDĚLOVAČ
- EXP – EXPAZNÍ NÁDOBA 50 l
- Z – ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ BUDERUS SU300
- R/S – ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ

LEGENDA ARMATUR

- Č1 – OBĚHOVÉ ČERPADLO ALPHA2 32/60
- Č2 – OBĚHOVÉ ČERPADLO ALPHA2 25/40
- Č3 – OBĚHOVÉ ČERPADLO ALPHA2 25/40
- Č4 – OBĚHOVÉ ČERPADLO ALPHA2 25/40
- Č5 – CÍRKULAČNÍ ČERPADLO WILLO Z 25
- TRV1 – TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN20 Kvs=4 m3/h
- TRV2 – TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN20 Kvs=4 m3/h
- TRV3 – TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN15 Kvs=0,63 m3/h

- DV – DVOJCESTNÝ VENTIL DN25
- KK – KULOVÝ KOHOUT
- KKF – KULOVÝ KOHOUT S FILTREM
- PV – POJISTNÝ VENTIL
- F – FILTR
- VK – VYPLOUŠTĚCÍ KOHOUT
- ZK – ZPĚTNÁ KLAPKA
- M – MANOMETR

INVESTOR:		JK MONT s.r.o.		DATUM:		11/14	
				FORMÁT:		A3	
MÍSTO STAVBY:		LHOTÁ POD PŘELOUČÍ		STUPEŇ PD:		DUR A STP	
				ČÁST:		MĚŘENÍ A REGULACE	
ZODP.PROJEKTANT		Ing. JAN DINGA		OBSAH VÝKRESU: REGULAČNÍ SCHÉMA VYTÁPĚNÍ			
KONTROLOVAL:		VLADIMÍR POLANECKÝ					
KRESLIL:		VLADIMÍR POLANECKÝ					
AKCE:				MĚŘÍTKO: —			
REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KRAVÍNA NA VÝROBNÍ PROSTORY FIRMY JK MONT s.r.o.							
				čís.výkr.:		D.11.05	