



SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PP, PVC

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

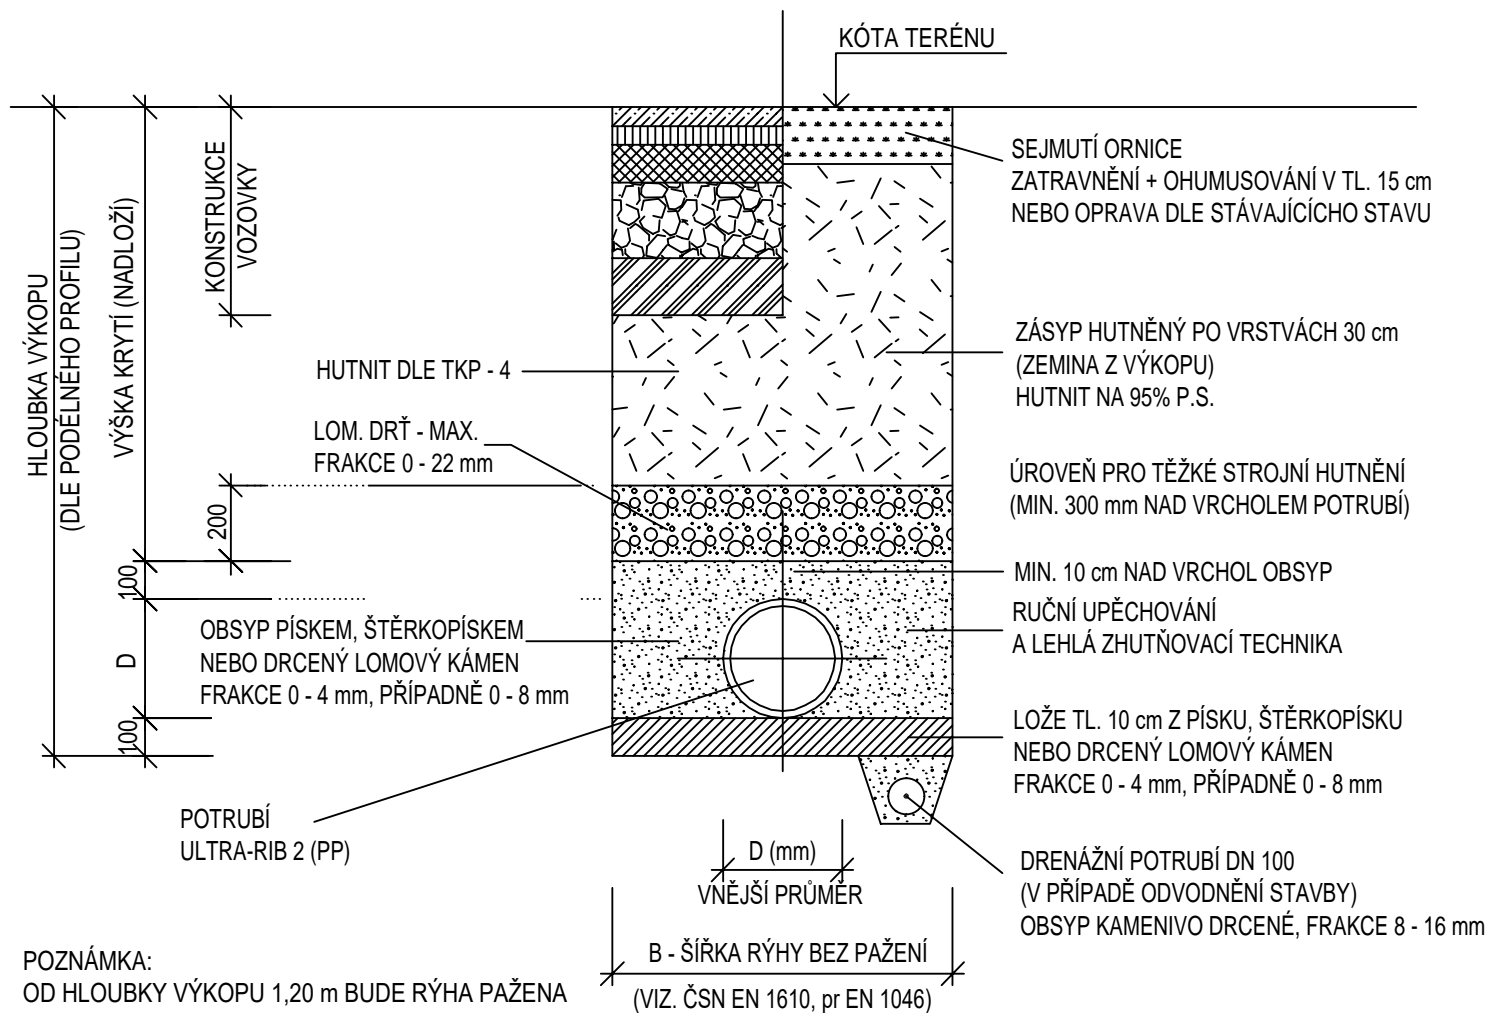

DN	B (m)
150	1,00
200	1,00
300	1,00
400	1,15
500	1,26
600	1,37

ZODP. PROJ.	Ing. Zdeněk LOUP <i>Zdeněk Loup</i>	DATUM	06/2018	 IČ: 24306606	
VYPRACOVAL	Jana Chocholatá <i>Chocholatá</i>	MĚŘÍTKO	-		
INVESTOR	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál	ZAK. Č.	2491		
		STUPEŇ	DPS		
AKCE	Komunikace a inženýrské sítě - lokalita Skrbovická 2			VÝKRES	VÝTISK
ČÁST	SO 05 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE			D2.2	
OBSAH	VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ			4	