



PŮDORYS 1 : 250

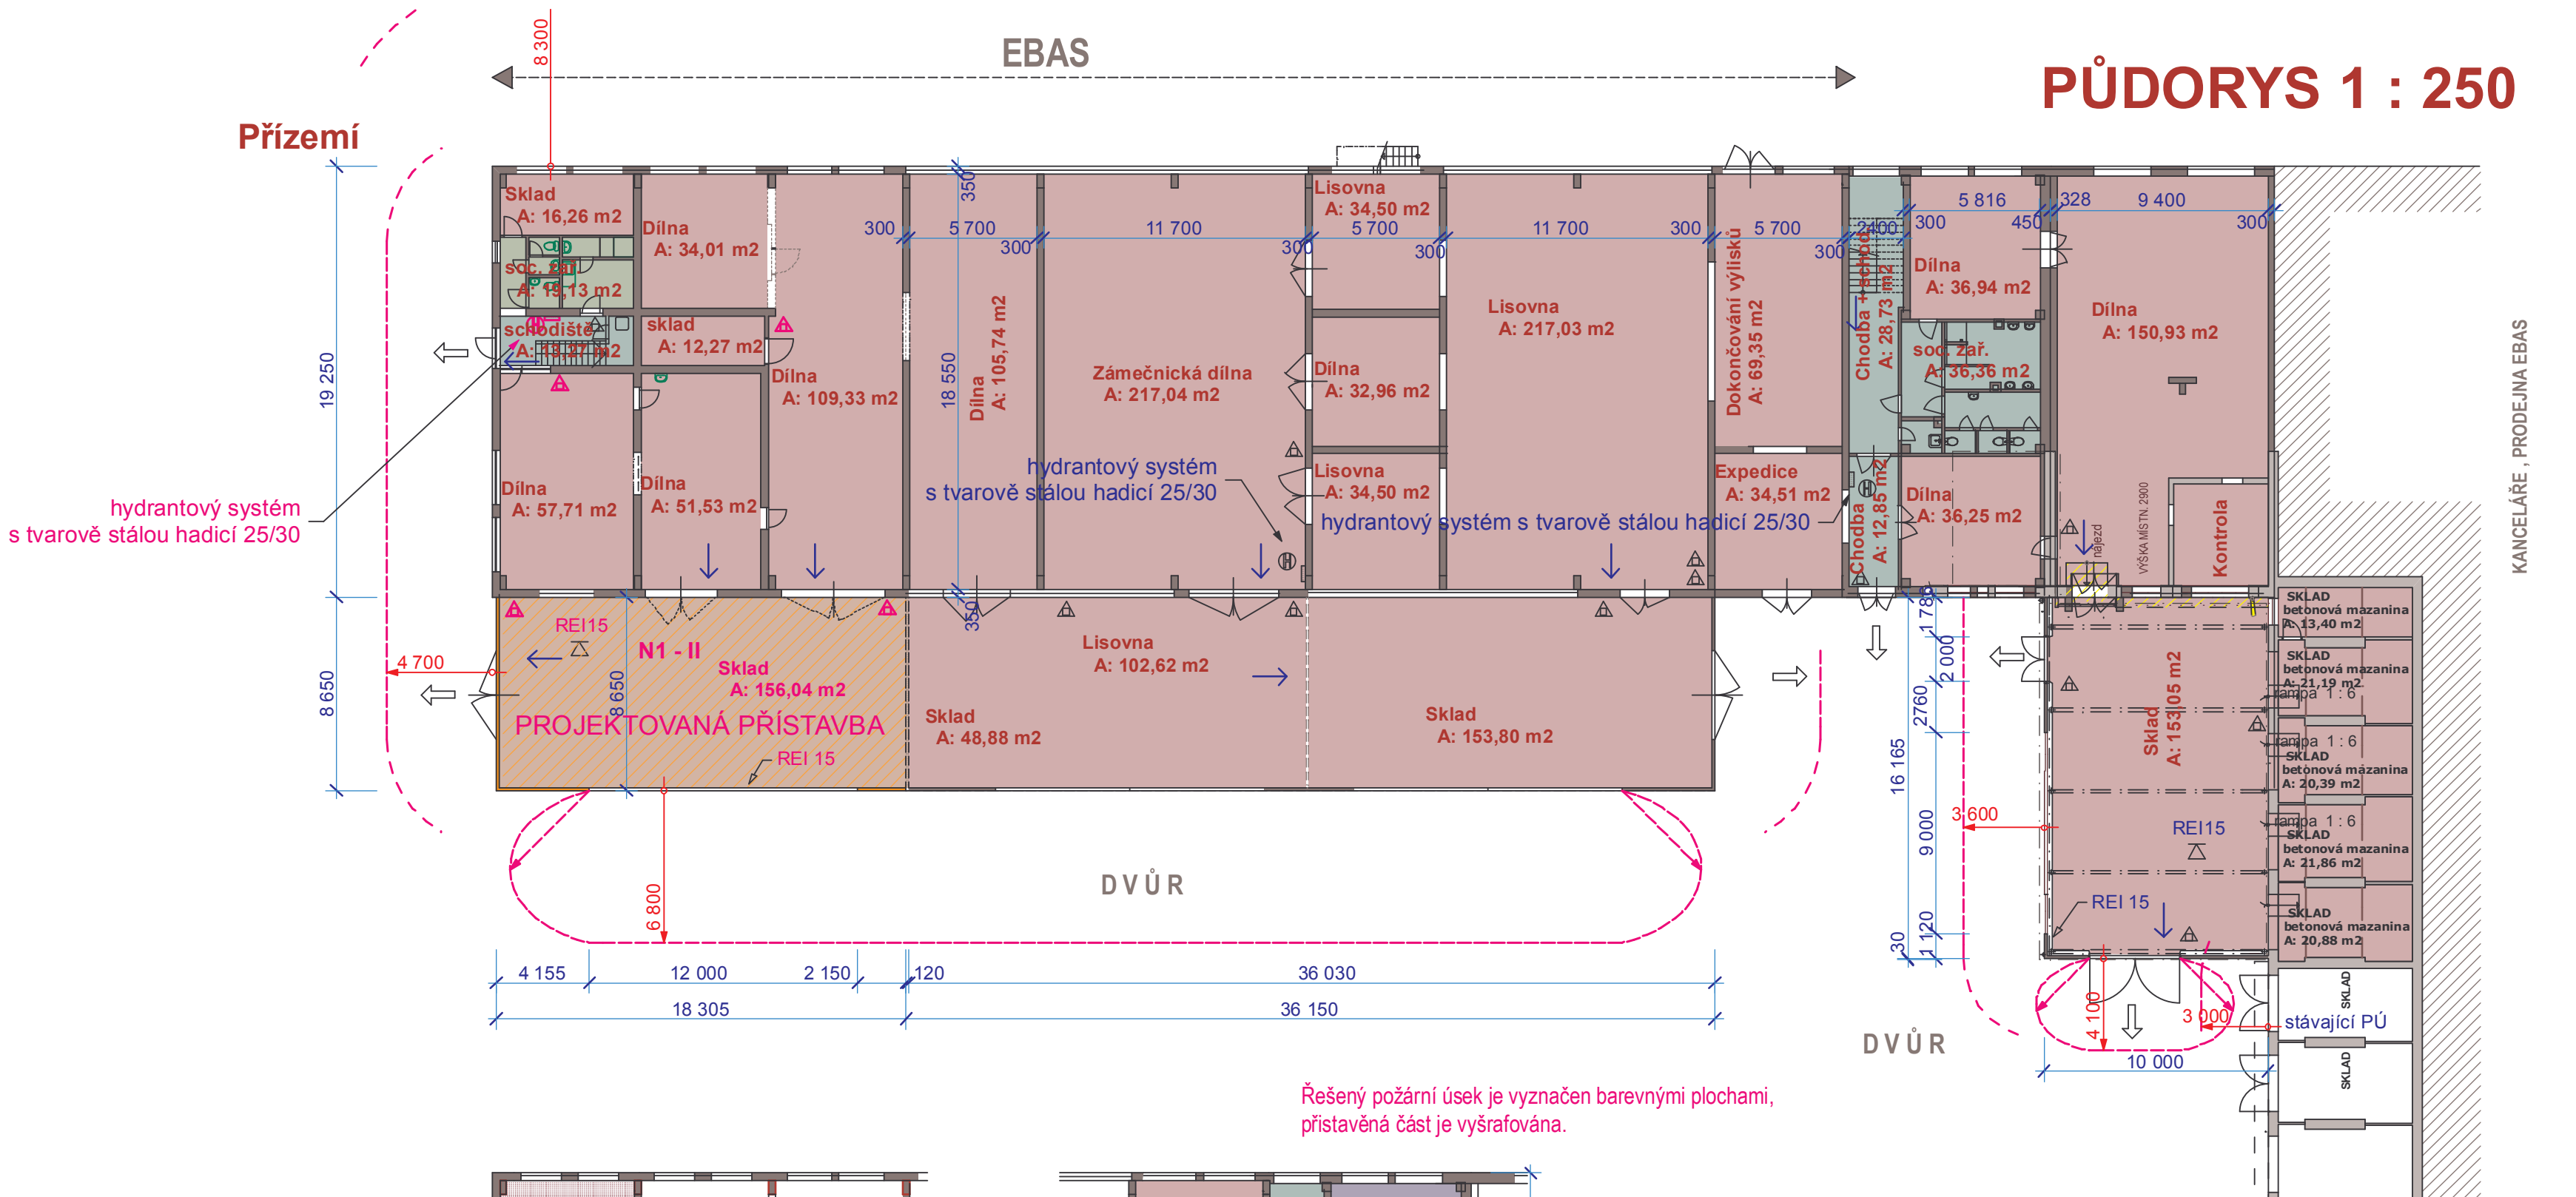


LEGENDA ZNAČEK

- N1 - II POŽÁRNÍ ÚSEK
- EPS POŽÁRNÍ ÚSEK STŘEŽNÝ SAMOČINNÝMI HLÁSIČI POŽÁRU
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU
- R 30 MEZNÍ STAVY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU
- VNITŘNÍ HYDRANTOVÝ SYSTÉM
- VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
- SMĚR ÚNIKU
- PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ
- PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ VODNÍ
- OHRANIČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU

Patro L

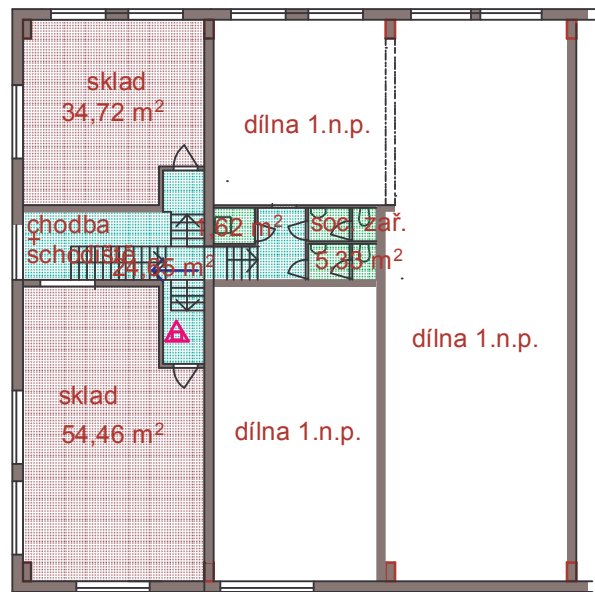

Patro P

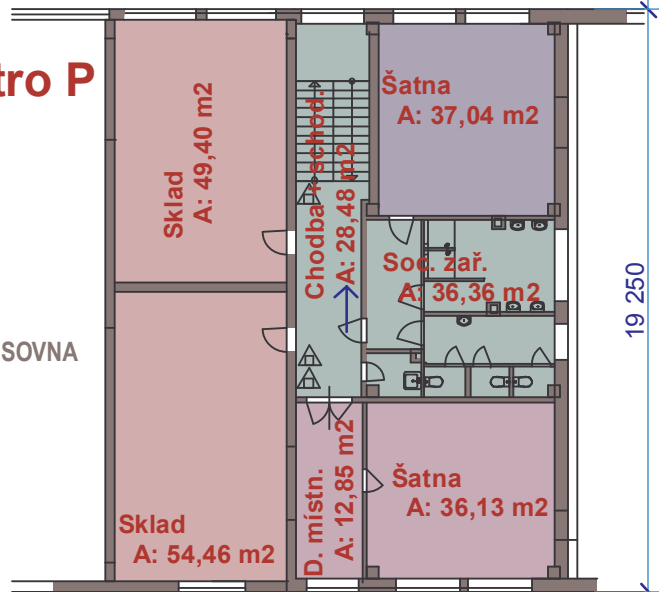

Řešený požární úsek je vyznačen barevnými plochami, přistavěná část je vyšrafována.

IPROS s. r. o.

Tyršova 2076, 256 01 Benešov,
tel. 317 721 655, 317 728 348,
e-mail: ipros@iprosbn.cz,



Zodp. projektant : Ing. Miroslav Frantes

Autor návrhu: Ing. Miloslav Michálek

Vypracoval: Ing. Miloslav Michálek

Investor : EBAS spol. s r.o., Křížkova 1480, 256 01 Benešov

Datum : XII.2013

Akce : **Přístavba skladu a stavební úpravy výrobní haly EBAS Benešov**

Stupeň : DSP

Zak. číslo : 81/13

Měřítko : 1:250

Obsah :

Číslo výkresu :

PŮDORYS POŽÁRNÍHO ÚSEKU