


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ POD OMÍTKU
KRYTÍ: IP40 ZAVŘENÝ / IP20 OTEVŘENÝ
MATEŘ TYPOVÝ, PRAŠKOVÁ BARVA, BILÁ
PŘÍPOJNICE ROZVADĚČE MĚDĚNÉ, PROPOJOVACÍ VODIČE CU, BARVA VODIČŮ DLE ČSN A DLE NAPĚŤOVÝCH HLADIN
ŠTÍTKY UV ODOLNÉ, RYTÉ – DLE ZYKLOSTI VÝROBCE
PÍSMOMALÍRSKÉ PRÁCE – DLE ZYKLOSTI VÝROBCE
KONSTRUKČNÍ (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI ROZVADĚČE ZAJIŠŤUJE DODAVATELSKÁ (VÝROBCE ROZVADĚČE) FA ELEKTRO.
VNITŘNÍ NÁVRH NA ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ PROVEDEN S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ MAX. PROSTOROVÉ REZERY PRO MOŽNOST VÝHLEDOVÉHO OSAZENÍ DALŠÍCH PŘÍSTROJŮ
KONSTRUKČNÍ (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI ROZVADĚČE BUDE PŘED VLASTNÍ VÝROBU ODSOUHLASENA ZAKÁZNIKEM.
USPOŘÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZYKLOSTI VÝROBCE
VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A NÁVRH CHLAZENÍ ROZVADĚČE – DODÁVKA VÝROBCE ROZVADĚČE

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN–S – VÝVODY
3PEN, 50Hz, 230/400V/TN–C – PŘÍVOD
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNĚMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
– AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ASSORTIS ELECTRIC s.r.o.	VYPRACOVAL: J.Stb, J.Burda		NAZEV AKCE: Třípodlažní PŘÍSTAVBA HALY SO–05 T–CZ a.s. Černá za Bory	NAZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RH	D.02.03	ČÍSLO VÝKRESU: EL4.1–1/6
	DATAUM: 05.2015	REVIZE: 0				

Tento dokument obsahuje chráněná data firmy ASSORTIS ELECTRIC s.r.o.. Kopírování a použití dat nebo i jejich částí je možné jen s písemným svolením této firmy.

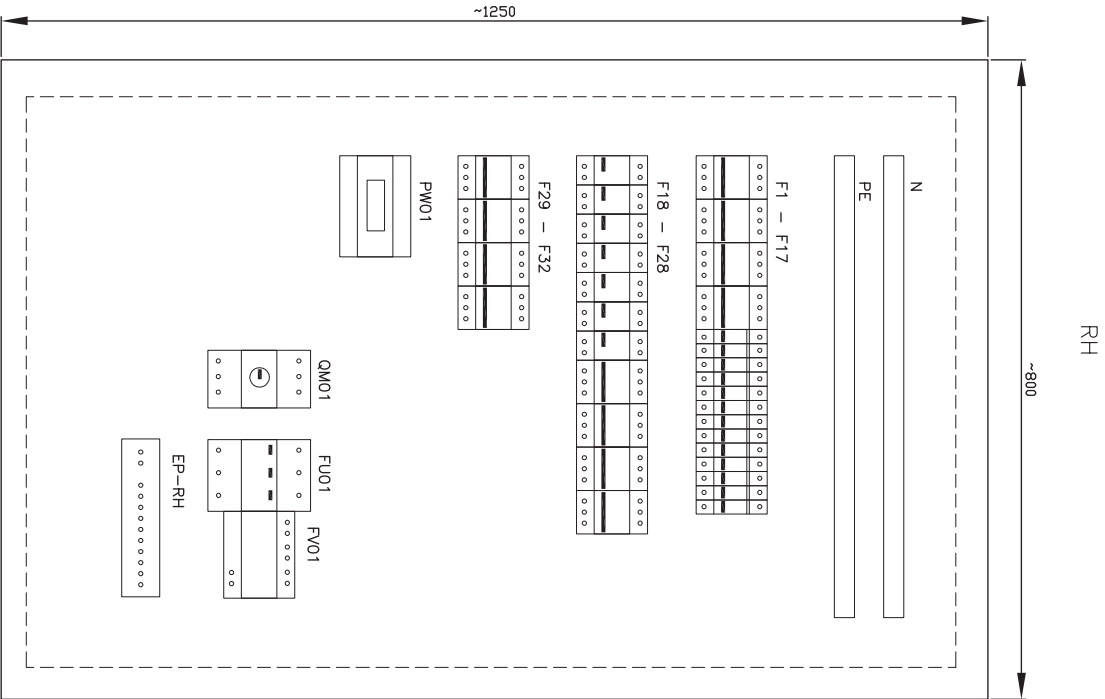

Předpokládáný návrh vnitřního uspořádání rozváděče RH

Typ provedení: OCEP "Z" (zapsuštěný pod omítku, např. typ DZ výrobce OEZ)

Krytí v uzavřeném stavu: IP40

Krytí v otevřeném stavu: IP20

Rozměry: Předpokládané 800x1250x160 mm (ŠxVxH)


Náět: Typový, barva bílá

Obsluha: Laiky

Vývody: Shora

Pospojení, Přvod: Spodem

Pozn.: Provedení rozváděče upřesní výrobce rozváděče, dokumentace neslouží jako konstruktérní dokumentace. Rozměry rozváděče jsou uvedeny jako předpokládané minimální.

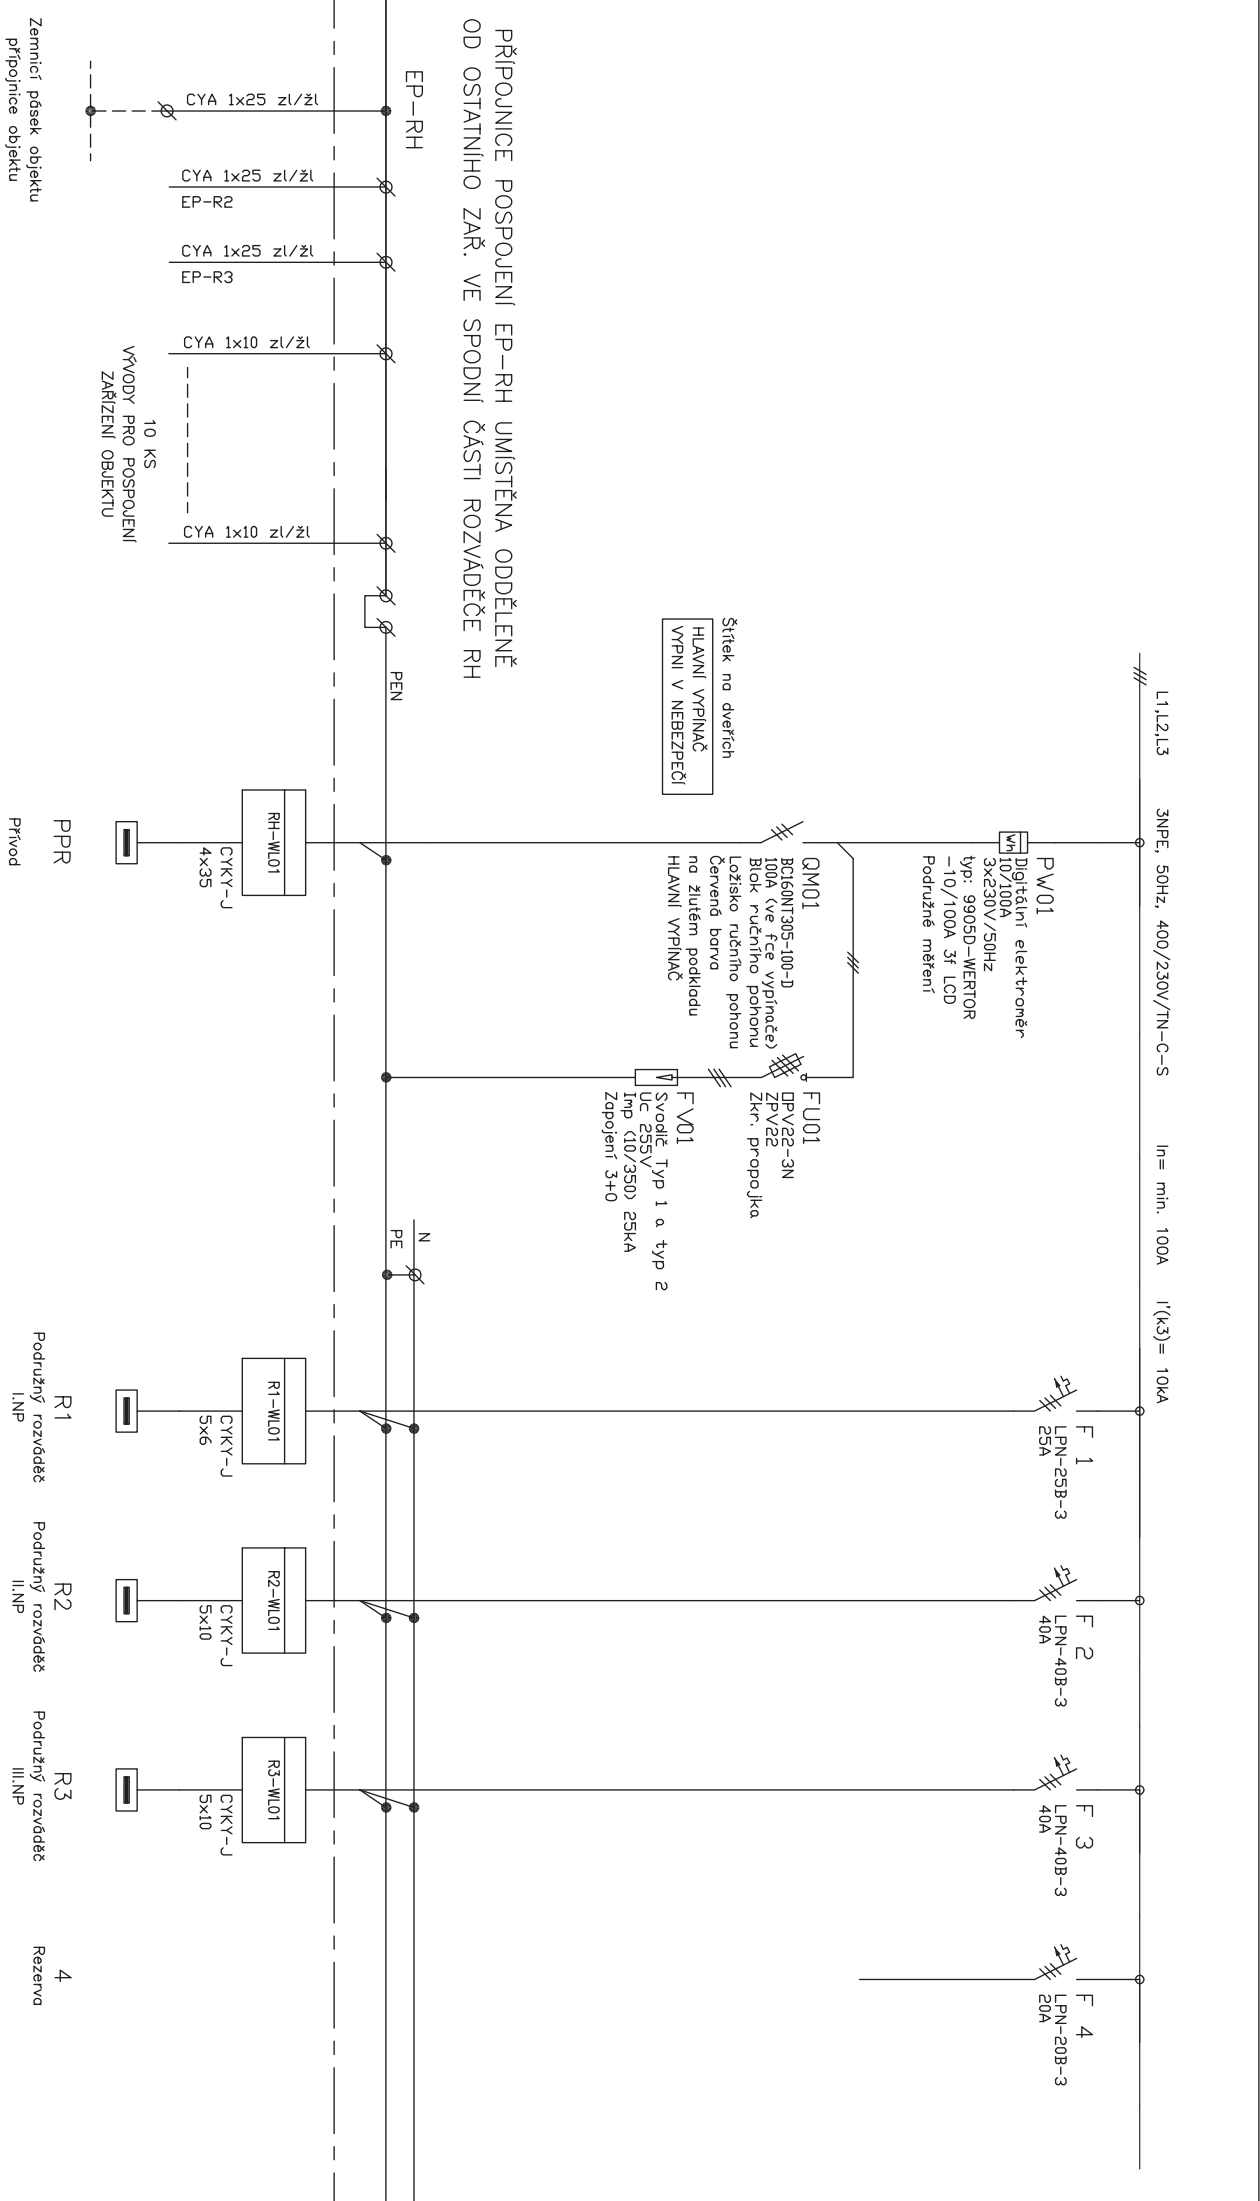

ROZVÁDĚČ RH				EL. ZAŘÍZENÍ Č.		POLE č.		LIST/Ú	
				VÝKRES ČÍSLO:				REVIZE	
								0	

