


KANALIZACE  
PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ

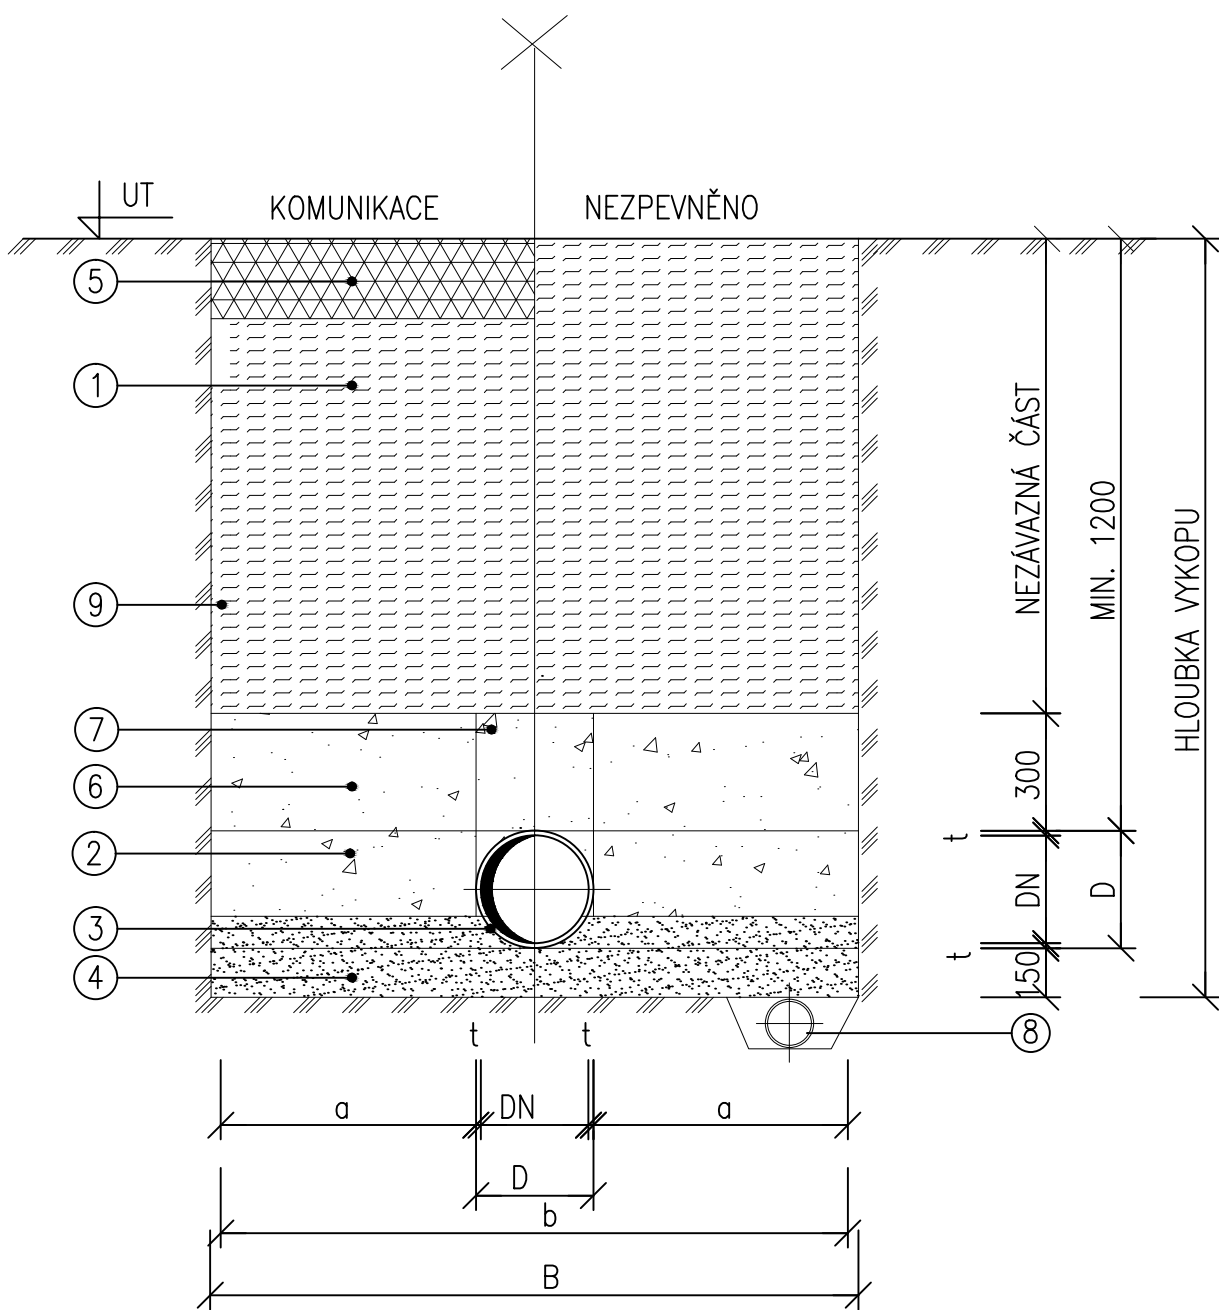

LEGENDA:

- 1 – ZÁSYP TŘÍDĚNOU ZEMINOU, V KOMUNIKACI HUTNĚNÝ RECYKLÁT, ŠTĚRKOPÍSEK HUTNĚNO MIN. NA 95%PS MIMO VOZOVKU, VE VOZOVCE 95–100%PS
- 2 – HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP
- 3 – TROUBA PP SN8, PVC
- 4 – PÍSKOVÝ PODSYP – TVAROVĚ PŘÍZPŮSOBENÝ
- 5 – POVRCH DLE SITUACE
- 6 – ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP – HUTNIT PO VRSTVÁCH MIN.95%PS
- 7 – NAD TROUBOU NEHUTNIT
- 8 – DRÉN PE110 (V PŘÍPADĚ SPODNÍ VODY)
- 9 – PAŽENÍ DLE GEOLOGIE

TABULKA ROZMĚŘŮ

DN [mm]	d [mm]	b [m] ,H<1,75m	b [m] ,H=1,75–4m	a [m]
100	110	0,80	0,90	DLE "b"
125	140	0,80	0,90	DLE "b"
150	160	0,80	0,90	DLE "b"
200	225	0,80	0,90	DLE "b"
250	275	0,90	1,00	DLE "b"
300	315	0,90	1,00	DLE "b"
400	420	1,15	1,15	DLE "b"
500	525	1,25	1,25	DLE "b"
600	630	1,35	1,35	DLE "b"

POZN.: ŠÍŘKU VÝKOPU "B" JE NUTNO ZVĚTŠIT O MIN.100mm NA PAŽENÍ.  
ŠÍŘKA VÝKOPU DLE ČSN EN 1610

Vedoucí projektant – HIP		Ing. Ludmila Rojíčková	 <b>R&amp;P PROJEKT</b> STATIKA, PROJEKCE S.R.O.  Havlíčkovo nábřeží 2728/38 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava Česká republika www.rpprojekt.cz IČ: 278 51 443    DIČ: CZ27851443	mobil: +420 775 33 43 18 +420 777 19 20 39	
Projektant		Martin Polách			
Vypracoval		Martin Polách			
Stavebník	Dopravní podnik Ostrava Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava			e-mail: rojickova@rpprojekt.cz polach@rpprojekt.cz	
Název stavby: <b>PD- Přístřešek Hranečník</b>			Profese	ZTI	
			Č. zak.	020518	
			Stupeň	DÚR+DSP+DPS	
			Datum	07/2018	
			Formát	2x44 (A3)	
Název výkresu: <b>Kanalizace – příčný řez uložením potrubí</b>			Měřítko	Číslo výkresu	
			-	<b>020518-HR-D-1.1_2-8</b>	