


KANALIZACE
PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ

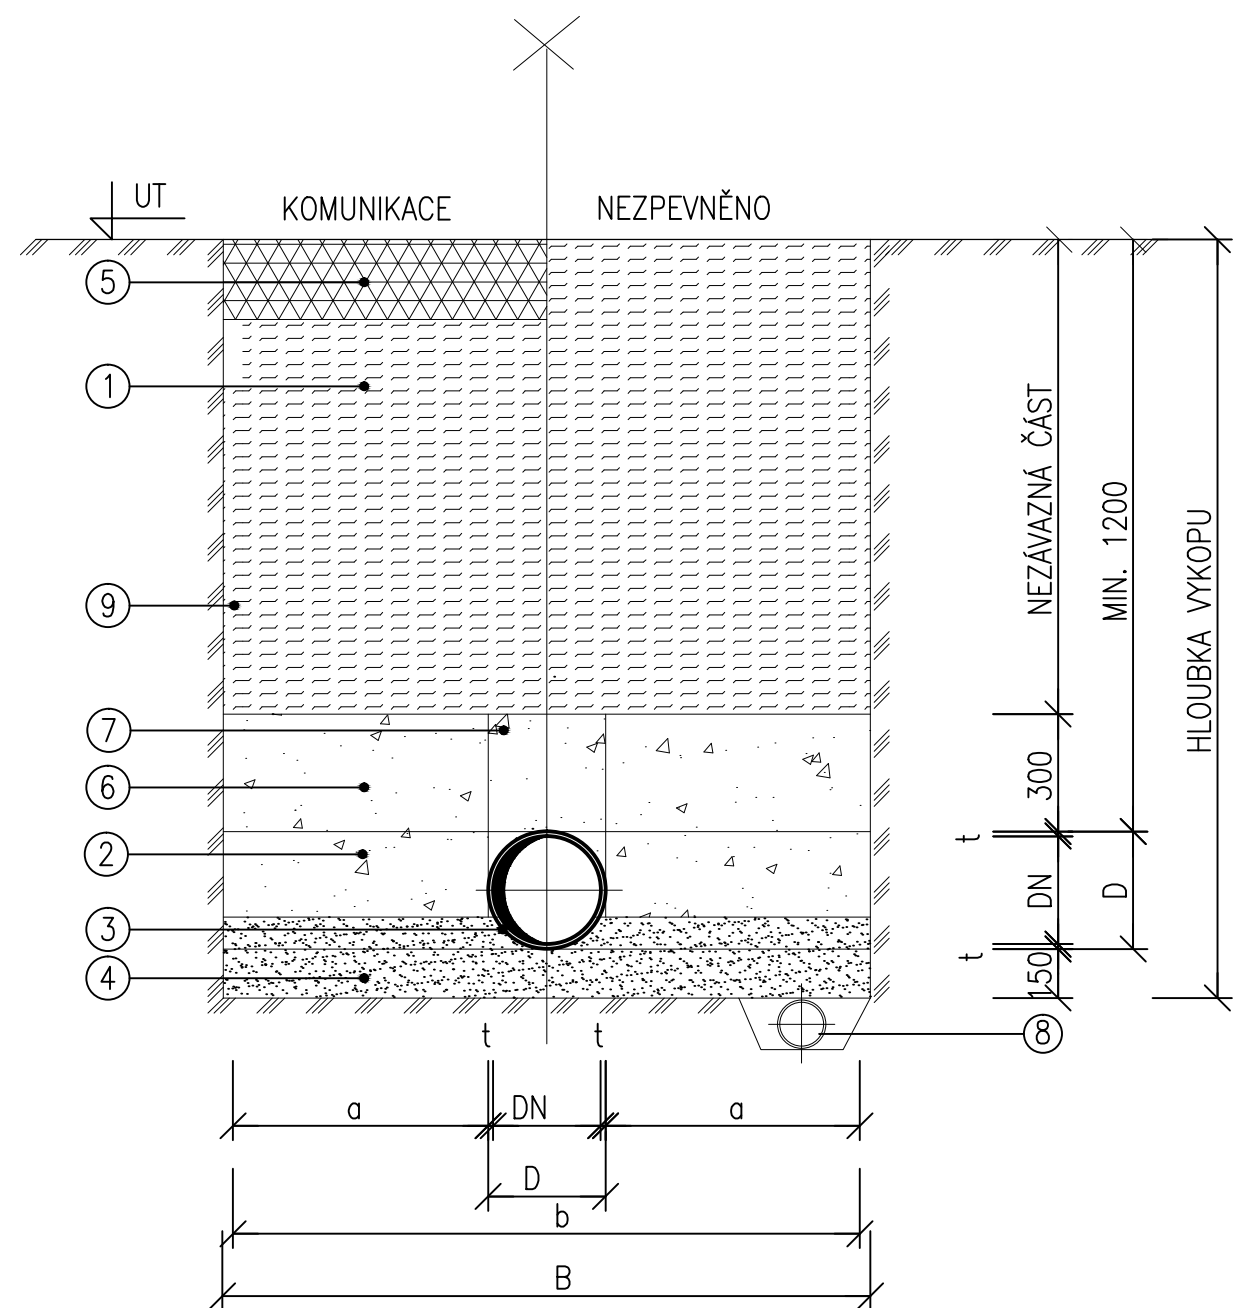

- LEGENDA:
- 1 – ZÁSYP TŘIDĚNOU ZEMINOU, V KOMUNIKACI HUTNĚNÝ RECYKLÁT, ŠTĚRKOPÍSEK HUTNĚNO MIN. NA 95%PS MIMO VOZOVKU, VE VOZOVCE 95–100%PS
 - 2 – HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP
 - 3 – TROUBA PP SN8, PVC
 - 4 – PÍSKOVÝ PODSYP – TVAROVĚ PŘÍZPŮSOBENÝ
 - 5 – POVRCH DLE SITUACE
 - 6 – ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP – HUTNIT PO VRSTVÁCH MIN.95%PS
 - 7 – NAD TROUBOU NEHUTNIT
 - 8 – DRÉN PE110 (V PŘÍPADĚ SPODNÍ VODY)
 - 9 – PAŽENÍ DLE GEOLOGIE

TABULKA ROZMĚRŮ

DN [mm]	d [mm]	b [m] ,H<1,75m	b [m] ,H=1,75–4m	a [m]
100	110	0,80	0,90	DLE "b"
125	140	0,80	0,90	DLE "b"
150	160	0,80	0,90	DLE "b"
200	225	0,80	0,90	DLE "b"
250	275	0,90	1,00	DLE "b"
300	315	0,90	1,00	DLE "b"
400	420	1,15	1,15	DLE "b"
500	525	1,25	1,25	DLE "b"
600	630	1,35	1,35	DLE "b"

POZN.: ŠÍŘKU VÝKOPU "B" JE NUTNO ZVĚTŠIT O MIN.100mm NA PAŽENÍ.
ŠÍŘKA VÝKOPU DLE ČSN EN 1610

Vedoucí projektant – HIP		Ing. Ludmila Rojíčková	<div>R&P PROJEKT STATIKA, PROJEKCE S.R.O.</div> <div>Havlíčkovo nábřeží 2728/38 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava Česká republika www.rpprojekt.cz IČ: 278 51 443 DIČ: CZ27851443</div> <div>mobil: +420 775 33 43 18 +420 777 19 20 39 e-mail: rojickova@prprojekt.cz polach@rpprojekt.cz</div>	
Projektant		Martin Polách		
Vypracoval		Martin Polách		
Stavebník	Dopravní podnik Ostrava Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava			
Název stavby: PD- Přístřešek Martinov			Profese	ZTI
			Č. zak.	020518
			Stupeň	DÚR+DSP+DPS
Část: D-1.1_2 - Stavebně konstrukční řešení			Datum	07/2018
			Formát	2x44 (A3)
Název výkresu: Kanalizace - příčný řez uložením potrubí			Měřítko -	Číslo výkresu 020518-M-D-1.1_2-9