

KRČEK "B"



HLAVNÍ BUDOVA "A"

KRČEK "C"

BUDOVA "D"

PŘÍSTAVBA "E"

BUDOVA DRUŽINY

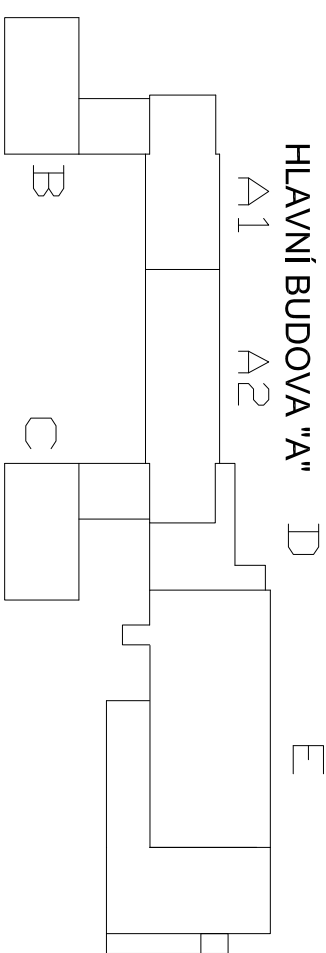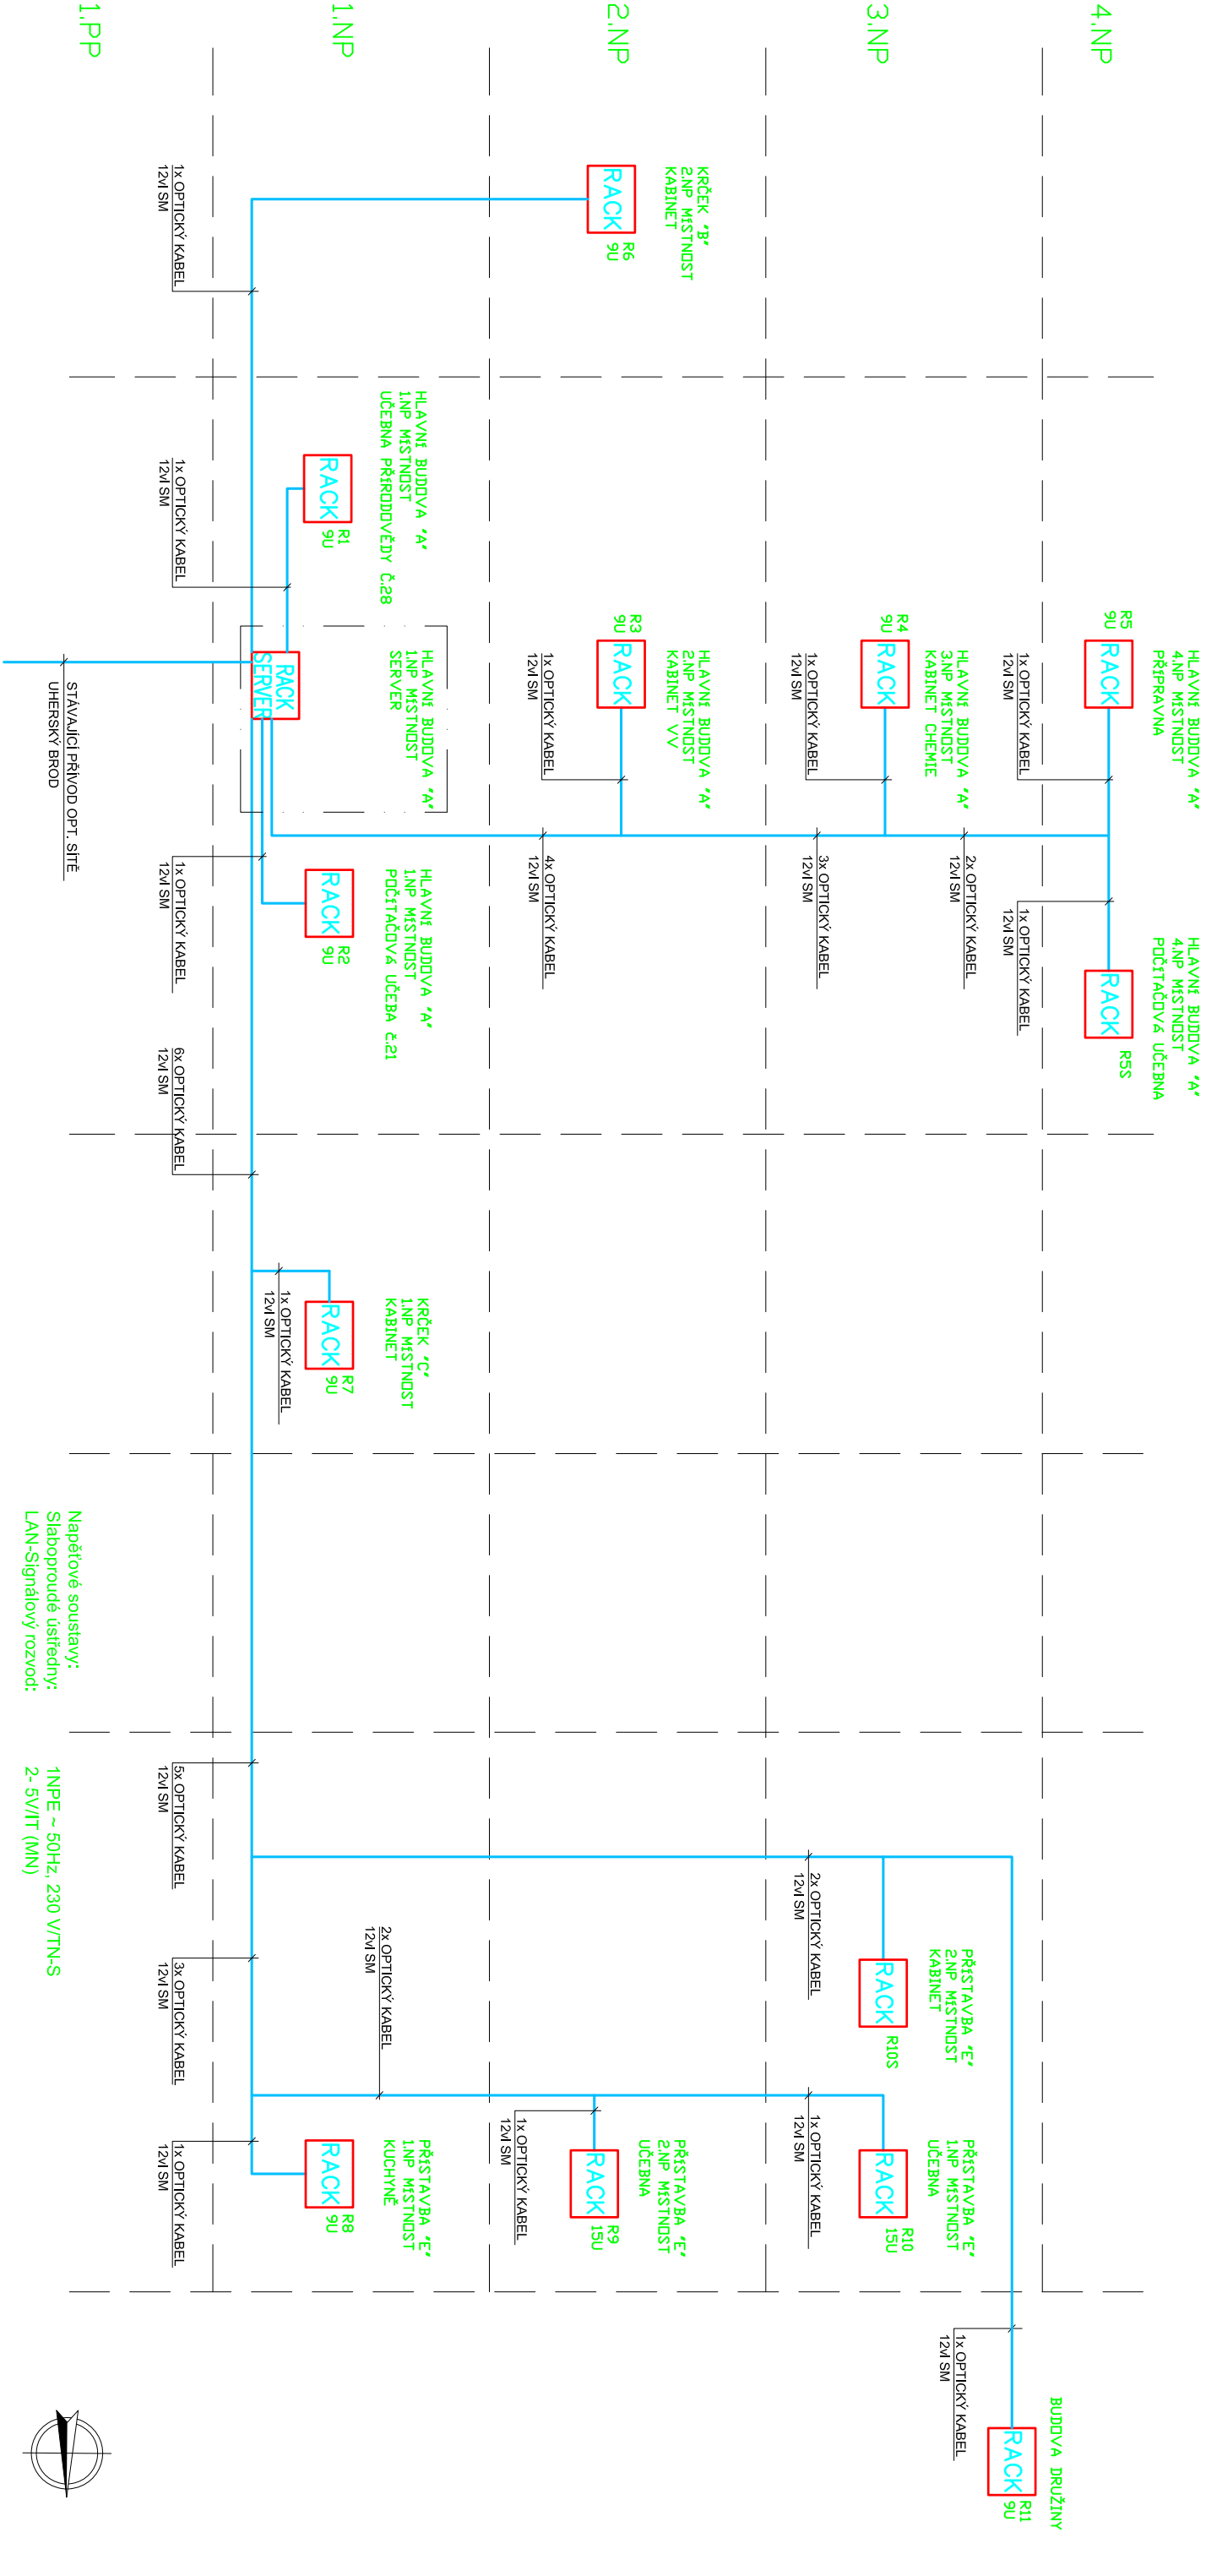

HLAVNÍ BUDOVA "A"

A1 A2

D

E

ROZVADĚČ DATOVÉ SÍTĚ (Nástěnný rack 15U + přísl.)

ROZVADĚČ UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽE (Nástěnný rack 15U + přísl.)

ROZVADĚČ DATOVÉ SÍTĚ (RACK server 42U/1000 + přísl.)

ROZVADĚČ UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽE (RACK server 42U/1000 + přísl.)

DATOVÝ ROZVOD (optický kabel 12M SM)

hlavní ing. projektu : Ing. Ivo VYSLOUŽIL			návrh a projekt: Aleš BARÁNEK		kreslil: Ing. Petr KOZUBIK		druh PD: DPS	
kontrola : Ing. Jiří BABIČEK							datum: 11/2016	
investor : Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 688 17 Uherský Brod							Ing. Ivo VYSLOUŽIL Projektová činnost Kvasice IČO : 62152700	
akce : ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD VINOHRADY DATOVÁ SÍŤ							Ing. Petr KOZUBIK Projektová činnost Brumov - Bylnice IČO : 05031664	
příloha:							měřítko ---	
PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA DATOVÉ SÍTĚ							Číslo výkresu E - 103	

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
Slaboproudé ústředny (neživé části) : Automatickým odpojením od zdroje (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2)
LAN - Signálové rozvody - Živé i neživé části: Malým napětím - SELV (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a ČSN 33 0010 ed. 2, kategorie I)

Napěťové soustavy:
Slaboproudé ústředny:
LAN-Signálový rozvod: 1NPE ~ 50Hz, 230 V/TN-S
2-5V/IT (MN)

