




POZ. č.	MDZ. (mm/Ks)	DN	PROJEKČNÍ NÁZEV	MATERIAL
1	1	50	PODPĚRA KLUZNÁ L6	
2	1730 MM	50	Trubka ocelová DN50 60,3x4,0	L245NE
3	1	50x50	Filtr 4" DN50 PN16	Uhlíková ocel – dle výrobce
4	1	50x50	T-kus DN50/50/50, PN16, PPbpo,rozněrný	Ukliděněná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)
5	2	50	60,3x4,0/60,3x4,0/60,3x4,0 Dblouk 90° DN50 PN16, Tvar 3D, PPbpo,rozněrný 60,3x4,0	Ukliděněná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)
6	5	50	Príruba přívodovoci křuková DN50 PN16, s hrubou těsnicí ústíou B1, PPbpo,rozněrný 60,3x4,0	Ukliděněná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)
7	6	50	Sphálové vlnuté těsnění s vnějším a vnitřním výztužením kroužkem, DN50 PN16	Expand. grafit / AISI304 / CS
8	24	16	Šroub sverníkovy M16x85mm	120506 / 120406 – pozink
9	2	50	Kohout kulový DN50 PN16	CS/SS – dle výrobce
10	1	50	Príruba zastěpovoci DN50 PN16, s hrubou těsnicí ústíou B1	Ukliděněná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)

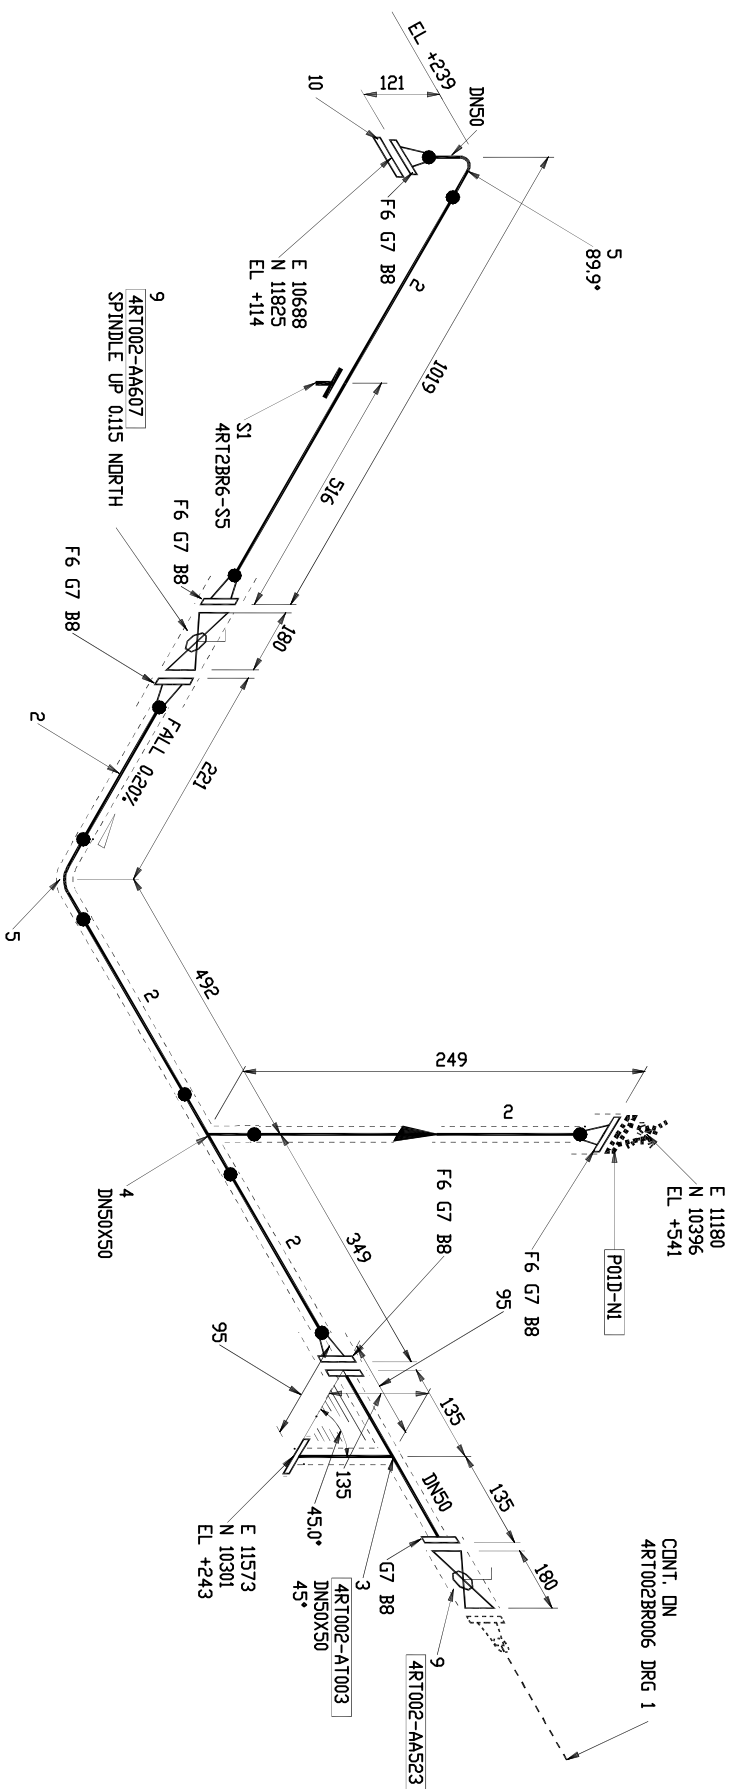

POZNÁMKY : 1. DOMĚRY VOLIT S OHLEDEM NA MONTÁŽ A JE NUTNO JE PŘED MONTÁŽÍ PŘEVRŤIT

2. Příklad označování potrubních větví: 4SP001BR001

Význam jednotlivých položek:

4 – číslo zásobníku Štramberk

SP – potrubí sušení / RT – potrubí regenerace

001 – číselné označení (číslo linky)

BR – potrubí


001 – pořadové číslo potrubní větve

VYSVĚTLKY :

IZOLACE -----

OTÁPĚNÍ -----

STAVAJÍCÍ POTRUBÍ - - - - -

4					inogy Gas Storage, s.r.o.	Akce STAVBA Č. 2191 – VÝMĚNA SUŠIČICH KOLON A REGENERÁTORŮ TEG, PZP ŠTRAMBERK		Počet stran	2	Strana	2
3								Název	4RT002BR006		
2								TG-050-016-100-F			
1											
0	03/2017	ZPRACOVÁNÍ PŘÍPOMINEK	Číslo výkresu	0755-PI-0161-210/1							
REV	01/2017	DOKUMENTACE PRO PROVAZDĚNÍ STAVBY									
	Datum	Popis	DMN	CHKD	P.E	ARCHIV					