



POZ. č.	MNOŽ. (m/Ks)	PROJEKČNÍ NAZEV	MATERIAL
1	200 MM	25	Trubka ocelová DN25 33,7x4,0
			L245NE

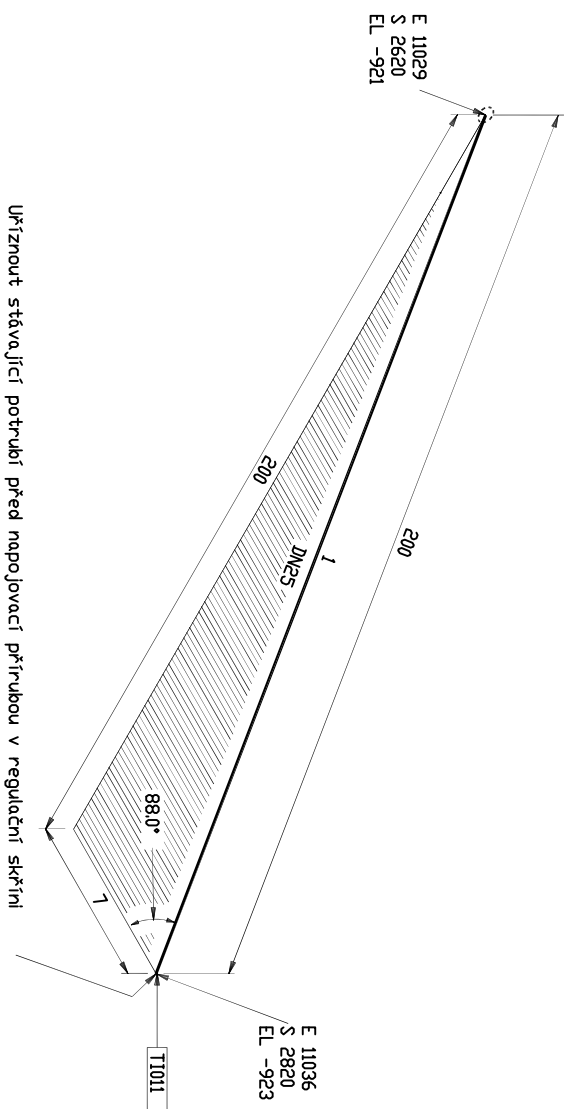

Uříznout stávající potrubí před napojovací přírubou v regulační skříni

4								inogy Gas Storage, s.r.o.	Akce STAVBA Č. 2191 – VÝMĚNA SUŠÍCICH KOLON A REGENERÁTORŮ TEG, PZP ŠTRAMBERK		Počet stran	3	Strana	2
3							Název				4RT010BR085			
2							NG-025-016-020-N							
1	03./2017	ZAPRACOVÁNÍ PŘÍPOMENK	Celár H.	Pěkný P.	Tůraz J.									
0	01./2017	DOKUMENTACE PRO PROVADĚNÍ STAVBY	Celár H.	Pěkný P.	Tůraz J.									
REV	Datum	Popis	DMN	CHKD	P.E	ARCHIV	Číslo výkresu				0755-PI-0161-210/1			

POZ. č.	MNOŽ. (m/Ks)	DN	PROJEKČNÍ NÁZEV	MATERIAL
1	200 MM	25	Trubka ocelová DN25 33.7x4.0	L245NE

POZNÁMKY : 1. DOMĚŘKY VOLT S OHLEDEM NA MONTÁŽ A JE NUTNO JE PŘED MONTÁŽÍ PŘEVRŽIT

2. Příklad označování potrubních větví: 4SP001BR001

Význam jednotlivých položek:

4 – číslo zásobníku Štamberk

SP – potrubí sušení / RT – potrubí regenerace

001 – číselné označení (číslo linky)

BR – potrubí

001 – pořadové číslo potrubní větve

VSVĚTLINKY :
 IZOLACE - - - - -
 OTÁPĚNÍ —————
 STAVAJÍCÍ POTRUBÍ ■ ■ ■ ■ ■