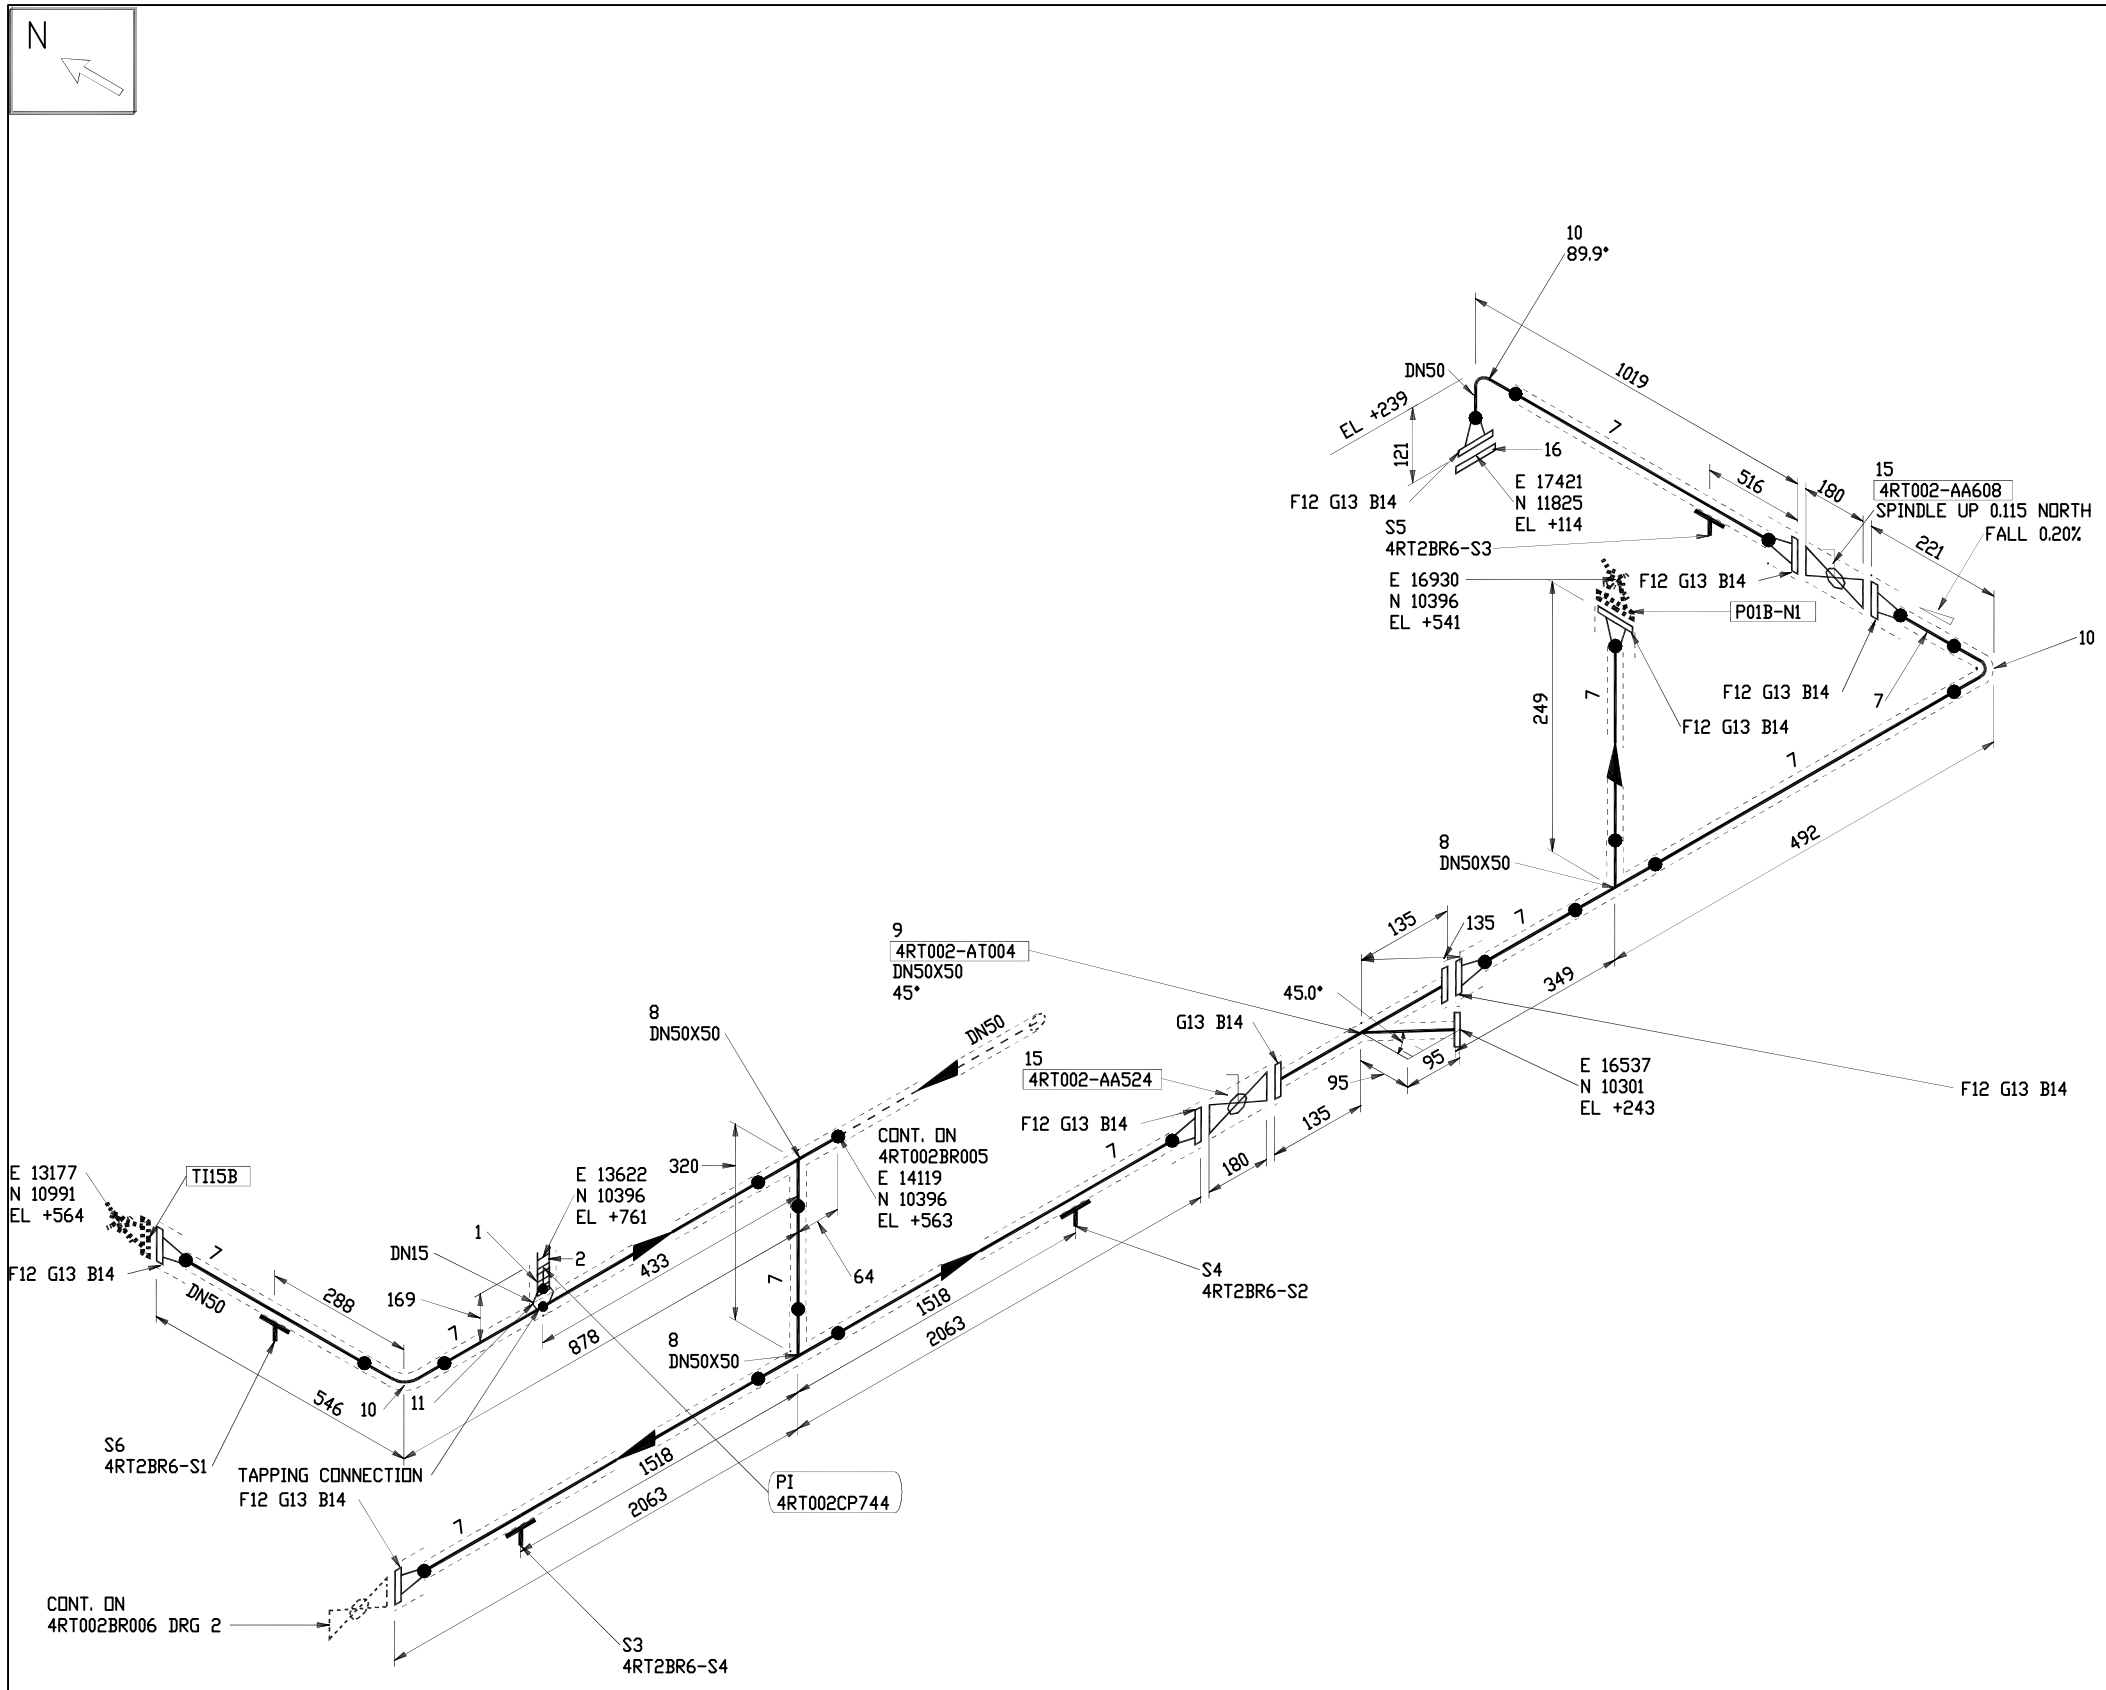

POZ. Č.	MNOŽ. (mm/Ks)	DN	PROJEKČNÍ NÁZEV	MATERIÁL
1	1	15	Nástavec k přivaření D, M20x1,5L, PN630	11523
2	1	15	Přípojka tlakoměrová nátrubková A, M20x1,5/M20x1,5L, PN630	17248.4
3	1	50	PODPĚRA KLUZNÁ L6	
4	1	50	PODPĚRA KLUZNÁ L6	
5	1	50	PODPĚRA KLUZNÁ L6	
6	1	50	PODPĚRA KLUZNÁ L6	
7	6991 MM	50	Trubka ocelová DN50 60,3x4,0	L245NE
8	3	50X50	T-kus DN50/50/50, PN16, Připoj.rozměry 60,3x4,0/60,3x4,0/60,3x4,0	Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)
9	1	50X50	Filtr 'Y' DN50 PN16	Uhlíková ocel - dle výrobce
10	3	50	Oblouk 90° DN50 PN16, Tvar 3D, Připojovací rozměr 60,3x4,0	Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)
11	1	15	Hrdlo trubkové DN15 PN100	Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)
12	8	50	Příruba přivařovací krková DN50 PN16, s hrubou těsnící lištou B1, Připoj.rozměr 60,3x4,0	Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)
13	9	50	Spirálově vinuté těsnění s vnějším a vnitřním výztužným kroužkem, DN50 PN16	Expand. grafit / AISI304 / CS
14	36	16	Šroub svorníkový M16x85mm	12050.6 / 12040.6 - pozink
15	2	50	Kohout kulový DN50 PN16	CS/SS - dle výrobce
16	1	50	Příruba zaslepovací DN50 PN16, s hrubou těsnící lištou B1	Uklidněná uhl. ocel (Rt0,5)=245MPa)

POZNÁMKY : 1. DOMĚRKY VOLIT S OHLEDEM NA MONTÁŽ A JE NUTNO JE PŘED MONTÁŽÍ PROVĚŘIT
2. Příklad označování potrubních větví: 4SP001BR001
Význam jednotlivých položek: 4 – číslo zásobníku Štramberk
SP – potrubí sušení / RT – potrubí regenerace
001 – číselné označení (číslo linky)
BR – potrubí
001 – pořadové číslo potrubní větve

VYSVĚTLIVKY :
IZOLACE ----------
OTÁPĚNÍ —-—-—-—-—
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ - - - - -

REV	Datum	Popis	DWN	CHKD	P.E	ARCHÍV
4						
3						
2						
1	03/2017	ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK	Celar H.	Pěkný P.	Turaz J.	
0	01/2017	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	Celar H.	Pěkný P.	Turaz J.	

innogy Gas Storage, s.r.o.

Akce STAVBA Č. 2191 – VÝMĚNA SUŠÍCÍCH KOLON A REGENERÁTORŮ TEG, PZP ŠTRAMBERK

Dodavatel INTECHA

Počet stran	2	Strana	1

Název 4RT002BR006
TG-050-016-100-F

Číslo výkresu 0755-PI-0161-210/1

07/03/17