PŮDORYS ±0,000

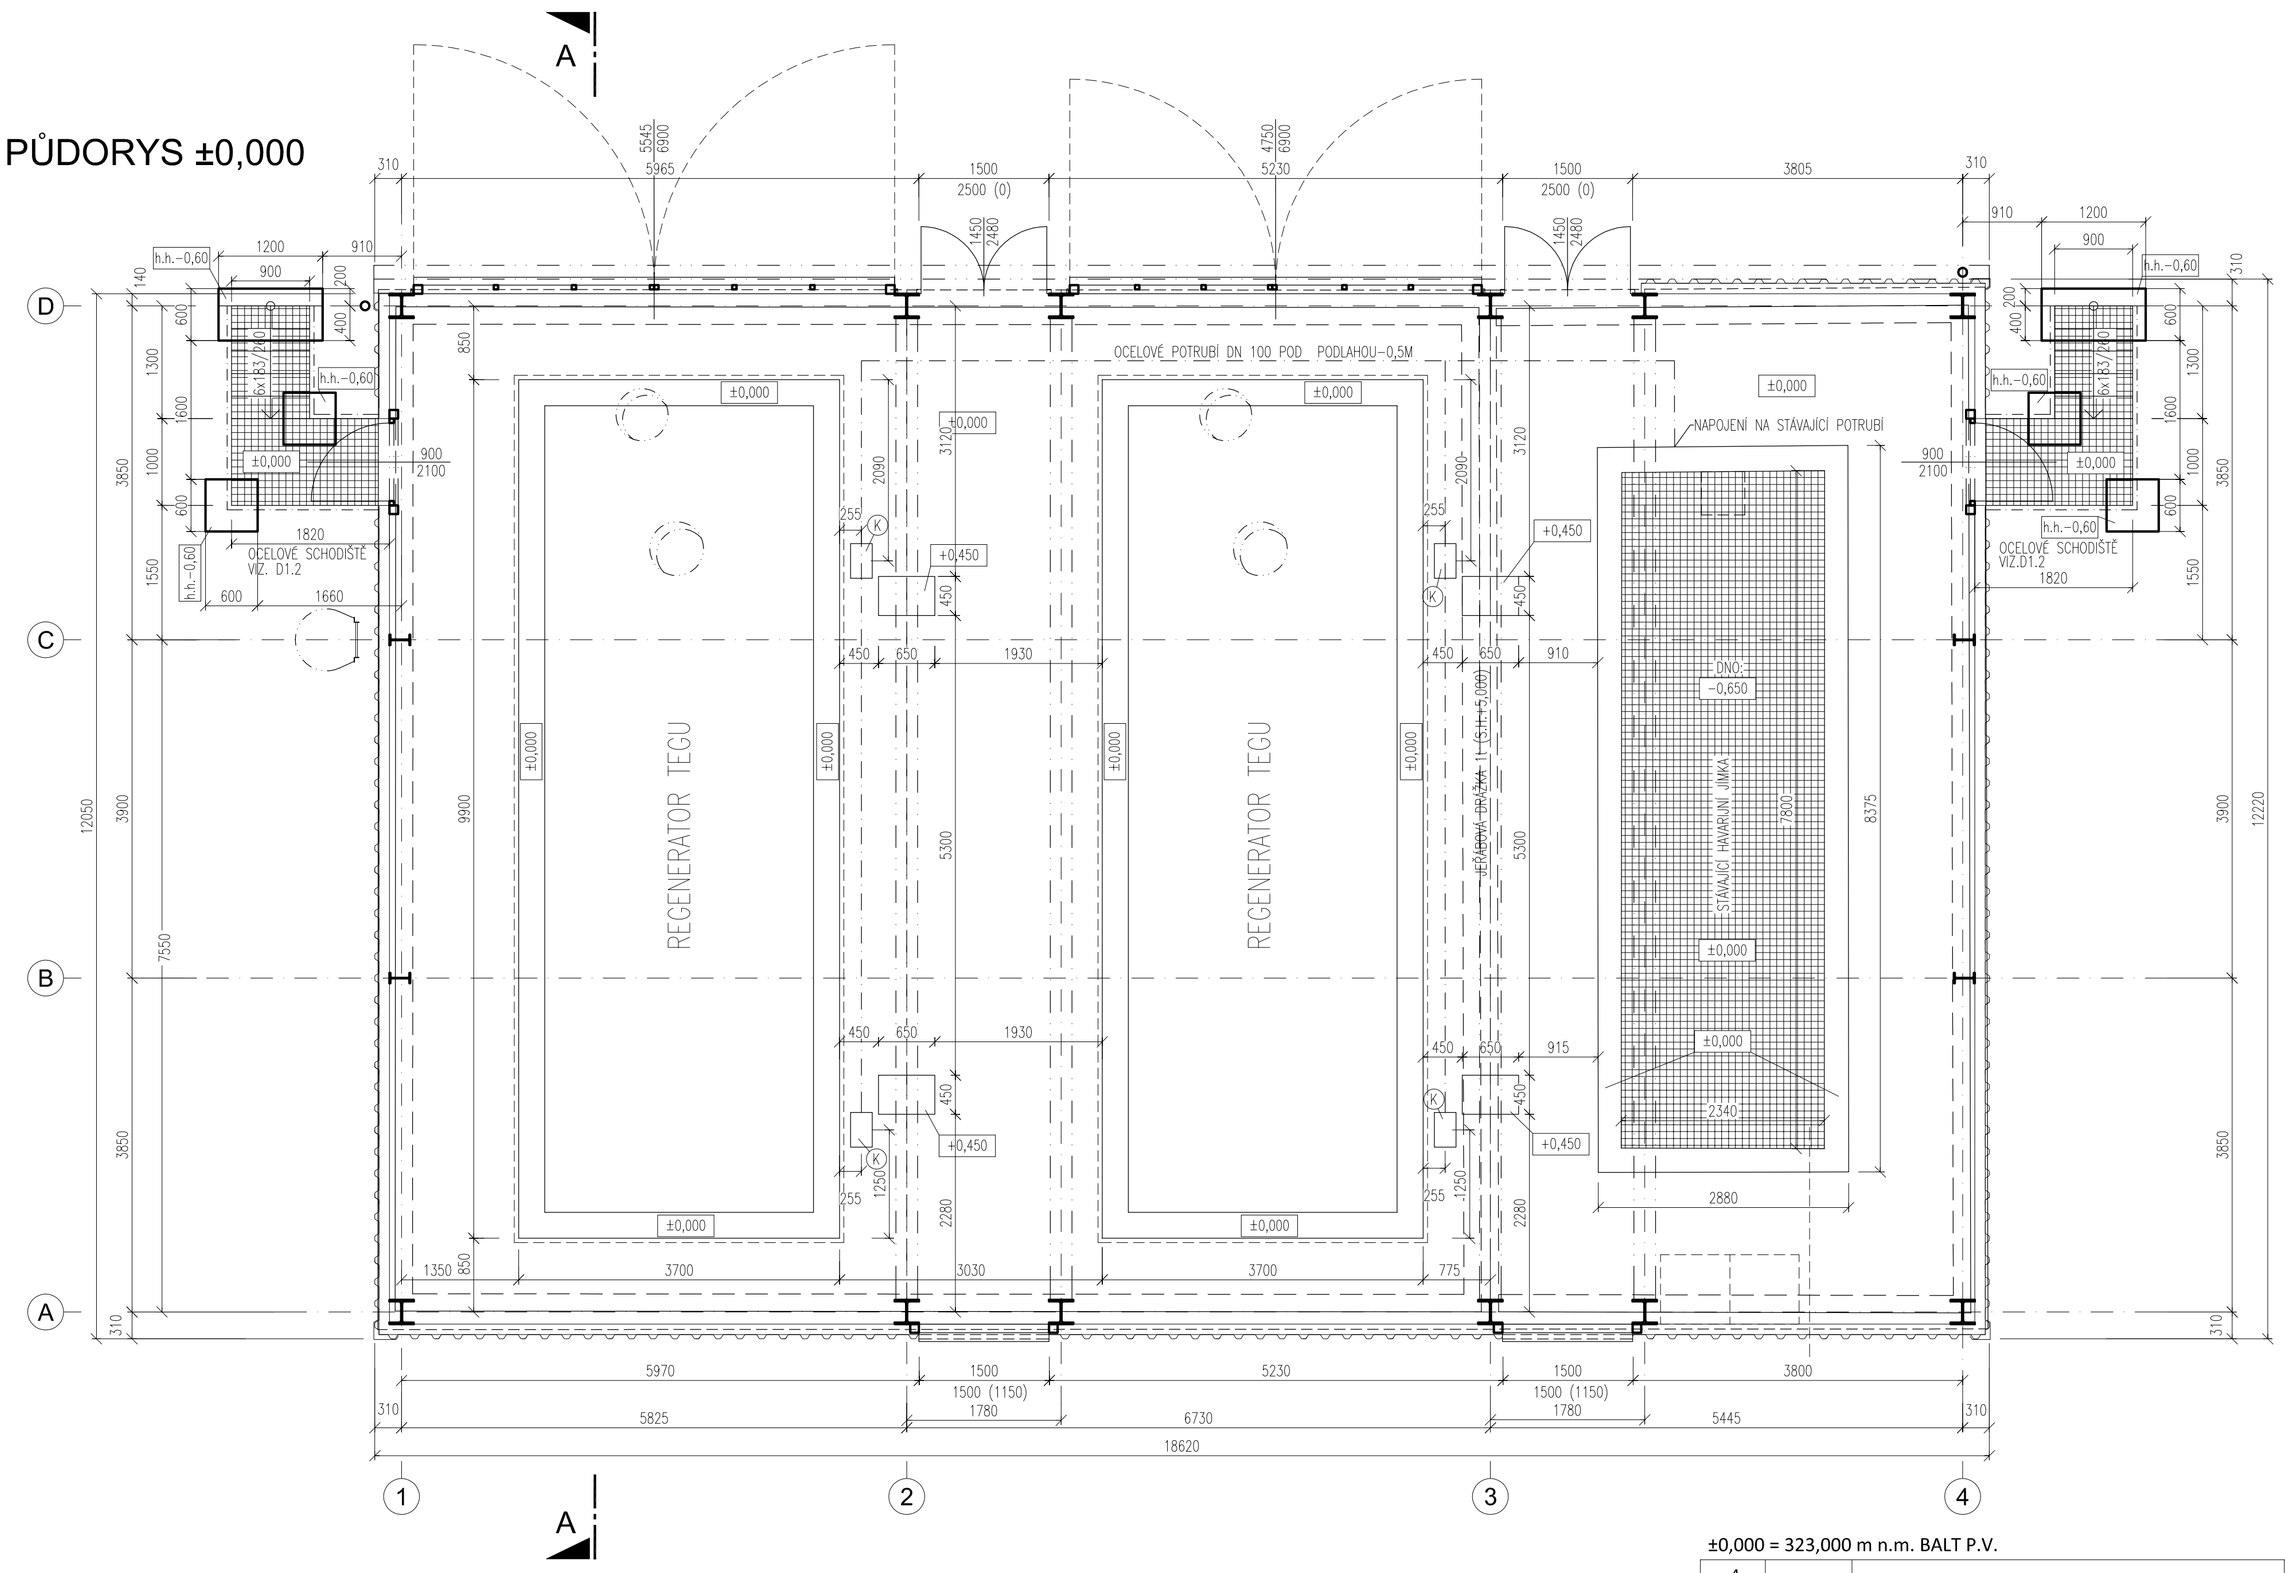

±0,000 = 323,000 m n.m. BALT P.V.

POZN.:

PŘED REALIZACÍ MUSÍ BÝT DOKUMENTACE REVIDOVÁNA S OHLEDEM NA VYBRANÝ TYP TECHNOLOGIE!

LEGENDA MATERIÁLŮ:

POZINKOVANÉ POROROŠTY

(K) PROHLUBEŇ V PODLAZE (KALNÍK) 400x250 HL.150– SVEDENO OCÉL. POTRUBÍM DO STÁVAJÍCÍ JÍMKY

SEVER

Č./No.	Datum/Date	Popis/Description	Navrhl/Made by	Schválil/App.by
4				
3				
2				
1	03/2017	DPS - ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK		
0	01/2017	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		

Revize/Revision

Navrhl/Made by	Přezkoušel/Check. by	Schválil/Approved by
ŠKOCH P.	ŠKOCH P.	TURAZ J.

INTECHA

innogy

Akce/Job: Stavba č. 2191 - Výměna sušících kolon a regenerátorů TEG, PZP Štramberk

Stupeň/Stage: DPS

Název/Title: PŘÍSTŘEŠEK REGENERÁTORŮ TEGU
PŮDORYS ±0,000

Číslo výtisku / Copy No.

Měřítko/Scale: 1:50

Formát/Size: 6xA4

Tento výkres je duševním vlastnictvím firmy INTECHA spol. s r.o. a nesmí být reprodukován nebo používán bez jejího předchozího souhlasu.

This drawing containing confidential information is properly of INTECHA and may not be reproduced or used without INTECHA'S written authorization.

Číslo výkresu/Dwg. No.: 0755-DD-0132-101/1