



OCHRANA OK A NADZEMNÍCH POTRUBÍ PROTI ÚČINKŮM STATICKE A ATMOSFÉRICKÉ ELEKTŘINY

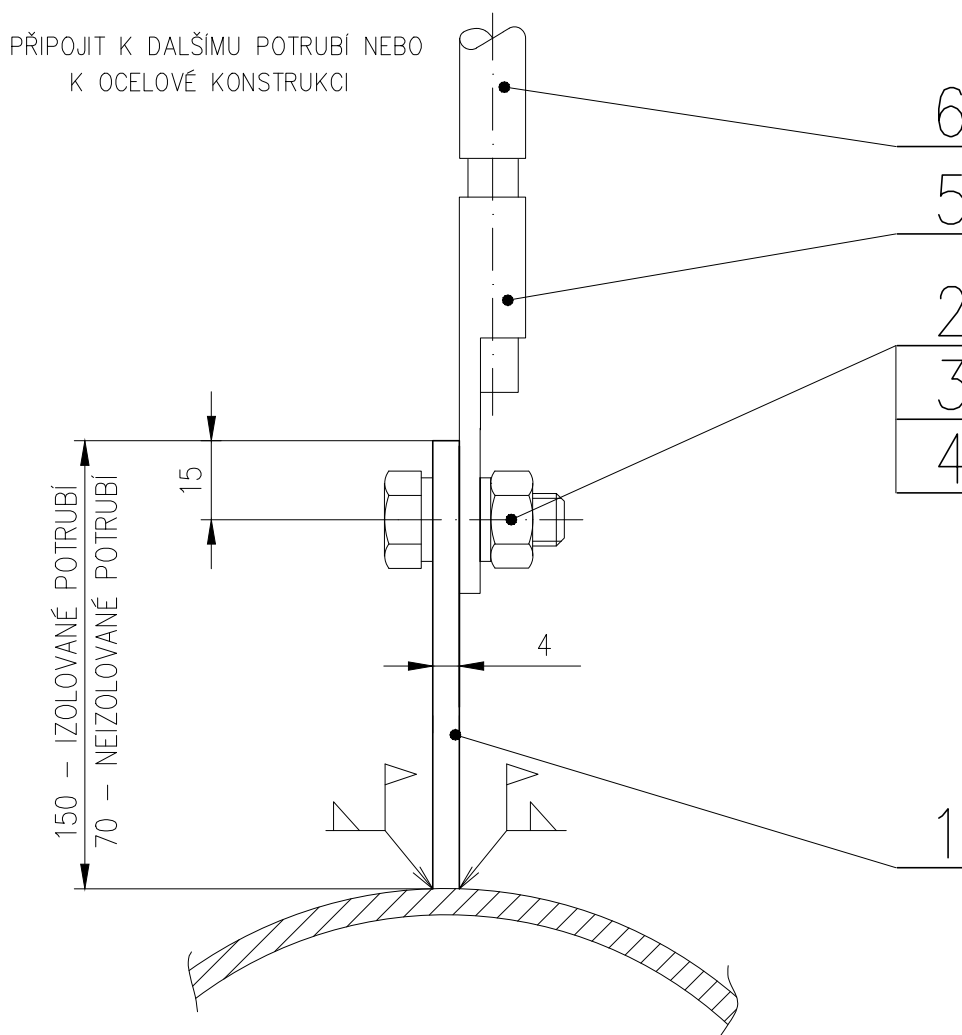

1. PO MONTÁŽI NATŘÍT PRAPORCE A SPOJE ZELENOU BARVOU
2. MÍSTO Cu LANKA A KABELOVÉHO OKA MOŽNO ALTERNATIVNĚ POUŽÍT ZEMNÍ PÁSEK 30x4 FeZn

	Cu LANKO – typ CYA 16 mm ²			MATERIÁL – DODAVATEL ČÁSTI ELEKTRO	6
	KABELOVÉ OKO LISOVACÍ			MATERIÁL – DODAVATEL ČÁSTI ELEKTRO	5
	PODLOŽKA VĚJÍŘOVITÁ 11			MATERIÁL – DODAVATEL ČÁSTI ELEKTRO	4
	MATICE M10			MATERIÁL – DODAVATEL ČÁSTI ELEKTRO	3
	ŠROUB M10x30			MATERIÁL – DODAVATEL ČÁSTI ELEKTRO	2
1	ZEMNÍ PRAPOREC PLO 40x4–150	ČSN 425522	DLE MATER. POTRUBÍ	VRTAT OTVOR Ø11 mm	1
KS	NÁZEV – ROZMĚR	NORMA	MATERIÁL	POZNÁMKY	POZ.

<div></div> <div>INTECHA</div>		Navrhl/Made by		Schválil/Approved by	Název/Title	Stupeň/Stage
				Ing. Pozler	ZEMNÍCÍ PRAPOREC	
Číslo výtisku Copy No.	Měřítko/Scale —	Tento výkres je duševním vlastnictvím firmy INTECHA spol. s r.o. a nesmí být reprodukován nebo používán bez jejího předchozího souhlasu.			Číslo výkresu/Dwg. No.	MZ–INT–032
	Formát/Size A3	This drawing containing confidential information is property of INTECHA and may not be reproduced or used without INTECHA's written authorization.				