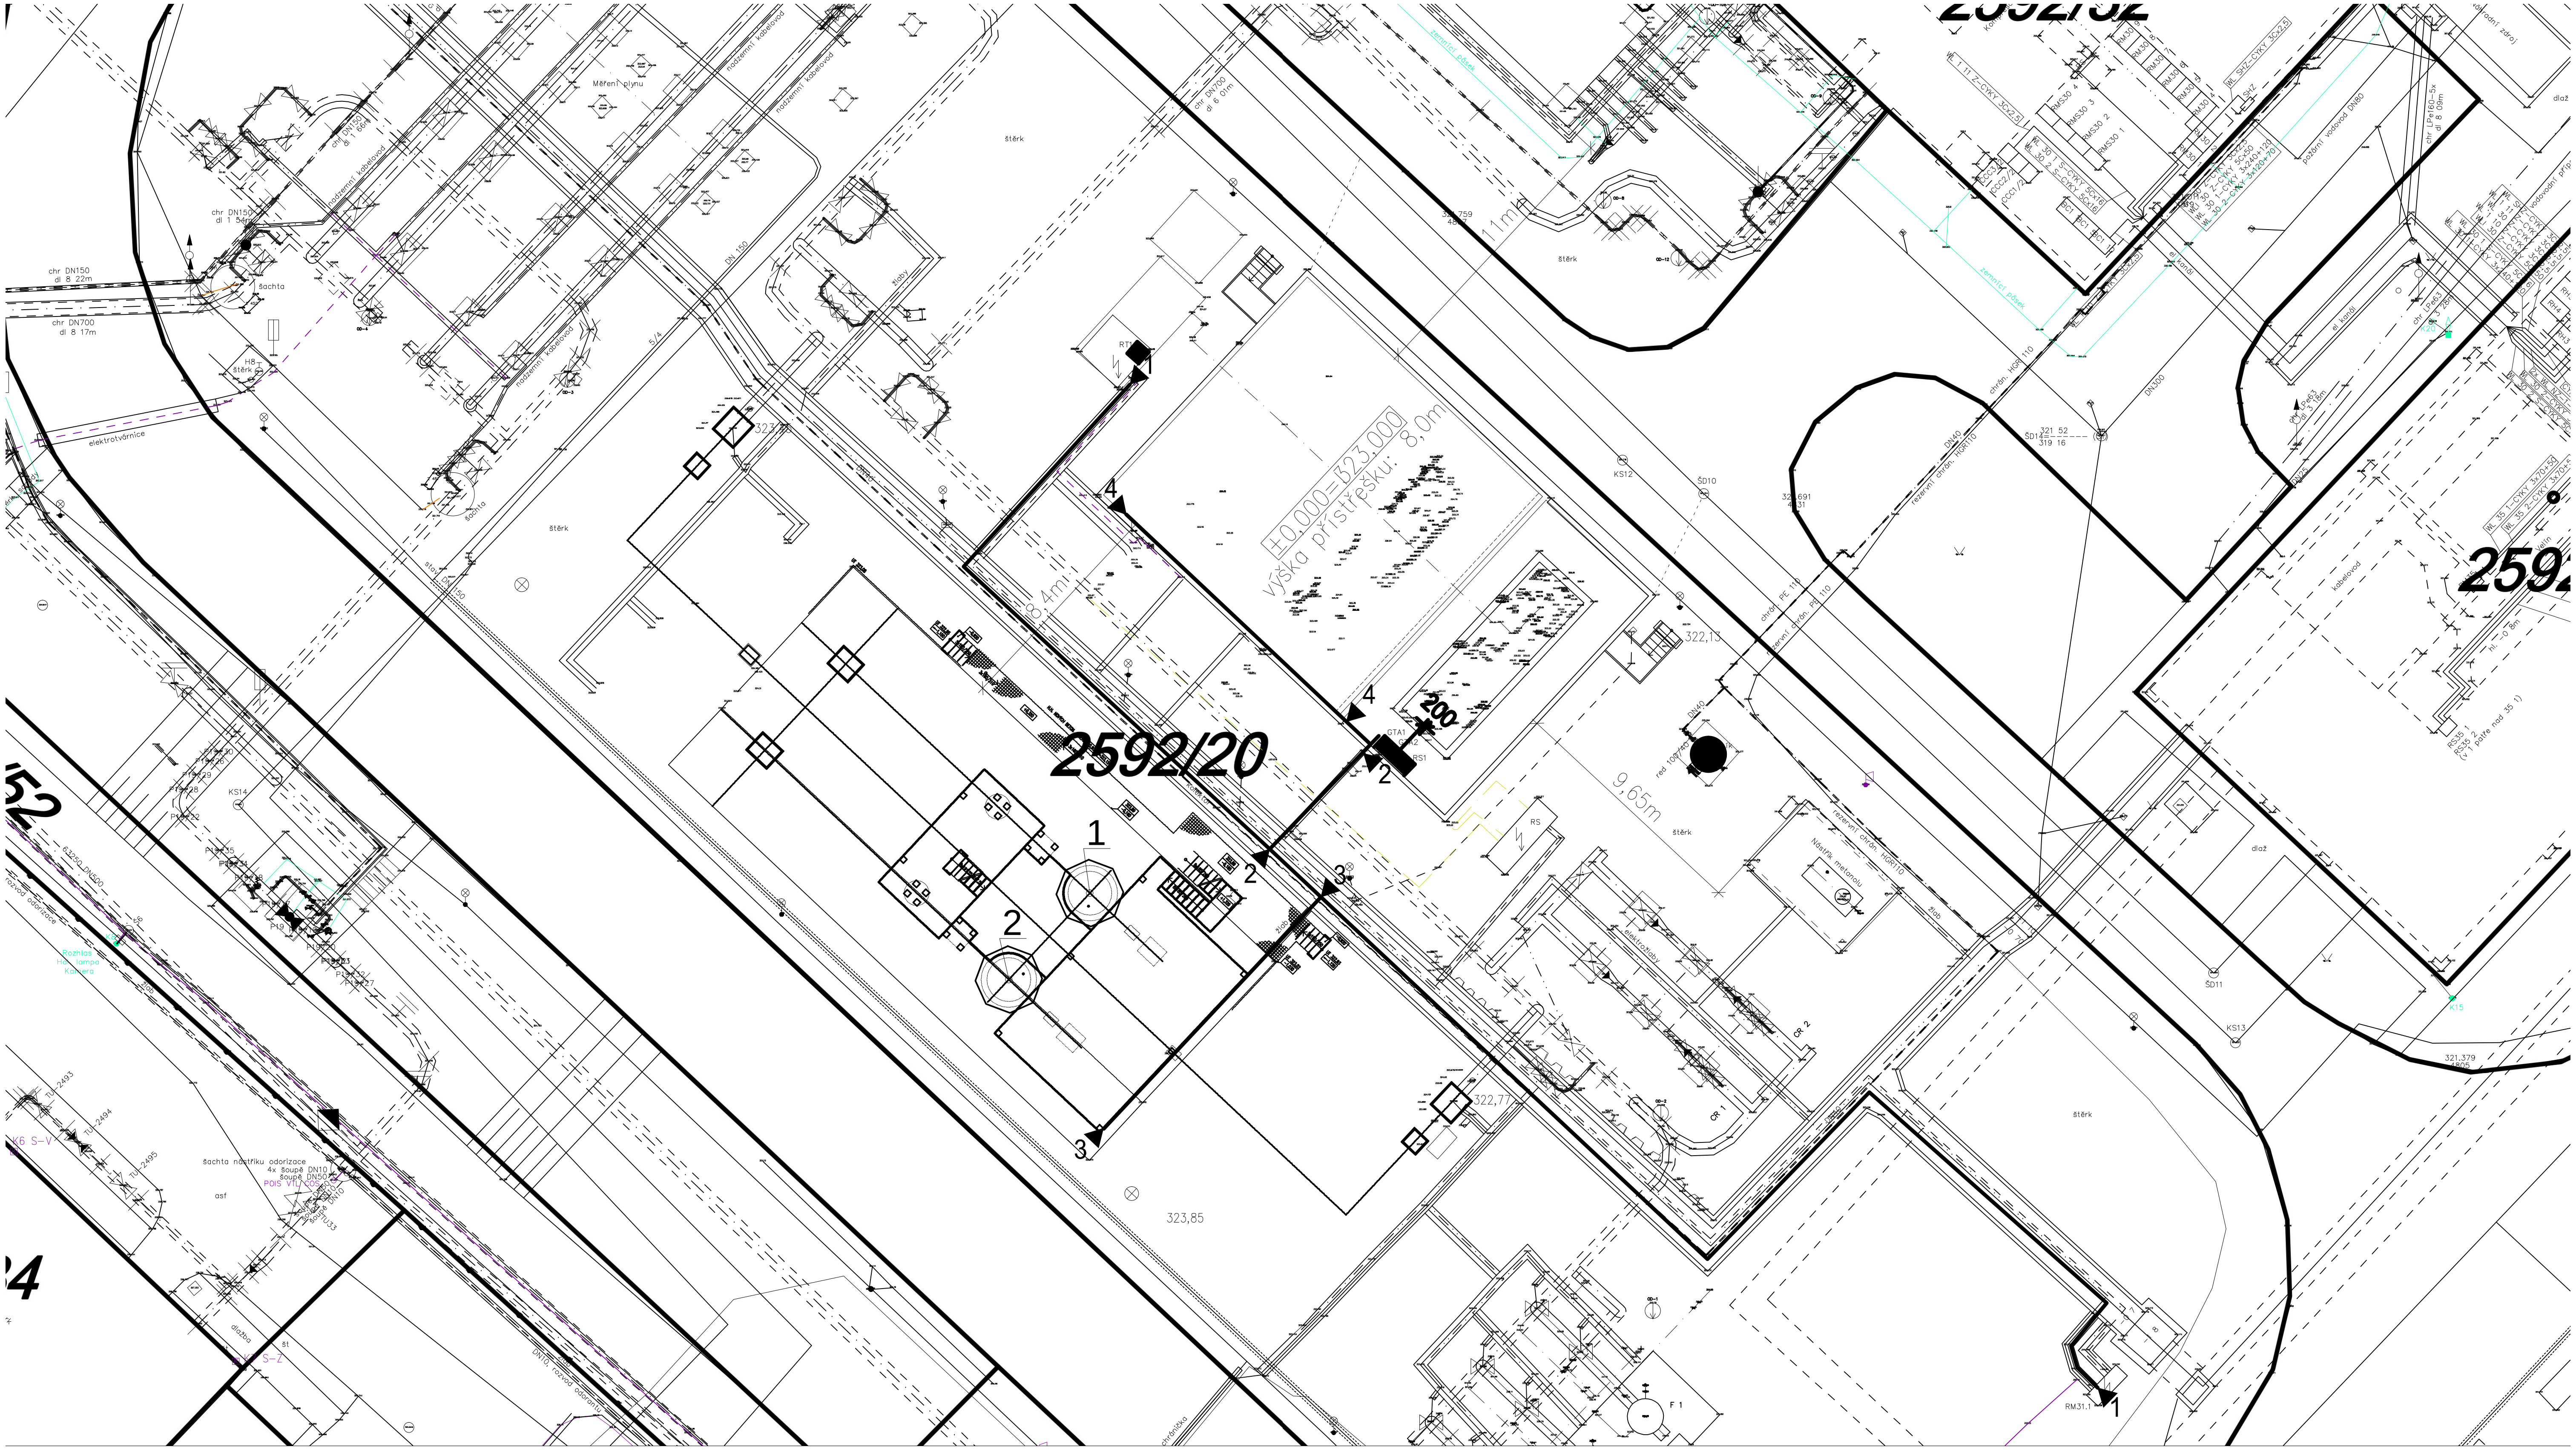

1 ▶━━━◀ 1	STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ KABELOVÁ TRASA
2 ▶━━━◀ 2	STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ KABELOVÁ TRASA
3 ▶━━━◀ 3	NOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 250x50
4 ▶━━━◀ 4	NOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 250x50

Umístění rozvaděčů GTA1, GTA2 bude při montáži upřesněn
ve spolupráci s profesí potrubí tak, aby nedošlo ke kolizi rozv
s potrubím výtlaku čerpadel a vypouštění

4						
3						
2						
1	03/2017	DPS – ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK	J.VAS	P.JAN	J.TUR	
0	01/2017	Ke schválení	J.VAS	P.JAN	J.TUR	
REV	Datum	Popis	DWN	CHKD	P.E	ARCHÍV

innogy

Akce: Výměna sušících kolon a regenerátorů TEGu, PZP Štramberk

Dodavatel: INTECHA

Počet stran	3	Strana	
Název	TRASY		
Obvod	20		
Číslo výkresu	0755–ED–0020–103/1		