

ULOŽENÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU

ČSN 736005

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚHU V M


KANALIZACE	EL. KABEL DO 1 kV 0,5	SDĚL. KABEL 0,5	VODOVOD 0,6	PLYNOVOD DO 0,4 MPa 1,0
------------	--------------------------	--------------------	----------------	----------------------------

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VZDÁLENOSTI PŘI KŘÍŽENÍ V M

KANALIZACE	EL. KABEL DO 1 kV 0,3	SDĚL. KABEL 0,2	VODOVOD 0,1	PLYNOVOD DO 0,4 MPa 0,5
------------	--------------------------	--------------------	----------------	----------------------------

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ V M

VODOVODNÍ SÍŤ	CHODNÍK 1,0–1,6	VOZOVKA 1,5	VOLNÝ TERÉN 1,0–1,6
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	CHODNÍK 1,0	VOZOVKA 1,8	VOLNÝ TERÉN 1,0

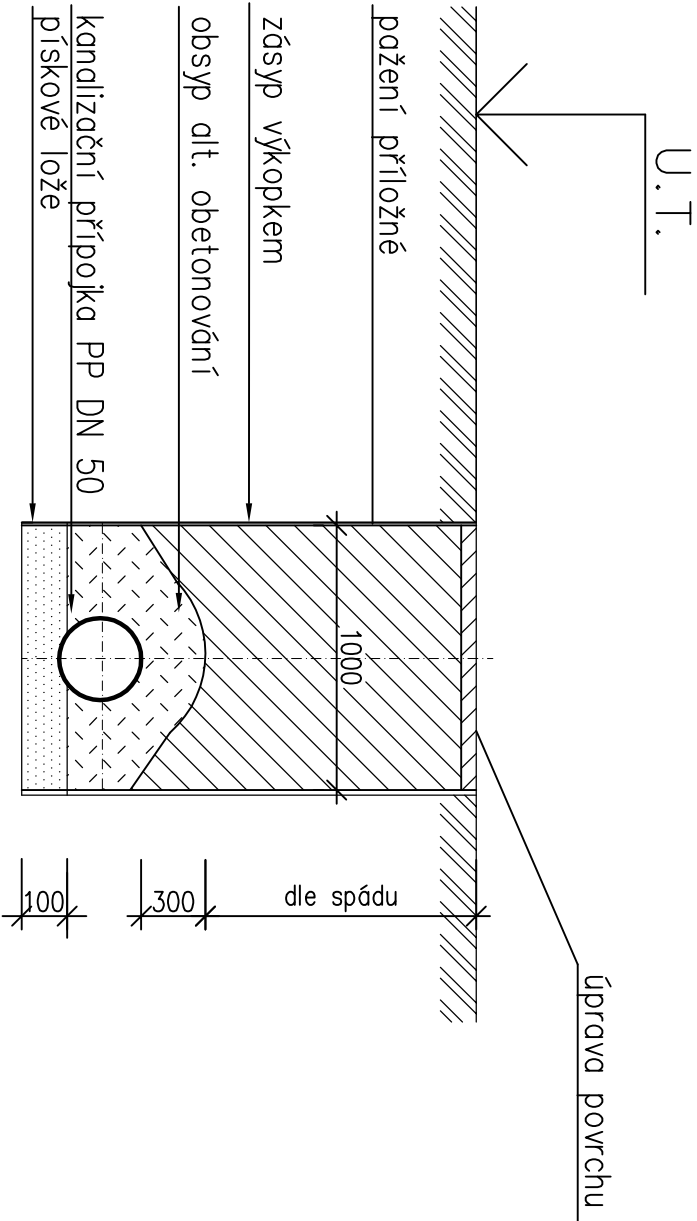

Projektant : Ing. Karel Vrbický		Vpracoval : Ing. Josef Sedlák	
Akce : Rekonstrukce domu č.p. 319, Vysokomýtská ul., Holice (domek na hřbitově)			
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA			
Detaily uložení			
Stupeň : PD pro provádění stavby (výběr dodavatele)		Měřitvo : --	
Investor : Město Holice Holubova 1, 53401 Holice		Datum : 09/2016	
		Číslo výkresu : KP5	