

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 28.10.2016

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00035 / 10/074

Projektant/montážní firma:

Společnost: Jiří Adamec


Název: Projekce elektro

Ulice: Komenského 508, Kostelec nad Orlicí

PSČ: 517 41

Telefon: 736 690 402

Hřbitovní domek Holice

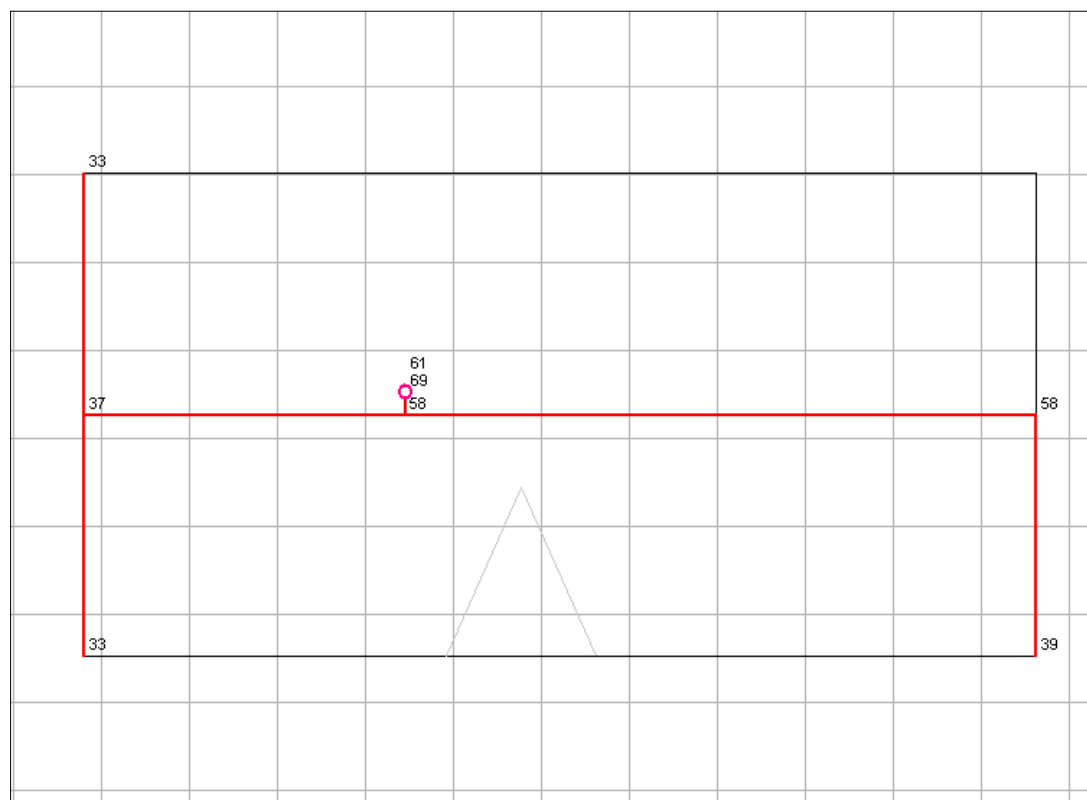

Část stavby



Zobrazení: nahoře



Aktuální zobrazení: Hlavní stavba / nahoře

Šířka rastru 1.46 m

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00035

Jméno: Holice (domek na hřbitově)

Ulice:

PSČ: --

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: IV

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota k_m : 0.5

Úroveň potenciálu: 0 m

Projekt:

Číslo projektu: 10/074

Název projektu:

Ulice:

PSČ: --

Rozměry budovy:

Délka: 15.8 m

Šířka: 8 m

Výška okapu: 5 m

Výška hřebenu: 8 m