


2.NP AŽ 5.NP

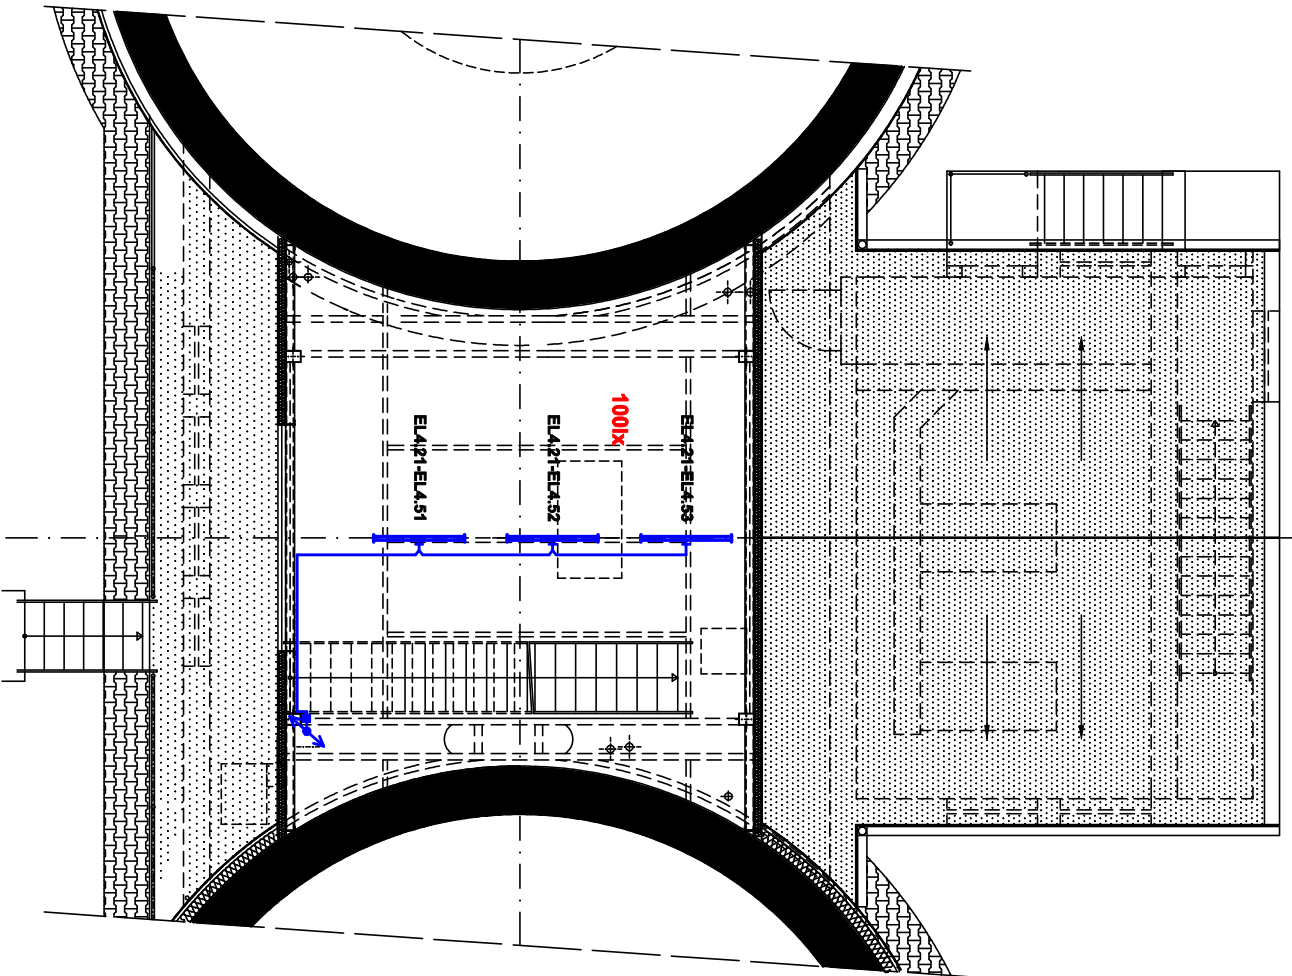

PROVEDENÍ KABELOVÝCH TRAS:

KABELY JSOU ULOŽENY V KABELOVÝCH DRÁTĚNÝCH ROŠTECH, PLASTOVÝCH LIŠTÁCH.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 NPE 50Hz 230/400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PŘI PORUŠĚ JE PROVEDENA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE JISTIČI. U ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 30mA, JE POŽÁDOVÁNO DOPLNŮJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ.
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM ZÁKLADNÍ JE PROVEDENA IZOLACÍ A KRYTÍM.

LEGENDA:

RS1

HUS

HLAVNÍ UZEMŇOVACÍ SVORKOVNICE

XC

ROZVADĚČ STAVEBNÍCH ELEKTROINSTALACÍ

XC

ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ

XC

ZÁŘÍVKOVÉ SVÝTLIDLO 2x36W, IP66

XC

ZÁŘÍVKOVÉ SVÝTLIDLO NÁSTĚNNÉ 2x11W, IP66

XC

REFLEKTOR METALHALOGEN, VÝBOJKA 1X400W, IP66

XC

VYPÍNAČ I:1 10A/230V, IP44

XC

VYPÍNAČ I:6 10A/230V, IP44

XC

INSTAL. KRABICE, IP44, NA PLOCH

XC

KABELOVÉ TRASY OSVĚTLENÍ

XC

ZÁSUVKOVÉ KABELOVÉ TRASY

XC

STROUPÁNÍ KABELOVÉ TRASY

XC

KLESÁNÍ KABELOVÉ TRASY

Revize		Datum		Provedl		Kontroloval		Schválil	
--------	--	-------	--	---------	--	-------------	--	----------	--

<div><div><div><div></div><div>PROSPECT</div></div><div>PROSPECT spol. s r. o. VÝSTAVNÍ 2224/8, PSC 709 00 OSTRAVA – MĚR. HORY Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265</div></div></div>		PROJEKTOVAL	Bc. Robenek		
		KONTROLOVAL	Ing. Stach		
		SCHVÁLIL	Ing. Stach		
		Č. zakázky	14003		
Stavebník : Město Bruntál		Kótováno v	mm	Měřítko	
Stavba : Obnova a modernizace čov Bruntál, 3. etapa		Datum	02/2014	1:100	
Část : SO 107, 108 Vyhňivací a uskladňovací nádrž		Stupeň	DPS		
D.1.4 – 7.1 Elektroinstalace		CAD			
Obsah : DISPOZICE ELEKTROINSTALACE		Převodní výkres			
2.NP AŽ 5.NP		14003-07-06			1/1